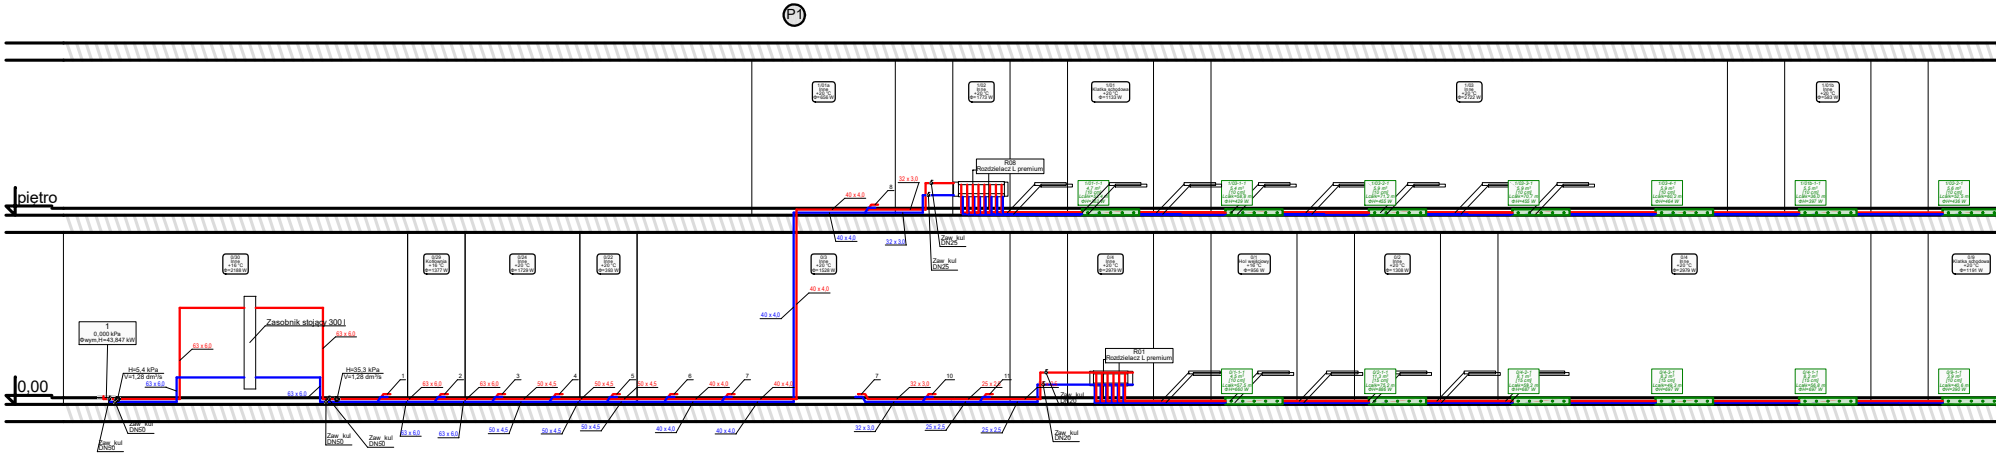
P1
piętro
0,00
1/01a
Inne
+20 °C
Φ=656 W
1/02
Inne
+20 °C
Φ=1773 W
1/01
Klatka schodowa
+20 °C
Φ=1133 W
R08
Rozdzielacz L premium
40 x 4,0
8
32 x 3,0
40 x 4,0
32 x 3,0
Zaw_kul
DN25
Zaw_kul
DN25
1/01-1-1
4,7 m²
(10 cm)
1/03-1-1
5,4 m²
(10 cm)
Lcałk=58,9 m
ΦH=429 W
0/30
Inne
+16 °C
Φ=2188 W
0/29
Kotłownia
+16 °C
Φ=1377 W
0/24
Inne
+20 °C
Φ=1729 W
0/22
Inne
+20 °C
Φ=380 W
0/3
Inne
+20 °C
Φ=1528 W
0/4
Inne
+20 °C
Φ=2979 W
0/1
Hol wejściowy
+16 °C
Φ=956 W
1
0,000 kPa
Φwym,H=43,847 kW
Zasobnik stojący 300 l
63 x 6,0
63 x 6,0
63 x 6,0
63 x 6,0
H=5,4 kPa
V=1,28 dm³/s
H=35,3 kPa
V=1,28 dm³/s
Zaw_kul
DN50
Zaw_kul
DN50
Zaw_kul
DN50
Zaw_kul
DN50
1
2
3
4
5
6
7
63 x 6,0
63 x 6,0
50 x 4,5
50 x 4,5
50 x 4,5
40 x 4,0
40 x 4,0
63 x 6,0
63 x 6,0
50 x 4,5
50 x 4,5
50 x 4,5
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
7
10
11
32 x 3,0
25 x 2,5
32 x 3,0
25 x 2,5
25 x 2,5
R01
Rozdzielacz L premium
Zaw_kul
DN20
Zaw_kul
DN20

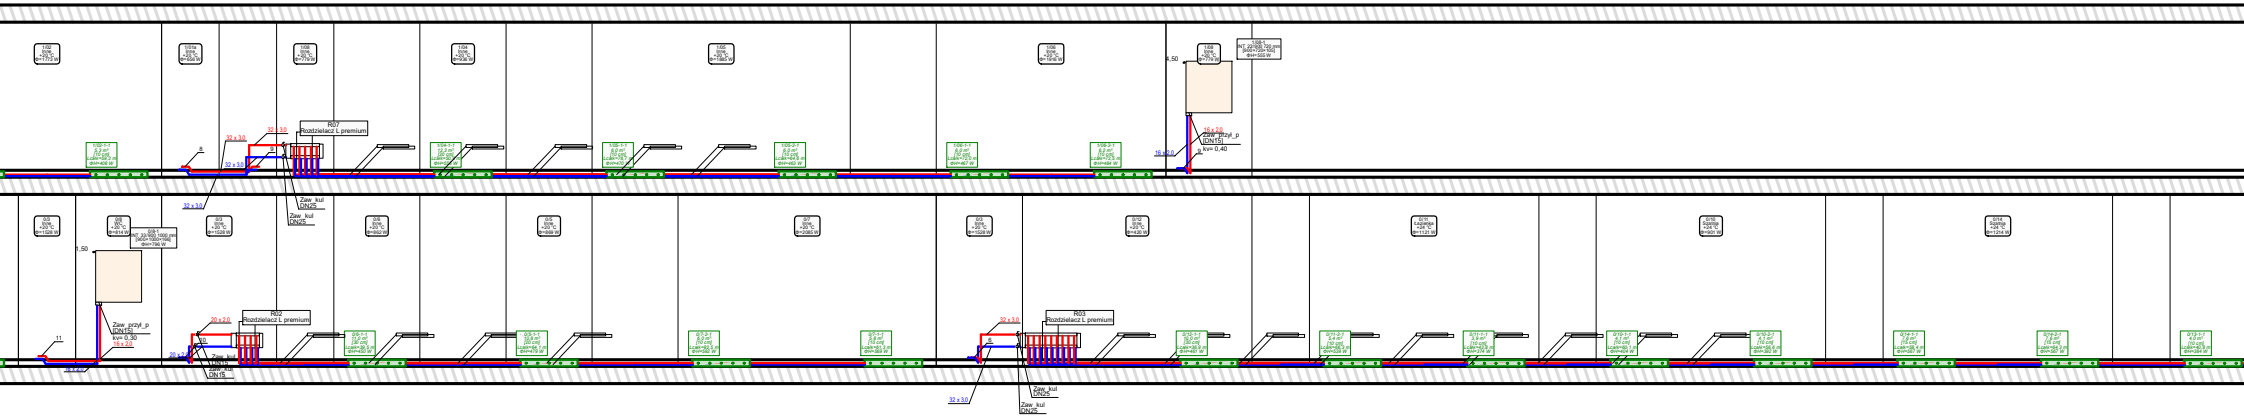
R07
Rozdzielacz L premium
32 x 3,0
32 x 3,0
32 x 3,0
32 x 3,0
8
9
Zaw_kul
DN25
Zaw_kul
DN25
4,50
1/08-1
16 x 2,0
16 x 2,0
Zaw_przył_p
[DN15]
kv= 0,40
1,50
Zaw_przył_p
[DN15]
kv= 0,30
16 x 2,0
16 x 2,0
11
R02
Rozdzielacz L premium
20 x 2,0
20 x 2,0
10
Zaw_kul
DN15
Zaw_kul
DN15
R03
Rozdzielacz L premium
32 x 3,0
32 x 3,0
6
Zaw_kul
DN25
Zaw_kul
DN25

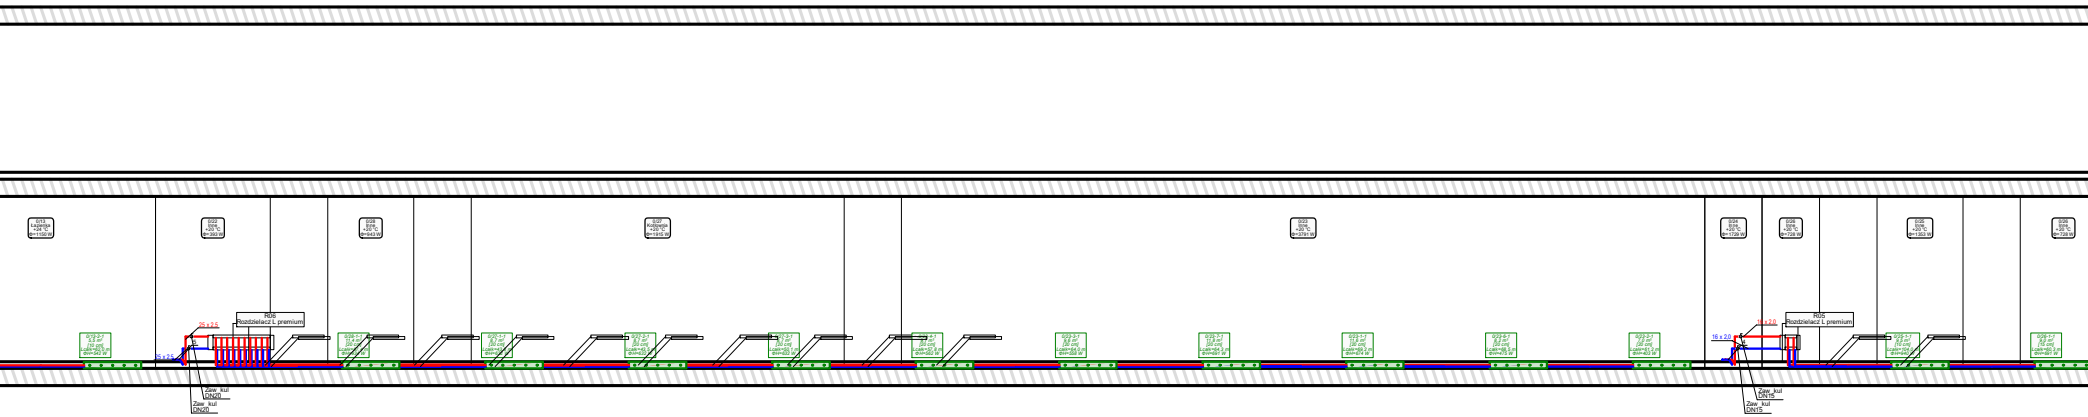

0/13
Łazienka
+24 °C
Φ=1150 W
0/22
Inne
+20 °C
Φ=393 W
0/28
Inne
+20 °C
Φ=943 W
0/27
Kotłownia
+20 °C
Φ=1915 W
0/23
Inne
+20 °C
Φ=3791 W
0/24
Inne
+20 °C
Φ=1739 W
0/26
Inne
+20 °C
Φ=728 W
0/25
Inne
+20 °C
Φ=1353 W
0/26
Inne
+20 °C
Φ=728 W
R06
Rozdzielacz L premium
25 x 2.5
25 x 2.5
Zaw_kul
DN20
Zaw_kul
DN20
R05
Rozdzielacz L premium
16 x 2.0
16 x 2.0
Zaw_kul
DN15
Zaw_kul
DN15

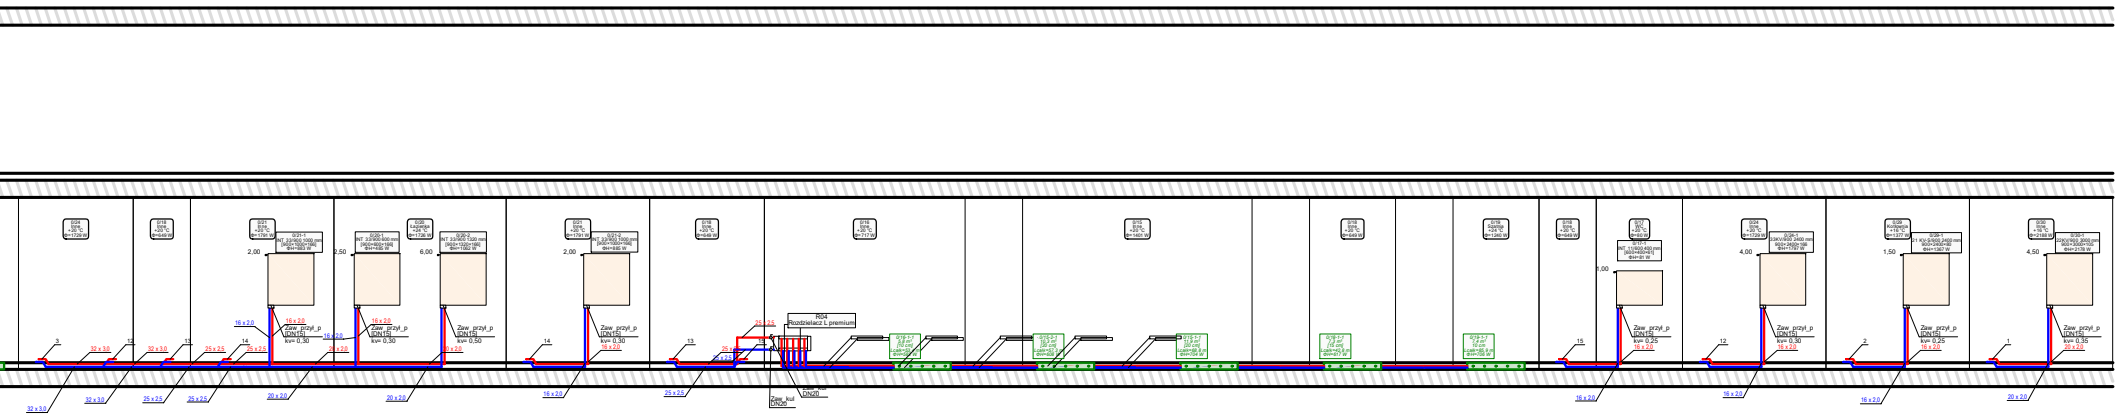
2,00
2,50
6,00
1,00
4,00
1,50
4,50
0/21-1
INT 33/900 1000 mm
0/20-1
INT 33/900 800 mm
0/20-2
INT 33/900 1320 mm
0/21-2
INT 33/900 1000 mm
0/17-1
INT 11/900 400 mm
0/24-1
33KV/900 2400 mm
0/29-1
21 KV-S/900 2400 mm
0/30-1
22KV/900 3000 mm
Zaw_przył_p
[DN15]
kv= 0,30
kv= 0,50
kv= 0,25
kv= 0,35
32 x 3,0
25 x 2,5
20 x 2,0
16 x 2,0
R04
Rozdzielacz L premium
Zaw_kul
DN20
3
12
13
14
15
2
1

LEGENDA:

⚥	Pion c.o.
🟥	zasilanie instalacji c.o.
🟦	powrót z instalacji c.o.
▭	grzejnik
▫	zestaw przyłączeniowy z zaworami odcinającymi
⚲	zawór termostatyczny
1,00	nastawa wstępna zaworu
⚲	zawór odcinający

TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywacji Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej		
ADRES:	16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Generała E. J. Godlewskiego 70, pow. sokólski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka		
INWESTOR:	POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka		
NAZWA RYS.:	ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O.		
DATA: 23.09.2024	STADIUM: PT	SKALA: -	NR RYS.: 9
Instalacje sanitarne: mgr inż. Magdalena Oropa upr. nr PDL/0145/PBS/23	MOropa		
Współpraca: inż. Robert Oropa			