

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Układ dolnego źródła ciepła na potrzeby zasilania pompy ciepła w budynku pralni w Dąbrowie Białostockiej.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE DANE
 - 1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
 - 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
2. POMPY CIEPŁA W BUDYNKU
3. DOBÓR URZĄDZEŃ
 - 3.1 DANE WYJŚCIOWE PROJEKTOWANIA
 - 3.2 UWAGI WSTĘPNE
 - 3.3 PRACE WIERTNICZE I MONTAŻOWE SOND GRUNTOWYCH, WYPEŁNIENIE ODWIERTU
 - 3.4 SONDA PIONOWA
 - 3.5 MOC CHŁODNICZA DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
 - 3.6 STUDNIA ROZDZIELACZOWA
 - 3.7 RUROCIĄGI POZIOME
 - 3.8 CZYNNIK OBIEGOWY
 - 3.9 UZUPEŁNIENIE SOLANKI
 - 3.10 REGULACJA HYDRAULICZNA
 - 3.11 PRÓBY SZCZELNOŚCI
 - 3.12 WYMOGI WYKONAWCZE
4. PROJEKTOWANA POMPA CIEPŁA
5. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE
6. UWAGI KOŃCOWE

1. Podstawowe dane

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania w ciepło i chłód budynku pralni w Dąbrowie Białostockiej, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pomp ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. Wykonana instalacja zawiera optymalne rozwiązania technologiczne, o wysokiej jakości zastosowanych urządzeń w instalacji.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE NP. Z PODMIANY URZĄDZEŃ, ZAISTNIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOŚCI, NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA. SAMODZIELNE ODSTĘPSTWA WYKONAWCY OD ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZWALNIAJĄ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CAŁOŚCI NA WYKONAWCĘ.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Informację na temat ilości oraz głębokości sond pionowych;
- Planowana lokalizacja sond wraz z przebiegami rur dobiegowych;
- Plan zagospodarowania terenu wraz z projektowaną infrastrukturą w gruncie (Mapa zasadnicza w skali 1:500).
- Planowany rodzaj czynnika roboczego do transportu ciepła / chłodu w gruncie;
- Ilości rodzaj oraz lokalizację pomp ciepła w budynku
- Uzyskana akceptacja wersji roboczej rysunków
- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
- Programy komputerowe;
- Informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych

2. Pompy ciepła w budynku

Jako źródło ciepła i chłodu dla budynku pralni w miejscowości Dąbrowa Białostocka, została zaprojektowana gruntowa pompa ciepła. Pompa ciepła będzie zasilana z pionowych sond gruntowych.

- Zapotrzebowanie na ciepło - chłód dla budynku: - 262 kW
- Obliczeniowa różnica temperatur na parowniku: 3,0 °K
- Ilość odwiertów obsługujących pompy ciepła 37 szt.

- Ilość studni rozdzielaczowych – 2 szt.

Przyjęto, że różnica temperatur na dolnym źródle będzie wynosić 3°K i na taką różnicę temperatur (docelowo przepływ) zostało zwymiarowane dolne źródło. Obliczeniowy sumaryczny przepływ przez dolne źródło 81 000 l/h.

3. Dobór urządzeń

3.1 Dane wyjściowe projektowania

- Lokalizacja budynku: Dąbrowa Białostocka
- Strefa przymarzania: strefa III,
- Głębokość przemarzania: 1.2 m ppt
- Głębokość układania instalacji (oś dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,4 m ppt
- Studzienka rozdzielaczowa 18 sekcyjna – 1 szt.
- Studzienka rozdzielaczowa 19 sekcyjna – 1 szt.
- Łączna ilość sond pionowych: 37 szt.
- Średnica sondy pionowej typu 1U: 40x3,0 PN12,5 SDR 13,6 TORBOCOLLECTOR
- Głębokość pojedynczej sondy pionowej: 200 mb

3.2 Uwagi wstępne

Dolne źródło ciepła będzie stanowił układ sond (odwiertów) pionowych o głębokości 200 mb każdy. Należy wykonać 37 szt. odwiertów i wprowadzić do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa sztucznego PERC łączna długość każdego zwoju 200mb. W omawianym opracowaniu minimalna odległość pomiędzy sondami wynosi 8m. Tak wykonany odwiert będzie w mniejszym stopniu oddziaływał na pozostałe sondy. W razie konieczności zmiany lokalizacji odwiertów należy wykonać na etapie budowy na podstawie ustaleń Kierownika budowy oraz Dozoru wiertniczego.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła jest wypełnienie otworów geologicznych, dlatego wypełnienie należy wykonać substancją uszczelniającą (np. cement termiczny). Substancję wiążącą należy wprowadzić metodą iniekcji poprzez „wstrzykiwanie” jej za pomocą rury PE (średnica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu. Działanie takie doprowadzi do wypchnięcia płuczki żwirowej (która użyta była do wiercenia) i wypełnienie w całości odwiertu substancją wiążącą. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie od siebie wód podziemnych, które najczęściej występują na płytkich głębokościach. W przypadku nie wypełniania otworu substancją wiążącą może nastąpić mieszanie się wód głębinowych.

POWYŻSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ODCINKA NA KTÓRYM ZOSTANIE UMIESZCZONA SUBSTANCJA WIĄŻĄCA W ODWIERCIE NALEŻY SKONFRONTOWAĆ NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ KIEROWNIKIEM WIERTNI.

UWAGA:

PRZED ROZPOCZĘCIEM ODWIERTÓW, NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNĄ ORAZ „PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO”, uzgodniony z Urzędem Górniczym w Olsztynie.

Zastosowane materiały, rurociągi i armatura

Do wykonawstwa przewodów instalacji dolnego źródła ciepła należy zastosować rury:

Przewody poziome (przewody dobiegowe pomiędzy studzienką a pomieszczeniem pomp ciepła oraz przewody rozprowadzające do sond)	Rura PERC SDR 13,6 PN12,5 DN40x3,0
Przewody poziome (przewody główne w rejonie budynku i pod budynkiem)	Rura preizolowana PE100 DN125x7.4 SDR 17 PN10 z otuliną PUR i rurą osłonową karbowaną PE100
Sondy pionowe	Pojedyncza u-rurka DN40x3,0 PE100RC PN12,5 SDR 13,6 Turbocollector

W pomieszczeniu pomp ciepła należy zastosować zawory odcinające oraz filtry, separatory powietrza min. PN6. W obrębie budynku, w najwyższych miejscach instalacji oraz w miejscach zasyfonowania przewodów należy stosować odpowietrzniki automatyczne odporne na działanie glikolu propylenowego z dodatkowym zaworem kulowym umożliwiającym odcięcie i ew. wymianę odpowietrznika.

Zabezpieczenie dolnego źródła

Dla zabezpieczenia obiegu dolnego źródła przed wzrostem ciśnienia i objętości zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe wraz z zaworem bezpieczeństwa 1'' o ciśnieniu otwarcia 3 bary.

3.3. Prace wiertnicze i montażowe sond gruntowych, wypełnienie odwiertu

Całość prac wiertniczych wykonać zgodnie z projektem prac geologicznych i obowiązującymi przepisami. Podczas realizacji prac wiertniczych dla wykonania reprezentatywnego otworu należy

wykonać badania polegające na pobieraniu próbek zwiercin co 1 m wiercenia. Po wykonaniu robót wiertniczych wskazany jest określenie profilu litologicznego z odwierconego otworu na podstawie próbek zwiercin. Do przygotowanych otworów wiertniczych należy wprowadzić sondę gruntową zakończoną głowicą. Proces uzbrajania otworu w sondę należy przeprowadzić z zachowaniem należytej staranności, tak aby nie uszkodzić sondy i głowicy oraz tak aby otwór był w całości (na pełną głębokość) uzbrojony w sondę. Sonda gruntowa przed wprowadzeniem do otworu powinna być poddana wstępnej próbie ciśnienia. Rury wprowadzane do odwiertów powinny być wstępnie napełnione wodą dla zwiększenia sztywności i wytrzymałości.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła jest wypełnienie otworów geologicznych, dlatego wypełnienie należy wykonać substancją uszczelniającą. Do tego celu należy zastosować związek mineralnych, naturalnych i neutralnych dla środowiska z surowców o kontrolowanym przemiele z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Substancję wiążącą należy wprowadzić metodą iniekcji poprzez „wstrzykiwanie” jej za pomocą rury PE (średnica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu, rurę należy stopniowo wyciągać w trakcie procesu napełniania. Działanie takie doprowadzi do wypchnięcia płuczki żwirowej (która użyta była do wiercenia) i wypełnienie w całości odwiertu substancją wiążącą. Substancja ta zapewni równomierny kontakt między ścianą otworu a zainstalowaną w nim sondą, co zapewni wysoki współczynnik przenikalności cieplnej. Niedopuszczalne jest zasypywanie odwiertów żwirem, urobkiem lub tym podobnym.

Do wypełnienia odwiertu zastosować gotową mieszankę dostępną na rynku która spełnia poniższe właściwości.

- Jest mineralną mieszaniną naturalnych i neutralnych dla środowiska surowców o kontrolowanym przemiele, z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Wypełnienie mineralne o odpowiednim uziarnieniu zapewnia wytworzenie matrycy o wysokim przewodnictwie cieplnym. Wybór odpowiednich spoiw gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym również na siarczany. Przenikalność cieplna min. 2,0W/mK
- Jest produktem ekologicznym, może być stosowany w bezpośredniej strefie ochrony ujęcia wody pitnej. Zastosowane minerały ilaste zapewniają elastyczność i wysoką szczelność.
- Dzięki swoim parametrom reologicznym, w mieszaninie z wodą szczelnie wypełnia otwór, izolując horyzonty wodonośne i zapewniając silne połączenie sondy z górotworem. Takie związanie sondy

z górotworem zapewnia optymalne przewodnictwo ciepła i zabezpiecza sondę przed nierównomiernym obciążeniem.

- Izoluje warstwy geologiczne zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi wód gruntowych.

Parametry zawiesiny:

Minimalna koncentracja wypełniacza do przygotowania 1m³ zawiesiny gotowej do wtłoczenia do otworu: 1050 kg wypełniacza + 631 litrów wody. Gęstość tak przygotowanej zawiesiny ≈ 1.65 kg/l.

Zalecana koncentracja wypełniacza do sporządzenia 1m³ zawiesiny gotowej do wtłoczenia wynosi : 1280 kg wypełniacza +512 litrów wody. Gęstość tak przygotowanej zawiesiny ≈ 1.80 kg/l.

Zakres gęstości zawiesiny: 1.65÷2.0 kg/l

Parametry reologiczne zawiesiny:

- lepkość (t_0) 50-70 s
- odstój wody < 2,0%

3.4.Sonda Pionowa

Zdolność przenikania ciepła w instalacji dolnego źródła zasilania, mierzona jest parametrem oporu termicznego odwiertu. Opór termiczny odwiertu z zainstalowanym kolektorem z wewnętrznymi lamelami jest do 20% mniejszy, od oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki mające wpływ na opór termiczny odwiertu: **charakter przepływu medium**, rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypełniacza odwiertu, rodzaj gruntu i jego wilgotność, charakterystyka przepływu wód gruntowych. Jako sondy pionowe dobrano sondy z wewnętrznym profilem, który wymusza przepływ turbulentny medium (**przy niezmiennych parametrach pracy pomp obiegowych**). Charakterystyczny profil wewnętrzny instalacji, gwarantuje większą sprawność systemu, przy niższych kosztach eksploatacji i przy niezmiennych kosztach instalacji. Przyrost ΔT o 1 °C powoduje wzrost parametry COP o około 3%. Niska wartość oporu termicznego odwiertu dla przepływu burzliwego (turbulentnego) w technologii z wewnętrznymi lamelami sondy pionowej. Małe spadki ciśnienia instalacji. Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartości przepływu instalacji. Jeżeli wartość przepływu w instalacji laminarnej zostanie zwiększona dwukrotnie, w celu uzyskania przepływu burzliwego wartość spadku ciśnienia w instalacji wzrasta 4 razy. Zwiększona wartość spadku ciśnienia, wymusza

zwiększenie zużycia energii na prace pomp obiegowych, jednocześnie zwiększając koszty eksploatacji systemu laminarnego. Ta sytuacja nie dotyczy technologii z wewnętrznymi lamelami.

Zaprojektowano Głowicę typ 1 (standard) oprócz pojedynczej U-rurki dodatkowo wyposażona jest w dodatkową rurę DN 32 wprowadzoną do głowicy. Ma ona za zadanie ułatwić aplikację sondy pionowej w odwiercie i służy do popychania sondy żerdziami wiertniczymi. W przypadku innych warunków geologicznych niż zakładane, ostateczny wybór głowicy dokonuje kierownik wiertni w zależności od geologii. Głowica sondy pionowej ma długość 550mm, natomiast średnica głowicy dostosowana do warunków geologicznych w przedziale od 90 – 110mm.

Zaprojektowano sondę pojedynczą tzw. 1U - składającą się z 1 rury zasilającej i 1 rur powrotnej. Przewody powinny być odpowiednio oznakowane z podaniem materiału, wymiarów, producenta i daty produkcji. Sonda gruntowa powinna być wykonana z pojedynczych odcinków rur a jedyne łączenia będą z elementami zakończającymi bezpośrednio w fabryce producenta. Sonda przed opuszczeniem fabryki przechodzi próbę szczelności oraz próbę przepływu.

Należy zastosować sondę charakteryzującą się o możliwie najniższym z pośród wszystkich dostępnych wymienników oporem termicznym odwiertu, dla wszystkich dostępnych wartości przepływu medium w instalacji. Typ sondy pionowej – 1U, 2x200m DN40x3,0 PERC SDR13,6 PN12,5 Turbocollector.

3.5. Moc Chłodnicza dolnego źródła ciepła

Wydajność dolnego źródła ciepła świadczy o wydajności całego układu z pompami ciepła. Aby uzyskać satysfakcjonującą wydajności całego układu, projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosić około 30-40 W/mb odwiertu. Dla tych wartości została skalkulowana wielkość dolnego źródła ciepła. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że wydajność dolnego źródła ciepła jest zmienna w czasie i zależy od ilości godzin pracy pomp ciepła. Projektowane pompy ciepła na cele grzewcze nie powinny pracować dłużej niż 2400 h/rok. W systemie do obsługi pomp musi być dostępna informacja o ilości przepracowanych godzin przez pompy w trybie grzewczym.

Przytoczone wartości należy traktować tylko jako informację, pozwalającą całościowo opisać temat uzysku odnawialnej energii z dolnego źródła ciepła w postaci odwiertów pionowych. Przed rozpoczęciem budowy dolnego źródła należy wykonać test TRT, który pozwoli w sposób rzeczywisty określić warunki uzysku energetycznego z 1 mb pionowego odwiertu. Czas trwania testu 72h. Na podstawie wyniku testu należy skorygować ilość odwiertów dla inwestycji.

3.6. Studnia rozdzielaczowa

Projektowane pionowe sondy ciepła należy wpiąć do jednej z trzech studni rozdzielaczowej 25 sekcyjnej. Studnia wyposażona jest w:

- Armaturę odcinającą, zawory kulowe mosiężne z atestem do glikolu DN 25 na belce zasilającej.
- Armaturę regulacyjną, przepływomierze kątowe DN 25 na belce powrotnej z górotworu - analogowy pomiar przepływu na każdej sekcji. Aby wszystkie sondy pracowały z jednakową wydajnością, należy na przepływomierzach, na poszczególnych sekcjach, ustawić jednakowy przepływ. Zastosowane przepływomierze mają możliwość regulacji przepływu w zakresie 5 – 50 l/min. Dodatkową zaletą przepływomierzy kontowych jest fakt, że skala jest poza linią przepływu. Minimalna temperatura pracy przepływomierzy – 20 °C.
- Za przepływomierzem trójnik mosiężny redukcyjny 1" / ½" w który można zainstalować dodatkowy sensor temperatury.
- Belki zbiorcze w studni rozdzielaczowych wykonane z rur PE o średnicy 125mm
- W najwyższym punkcie belek zbiorczych będą zastosowane zawory do napełniania (DN 25) i odpowietrzania (DN 20) instalacji dolnego źródła. Stosować zawory mosiężne z atestem do glikolu.

Przejścia sekcji kolektora przez ścianki studni szczelne (ekstruzja PE), uniemożliwiają przedostawanie się wód gruntowych do wnętrza. Sekcje kolektorowe wyprowadzone ze studni parami (zasilanie/powrót). Studnie powinny mieć możliwość wykonania nadstawki w celu dopasowania posadowienia do warunków gruntowych i wymogów głębokościowych.

Obudowa studni rozdzielaczowej z PE100 o wymiarach DN 1200mm i wysokości H1100mm powinna posiadać wejście do studni przez komin o średnicy 600mm oraz studni rozdzielaczowej z PE100 o wymiarach DN 1600mm i wysokości H1500mm powinna posiadać wejście do studni przez komin o średnicy 600mm. Studnia posiada kompensacyjne dno na wypadek występowania trudnych warunków geologicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych.

Wymogi montażowe studni

Przy wykonywaniu wykopów dla studni z użyciem sprzętu zmechanizowanego, należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia podłoża oraz aby nie przekroczyć określonej głębokości. Wykop powinien być przynajmniej 15 cm głębszy i 60 cm szerszy niż gabaryty studni kolektorowej. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grudek, wypełnione piaskiem na wysokość około 15 cm i zagęszczone.

W normalnych warunkach pracy na gruntach stabilnych studnie nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia lub zamocowania. Na gruntach niestabilnych, nawodnionych, w miejscach występowania wód gruntowych, na terenach gdzie istnieje możliwość osiadania gruntu, na dnie wykopu, należy ułożyć ławę z betonu o grubości ok. 10 cm z kotwami służącymi do mocowania studni. Na kotwy należy założyć wsporniki wykonane z blachy i skrócić nakrętkami.

W terenach silnie nawodnionych należy dodatkowo:

- na bieżąco prowadzić odwodnienie wykopu,
- ustabilizować podłoże pod studnią (np. płytą betonową lub poprzez wymianę podłoża na kamień drogowy itp.),
- do wysokości występowania wód gruntowych stosować obsypkę piasku z cementem (chudym betonem),
- do czasu ustabilizowania obsypki studnię obciążyć zabezpieczając ją przed wypłynięciem.

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzane bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych prac. Przed rozpoczęciem zasypywania, dno powinno być oczyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty piasek nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. korzeni, odpadów budowlanych). Przed wykonywaniem zasypywania i zagęszczania gruntu, należy wypoziomować studnie kolektorowe. Każda warstwa piasku w nasypach przy zasypywaniu, powinna być zagęszczona ($I_s=100\%$).

Zaleca się zagęszczanie warstwami piasku o grubości ok. 15 cm.

Przestrzeń pomiędzy studzienką a ścianą wykopu o szerokości min. 30 cm wypełnić piaskiem. Piasek należy dokładnie ubijać zaczynając od ścianki studni w kierunku ściany wykopu. Zagęszczanie prowadzić tak, aby nie doprowadzić do deformacji studni oraz rur dobiegowych i rozprzewadzających. Dla bezpieczeństwa zaleca się stosować rozpory zabezpieczające ścianki studni (np. krótkie odcinki desek).

Należy dopasować usytuowanie wjazdu studni do poziomu terenu poprzez wydłużenie elementu górnego studni za pomocą dopasowywanych (docinanych) nadstawek.

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studni zależy od miejsca posadowienia i przewidywanego obciążenia zewnętrznego. Wjazdów nie należy umieszczać w miejscach ściekania i wypływania wody, ścieków itp.

Charakterystyka zastosowanych wjazdów w zależności od miejsca użytkowania:

- Standardowa pokrywa PE, zastosowanie: montowane bezpośrednio na studziencie, tylko dla zastosowania na obszarach zielonych i powierzchniach niebrukowanych
- D400 (PN-EN 124), wytrzymałość obciążeniowa: do 400 kN, zastosowanie: montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających i dystansowych, chodniki i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi samochodów osobowych, jezdnie dróg.
- Pokrywa kompozytowa, wytrzymałość obciążeniowa do 1,5 tony. Możliwość stosowania w terenach zielonych i powierzchniach brukowanych.

Pierścień odciążający (płyta betonowa) spełniający funkcję oparcia dla korpusu z wjazdem kanałowym klasy D400, osadzony jest bezpośrednio na gruncie obok górnej krawędzi studni. Wykonany może być na miejscu montażu "na mokro" lub prefabrykowany jako żelbetowy (zbrojony) z betonu o odpowiedniej klasie. Pierścień odciążający, oraz ewentualnie pierścień dystansowy, muszą być oddzielone od studzienki, aby przenosiły obciążenia pionowe, a studzienka jedynie obciążenia naporu gruntu. Górna powierzchnia pierścienia prefabrykowanego powinna być równa i gładka, gdyż na nią montowany jest korpus z wjazdem kanałowym klasy D400. Przestrzeń między pierścieniem betonowym a studzienką należy uszczelnić.

Posadowienie studni rozdzielaczowych w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym należy wykonać zgodnie z wytycznymi i szczegółową instrukcją producenta.

3.7.Rurociągi poziome

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie płynu niezamarzającego np. glikolu (np. w stężeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chłodniczej) dla pompy ciepła. W projekcie zastosowano następujące rodzaje rurociągów:

- sondy pionowe typu 1U 40x3,0 PN12,5 SDR13,6 PE100RC Turbocollector,
- rury rozprowadzające (Studnia - Odwiert) 40x3,0 PN12,5 SDR13,6 PERC;
- rury dobiegowe (Studnia – pom. węzła cieplnego) preizolowane 125x7,4 PN10 SDR17 PERC

Projektowane rurociągi dolnego źródła ciepła należy ułożyć w wykopie wąskoprzestrzennym wykonanym wg tras podanych na planie sytuacyjnym. W trakcie realizacji połączeń poziomych w wykopach należy zapewniać właściwe odwodnienie wykopów. Odwodnienie wykopów należy prowadzić na bieżąco (w zależności od występujących warunków).

Przed ułożeniem rur z wykopów należy usunąć wszystkie twarde materiały, takie jak kamienie, bryły ziemi czy korzenie.

Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak również dobiegowe) należy układać na podsypce piaskowej o grubości ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na głębokości około 1,2 m poniżej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodów gruntem rodzimym, należy zabezpieczyć je zasypką piaskową ok. 10 cm powyżej posadowionego rurociągu. W przypadku zastosowania rury na rurociągi poziome wykonane z materiału PERC, dopuszcza się wykonanie obsypki i zasypki wykonanej z ziemi rodzimej bez kamieni. Rurociągi rozprowadzające należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą zakopaną 50 cm ponad poziomem ułożenia rur. Poszczególne odcinki rur PE zgrzewać za pomocą łączników elektrooporowych lub doczołowo.

Rurociągi poziome należy układać oraz obsypywać z zachowaniem odkrytych miejsc łączeń przez zgrzewanie.

Rury zasilające jak również rury powrotne od sond należy układać przy sobie przy czym nie wymagają aby pomiędzy nimi została ułożona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odległości między powrotem a zasilaniem min. 15 cm (dla rur pojedynczych) i min. 30 cm (dla wiązki rurociągów).

Przewody powinny być odpowiednio oznakowane z podaniem materiału, producenta, wymiarów i daty produkcji. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcją montażu oraz przepisami BHP.

Po ułożeniu rur i połączeniu ich z układem pompy ciepła przeprowadzić próbę szczelności kolektora wodą wg PN-EN 805:2002 i wytycznych PORT PC.

Następnie należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą trasy kolektora gruntowego.

Po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczelności można przystąpić do zasypywania odkrytych miejsc zgrzewów.

Miejsca zgrzewów należy nanieść na mapę sytuacyjno-wysokościową z narysowaną trasą kolektora dolnego źródła ciepła.

Rury dobiegowe oraz rury rozprowadzające należy oznaczyć odcinkami ciągłymi taśmy koloru niebieskiego.

W obszarze terenu docelowo utwardzonego zasypkę należy stosować na całej głębokości poniżej terenu zagęszczoną do stopnia $Is=1,0$.

W terenach zielonych zasypka piaskowa wynosi 30 cm a pozostałe wypełnienie wykopów to grunt rodzimy zagęszczony do stopnia $Is=0,95$.

W czasie robót związanych z zasypywaniem wykopu wewnątrz rur powinna znajdować się woda pod ciśnieniem 0,12-0,15 MPa.

Podczas układania rurociągów należy pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia, który jest zależny od temperatury otoczenia i średnicy rurociągu.

Przed napełnianiem układu roztworem glikolu należy całą instalację dolnego źródła staranie wypłukać, lecz z pominięciem parowacza pompy ciepła (aby uniknąć zanieczyszczenia).

Po zamontowaniu pomp ciepła i układu hydraulicznego łączącego pompę ciepła z kolektorem dolnego źródła ciepła, całą instalację dolnego źródła ciepła należy wypełnić roztworem wodnym glikolu, zgodnie z procedurą opisaną w odrębnym punkcie.

Przejścia przez przegrody budynku należy wykonać w tulejach osłonowych min. 2cm dłuższych niż grubość przegrody. Należy zastosować systemowe uszczelnienie przed napływem wód gruntowych.

Rury kolektora gruntowego należy zaizolować izolacją termiczną o grubości min. 32 mm na długości min. 2m od budynku.

Po wypełnieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepła kolektor należy bardzo dokładnie odpowietrzyć poprzez przetłaczanie czynnika obiegowego min. 24 godziny.

Całość prac związanych z wykopami, odwiertami i układaniem rur kolektora gruntowego poziomego powinna być wykonywana w okresie stabilnej pogody z wyraźnie dodatnimi temperaturami otoczenia. Również napełnianie kolektora roztworem glikolu musi być wykonane przy temp. otoczenia pow. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ze względu na możliwość wymieszania się wody (do prób

szczelności) w kolektorze z gotowym roztworem glikolu proces napełniania należy przeprowadzić bardzo starannie do momentu całkowitego opróżnienia kolektora z wody i zastąpienia jej roztworem glikolu. Po procesie napełnienia i odpowietrzania należy sprawdzić końcowe stężenie roztworu glikolu w kolektorze za pomocą specjalnego przyrządu (refraktometru). Całość prac zrealizować zgodnie z Wytycznymi Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła – część 1 Dolne Źródła (wyd. PORT PC) i zakończyć protokołem odbioru z podaniem: parametrów roztworu, warunków i wyników przeprowadzonej próby ciśnienia, oraz wartości ciśnienia napełniania a także potwierdzeniem wykonania regulacji hydraulicznych. Zaleca się wykorzystanie wzorów protokołów ujętych w Wytycznych PORT PC.

Prace związane z wykonaniem dolnego źródła należy zakończyć, co najmniej na trzy miesiące przed terminem uruchomienia instalacji pomp ciepła, tak aby wypełnienie odwiertów mogło uzyskać stabilność końcową.

Izolacja cieplna

Odcinki rur:

- zbliżenia do sond gruntowych o dł. min. 2 m zanim rury osiągną właściwy rozstaw j.w.,
- zbliżenia do studni rozdzielaczowej,
- podejścia do budynku min. 2,0 m przed linią fundamentów lub ścianą fundamentową oraz wypłyenia do strefy przemarzania rejonie budynku
- skrzyżowania z wodociągami i kanalizacją, przy odległości pionowej mniejszej niż 0,7 m,
- zbliżenia odcinków rur w wyniku bliskości innych mediów

należy izolować otuliną nienasiąkliwą, odporną na dyfuzję pary wodnej z płaszczem ochronnym z materiału nieprzepuszczającego wilgoć. Odcinki izolowane należy zakańczać systemowymi manszetami lub opaskami termokurczliwymi. Wymagana grubość izolacji dla przewodów dolnego źródła wg Wytycznych PORT PC tj. 19 - 32 mm (λ 0,036 W/mK):

Typoszereg DN	Minimalna grubość izolacji [mm] (λ 0,036 W/mK)
25	19
32	19
40	25

50	25
65	25
80	32
100	32
>100	32

Wyptyczenia w rejonie budynku i odcinki pod budynkiem w technologii gotowych rur preizolowanych j.w.

Odcinki w budynku i pomieszczeniu pompy ciepła należy izolować w całości izolacją jak dla instalacji chłodniczych.

Podczas montażu izolacji należy przestrzegać wytycznych producenta.

3.8.Czynnik obiegowy

UWAGA: Zabrania się rozcieńczania glikolu na budowie. Nie dopuszcza się napełniania i uzupełniania zładu wodą wodociągową i stężonym glikolem. Glikol musi być dostarczony w odpowiednim stężeniu i posiadać odpowiednie atesty.

Dla zabezpieczenia układu dolnego źródła przed zamarzaniem należy stosować gotową mieszanę na bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami uszlachetniającymi tj. inhibitorami korozji, przeciwutleniaczami i środkami antypiennymi o temperaturze krystalizacji - 15°C, regulatorami pH, pigment. Należy po napełnieniu układów sprawdzać stan czynnika obiegowego (gęstość – temperaturę zamarzania) oraz odpowietrzyć układ. Parametry czynnika obiegowego powinny być ujęte w protokole odbioru końcowego instalacji. Poniżej zostały przedstawione właściwości podstawowe właściwości fizyko chemiczne roztworu glikolu propylenowego:

Postać:	Ciecz o barwie różowej (czerwonej)
Zapach:	Słaby – charakterystyczny
pH:	8,0 – 9,5
Temperatura krystalizacji (°C):	(-)15

Temperatura wrzenia (°C), min:	103
Gęstość, min.:	1,02-1,06 g/cm ³ (w 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita
Inne rozpuszczalniki:	alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery
Ciśnienie par:	0,08 mm Hg (w 200C)
Temperatura samozapłonu (°C):	> 370
Granice wybuchowości:	Dolna 2,4 %, Górna 17,4%
Temperatura rozkładu (°C):	ok. 500
Lepkość kinematyczna (przy 20°C):	3,25 mm ² /s (wariant „-15°C”)

W pomieszczeniu pomp ciepła należy dostarczyć w ramach zamówienia zbiornik transportowy i magazynowy typu IBC na palecie, z tworzywa, na glikol propylenowy o poj. 300L, służący uzupełnianiu medium w trakcie eksploatacji dolnego źródła ciepła i obiegów glikolowego odzysku ciepła w centralach. W ramach zadania inwestycyjnego należy dostarczyć dodatkowo 300L gotowego roztworu glikolu propylenowego, który zostanie wykorzystany w przyszłości na uzupełnienie ww. zładu.

Wytyczne napełniania i uruchomienia układu

Napełnianie obiegu czynnikiem glikolowym powinno odbywać się po zakończonych pozytywnie próbach szczelności.

Należy przestrzegać kolejność napełniania dolnego źródła.

W pierwszej kolejności należy napełniać poszczególne sekcje sond pionowych poprzez dodatkowe króćce na rozdzielaczach w studzienkach. W następnej kolejności przewody dobiegowe poziome poprzez zawory do napełniania i odpowiednio zamykając zawory główne.

Przed napełnieniem sprawdzić koncentrację roztworu glikolu. Zaleca się używanie refraktometru. Po pierwszym napełnieniu układu resztki czynnika przechować w odpowiednich pojemnikach w celu późniejszego dobiecia po zakończeniu procesu odpowietrzania układu. Po wypełnieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepła kolektor należy bardzo dokładnie odpowietrzyć poprzez przetłaczanie min. 24 godziny. Całość prac

zrealizować zgodnie z Wytycznymi Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła – część 1 (wyd. PORT PC).

3.9. Uzupelnienie solanki

Uzupełnienie dolnego źródła ciepła odbywać się będzie w sposób mechaniczny poprzez wtłaczanie czynnika do zładu instalacji za pomocą pompy dławnicowej. Solanka powinna mieć odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Pierwsze uzupełnianie i płukanie instalacji należy wykonać niezależnie dla każdej sekcji dolnego źródła ciepła / chłodu.

3.10. Regulacja hydrauliczna

W trakcie uruchomienia instalację dolnego źródła należy hydraulicznie wyregulować tak, aby uzyskać jednakowe przepływy przez wszystkie otworowe wymienniki ciepła. Do tego celu służą rotametry na każdym odgałęzieniu do poszczególnych sond oraz zawory główne w studniach z możliwością wykonania nastawy i pomiaru przepływu. Regulacja hydrauliczna powinna zostać zakończona protokołem przekazanym Inwestorowi.

3.11. Próby szczelności

Wszystkie elementy dolnego źródła (tj. sondy, rury rozprowadzające itd), które zostaną dostarczone na budowę muszą być poddane próbie szczelności przez producenta:

- Po dostarczeniu sond na budowę należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie ok. 3-5 bar.
- Następnie po zamontowaniu sondy w odwiercie próbę szczelności należy wykonać na ok. 2-3 bar.
- Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności przy ok. 1,5-krotnym ciśnieniu roboczym.
- Powyższe próby szczelności należy wykonywać pod obciążenie wstępne: 30 min; czas kontroli: 60 min; tolerowany spadek ciśnienia: 0,1 bar.
- Podane powyżej sposób przeprowadzenia próby szczelności należy potwierdzić u producenta elementów.

3.12. Wymogi wykonawcze

Przewody pionowe po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w układ instalacyjny bezwzględnie należy poddać ponownym próbom ciśnieniowym w przedziale 3-5 bar, oraz próbie przepływu. Jedynie pozytywny wynik próby ciśnieniowej i przepływu pozwala na przystąpienie do montażu elementów instalacji. Jeżeli wynik prób jest negatywny, kategorycznie

zabrania się montowania tych elementów w układzie instalacyjnym oraz należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Serwis Dostawcy. Po aplikacji sondy należy przeprowadzić próbę ciśnieniową próbę przepływu. Każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona obustronnym (Zamawiający i Wykonawca) podpisaniem protokołu odbioru. Ze względu na dynamikę poszczególnych warstw górotworu mogących wywołać mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, ścięcie bądź zerwanie), wszystkie przewody rurowe wychodzące ze studni, powinny być prowadzone w sposób nie powodujący jakichkolwiek naprężeń. Nie zachowanie reżimu wynikającego z tej zasady może doprowadzić do uszkodzeń poszczególnych elementów rozdzielacza, skutkujących rozszczelnieniem i wyciekami medium krążącego w układzie instalacyjnym dolnego źródła.

Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze względu na niskie temperatury rośnie moduł sprężystości materiałów instalacyjnych, z których wykonany jest układ hydrauliczny dolnego źródła. Należy pamiętać również, iż niepoprawne wykonanie instalacji w okresie letnim może doprowadzić do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Producent/projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych zaleceń. Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać przestrzegając właściwych przepisów, norm oraz zasad sztuki budowlanej.

4. Projektowana pompa ciepła

Projektuje się kaskadę pomp ciepła solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia wewnątrz. Wyposażona w elektroniczny zawór rozprężny w połączeniu z systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) zapewniający optymalizację parametrów w każdym punkcie pracy i permanentny nadzór nad obiegiem chłodniczym.

Najnowsza technika Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki. Całkowicie bezobsługowe wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej sprężarki możliwość dalszej pracy urządzenia z wydajnością 50%.

Czynnik chłodniczy R 410A umożliwia osiągnięcie temperatur na zasilaniu do 60°C.

Parownik i skraplacz jako wymienniki płytowe ze stali szlachetnej 1.4401.

Konstrukcja ramowa spawana przejmująca drgania układu. Konstrukcja ramy umożliwia łatwe manewrowanie urządzeniem za pomocą wózka widłowego lub

paletowego. Obudowa dźwiękochłonna na aluminiowej ramie z profilem EPDM zapewniającym ściśle przyleganie paneli wytłumiających. Łatwy montaż i demontaż paneli. Układ sprężarek zamontowany na specjalnym zawieszeniu, zapewniającym 3-wymiarowe tłumienie wibracji. Przyłącza hydrauliczne na tylnej ścianie obudowy. Możliwość podłączenia przejściówek kołnierзовych lub gwintowanych, również z elementem elastycznym tłumiącym drgania. (wyposażenie dodatkowe).

Elektroniczny system startowy redukujący prąd rozruchowy ze zintegrowaną kontrolą faz. System startowy z automatyką włączającą redukuje zużycie energii w trybie gotowości. Cyfrowy system diagnostyczny wykrywający usterki zasilania elektrycznego. Wygodny dostęp do przyłączy elektrycznych od przodu i od góry urządzenia. Tablica elektryczna wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia elektryczne dla sprężarki i pomp obiegów dolnego i górnego źródła 230V lub 400V (zamontowane i okablowane styczniki).

Zabudowany na przedniej ścianie pogodowy regulator pompy ciepła, umożliwiający bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła. Możliwość bezpośredniego sterowania jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem (do obiegów z mieszaczem konieczny jest dodatkowy osprzęt). Z regulacją temperatury w zasobniku c.w.u. oraz sterowaniem wymiennika basenowego. Funkcje dołączania zewnętrznego źródła ciepła (np. kocioł grzewczy lub przepływowy ogrzewacz wody), sterowania układem chłodzenia naturalnego (NC) i/lub aktywnego (AC). Komunikacja z użytkownikiem przez system menu na wyświetlaczu graficznym. Z układem diagnostycznym oraz wyprowadzeniem sygnału awarii. Przystosowany zdalnego nadzoru i sterowania za pośrednictwem modułów komunikacyjnych i do komputera przenośnego umożliwia szybkie ustawianie i odczyt parametrów. Możliwość pracy w

kaskadzie do 5 urządzeń. W dostawie zawarte czujniki temperatury zewnętrznej oraz zasilania i powrotu na obiegach dolnego i górnego źródła.

Pompa ciepła zbudowana zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zgodność z CE zadeklarowana. Zdwojone zabezpieczenie obiegu chłodniczego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla urządzeń ciśnieniowych.

Wymagane parametry:

Ilość obiegów chłodniczych	1
Ilość sprężarek	2-3
Czynnik chłodniczy	R410A
Napełnienie czynnikiem chłodniczym	22,0 kg
Zasilanie elektryczne	400 V/50 Hz 3/N/PE
Klasa zabezpieczenia	IP 20
Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę	88,2 A
Pobór mocy elektrycznej	65 kW
Układ rozruchowy	2 x elektroniczny Softstarter
Zabezpieczenie układu sterowania	zintegrowane
Zabezpieczenie sprężarki	zintegrowane
Obieg grzewczy (górnego źródła)	
Dopuszczalne ciśnienie robocze	10 bar
Max. temperatura na zasilaniu	75°C (do -1°C) °C
Max. temperatura na zasilaniu (solanka >5°C)	60 °C
Obieg solanki (dolnego źródła)	
Nominalny przepływ przy $dT = 3\text{ K}$	47,3 m ³ /h

Opory przepływu	31	kPa
Dopuszczalne ciśnienie robocze	10	bar
Temp. solanki na wejściu	max.	20 °C
	min.	-10 °C
COP przy B0/W35: do 4,3		COP przy W50/W90: do 3,4
Moc akustyczna 0/35°C	66	dB(A)
Pomiar wg	EN 12102/ EN ISO 9614-2 (klasa dokładności 2)	
Parametry pracy w punkcie	B10/W55	
Moc grzewcza	192,6	kW
Moc chłodnicza	141,7	kW
Pobór mocy elektrycznej	58,23	kW
EER	3,65	

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła		
L.P.	Opis wymagań	Parametry wymagane
1	Typ pompy ciepła	Solanka/woda kaskada max. 2 jednostek
2	Nominalna moc grzewcza - w punkcie B0/W35 wg EN 14511	Łącznie min. 262 kW w 2 jednakowych urządzeniach
3	Pobór mocy elektrycznej - w punkcie B0/W35 wg EN 14511	Łącznie max. 78 kW
4	COP - w punkcie B0/W35 wg EN 14511	Min 3,51
5	Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2	Max 66 dB(A) na jedno urządzenie

	(klasa dokładności 2)	
6	Zastosowana technologia	Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki. Wykonanie hermetyczne. Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki.
7	Ilość obiegów chłodniczych	Łącznie 2
8	Ilość sprężarek	Łącznie 4
9	Max temperatura na zasilaniu	75°C
10	Temperatury solanki na wejściu - max temperatura solanki na wejściu - min temperatura solanki na wejściu	20°C -10°C
11	Dopuszczalne nadciśnienie robocze Strona pierwotna (dolne źródło) Strona wtórna (obieg grzewczy)	10 bar 10 bar
12	Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę	Max 155 A
13	Układ rozruchowy	2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowaną kontrolą faz
14	Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania	zintegrowane
15	Zasilanie pomp obiegowych dolnego i górnego źródła	Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
16	Automatyka pompy ciepła	Umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła oraz bezpośrednie sterowanie jednym

		obiegami grzewczymi bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem
17	Czynnik chłodniczy	R 410A
18	Napełnienie czynnikiem chłodniczym	max 22 kg na jeden obieg czynnika roboczego
19	SCOP zastosowanie niskotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013	Min. 5,2
20	SCOP zastosowanie średniotemperaturowe wg rozporządzenia UE 813/2013	Min. 3,7
21	Dodatkowe wymagania	- elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli RCD - zgodność z CE - certyfikat jakości EHPA-Q lub HP-Keymark

5. Wytyczne międzybranżowe

- Odtworzyć (malowanie, ułożenie płytek) miejsca przekuć przez ścianę, posadzkę itp.;
- W każdym obiegu solanki powinien zostać zabudowany min. jeden zawór odcinający (zawory wbudowane w projektowaną studnię rozdzielaczową);
- Zaleca się, aby odwierty miały zbliżoną długość, aby zapewnić równomierny przepływ i wydajność (równomierny przepływ w analizowanym przypadku zapewniony będzie przez regulację przepływu za pomocą rotametrów);
- Prowadzone przez ściany instalacje solanki należy zaizolować paroszczelnie, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej, z tego powodu należy wypełnić pianką wodoodporną przestrzeń pomiędzy wprowadzoną rurą pe do budynku kanałami pvc (służącymi jako przepust instalacyjny) lub zastosować izolację z PE zabezpieczoną osłonką karbowaną;
- Przy wykonaniu przejść rur przez ścianę budynku należy zastosować uszczelnienie w postaci systemowych zabezpieczeń producenta rury lub łańcuchów uszczelniających;
- Wszystkie instalacje solanki muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję;
- Wszystkie dane (moce pomp ciepła, przepływy obliczeniowe, ilości urządzeń itp.) przekazane przez zamawiającego w celu wykonanie niniejszego projektu należy raz jeszcze

sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji – jeżeli dane wyjściowe zostaną zmienione to należy odpowiednio skorygować projekt wykonawczy dolnego źródła.

6. Uwagi końcowe

- Całość wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.;
- Całość wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zeszyt 1 do 10, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz „Wytocznymi stosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku;
- Jeżeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych to w ramach kompleksowej realizacji prac Wykonawca musi je wykonać;
- Montażu urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;
- Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego;
- Przed zabudowaniem urządzeń należy sprawdzić ich wymiary na budowie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie: rysunków architektoniczno-budowlanych obiektu, uzgodnień międzybranżowych, aktualnych w dacie norm, przepisów i rozporządzeń.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej.

W zakres opracowania wchodzi opis i rysunki instalacji: wody ciepłej, cyrkulacji i zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej.

3. Instalacje wewnętrzne wod. – kan.

3.1. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany jest z sieci wodociągowej z przyłącza wodociągowego. Projektowany rurociąg wody zimnej stanowi zasilanie instalacji: do celów sanitarnych, technologicznych oraz do celów pożarowych.

Leżaki w posadzce, podejścia do poszczególnych przyborów zaprojektowane zostaną z rur tworzywowych. Instalacja zaprojektowana zostanie pod posadzką oraz w bruzdach ściennych doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników. Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów sanitarnych zostaną zaprojektowane zawory odcinające.

3.2. Instalacja hydrantowa

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) w projektowanym budynku zasila się projektowane hydranty wewnętrzne HP33.

Zaprojektowana instalacja hydrantowa jest instalacją rozgałęźną nawodnioną, zasilaną z instalacji wodociągowej doprowadzonej do budynku. Na instalacji wodociągowej bytowej zastosowano zawór pierwszeństwa.

Praca w warunkach normalnych:

Zawór pierwszeństwa jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego.

Praca w warunkach pożaru:

W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody.

Zaprojektowano instalację hydrantów wewnętrznych HP33 nawodnionych. W budynku projektuje się montaż hydrantów p.poż. HP33 z węzłem półsztywnym i gaśnicą umieszczonych w typowych szafkach. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla Hydranty HP33 - 1,5 dm³/s. Wymagany czas pracy hydrantów wewnętrznych – minimum 1 h.

Hydranty montować na wysokości 135 cm.

Instalacja hydrantów wewnętrznych zasilana będzie z sieci miejskiej wodociągowej.

Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego HP33 powinno zapewniać podaną wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, jednak nie powinno być niższe niż 0,2 MPa. Szczegółowe zasady instalowania hydrantu wewnętrznego HP33 z węzłem półsztywnym – zgodnie z ustaleniami PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.

Hydranty należy podłączyć rurą stalową ocynkowaną, średnica podłączenia hydrant HP33 - DN 50.

3.3 Instalacja wody technologicznej

Do pralnic należy dostarczyć wodę technologiczną – wodę zmiękczoną. Na podstawie danych uzyskanych od jednego z producentów urządzeń pralniczych określono zapotrzebowanie na wodę max chwilowe 2,78 l/s, max godzinowe 10,0 m³/h.

Przyjęto:

Praca na dwie zmiany - 16 h/dobę.

Wszystkie parametry wody surowej spełniają normy wody do picia.

Założona twardość wody < 15 st.n.

Twardość wody po stacji 2-4 st.n.

Dobrano zmiękczac dwukolumnowy sterowany objętościowo, pracujący w systemie wahadłowym, zapewnia nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE dostarczane w komplecie z:

- jednym wielodrogowym zaworem sterującym bez regulatora twardości resztkowej,
- przepływomierzem wmontowanym w przewód wody zmiękczonej (mechaniczny pomiar ilości wody jest nieczuły na zakłócenia spowodowane okresowymi brakami napięcia),
- dwoma kolumnami z atestowaną żywicą jonowymienną,
- kompletnym zbiornikiem solanki,
- testerem twardości ogólnej.

Materiały zastosowane do produkcji, całkowicie odporne na korozję (mosiądz – głowice, tworzywa sztuczne i kompozyty – pozostałe elementy), zapewniają doskonałą trwałość urządzenia.

- ciśnienie robocze 2,5-7 bar
- temperatura wody/otoczenia 30/40°C
- zasilanie elektryczne 230V/50 (60) Hz
- Urządzenie posiada atest PZH.

3.4 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

Źródłem wody ciepłej dla budynku będzie pompa ciepła zasilająca zasobniki ciepłej wody na cele bytowe (600L) oraz na cele technologiczne (wodę zmiękczoną). Pojemność zasobnika ciepłej wody technologicznej określi dostawca technologii pralni. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone będą w warstwach posadzki. Przewody wody technologicznej pod stropem.

Instalacja zaprojektowana zostanie w szachtach instalacyjnych, natynkowo, pod posadzką oraz bruzdach ściennych doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników.

Poziomy i pionowy wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody.

Sposób prowadzenia przewodów będzie zapewniał kompensację wydłużeń termicznych. Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów sanitarnych zaprojektowane zostaną zawory odcinające. Przewody będą zabezpieczone izolacją termiczną, minimalna klasa reakcji na ogień min. BL-s1, d0.

3.5 Izolacja rurociągów wody zimnej i ciepłej

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otulina stanowi równocześnie izolację przeciwkondensacyjną.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ dla 20 °C.

Grubość izolacji zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

3.6 Instalacja kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalację kanalizacji odprowadzającej ścieki z przyborów w sanitariatach, z pralni, ścieki z odwodnienia pomieszczeń technicznych.

Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji.

Odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych zainstalowanych w obiekcie zostanie zaprojektowane przewodami kanalizacyjnymi PVC. Instalacja pod przybory będzie rozprowadzona w

posadzce oraz poprzez wyprowadzenie podejść na ścianach, w miarę możliwości w bruzdach ściennych (ściany wewnątrzlokalowe), ale nie w ścianach między lokalami lub wydzielających lokal. W ścianach żelbetowych układane po wierzchu niewkuwane. Na poziomych przewodach odpływowych należy zabudować czyszczaki oddalone od siebie max. co 15m.

Odwodnienie pomieszczeń technicznych zaprojektowano poprzez wpusty piwniczne.

3.7 Wytyczne wykonania robót

Instalację kanalizacyjną sanitarną wykonać z rur PVC. Na poziomych przewodach instalacji należy zamontować rewizje i czyszczaki. Rury wywiewne pionów kanalizacyjnych należy wyprowadzić min. 0,5 m ponad powierzchnię dachu.

Piony kanalizacyjne przymocować do ścian za pomocą haków lub obejm. Między zewnętrzną ścianką rury a obejmą stosować podkładki elastyczne. Piony kanalizacyjne izolować akustycznie matą izolacyjną piankową z wkładką ołowianą.

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo. Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

4. Instalacje grzewcze

4.1 Założenia projektowe

Dla potrzeb niniejszego projektu przyjęto następujące założenia:

- Pomieszczenia pralni, pomieszczenia rehabilitacyjne, pomieszczenia biurowe ogrzewane będą w systemie ogrzewania podłogowego. Pomieszczenia techniczne ogrzewane będą za pomocą grzejników stalowych płytowych, zaworowych z zintegrowaną wkładką,
- łazienki będą ogrzewane za pomocą grzejników.

Temperatury powietrza w poszczególnych typach pomieszczeń dla okresu zimowego zostały przyjęte:

- pomieszczenia do stałego pobytu ludzi: 20°C,
- łazienki: 24°C,
- pomieszczenia gospodarcze i techniczne: 16 °C,
- WC: 20°C

4.2 Źródło ciepła

Przygotowywanie czynnika dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie za pomocą gruntowej pompy ciepła.

Bilans ciepła dla budynku :

Lp.	Odbiornik	pobór mocy [kW]	Suma
1	Centrala 660m3/k	2,26	179,94
2	Centrala 660m3/k	2,26	
3	Centrala 1100m3/h	15,8	
4	Centrala 1300m3/h	5,46	
5	Centrala 7600m3/h	109,16	
6	Centralne ogrzewanie	45	
7	Ciepła woda użytkowa	23	83
8	Ciepła woda użytkowa - zmiękczone	60	
	WYMAGANA MOC POMP CIEPŁA:		262,94

4.3 Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Dane ogólne:

- przeznaczenie obiektu: budynek niemieszkalny,
- rodzaj przeszkleń: okna z tworzywa sztucznego,

Temperatura zasilania i powrotu	45.0 / 35.9°C
Moc całkowita	46320W
Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych $\Phi_{konw,H}$	10089W
Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych $\Phi_{pl,H}$	29470W
Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie	138W
Niewykorzystane straty ciepła działek	1729W
Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła	4895W
Straty systemów płaszczyznowych w obszarze zasilania źródła	1380W
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej	40.6kPa
Opór własny odbiornika krytycznego	11.8kPa
Przepływ w źródle	4557.4kg/h
Ciśnienie	35.3kPa
Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami	1020.02dm³

Zestawienie współczynników przenikania ciepła obliczonych zgodnie z PN-EN ISO 6946

Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Instal Soft OZC

4.4 Instalacja grzejnikowa

Instalację projektuje się jako wodną dwururową, pompową z rozdziałem dolnym, o parametrach wody $t_z/t_p = 45/35^{\circ}\text{C}$. Rozprowadzenie rurociągów instalacji grzejnikowej na poszczególnych kondygnacjach w przestrzeni podłogi z rur wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową. Rury należy prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez zawory spustowe. Instalacja wyposażona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyższych jej punktach i zawory spustowe w punktach najniższych. Głowice z boku grzejnika, montowane w poziomie, równoległe do ściany. Należy zapewnić swobodny dostęp do odpowietrznika.

Jako elementy grzejne zostaną zastosowane grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową, z połączeniem dolnym ze ściany dolno-zasilane.

4.5 Instalacja ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe będzie zasilane będzie z rozdzielaczy wyposażonych w system mieszania. Podział na strefy, rozstaw węzownic pokazano w części graficznej opracowania.

Grzejnik podłogowy wykonać z następujących warstw:

- warstwa izolacji termicznej leżąca bezpośrednio na konstrukcji posadzki (z izolacją przeciwwilgociową lub bez),
- warstwa przeciwwilgociowa chroniąca izolację,
- warstwa rozprowadzająca ciepło w postaci jastrychu wylewanego lub suchego,
- warstwa wykończeniowa podłogi.

W konstrukcji grzejnika podłogowego przyjęto układ ślimakowy (spiralny) ponieważ zapewnia najbardziej równomierny rozkład temperatury powierzchni grzewczej, ponieważ przewody zasilające i powrotne ułożone są obok siebie naprzemiennie.

4.6 Ciepło technologiczne doprowadzone zostanie do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej.

Rurociągi rozprowadzające czynnik grzewczy do nagrzewnicy prowadzone są pod stropem. W związku z tym, że centrale ustawione będą na dachu budynku **przyjęto zasilanie roztworem z zawartością glikolu dla temperatury -22 minimum 36.4 %**.

Doprowadzenie ciepła technologicznego do central wentylacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

Przewody poziome i pionowe rozprowadzające centralne ogrzewanie projektuje się z rur stalowych łączonych przez zaprasowywania na rurze złązek. W najwyższych położonych punktach należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.

Przewody prowadzone pod stropem:

Sposób ułożenia przewodu	Rozstaw podpór[m]				
	Średnica rury				
	12x2	14x2	18x2 (2,5)	25x3,5	32x4,4
Przewody poziome	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8
Przewody pionowe	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych.

Nagrzewnica wentylacyjna podłączona jest przez zawór regulacyjny trójdrogowy, filtr siatkowy, zawory odcinające (na zasileniu i powrocie), pompy obiegowe przeciwwzamrozeniowe oraz zawór precyzyjnej regulacji.

Przed założeniem zaworów termostatycznych instalację należy kilkakrotnie przepłukać przy prędkościach 0,5 m/s. Po wykonaniu montażu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.

Badania przeprowadza się w następujących fazach: po ukończeniu montażu, przepłukaniu całej instalacji i dokonaniu regulacji, w okresie gwarancyjnym.

4.7 Izolacja cieplna rurociągów

Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) załącznik nr 2 pkt 1.5.

W przypadku prowadzenia rurociągu na zewnątrz pomieszczenia i nad stropem podwieszanym z temperaturą obliczeniową $t_i < -20^{\circ}\text{C}$ przewody należy izolować otuliną

o następujących grubościach:

- | | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| - rurociągi | dn = 15 – 40 mm | - | grubość izolacji 45 mm, |
| - rurociągi | dn = 50 mm | - | grubość izolacji 50 mm, |
| - rurociągi | dn = 65 mm | - | grubość izolacji 55 mm, |

Grubości izolacji podano zgodnie z PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

Rurociągi izolować cieplnie izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Gałązek do grzejników nie należy izolować, ponieważ dodatkowe zyski ciepła od instalacji korygowane są przez zawory termostatyczne na grzejnikach.

4.8 Przeciwpowarowa izolacja rurociągów

Należy zapewnić izolację przeciwpowarową wszystkich przejść rur przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpowarowego.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

5.1 Zakres opracowania

- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń pralni. Ze względów technologicznych wentylacja nawiewno wyciągowa bez odzysku ciepła.
- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej z odzyskiem ciepła z części biurowo socjalno administracyjnej.
- Instalacje wywiewu urządzeń: suszarki, magłownice.
- Instalacje wywiewu pomieszczeń technicznych, w tym z garażu.

5.2. Wyciągi z maszyn pralniczych i magłownic

Wytyczne technologiczne podłączenia suszarki:


- Wilgotne powietrze musi być kierowane na zewnątrz poprzez podłączenie rury o średnicy netto równej średnicy zewnętrznej rury wylotowej pary, zamontowanej w tylnej dolnej części maszyny.
- **Powietrze do ekstrakcji powinno być odprowadzane na zewnątrz pomieszczeń i nigdy nie może być podłączone do innych instalacji wentylacji.**
- Lokalizacja tych rur musi mieścić się w granicach określonych w przepisach dotyczących ciepła środowiskowego. Należy użyć rury wykonanej z materiału żaroodpornego (150 ° C). Nigdy nie umiejscawiaj rury w pobliżu materiałów łatwopalnych lub materiałów, które są podatne na odkształcenia wskutek nadmiernych temperatur.
- Rura musi być gładka wewnątrz. Ważne jest, aby nie było żadnych przeszkód blokujących przepływ powietrza lub mogących spowodować nagromadzenie prusku (śruby, nit, ...).
- Systemy odprowadzenia oparów muszą być regularnie czyszczone i kontrolowane, nadmierne nagromadzenie pyłów może doprowadzić do pożaru.

Każda maszyna powinna mieć najlepiej niezależny wylot pary. Jeśli nie jest to możliwe:

- Zawsze wykonuj połączenia w Y. Nigdy w T.
- **Zawór zwrotny MUSI być zamontowany dla każdej maszyny przed dotarciem do rury kolektora.**

(nie dostarczany z maszyną, element wentylacji). Chroni to przed cofaniem powietrza z zewnątrz i skapaniem oparów.


- Zwiększ średnicę przed połączeniem, aby końcowa średnica miała wymiar równy sumie dwóch poprzednich.

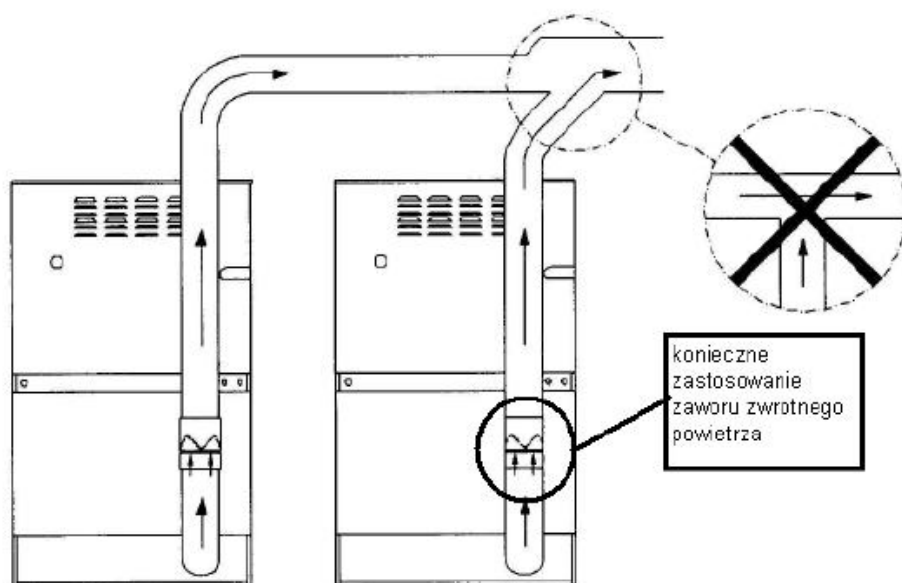

Wytyczne technologiczne podłączenia maglownicy:

Maszyna posiada 2 kanały ewakuacyjne $\varnothing 153$ mm. do podłączenia umieszczone z tyłu maszyny. Każdy kanał wylotowy musi być możliwie najkrótszy. Nie powinien przekraczać 5 metrów, mieć nie więcej niż 2 zagięcia 90° i powinien mieć 2% nachylenie na zewnątrz w odcinkach poziomych, aby zapobiec cofaniu się kondensatu do maszyny.

Każdy wylot musi mieć własne odprowadzenie na zewnątrz i musi być wyposażony w zawór zwrotny.

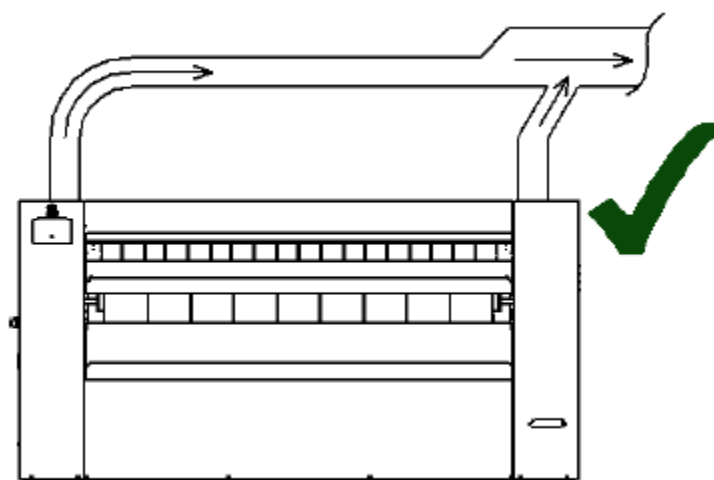

Połączenie ze sobą 2 rur odprowadzających musi być połączeniem „Y”, a nie „T”.

Wentylator wyciągowy musi być podłączony do maszyny, aby uruchamiał się w tym samym czasie, co silniki wentylacyjne maszyny.

Uwaga:

Należy wystopniować ilość nawiewu do pomieszczenia w zależności od ilości pracujących urządzeń (suszarki, maglownice)

5.3 Opis urządzeń

Wentylatory

Należy przewidzieć zakup, montaż oraz rozruch wszystkich wentylatorów. Wentylatory dachowe należy montować w sposób trwały i uniemożliwiający przenoszenie nadmiernych drgań na elementy budowlane i instalację kanałową.

Wentylatory wyciągowe montowane będą na podkładkach antywibracyjnych. Przewidzieć wykonanie oraz montaż cokołów i podstaw pod ww. wentylatory.

Przy wentylatorach na dachu należy zabudować wyłączniki serwisowe.

Do wszystkich wentylatorów należy zapewnić dostęp serwisowy w formie rewizji.

Wentylatory wyciągowe z urządzeń pralniczych powinny być uruchamiane wraz z maszyną, którą obsługują.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie do instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowane będą w ścianach zewnętrznych oraz w postaci czerpni na dachu budynku zabezpieczonych żaluzją oraz drobną siatką.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu budynku. Wykonane są w formie ściętego pod kątem 45° kanału zabezpieczonego drobną siatką (zabezpieczenie przez zanieczyszczeniami mechanicznymi i owadami), usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawędź). Wyrzutnia powietrza musi być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.

Centrale nawiewne

Zaprojektowano centralę nawiewną do pomieszczenia pralni czystej o wydajności 7600m³/h. Centrala zapewnia 10% więcej powietrza niż wszystkie włączone urządzenia wyciągowe. Zapewnia to wymagane przez służby sanitarne nadciśnienie. Wydatek centrali należy stopniować wraz ilością pracujących maszyn wyciągowych. Centrala wyposażona jest w sekcje filtrów, wentylator nawiewny, nagrzewnicę glikolową oraz chłodnicę o mocy chłodniczej 43kW. Na potrzeby centrali wentylacyjnej dostawiono agregat chłodniczy. Centrala w wykonaniu dachowym.

Na potrzeby pralni brudnej dobrano centralę nawiewną o wydajności 1100m³/h. Centrala wyposażona jest w sekcje filtrów, wentylator nawiewny, nagrzewnicę glikolową. Centrala w wykonaniu dachowym.

Na potrzeby zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń biurowych i rehabilitacyjnych dobrano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Odpowiednio o wydajności 1300m³/h dwie centrale 660m³/h. Centrala wyposażona jest w sekcje filtrów, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnicę glikolową oraz wymiennik ciepła. Centrala 1300 m³/h w wykonaniu dachowym. Centrale 660m³/h jako podwieszane, pod stropem budynku.

Ilości powietrza wentylacyjnego, rozmieszczenie elementów nawiewnych i wyciągowych pokazano w części graficznej opracowania.

5.4 Izolacja termiczna i akustyczna

Zaizolować termicznie i akustycznie wszystkie kanały. Do izolacji kanałów w budynku proponuje się zastosowanie izolacji Alu Lamela Mat firmy Rockwool o grubości 30 mm. Wyjątek stanowią kanały prowadzone na dachu budynku, gdzie grubość izolacji wynosi 50 mm, dodatkowo kanały należy obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

5.5 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie kanały, przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropów, belek, itp.

5.6 Zabezpieczenia pożarowe

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w czasie pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnętrza palących się cząstek.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Klapy przeciwpożarowe należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizację klap oznaczono w części graficznej kolorem magneta.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów, bądź wyposażone w klapy odcinające.

6. Uwagi ogólne

- Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz z obowiązującymi przepisami.
- Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi.
- Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przy przejściach instalacji przez stropy i ściany stanowiące oddzielenia stref ppoż. zastosować tuleje

ochronne oraz przejścia ppoż. o wytrzymałości równej co najmniej wytrzymałości ogniowej przegrody. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób szczelności oraz płukania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie wyjścia instalacjami na zewnątrz budynku wykonać jako przejścia szczelne
- Przebiecia przez ściany i stropy, bruzdy oraz przejścia instalacji przez fundamenty wykonywać bezwzględnie w porozumieniu z branżą konstrukcyjną
- Lokalizację mocowań przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku bezwzględnie ustalić z branżą konstrukcyjną
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
- Urządzenia o dużej częstotliwości drgań należy sytuować na matach antywibracyjnych.
- Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

Projektant:

mgr inż. Magdalena Onopa

PDL/0145/PBS/23