
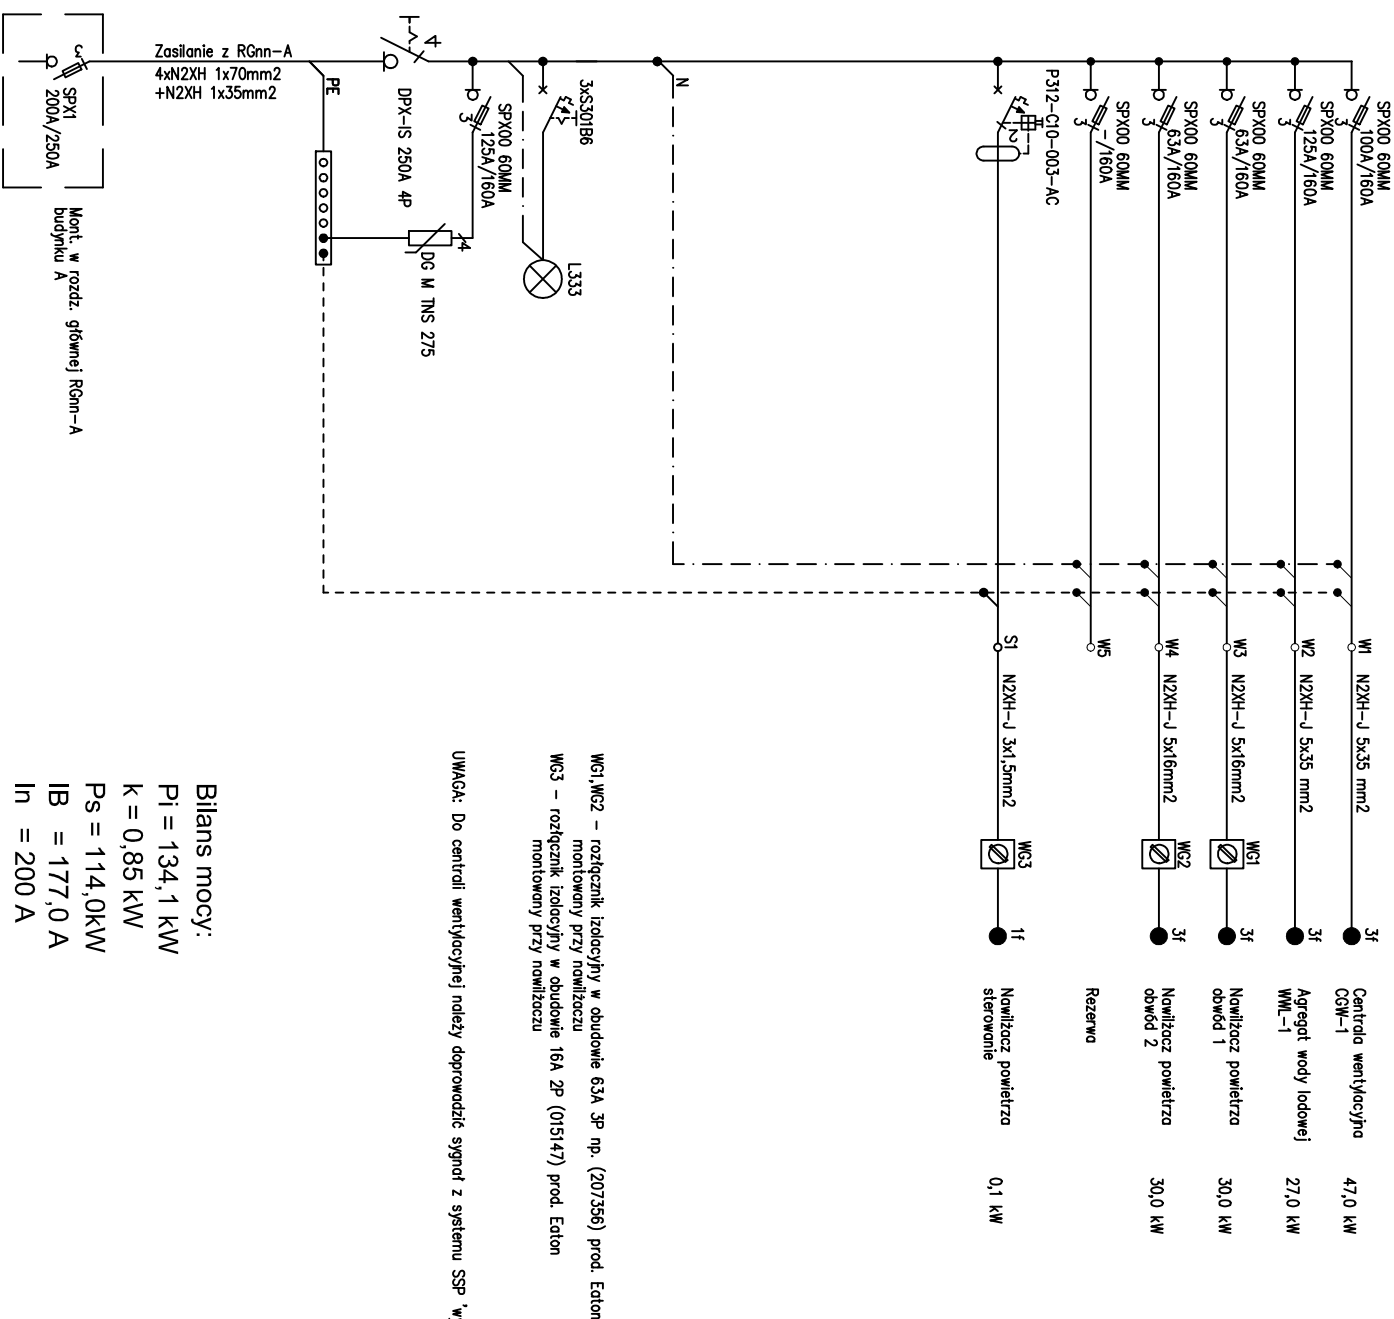


RW1
Obudowa typu XL3 800 IP40
głębokość 268mm
prod. Legrand



Bilans mocy:
 $P_i = 134,1 \text{ kW}$
 $k = 0,85 \text{ kW}$
 $P_s = 114,0 \text{ kW}$
 $I_B = 177,0 \text{ A}$
 $I_n = 200 \text{ A}$

UWAGA: Do centrali wentylacyjnej należy doprowadzić sygnał z systemu SSP w celu

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

[illegible]