

DT/654/2022/2475

Gliwice, dn. 28.03.2022r.

**i-projekt Łukasz Kłak
ul. Czajki 3/XII
44-100 Gliwice**

Dot.: aktualizacji i uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej zadania pn.: „Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Reymonta 3 w Gliwicach”

Nawiązując do Państwa pisma, znak: **718/KH/22** z dnia 09.03.2022r (wpływ do PWiK 11.03.2022r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wod.-kan. w granicach opracowania, a trasę projektowanej inwestycji pod względem kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej uzgadniamy na następujących warunkach:

1. w razie konieczności zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z przyłączem ciepłowniczym koszty z tym związane ponosić będzie Inwestor. Sposób ewentualnego zabezpieczenia należy ustalić z pracownikiem tut. spółki na etapie realizacji.
2. W przypadku wykonania przewiertu należy sprawdzić położenie sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą przekopów kontrolnych.
3. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
4. W miejscu skrzyżowania z siecią kanalizacji sanitarnej wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz Zajdel tel. (32) 338 71 81 lub Grzegorz Bańcerowski tel. 601 781 748.
5. Informujemy, że rzędne studzienek zlokalizowanych na kanale sanitarnym betonowym $\Phi 300$ mm w rejonie projektowanej inwestycji naniesiono na załączonej do nin. pisma mapie według układu wysokościowego Kronsztad86.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie uległ układ wysokościowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym podane rzędne studni należy zweryfikować we własnym zakresie.

W części dotyczącej aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z siecią kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Bogumiła Teterycz
Bogumiła Teterycz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel. (32) 428 45 04

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

1. ZT aa. B.T. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice


Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

2022-04-06

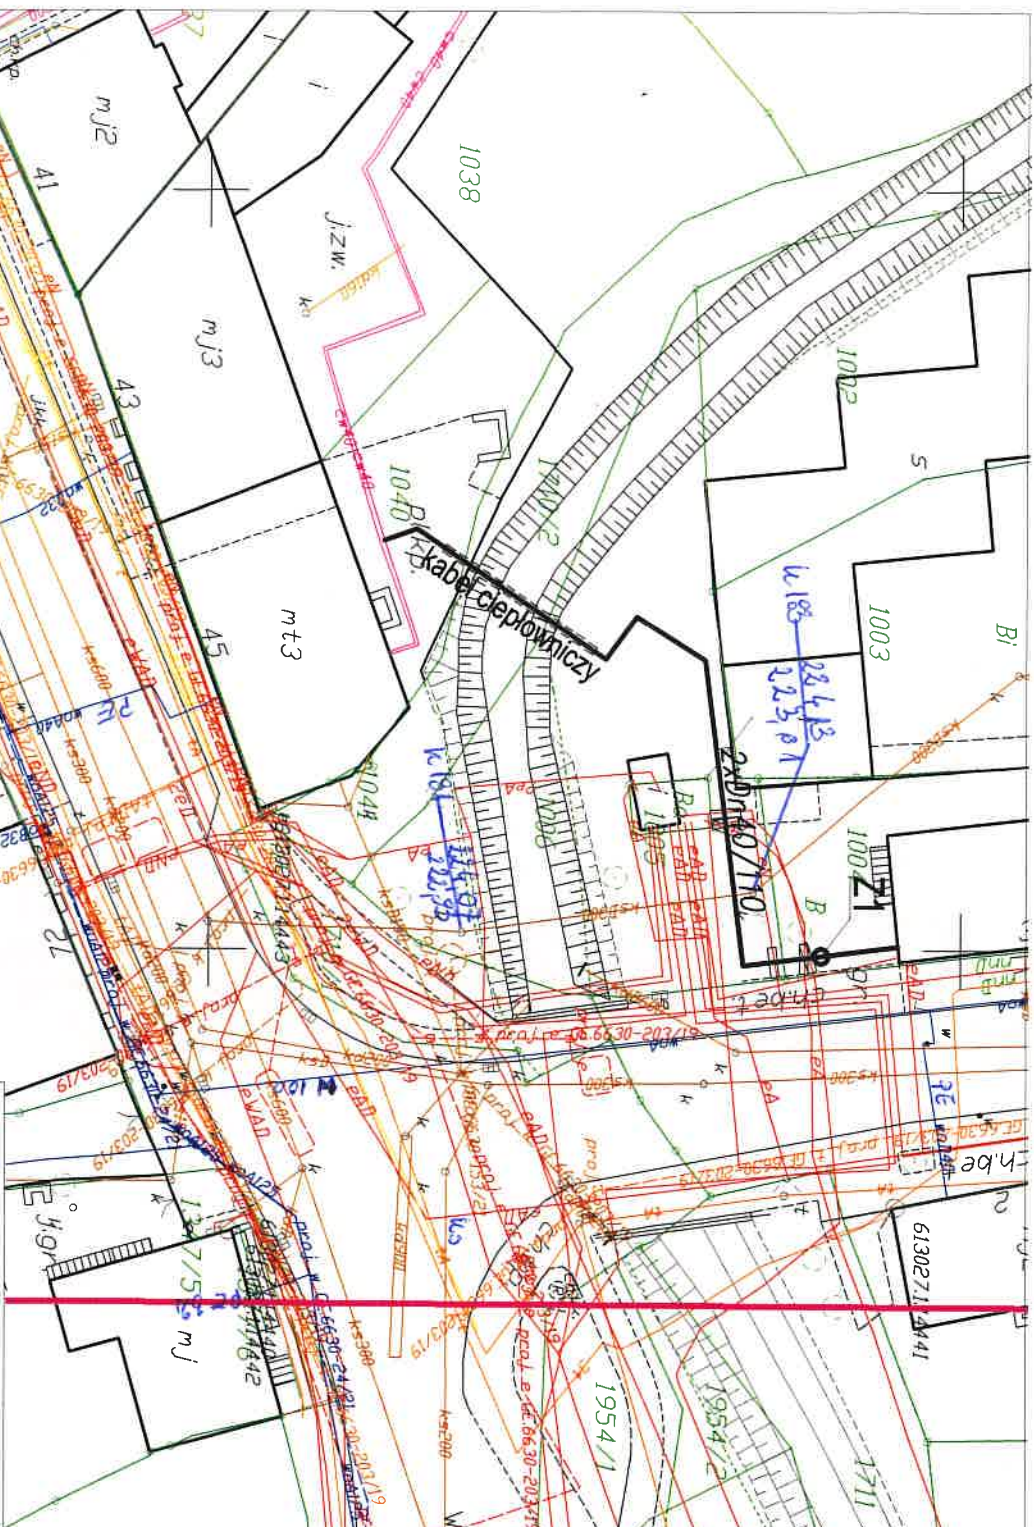

01654/2023/245
 24.03.2023
 PRZEDSIĘBIORSTWO
 Wodociągów i Kanalizacji
 Spółka z o.o.
 Dział Techniczny
 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
 tel. 32 428 45 04

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
 UŁOŻONE W RURZE PRZEWERTOWEJ
 PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLU

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
 ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG
 ISTNIEJĄCA KANALIZACJA
 ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
 ISTNIEJĄCY KABEL TELEFONICZNY
 GRANICA I NUMER DZIAŁKI

Investor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt: Przyłącze ciepłe

Temat proj.: „Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Reymonta 3 w Gliwicach”

Temat rys.: Projekt zagospodarowania terenu

Imię i Nazwisko		skala: 1:500	
Projektował:	mgr inż. Łukasz Klak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co	podpis	data: Luty 2022
Sprawił:	mgr inż. Katarzyna Hatko upr. nr SLK/977/PWBS/21 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: 718/KH/21
			nr rys.: 02

