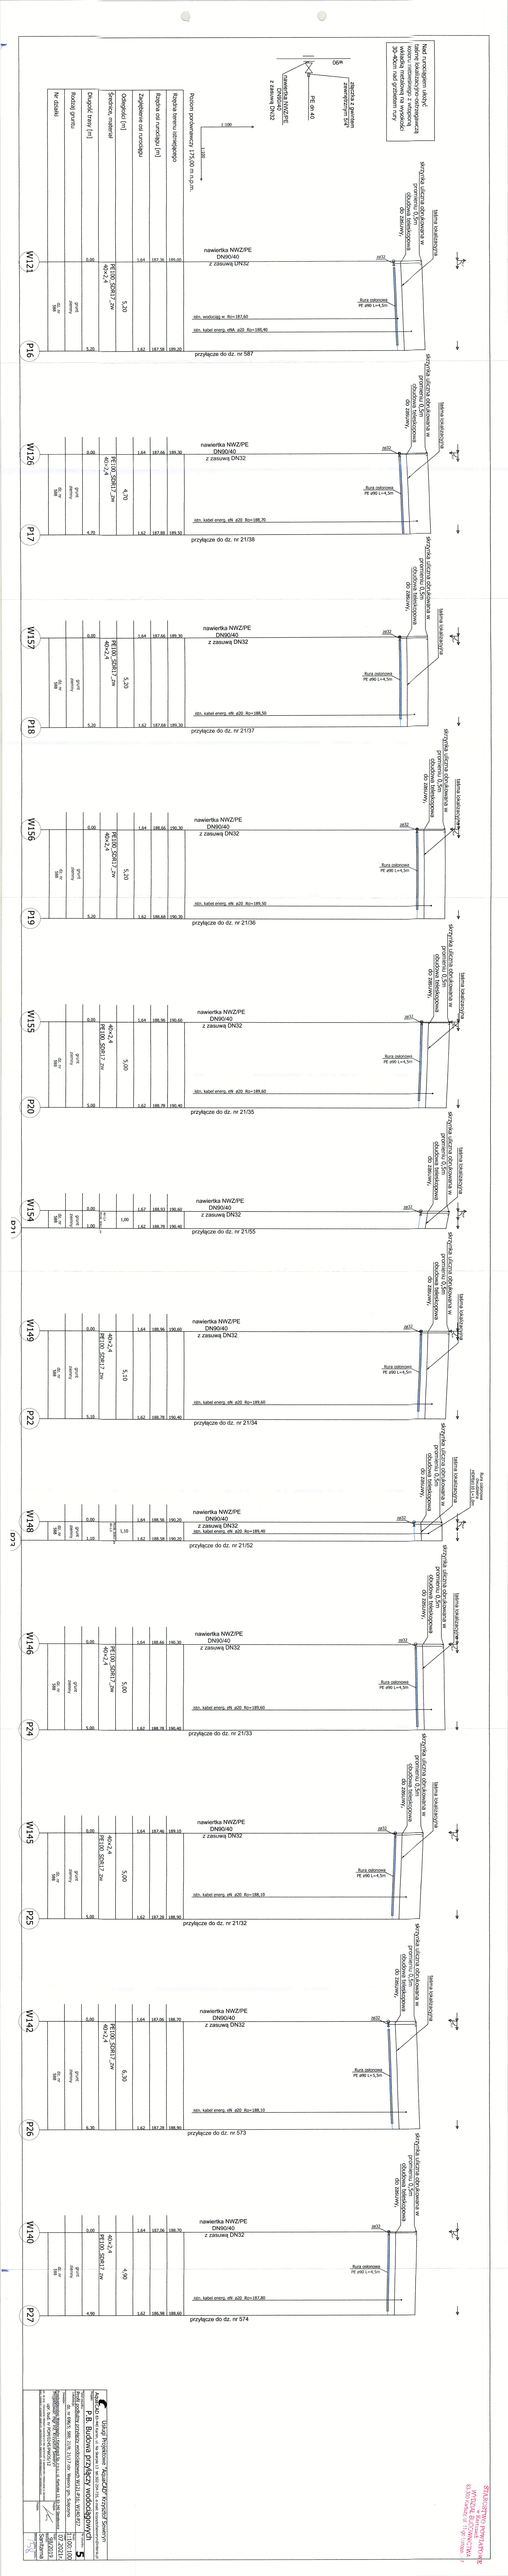
Uwaga:
Wszystkie wpusty uliczne należy wyposażyć w osadniki o pojemności min. 200 dm3 oraz zamknięcia syfonowe.
Wpusty uliczne należy wyposażyć w kosze ściekowe.
Wpusty uliczne należy wyposażyć w kratki żeliwne klasy D400