


Agregat wody lodowej
typ: CHA/CLA-25
moc chłodnicza: 7,5 kW
pobór mocy: 2,5 kW
przepływ wody lodowej: 0,36 l/s

Obszar wygradzony pod podłogą techniczną
(zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczenia)

Węzeł wody lodowej wykonać
zgodnie z rys S7

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
L.p. opinii 4016/1
Data 25.02.11
inż. RYSZARD SOBKOVIK
Rzecznik ds. spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 450/00/06 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.4
zam. Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 520 18 24

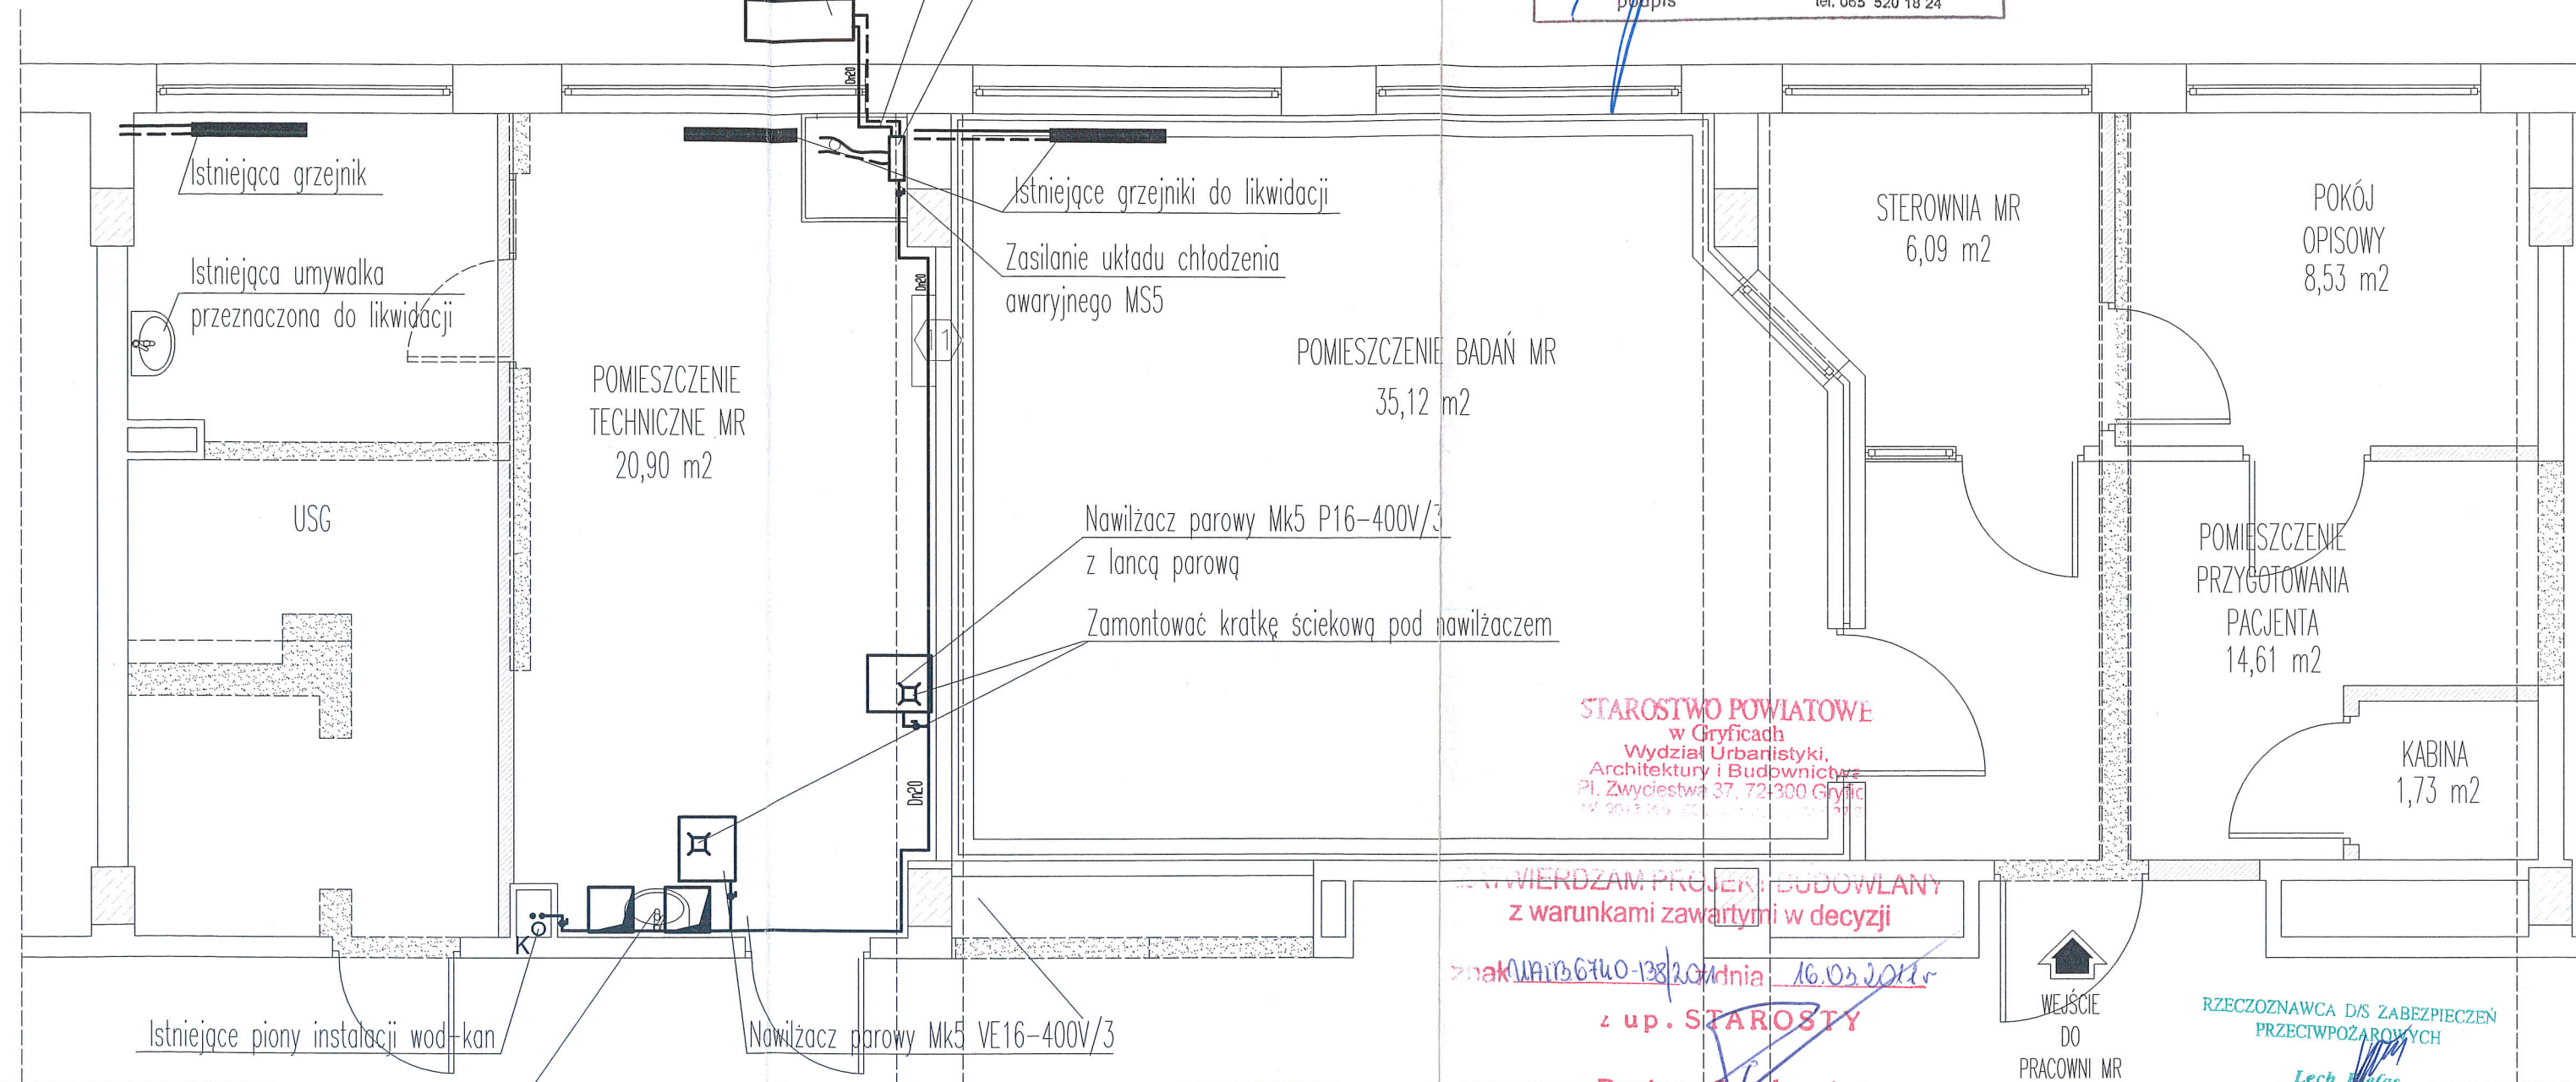

STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydział Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel. 204 3 24 9 00, 204 3 24 9 05

STWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
z warunkami zawartymi w decyzji

znak 16136/10-138/2011 dnia 16.05.2011 r.

z up. STAROSTY

Dariusz Grochowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa

WEJŚCIE
DO
PRACOWNI MR

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH

Lech Kufus
Upr. KG PSP nr 158/93

Leszno, dnia 25.02.2011
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

inż. RYSZARD SOBKOVIK
rzecznik ds. sanitarno-higienicznych
nr uprawnienia 4 - N/06 w zakresie
bez ograniczeń -
Leszno, ul. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 520 18 24
Data 25.02.11
Lp. 33/16/11
(podpis i pieczęć imienna)

Legenda:

- projektowana instalacja wody lodowej - zasilanie
- - - projektowana instalacja wody lodowej - powrót
- projektowana instalacja wodociągowa
- o K istniejący pion kanalizacyjny
- projektowany wpust podłogowy
- istniejący grzejnik do likwidacji

Nr rys.	S6	Nazwa rysunku
Skala	1:50	Dostosowanie instalacji wod-kan i c.o.
Data	02-2011	
Obiekt		Pracownia rezonansu magnetycznego
Lokalizacja	Gryfice, ul. Niechorska 27, (dz. nr 15/3)	
Projektant	mgr inż. G. Dembski	Nr upr. 53/03/ZG