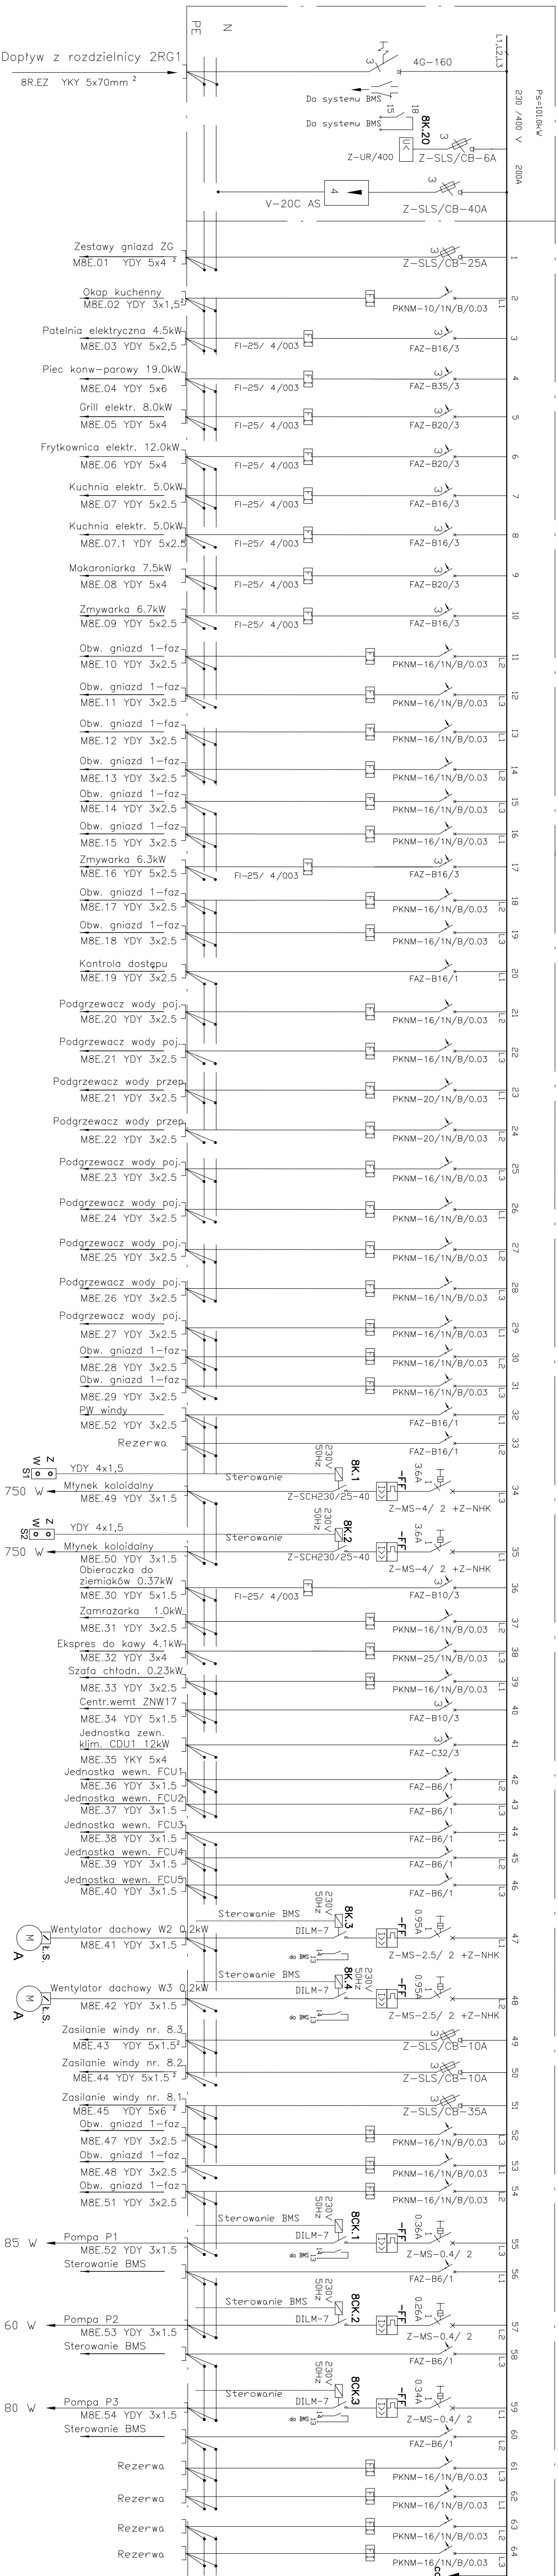



## ROZDZIELNICA 8R.1


$$\min \quad \text{IP } 31$$
[illegible]

**UWAGA**

Rozważając kwestie związane z podjęciem decyzji o wyłączeniu kabli zasilających od góry z oferty kablów montowanych nad rozdzielnice do pracy w warunkach zimnowatowych nad rozdzielnicami należy pamiętać o następujących kwestiach:

- wyłączenie kabli zasilających od góry z oferty kablów montowanych nad rozdzielnicami nie spowoduje zmiany kosztów wykonania robót.

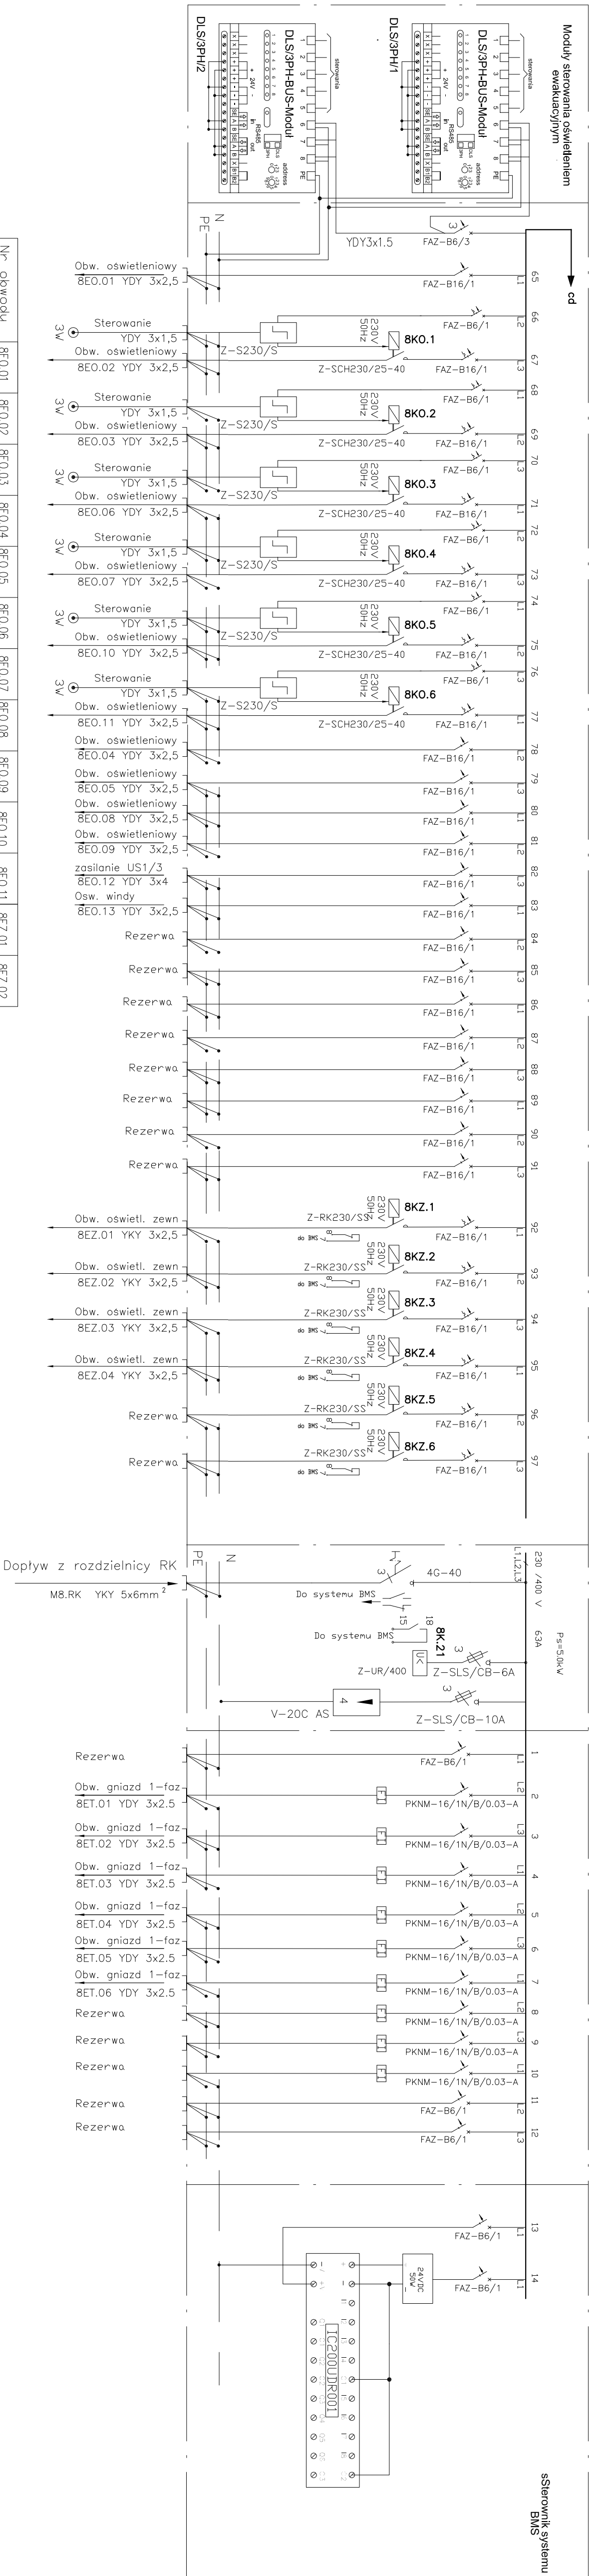

**MUZEUM ŚLĄSKIE**

Nazwa i adres obiektu

C/FAZA\_2\_-\_PROJEKT\_WYKONAWCZY

Numer rps:		Bratka	Faza	Budynnek	Kuchnia	Poczekalnia	Inne
IE	C	MS-8	ST2	01	B	010	

[illegible]

	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nazwa uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Projektorowi	INŻ. EDWARD MORIZ	120/75	
Opasowski	MGR. INŻ. BRDUSZAN, SZYFMAN	177/91	
Opasowski	MGR. INŻ. PAWEŁ KUCHARSKI		
Opasowski	MGR. INŻ. DANIUTA, SZYFMAN		
Sprawy	MGR. INŻ. TADEUSZ, LIPINSKI	1041/94	

Skala	Format	Data	Indeks	Data indeksu
	A1	15/01/10	-	DD/MM/RR

<p>stosowa wartość intelektualną, archiwalność, powagę i prestiż. Koloryzowane tło, ujednolicony kształdki podległy do przetwarzania strumieniem płynącym z podziół archiwów Białej i Remei.</p>	<p>akceptuje przedstawienie na nim wyrażone. Wymaga nawiązanie rzeczą miłą i humanistycznym i nasyconym. Wywołania zadowolonej się do spracowania wszystkich wytworów owej wyprawy dotyczącej swojego doświadczenia przed</p>
--	---