


SMART BYPASS SYG.  
ŚWIĘTLNA I STYKI  
POM.

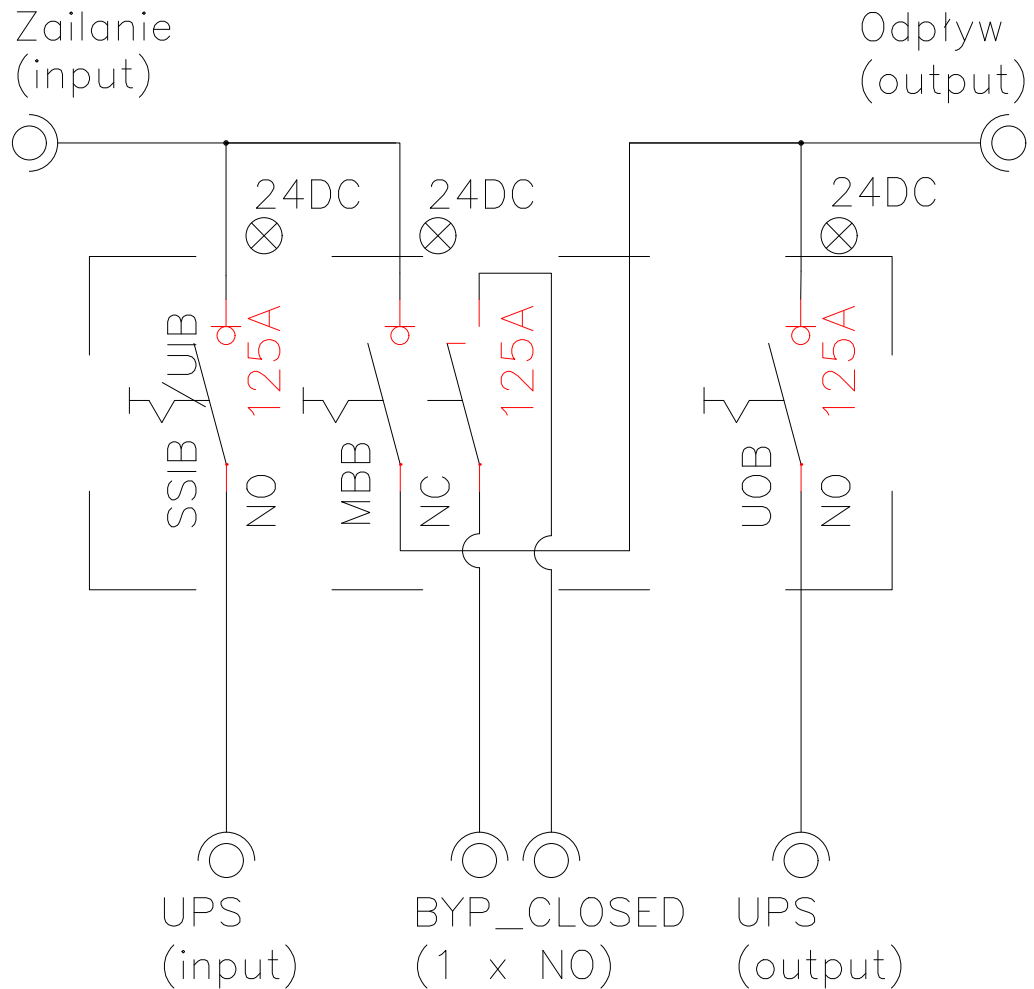

## Przełączanie zasilacza UPS z trybu ONLINE do trybu BYPASS.

- należy przełączyć zasilacz UPS w tryb obejścia zgodnie z procedurą zasilacza - patrz instrukcja obsługi.
- załącz MBB.
- odłącz UOB.
- zasilacz UPS można wyłączyć zgodnie z procedurą zasilacza - patrz instrukcja obsługi.

Zasilacz jest obecnie w obejściu BYPASS.

## Przełączanie zasilacza UPS z trybu BYPASS do trybu ONLINE.

- załącz UIB, SSIB, UOB.
- upewnij się czy UPS pracuje w trybie bypassu statycznego - patrz instrukcja.
- odłącz MBB.
- uruchom zasilacz zgodnie z procedurą zasilacza - patrz instrukcja obsługi.

Zasilacz jest obecnie w tybie pracy ONLINE.

<div>edan</div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING</div> <div>51 - 137 WROCŁAW</div> <div>AL. KASPROWICZA 56/1</div> <div>TEL/FAX ( 0 71) 325-18-81</div> <div>www.edan-mi.pl</div>		<div>NAZWA INWESTYCJI:</div> <div>PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3</div> <div>W ŁUKASIEWICZ-PORT</div> <div>WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</div>	
		<div>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</div> <div>LABORATORIUM BSL-3, BUDYNEK E</div>	
<div>INWESTOR:</div> <div>SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ</div> <div>- PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII</div> <div>UL. STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW</div>			
<div>ADRES INWESTYCJI:</div> <div>UL. STABŁOWICKA 147</div> <div>54-066 WROCŁAW</div> <div>DZ. NR 1/6, AM-30, OBRĘB PRACZE ODRZAŃSKIE</div>		<div>PROJEKT</div> <div>WYKONAWCZY</div>	
<div>BRANŻA:</div> <div>ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA</div>			
<div>TYTUŁ RYSUNKU:</div> <div>SCHEMAT BYPASSU</div> <div>- STAN PROJEKTOWANY</div>			
<div>NUMER RYSUNKU:</div> <div>E-S1.10.3</div>	<div>SKALA:</div> <div>--</div>	<div>DATA:</div> <div>03.2024</div>	<div>WERSJA:</div> <div>PW_02</div>
<div>ELEKTRYCZNA</div>			
<div>IMIĘ I NAZWISKO:</div> <div>PROJEKTANT GŁÓWNY:</div> <div>mgr inż. Michał Chmielewski</div>		<div>NR. UPR.</div> <div>POM0186/POWE11</div>	<div>PODPIS</div>
<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Zbigniew Tomczyk</div>		<div>POM0013/POWE04</div>	

	bez zmian	2024.05.20
REW.	OPIS	DATA