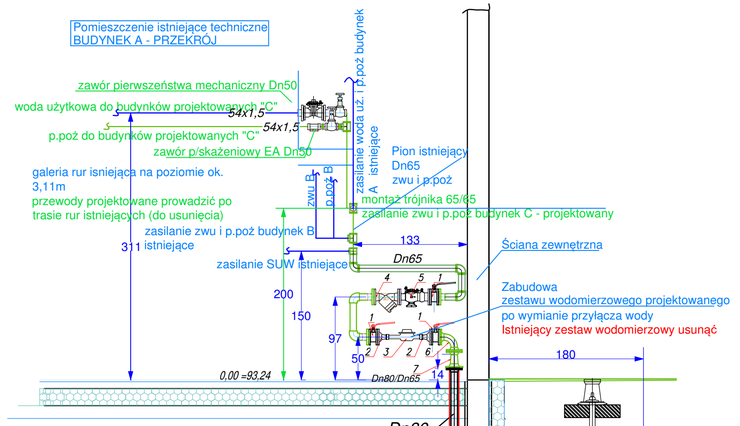

LEGENDA DO PRZYŁĄCZA WODY PROJEKTOWANEGO:
1.Zawór odcinający kulowy międzykołnierzowy Dn65 -3szt.,
2.Redukcja Dn65/Dn40-2szt.,
3.Wodomierz JS-16 Dn40 - 1szt, (montaż w konsoli)
4.Filtr siatkowy Dn65, np. Socla Danfoss,
5.Zawór antyskażeniowy BA Dn65 Socla Danfoss,
6. Łuk kołnierzowy 90°do wody pitnej (Hawle 0550)
7.Redukcja Dn65/Dn80
8. Króciec dwukołnierzowy stalowy DN80 L=1m
9. Tuleja kołnierzowa + kołnierz,
przejście PE / stal

Odległość między redukcjami dla wodomierzy:
- 410mm (dla wodomierza Dn40)
-360mm (dla wodomierza Dn32)
-270mm (dla wodomierza Dn20)

RO - Rura ochronna PE125 zamknięta pianką PU.
Pod pianką rurę przewodową uprzednio owinąć folią PE.
Rurę osłonowa wyprowadzić 1m przed budynek i 0,14m nad poziom posadzki.

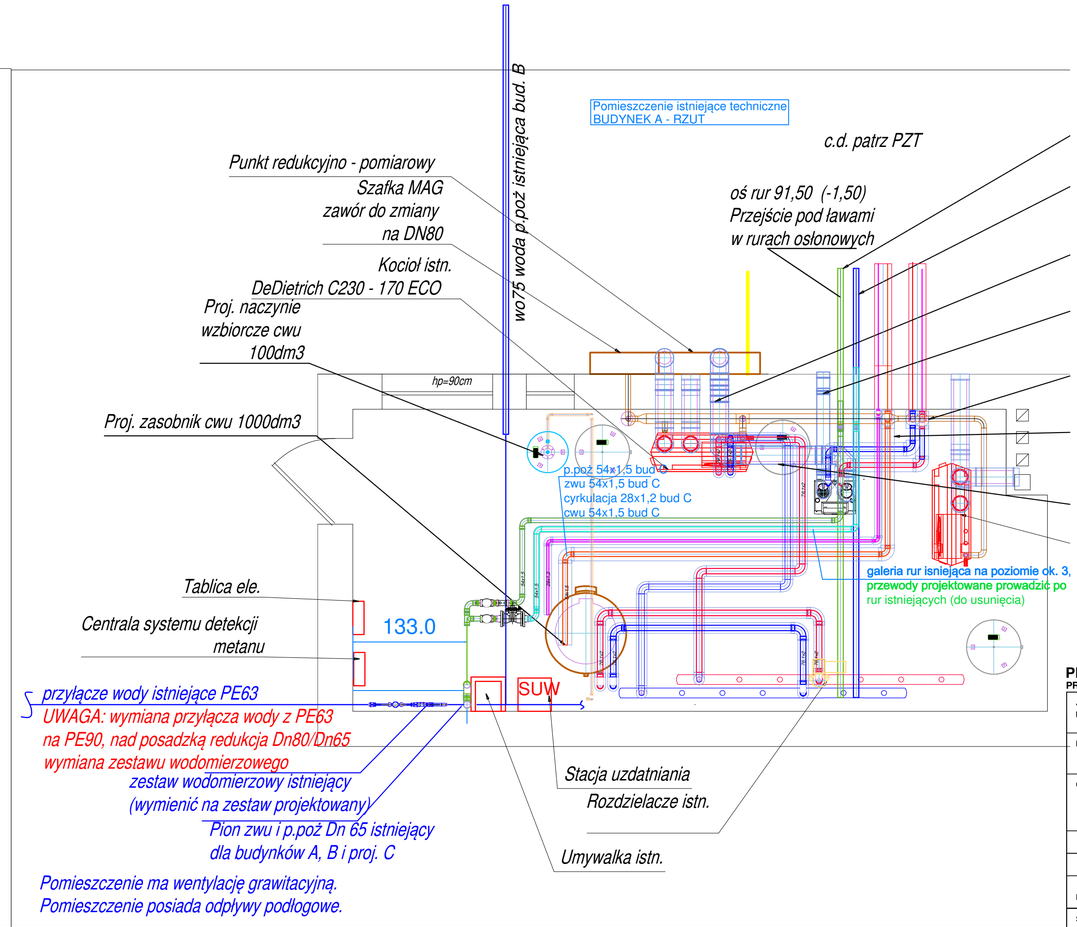

Pomieszczenie ma wentylację grawitacyjną.
Pomieszczenie posiada odpływy podłogowe.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Wojciech Blaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica		
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Branża:	SANITARNA	Skala	1:25
Tytuł rysunku:	POMIESZCZENIE TECHNICZNE Z ISTNIEJĄCYM PRZYŁĄCZEM WODY BUDYNEK ISTNIEJĄCY A - RZUT I PRZEKRÓJ	nr rys.	IS_03
Projektant:	mgr inż. Jarosław Ziółkowski	uprawnienia: 7131/38/P/2002 WKP/IS/0096/03	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Rostecki	7131/64/P/2002 WKP/IS/0427/03	
Opracowanie	mgr inż. Edyta Ziółkowska		
Data:	05.2022		