


SZCZEGÓŁOWY DOBÓR OKABLOWANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM



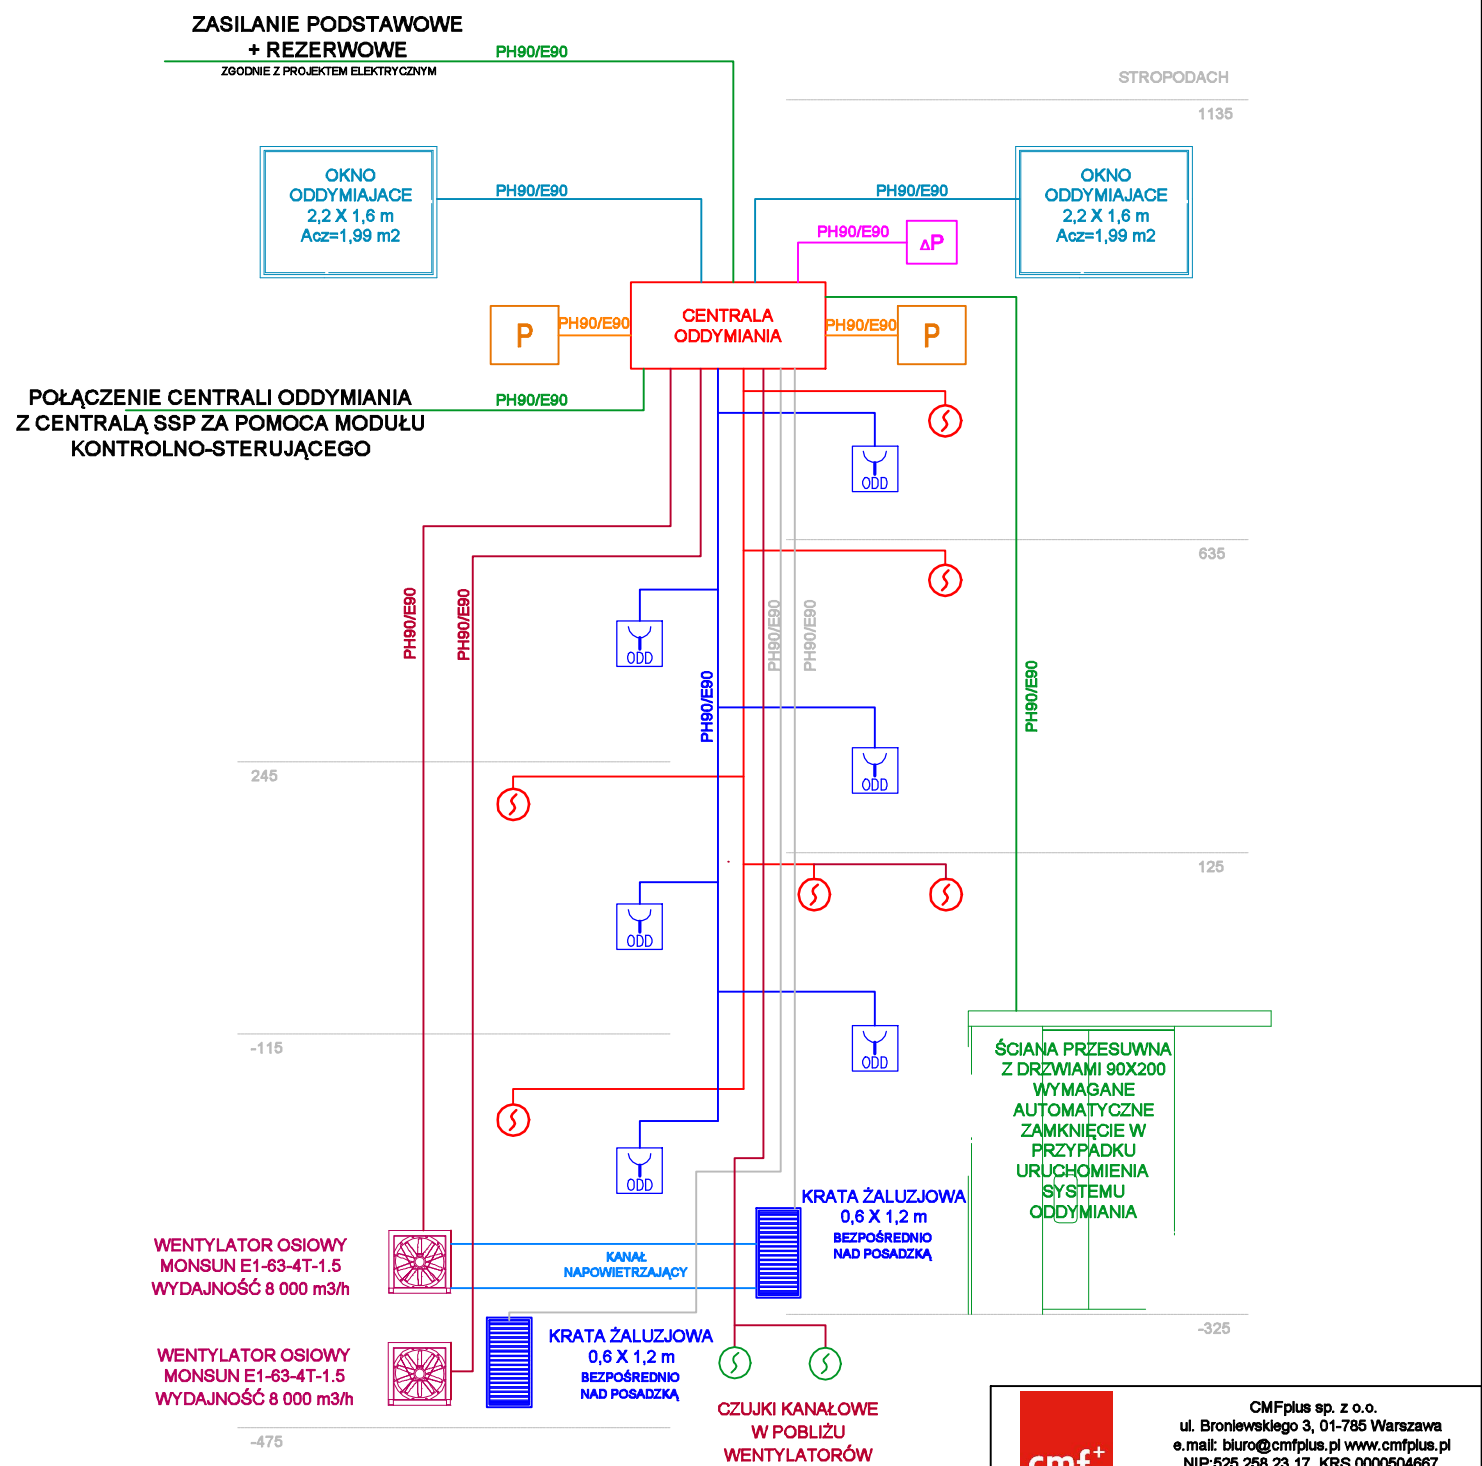

CMFplus sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
e.mail: biuro@cmfplus.pl www.cmfplus.pl
NIP: 525 258 23 17, KRS 0000504667

Projekt:

PROJEKT SYSTEMU ODDYMIAANIA
KLATKI SCHODOWEJ

Budynek:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW C I E
CAMPUSU UNIwersYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Krakowska 71-79,
71-017 Szczecin

Rysunek:

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU ODDYMIAANIA

Opracowanie:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Aleksandra Kuchta <small>Inżynier bezpieczeństwa pożarowego</small>	11207/SGSP	
Skala:	Numer:	Wersja:
-	10	V01
Data: marzec 2023		