


MODUŁY

JINKO SOLAR JKM410M-54HL4 410 Wp -102 szt.

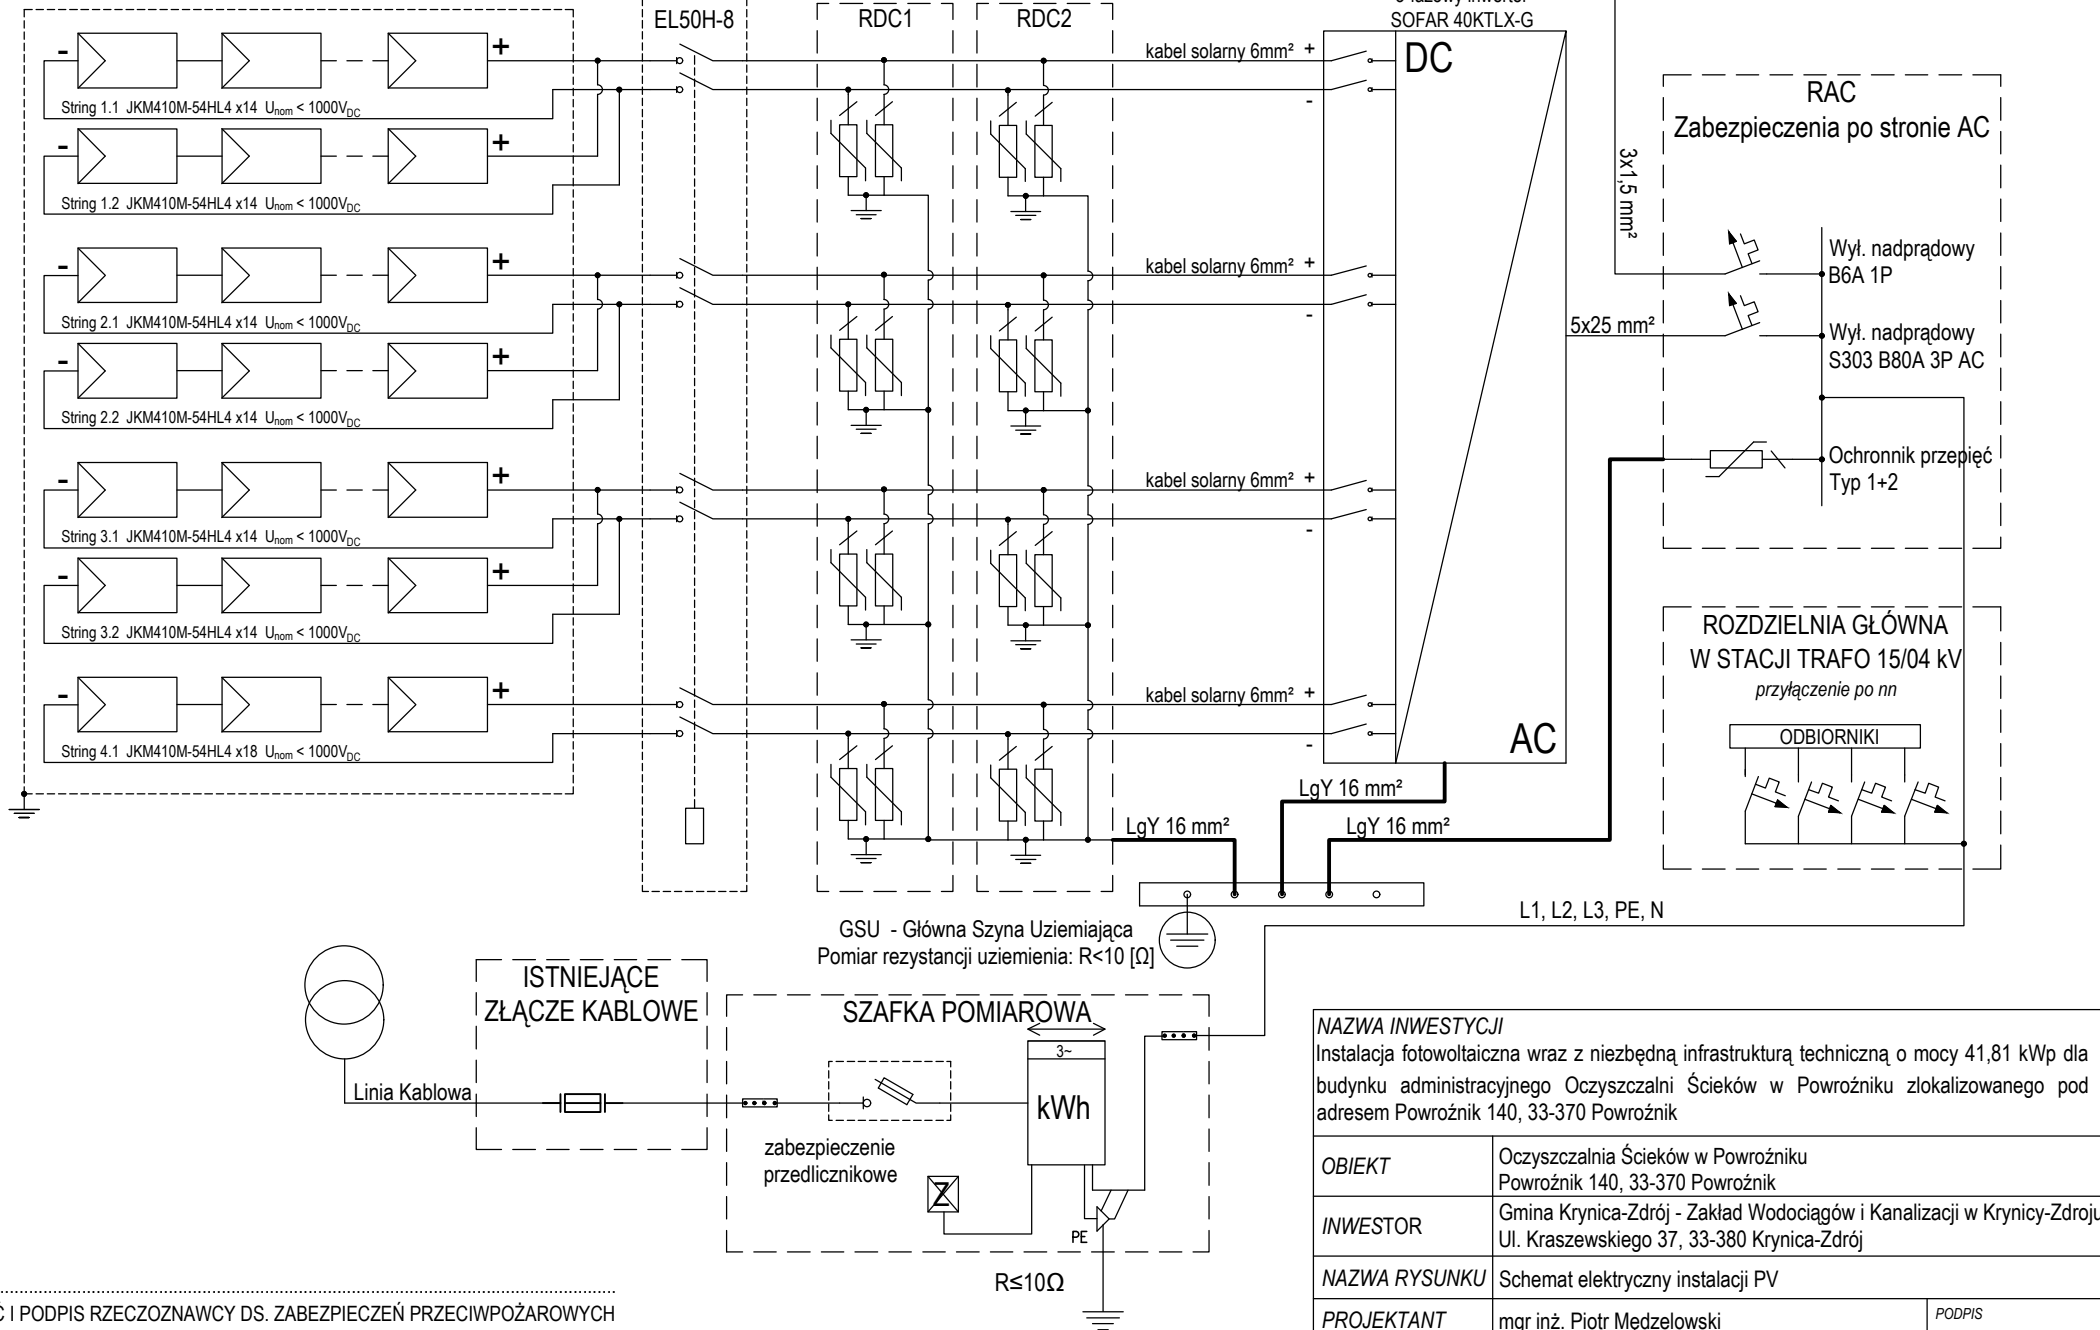

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

UWAGI:

- dachowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;

- instalacja z zastosowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu ProJOY PEFS.

NAZWA INWESTYCJI

Instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 41,81 kWp dla budynku administracyjnego Oczyszczalni Ścieków w Powroźniku zlokalizowanego pod adresem Powroźnik 140, 33-370 Powroźnik

OBIEKT	Oczyszczalnia Ścieków w Powroźniku Powroźnik 140, 33-370 Powroźnik		
INWESTOR	Gmina Krynica-Zdrój - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój		
NAZWA RYSUNKU	Schemat elektryczny instalacji PV		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mędzelowski		PODPIS
NR UPRAWNIENÍ	OZE-W/12/000012/19		
DATA	Kwiecień 2023 r.	NR ZAŁĄCZNIKA	02