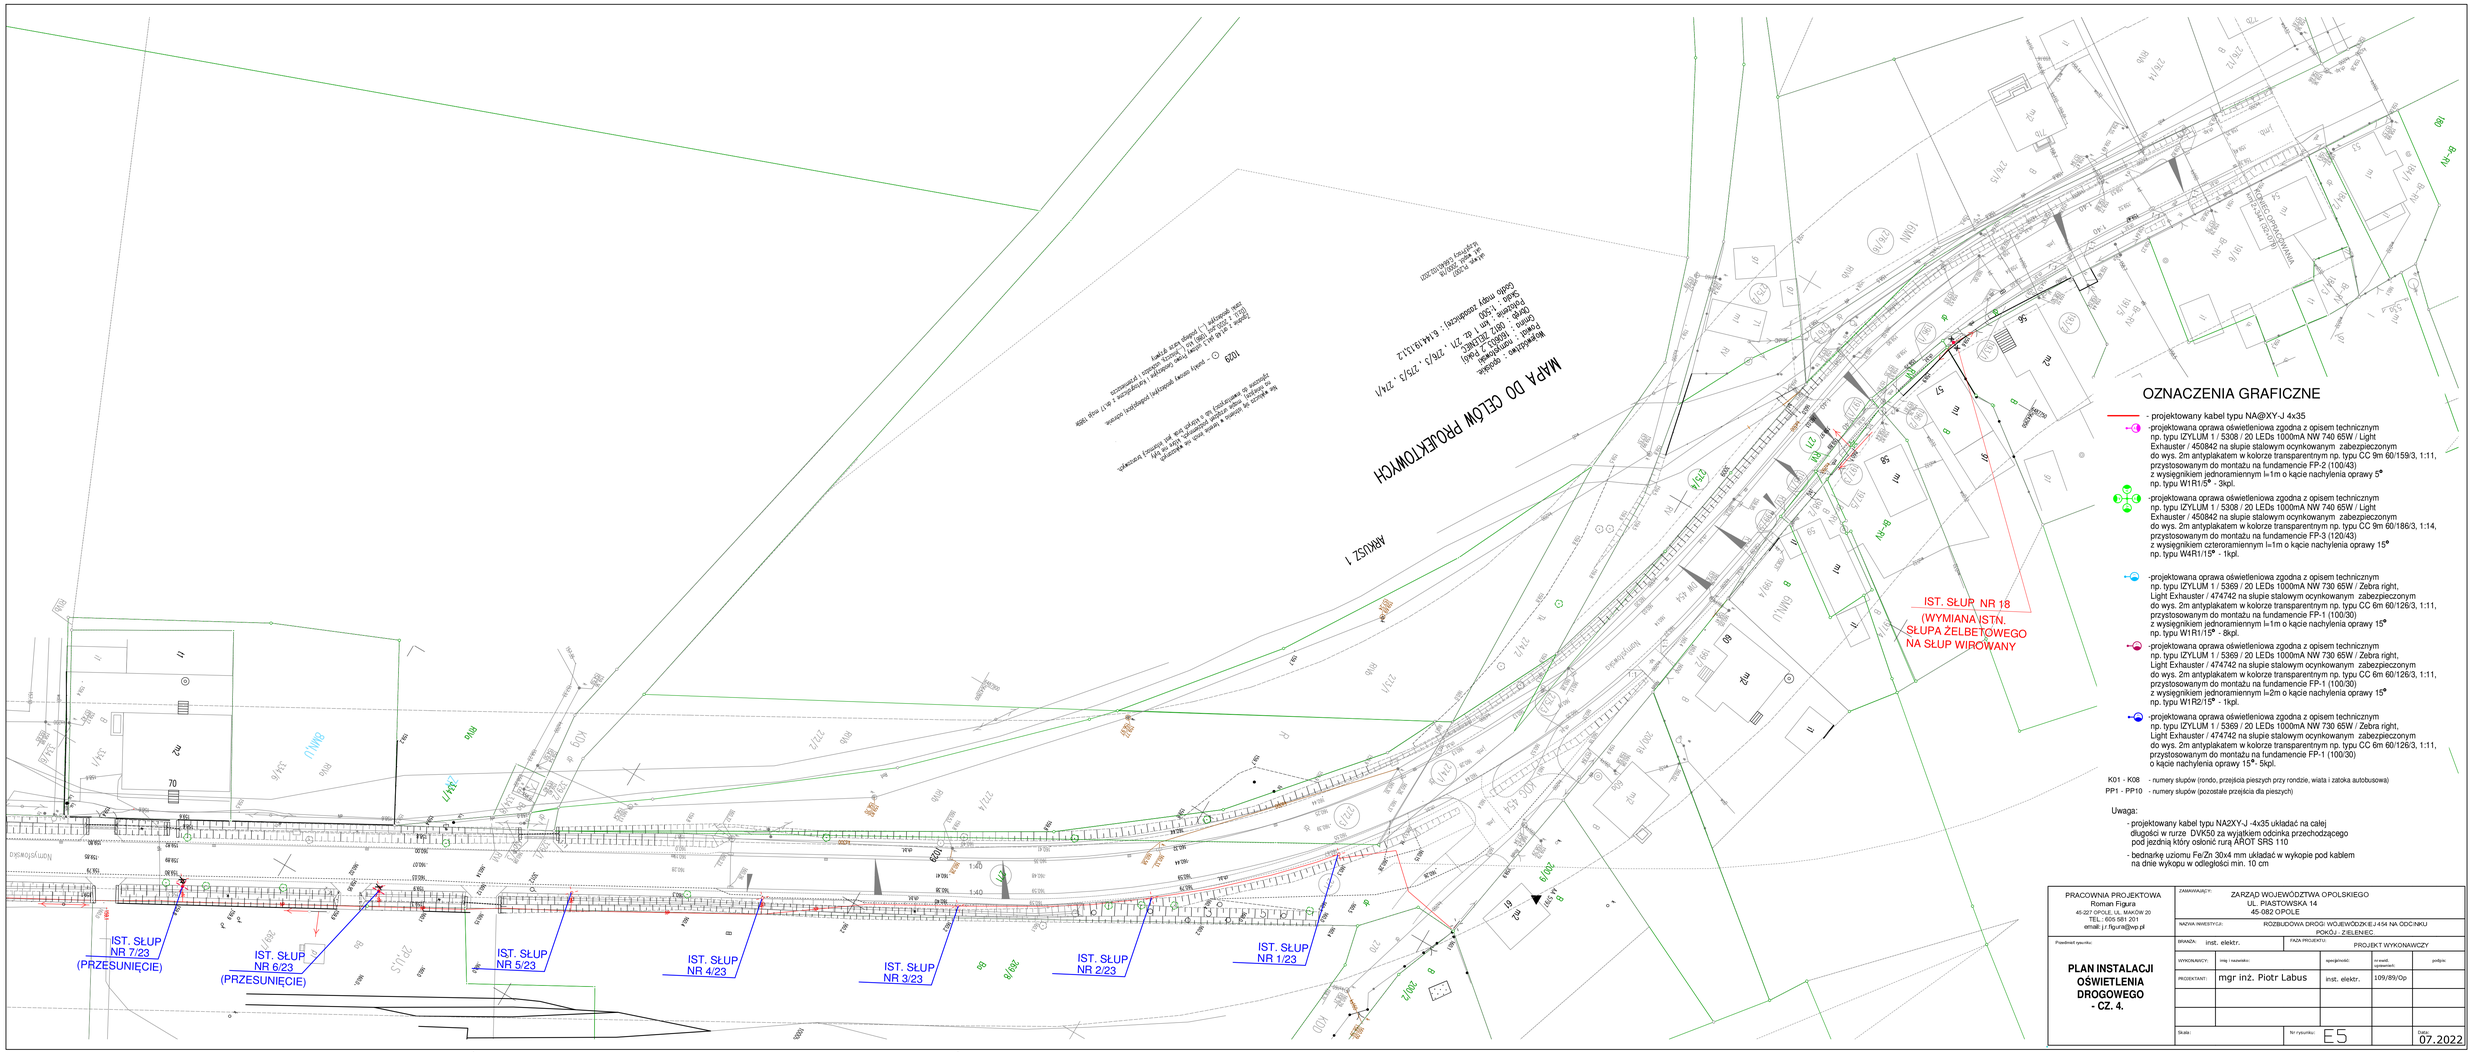

OZNACZENIA GRAFICZNE

- projektowany kabel typu NA@XY-J 4x35

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np. typu IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster / 450842 na słupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 9m 60/159/3, 1:11, przystosowanym do montażu na fundamencie FP-2 (100/43) z wysięgnikiem jednoramiennym l=1m o kącie nachylenia oprawy 5° np. typu W1R1/5° - 3kpl.

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np. typu IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster / 450842 na słupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 9m 60/186/3, 1:14, przystosowanym do montażu na fundamencie FP-3 (120/43) z wysięgnikiem czteroramiennym l=1m o kącie nachylenia oprawy 15° np. typu W4R1/15° - 1kpl.

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster / 474742 na słupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montażu na fundamencie FP-1 (100/30) z wysięgnikiem jednoramiennym l=1m o kącie nachylenia oprawy 15° np. typu W1R1/15° - 3kpl.

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster / 474742 na słupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montażu na fundamencie FP-1 (100/30) z wysięgnikiem jednoramiennym l=2m o kącie nachylenia oprawy 15° np. typu W1R2/15° - 1kpl.

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster / 474742 na słupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montażu na fundamencie FP-1 (100/30) o kącie nachylenia oprawy 15° - 5kpl.

K01 - K08 - numery słupów (rondo, przejścia pieszych przy rondzie, wiata i zatoka autobusowa)

PP1 - PP10 - numery słupów (pozostałe przejścia dla pieszych)

Uwaga:

- projektowany kabel typu NA2XY-J -4x35 układać na całej długości w rurze DVK50 za wyjątkiem odcinka przechodzącego pod jezdnią który osłonić rurą AROT SRS 110
- bednarkę uziomu Fe/Zn 30x4 mm układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA Roman Figura 45-027 OPOLE, UL. MACIOW 20 TEL.: 605 581 201 email: j.r.figura@wp.pl	ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO UL. PIASTOWSKA 14 45-082 OPOLE				
	NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 454 NA ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC.				
Przedmiot opracow.: **PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO - CZ. 4.**	BRANŻA: inst. elektr.	FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY			
	WYKONAWCY:	imię i nazwisko:	specjalność:	nr ewid. uprawnień:	podpis:
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Labus	inst. elektr.	109/89/Op	
	Skala:	Nr rysunku: E5			Data: 07.2022