


STUDNIA KANALIZACYJNA Ø425

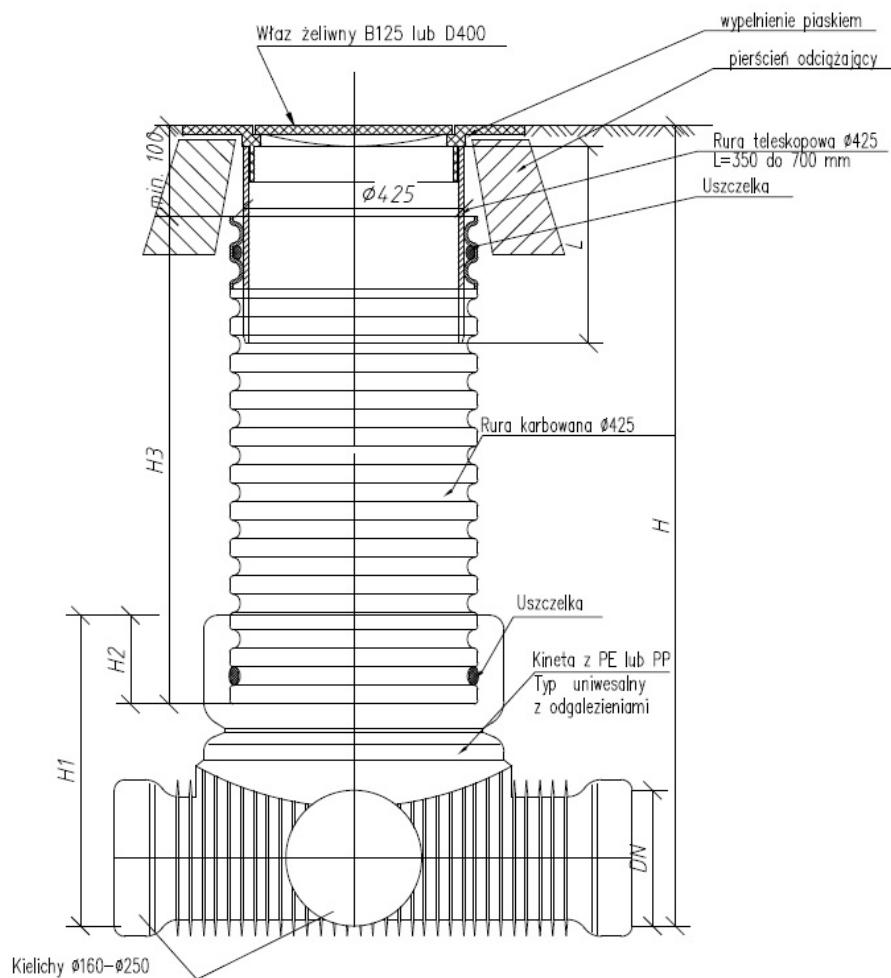

Uwaga:

Stosować studzienku Ø425 przeznaczone do zabudowy w drogach z rurą teleskopową i włazem żeliwnym klasy D400

Tytuł Projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowości Ryki			
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki			
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej (dz. nr 838/36, 838/41, 838/50) i Sosnowej (dz. nr 837/22) w miejscowości Ryki			
Projektował: mgr inż. Iwona Goluch upr. nr LUB/0404/PWBS/17	Podpis:	Nazwa rysunku:		
Sprawdził: mgr inż. Artur Czerski upr. nr LUB/0049/PBS/19	Podpis:	Schemat studni z tworzywa sztucznego		
Data: listopad 2023	Stadium: PT	Branża: Sanitarna	Skala: -	Nr rysunku: 06