


±3,16

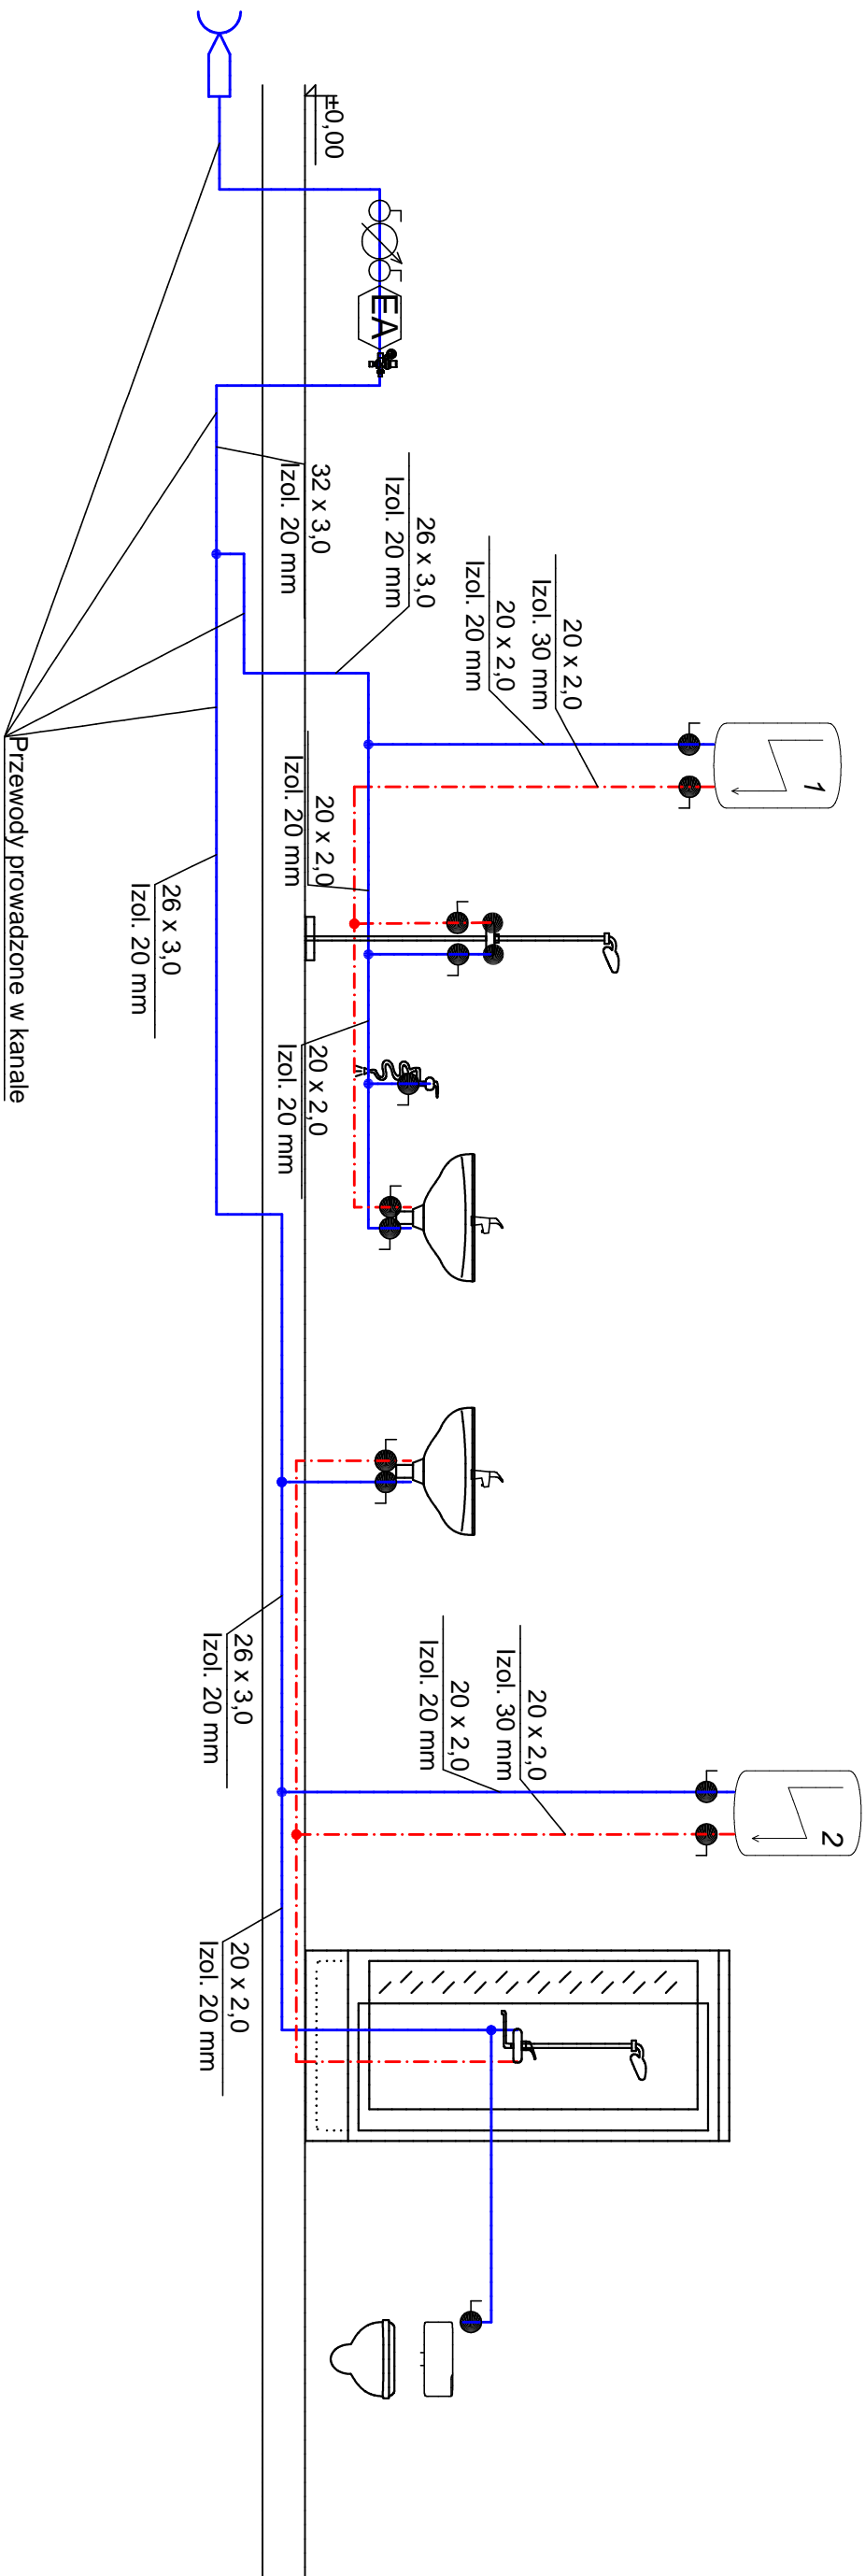


### LEGENDA:

- Projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT
- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PE-RT

### UWAGA:

- 1 - Projektowany pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 10l - moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz
- 2 - Projektowany pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj 30l - moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz



ADS PROJEKT									
Temat inwestycji:					Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin				
Adres inwestycji:					dz. nr ew. 396/2, 395/2, obręb 0006 Klizin Pierwszy jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb				
Inwestor i adres:					Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb				
Rysunek:					Rozwinięcie - instalacja wodociągowa				
Projektant					mgr inż. Dariusz Staszczuk				
br. sanitarny:					Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17				
					Podpis:				
					Data:				
					V 2022				
					Format:				
					297x420				