

WYKAZ POMIESZCZEN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM


| Nr | Pomieszczenie | Pow. | Pow. | <Wys. | Posadzka |
|------------------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------------|
| 1. | Korytarz A | 8,29 | | 3,00 | granitogrys |
| 2. | Korytarz B | 2,52 | | 3,00 | granitogrys |
| 3. | Szafka studentów z przebieganią | 8,18 | | 3,00 | granitogrys |
| 4. | Sala zajęć A | 32,38 | | 3,00 | granitogrys |
| 5. | Istn. sauna z natryskiem | 5,43 | | | |
| 6. | Zespół sanitarny przy sali B | 5,69 | | 3,00 | granitogrys |
| 7. | Sala zajęć B | 22,21 | | 3,00 | granitogrys |
| 8. | Istn. sala gimn. dla kinezoterapii | 73,69 | | | bez zmian |
| RAZEM w m ² | | 158,59 | 84,9 | 73,69 | |

| Nr | Nazwa wyposażenia | Ilość |
|-----|---|-------|
| 1. | Szafka na zmianie obuwie personelu | 1 |
| 2. | Szafa odzieżowa z siedziskiem | 1 |
| 3. | Krzeseło | 1 |
| 4. | Musztla ustępowa | 1 |
| 5. | Wanna do kąpieli wirowej słop i poduch | 1 |
| 6. | Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych | 2 |
| 7. | Umywalka ścienna | 1 |
| 8. | Kaleńdra blizy szcokach | 2 |
| 9. | Wanna czterokomorowa do kąpieli napeznielemch | 1 |
| 10. | Szafka z białem na stroch dezynfekcji, ręcznik jednorażowego użytku | 1 |
| 11. | Kubel zamykany na odpadu komunalne | 4 |
| 12. | Kabina natryskowa bez progowa, z odwoch, linowym, przeszkłoma | 1 |
| 13. | Wanna do autmatycznego masażu podwodnego | 1 |
| 14. | Balio do schładzania | 1 |
| 15. | Schodki z poz. posadzki do górnego poziomu wann, balii | 1 |
| 16. | Parawan na lince górnej | 1 |
| 17. | Skrzydło drzwiowe (0,9m) ścianka typu lekka przegroda dł ~ 1m | 1 |
| 18. | Skrzydło drzwiowe (0,9m) ścianka typu lekka przegroda dł ~ 2m | 1 |
| 19. | Wieszak szedny | 1 |
| 20. | Szafka na zmianie obuwie | 1 |

| LEGENDA | |
|---------|-------------------|
| | proj. śdiany |
| | istniejące śdiany |

| | |
|--|--|
| | ISTNIEJĄCA LINIA WYWIEWNA "BRUDNA" DO LIKWIDACJI |
| | ISTNIEJĄCA LINIA WYWIEWNA "BRUDNA" |
| | ISTNIEJĄCA LINIA WYWIEWNA BEZ ZMIAN |
| | ISTNIEJĄCA LINIA NAWIEWNA BEZ ZMIAN |
| | ISTNIEJĄCA LINIA WYWIEWNA DO LIKWIDACJI |
| | ISTNIEJĄCA LINIA NAWIEWNA DO LIKWIDACJI |
| | PROJEKTOWANA LINIA WYWIEWNA |
| | PROJEKTOWANA LINIA NAWIEWNA |
| | PROJEKTOWANA LINIA WYWIEWNA "BRUDNA" |

| | |
|--|---|
| | ZAWORY POWIETRZNE NAWIEWNE I WYWIEWNE |
| | CIĄG DALSZY INSTALACJI BEZ ZMIAN |
| | POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA |
| | 154 m³/h PROJEKTOWANA WYDAJNOŚĆ NAWIEWU |
| | 154 m³/h PROJEKTOWANA WYDAJNOŚĆ WYWIEWU |

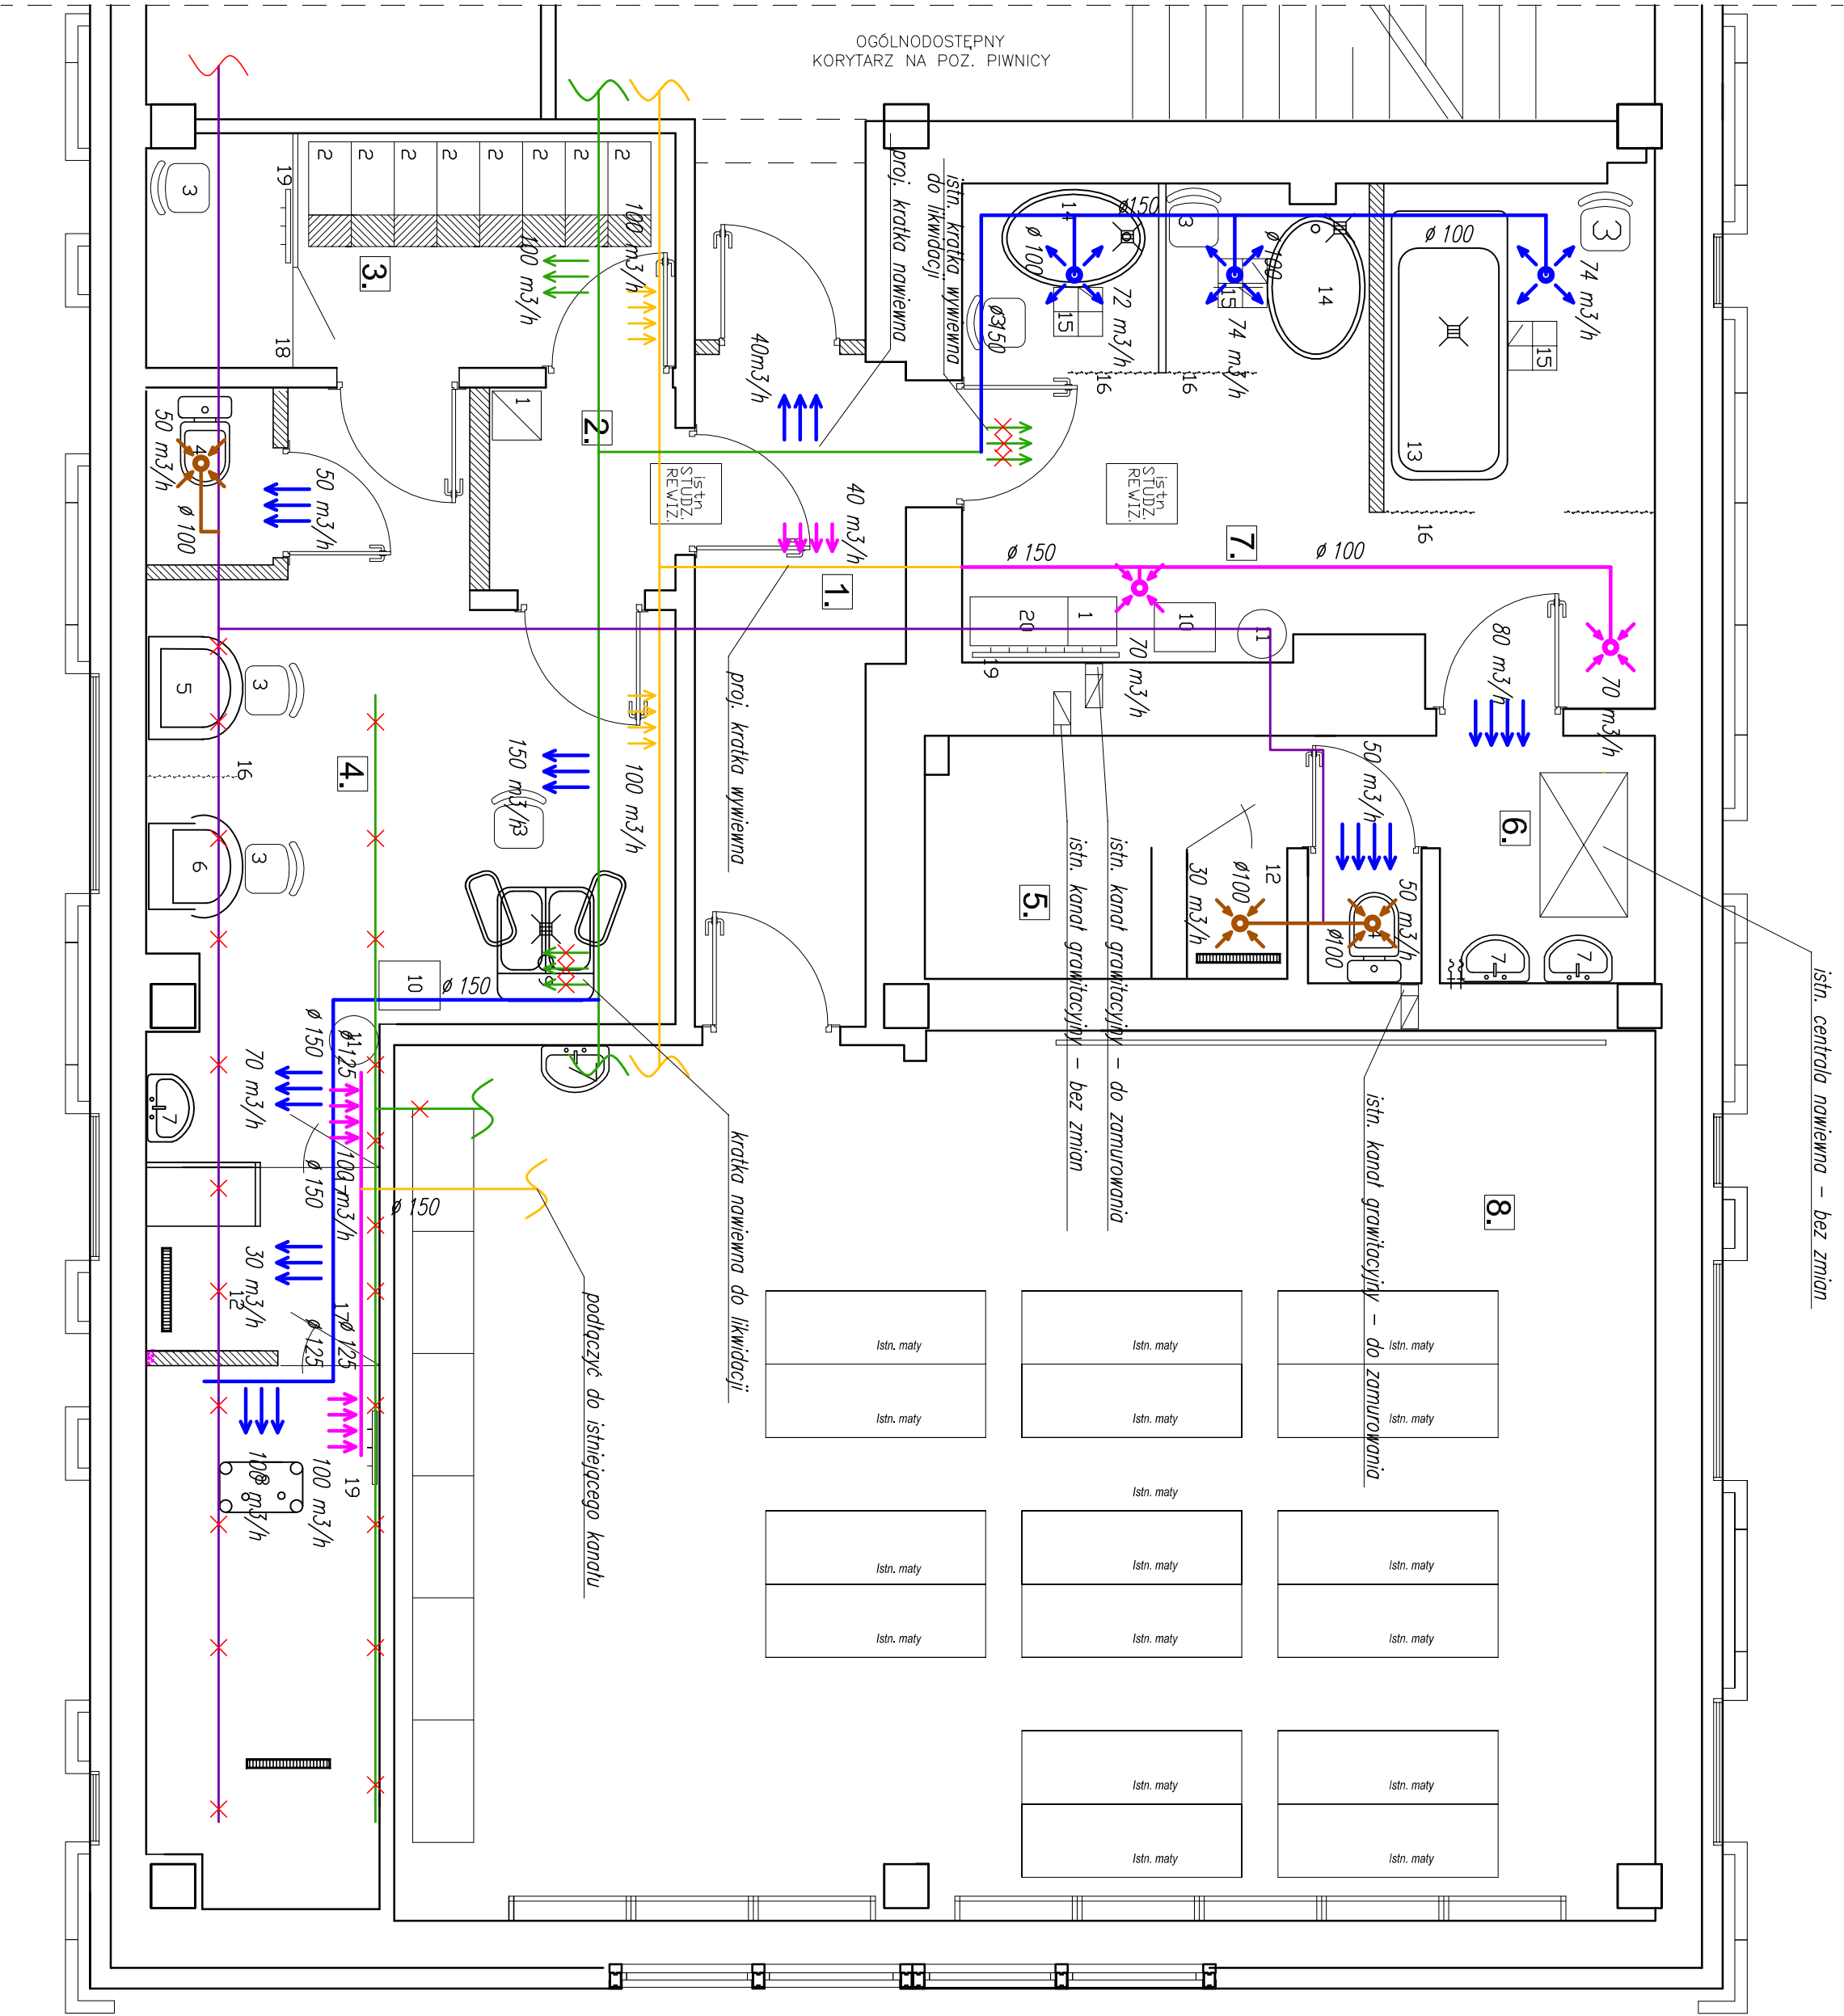

| | | |
|------------|---|------------------|
| Obiekt | ZMIANA UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE WODOLECZNICTWA I ONOWY BIOLOGICZNEJ | Skala: 1:50 |
| Inwestor | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W LESZNIE | branża sanitarna |
| Adres | 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 | |
| Treść rys. | WENTYLACJA rzut piwnicy | Data: 03/11/2021 |
| Projektant | Barbara Lisiecka | Nr rys: 4 |
| Asystent | mgr.inż Adam Andrzejewski | strona |