

Poznań, dnia 27.05.2019 r.
Enea/OD5/ZMS/SU/
WEO19E126791/2019
K1900220405

Pracownia ELITON
Sz. P. Elżbieta Zbytniewska
Ul. Szkolna 23
62-060 Stęszew, Tomice

**Dotyczy: projektu budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2497P
Buk – Szewce w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Buku”.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2019 r. o znaku ET-BUKS-2/04/2019, Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań uzgadnia przesłany projekt dwóch słupów oświetleniowych w ciągu drogi powiatowej 2497P w Szewce, gmina Buk w pobliżu istniejącej linii jednotorowej WN 110 kV, zgodnie z rys. E-1 z dnia 03.2019 r.

Przepisy BHP odnoszące się do działania podnośników, dźwigów itp.: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych (w odległości mniejszej od wyżej podanej) robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się pod odpłatnym nadzorem Enea Operator sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez Enea Operator sp. z o.o. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora. Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do Enea Operator sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni;
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Niniejsza opinia Enea/OD5/ZMS/SU/WEO19E126791/2019 jest ważna dwa lata od dnia jej wydania.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Zakład Miarętki Sieciowego
Dyrektor
Andrzej Łukaszewski


Prowadzący zadanie:

Jarosław Senger – 61 884 3650

Łukasz Koralewski – 61 884 3907

K.o.:

- SU/ŁK

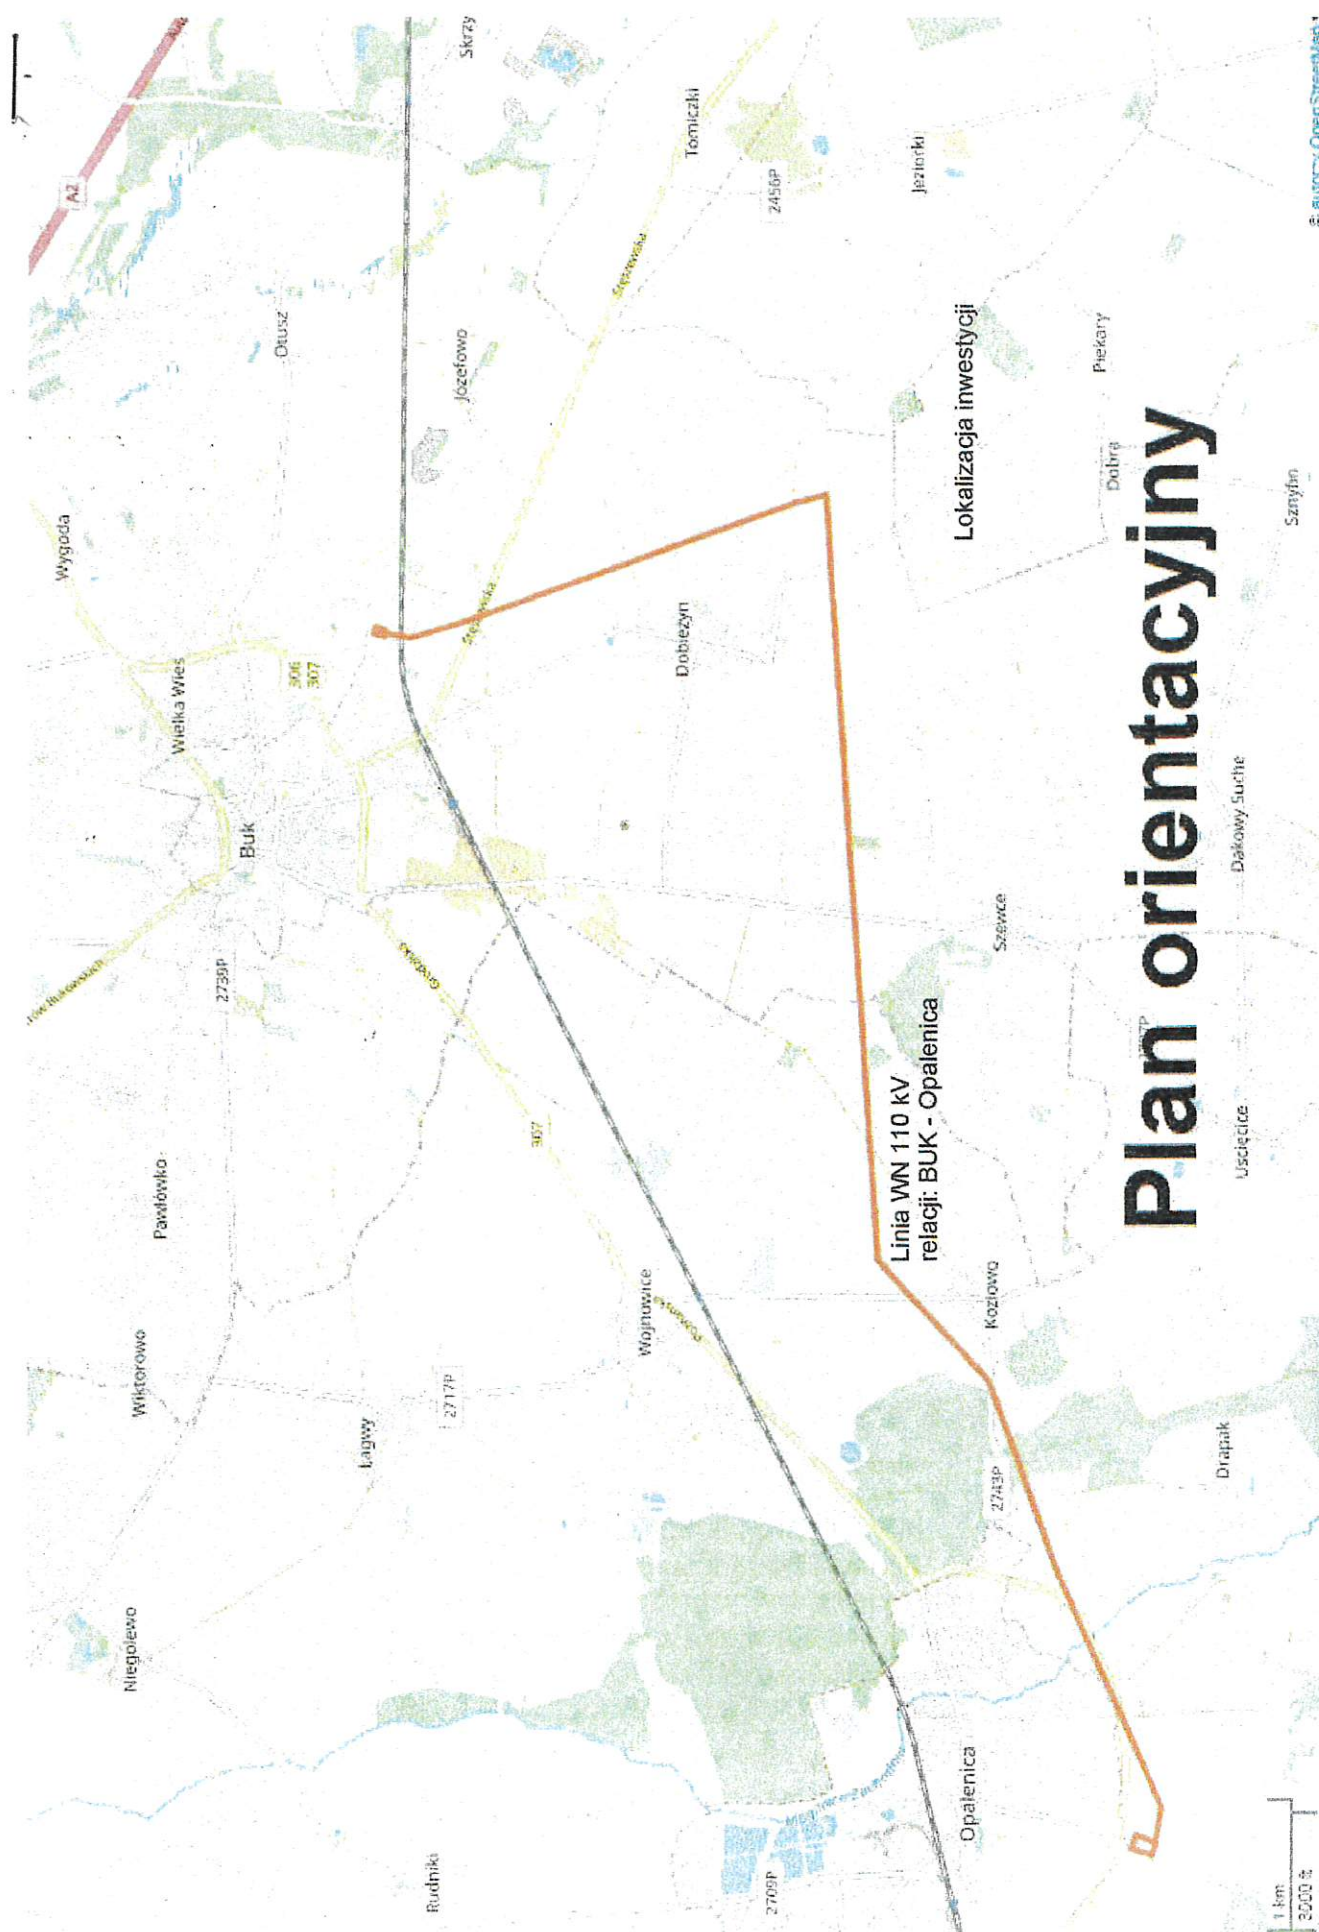

Linia WN 110 kV
relacji: BUK - Opalenica

Lokalizacja inwestycji

Plan orientacyjny