


Legenda

- 2xDN32/110
- sieć ciepł. o średnicy nominalnej 32 mm  
przewód: zasilający i powrotny – inst. alarmowa
- C3

– punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

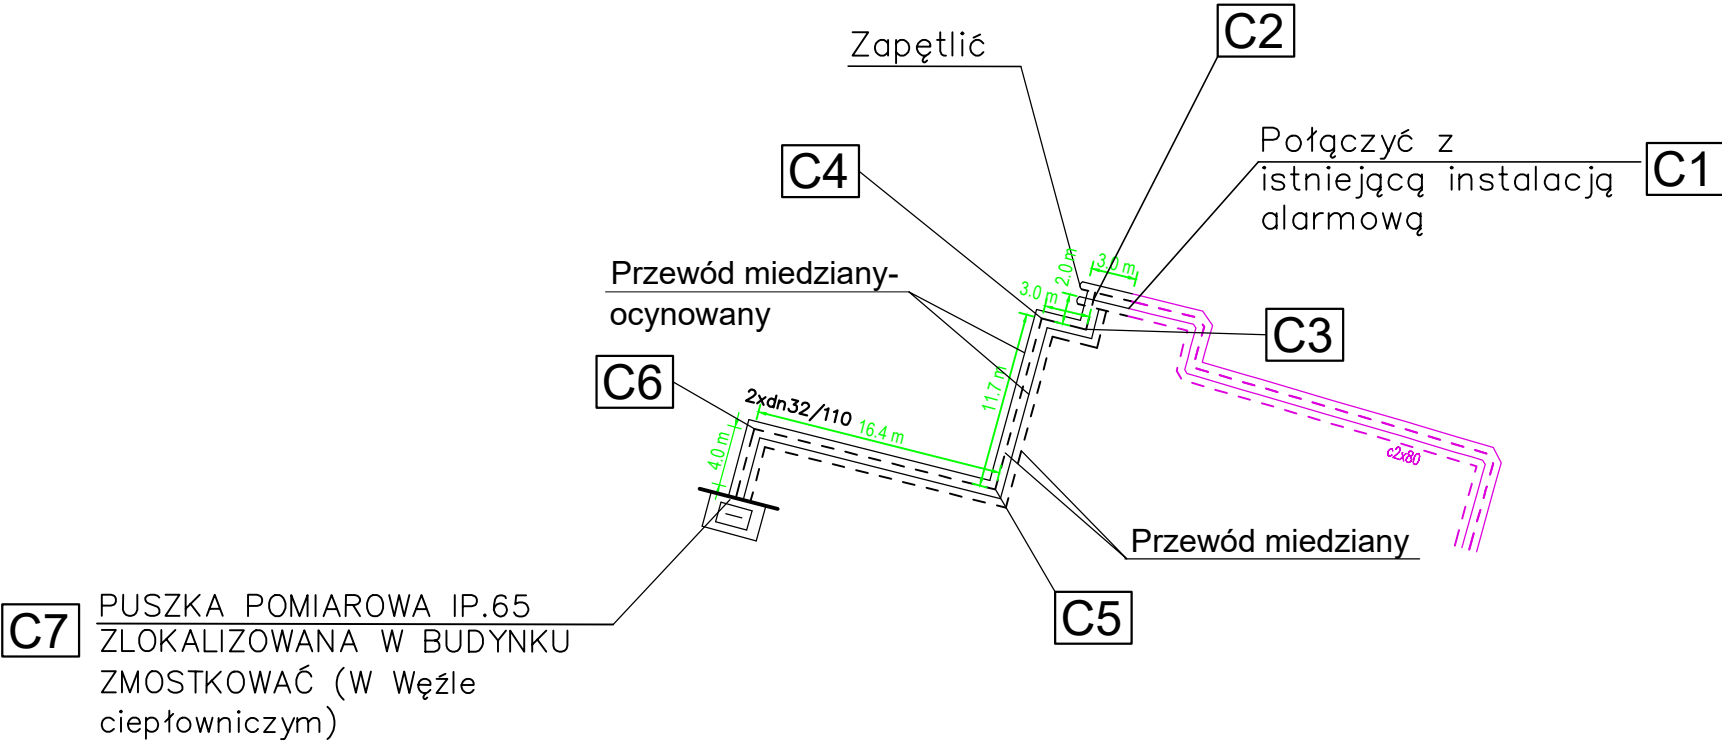

<div><div>KZP</div><div>Biurowy Projekt Sanitarny</div><div>Biurowy Projekt Sanitarny KZP Łukasz Buciora ul. Lipowicza 42 80-809 Gdańsk, tel.793-974-638</div></div>		Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego zlokalizowanego przy ul.Daru Pomorza 11-13		Rys. nr <b>6</b>
		SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ		
Projektant:		mgr inż. Łukasz Buciora	upr. nr ewid. POM/0078/PWBS/20 specjalność : instalacyjna	
Sprawdzający:		mgr inż. Przemysław Dagil	upr. nr ewid. POM/0050/PWOS/10 specjalność : instalacyjna	