



Wezwanie włącznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami
Przewody nieoznaczone - 0,5mm²
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie.
Zworki ustawić w pozycji "B".
Nie zamieniać L1 z L2.

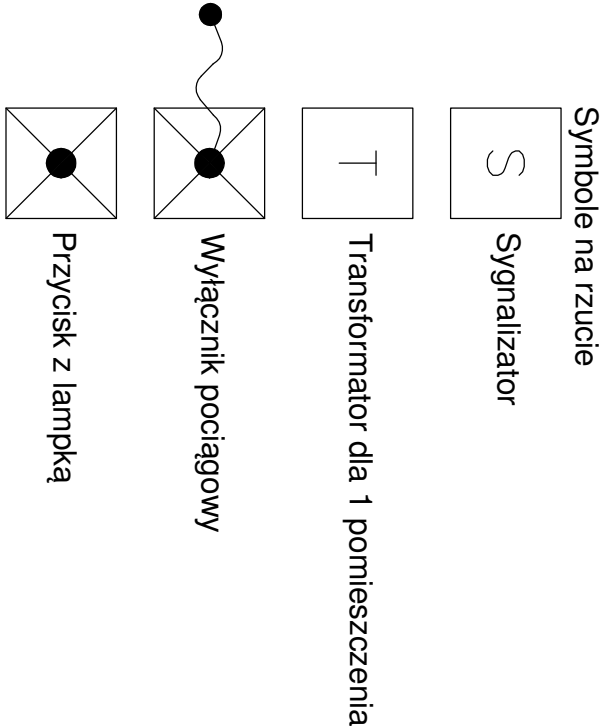

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą				
Adres obiektu budowlanego:	Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4				
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanej Instalacji Przyzywowej - Zamienny		Skala rysunku	-	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:		Nr upr. bud.	Podpis i data	E23
Projektant:	inż. Wojciech Majewski		UAN.7342-		
branża: elektryczna	Specjalność instalacyjno-inżynierska		107/91		
Opracował:	branża: elektryczna			05.2024	