


Stan projektowany

Stan istniejący

część objęta opracowaniem

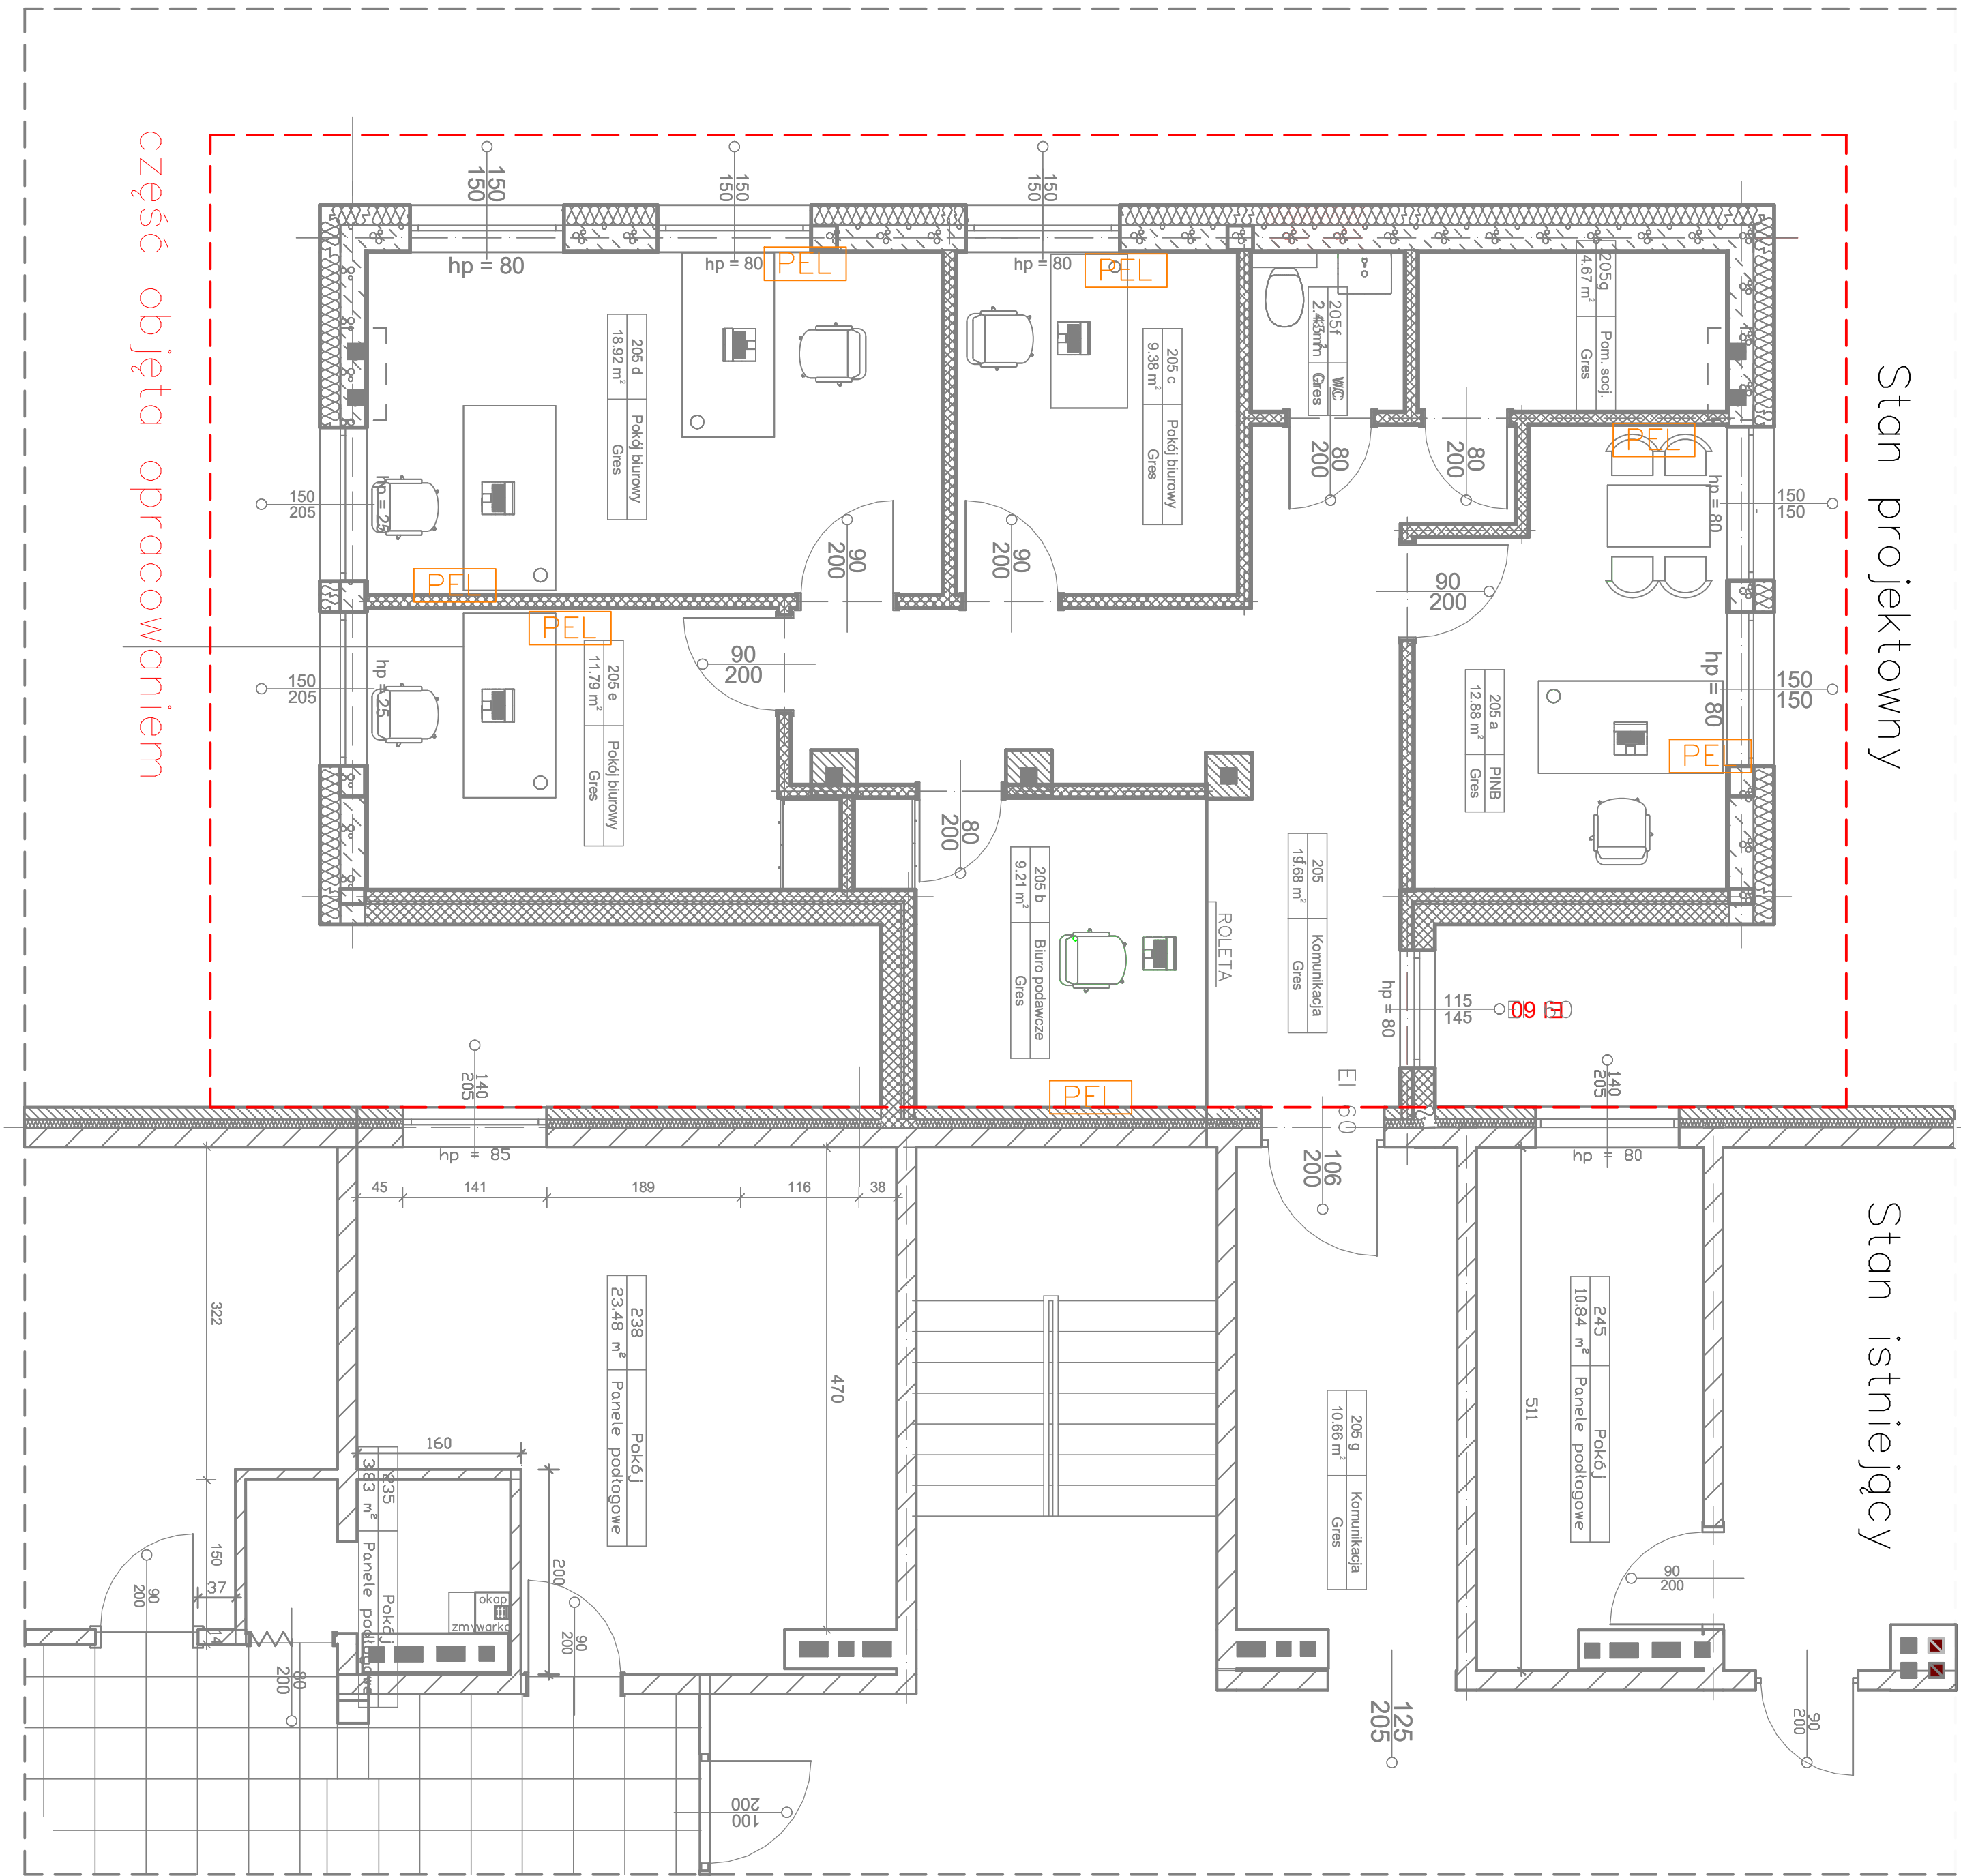

LEGENDA:

PEL – punkt elektryczno–logiczny

UWAGA:

- * Punkt PEL składa się z gniazd 3xDATA 230 V oraz 3xRJ45 i 1xRJ11
- * Gniazda DATA zasilone zostaną z projektowanej rozdzielni TR na I piętrze przewodem N2XH 3x2,5mm2, natomiast gniazda RJ zostaną zasilone z serwerowni na II piętrze budynku

PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP			
"GASKOP" G. Polwora, Z. Przysławski S.C.			
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,			
tel.: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rebudowa i nadbudowa budynku Stosownie Powiatowego w Strzyżowie			
Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.:	14. nr 817/8
Obiekt:			
Nazwa rysu:	Lokalizacja punktów PEL – I piętro (część A)		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Grzegorz Polwora			
upr. nr PDK/0203/PWOE/21			
Sprawdzający:	Data	Podpis	
inż. Czesław Korb			
upr. nr E-144/79			
Opracował:	Data	Podpis	
inż. Zbigniew Przysławski			
Branża: Elektryczna	Skala: 1:50	Data: 06.2022 r.	Nr rys.