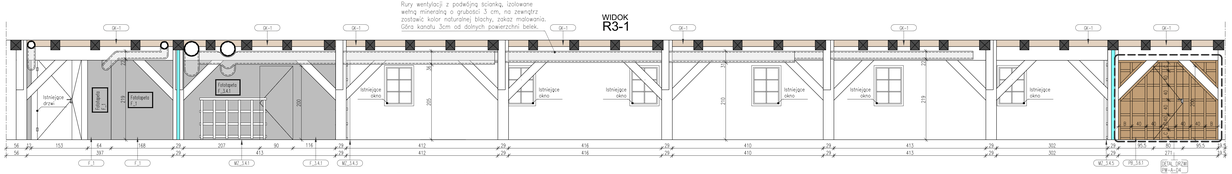
Rury wentylacji z podwyżką ścianką, izolowane wełną mineralną o grubości 3 cm, na zewnątrz zostawić kolor naturalnej blachy, zakaz malowania. Góra kanału 3cm od dolnych powierzchni belek.
WIDOK R3-1
Istniejące okno
Fotokopiarka F.1.1
Fotokopiarka F.1.2
Istniejące okno
Istniejące okno
Istniejące okno