


SON - 3F x 4/fundament/1FGPRS/45kVA/CPA5RC

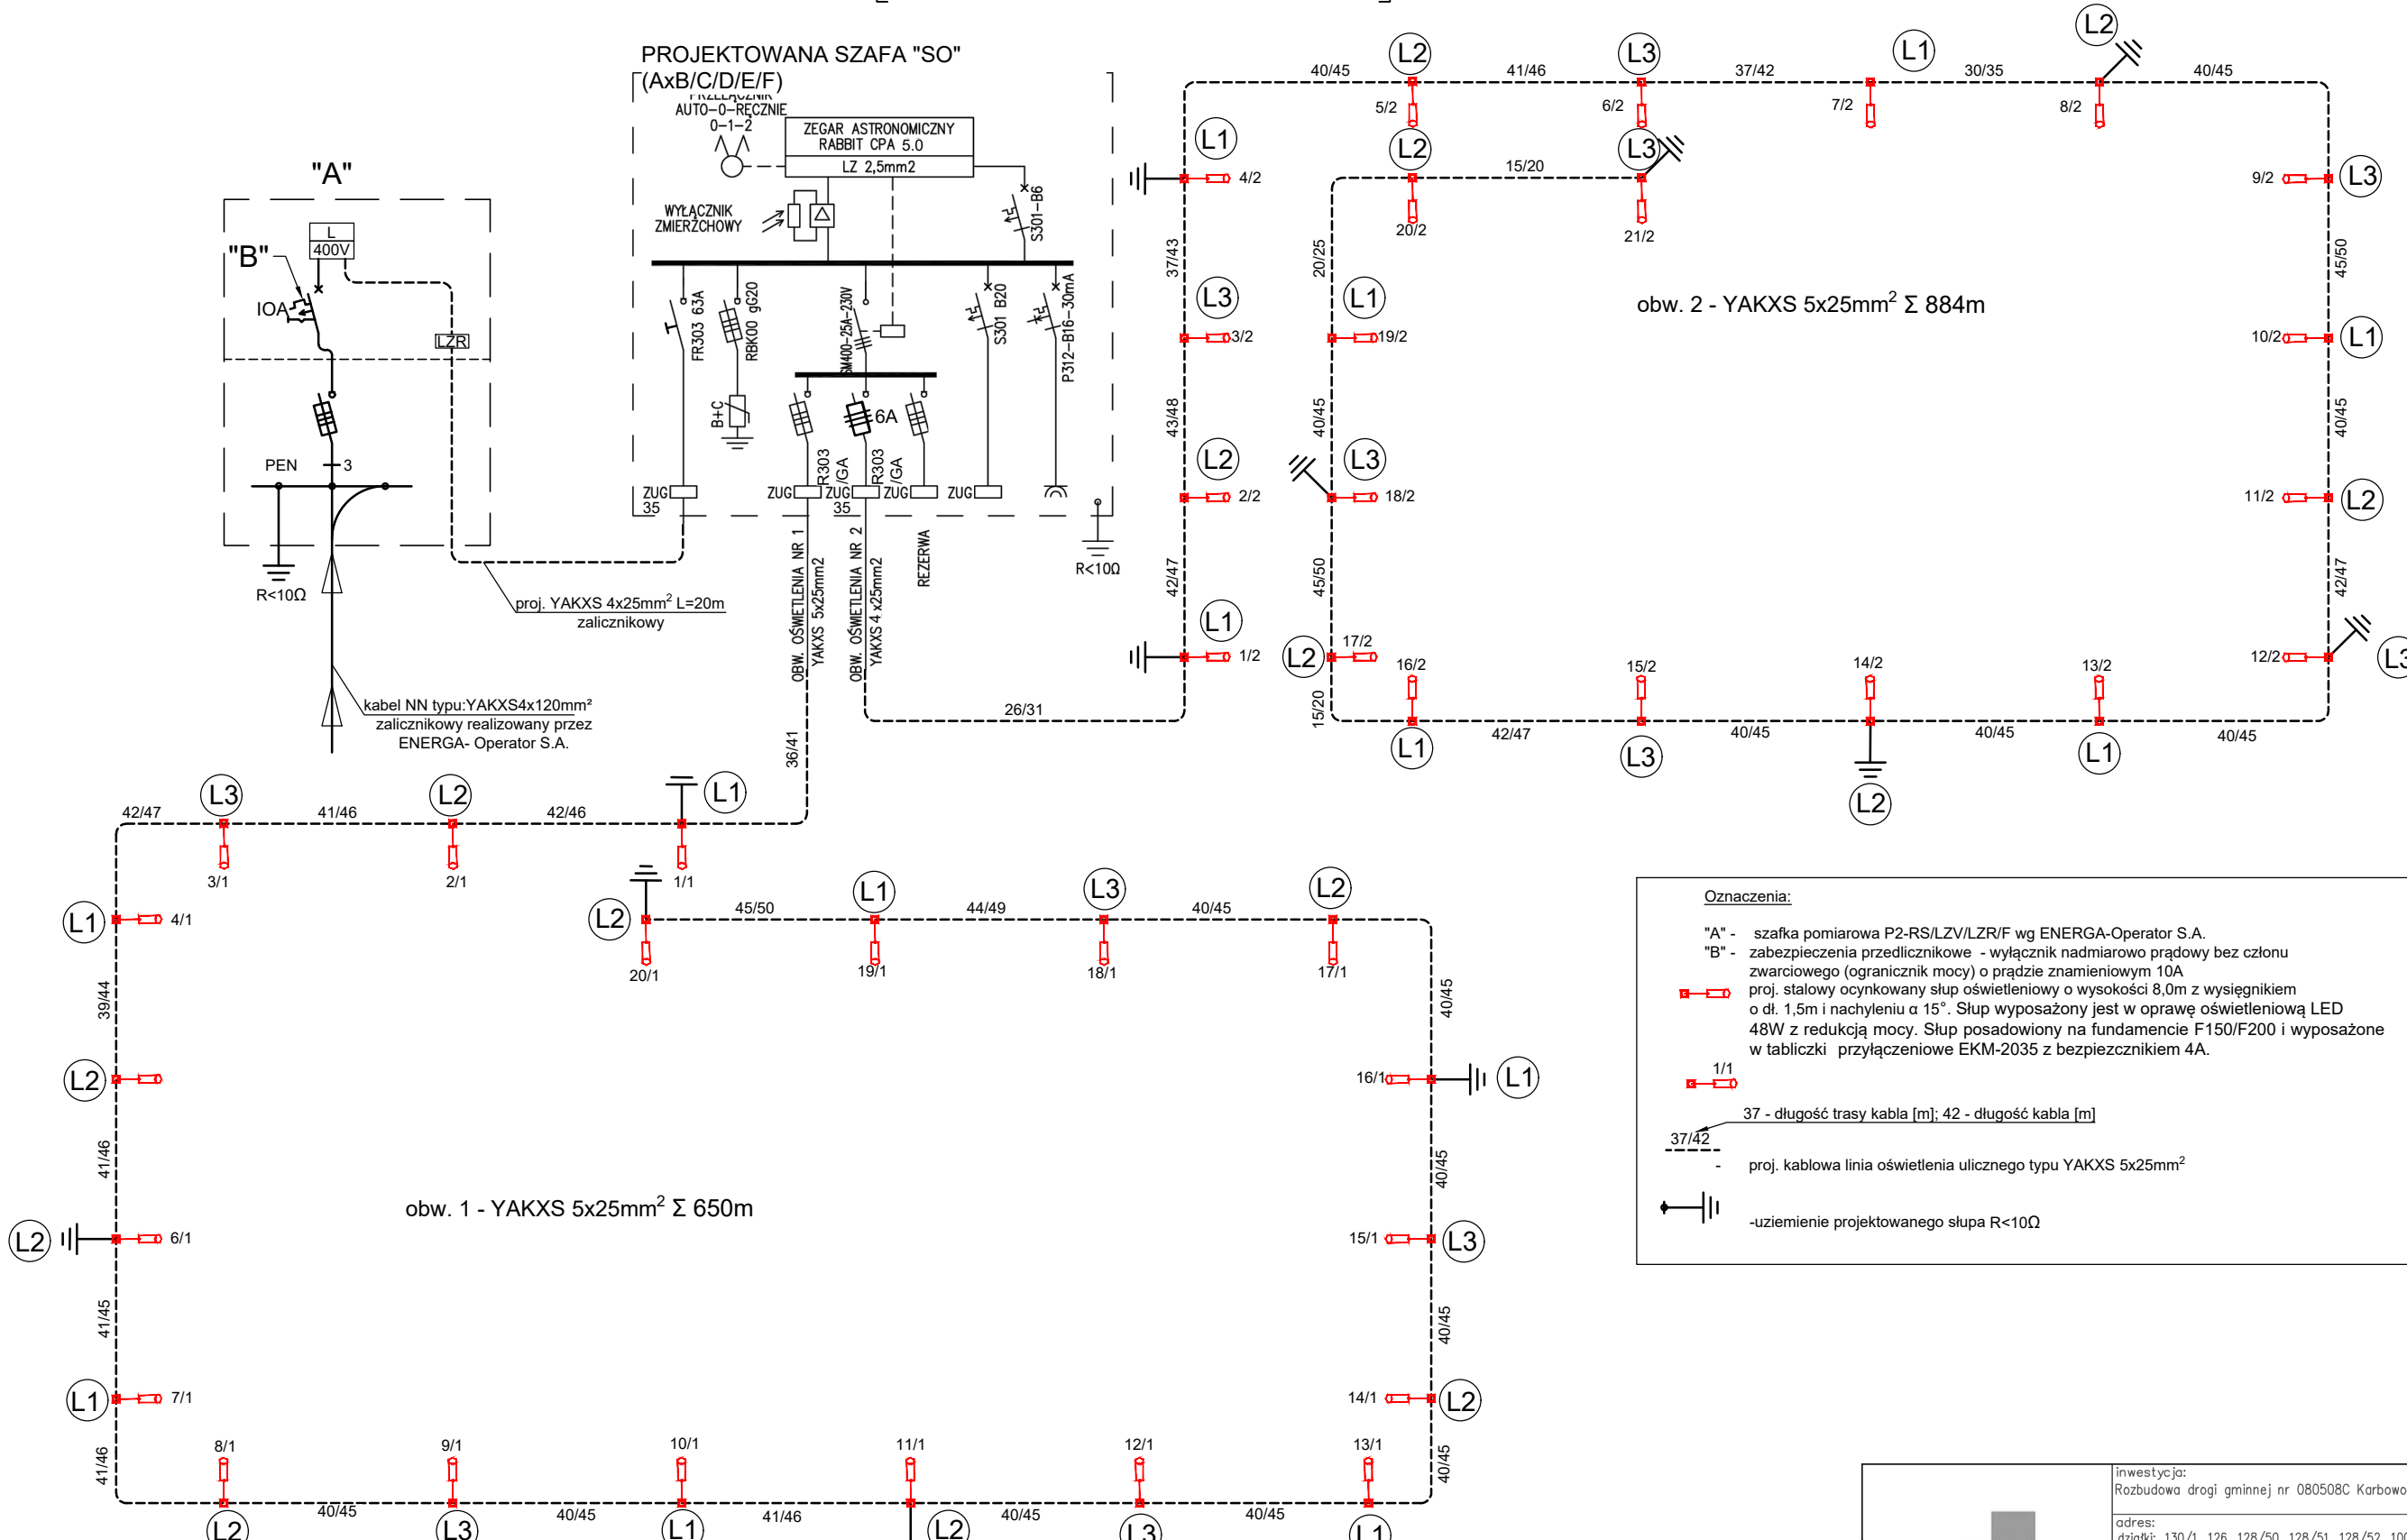

"A" - szafka pomiarowa PZ-RS/LZV/LZR/F wg ENERGA-Operator S.A.
 "B" - zabezpieczenia przedlicznikowe - wyłącznik nadmiarowy prądowy
 zwiarcziwego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 10A
 proj. słatowy cynkowany słup oświetleniowy o wysokości 8,0m z v
 o dt. 1,5m i nachyleniu α 15°. Słup wyposażony jest w oprawę c
 48W z redukcją mocy. Słup posadowiony na fundamencie F
 w tabliczki przyłączeniowe EKM-2035 z bezpiecznikiem 4A

- proj. kablowa linia oświetlenia ulicznego typu YAKXS 5x25mm²

-uziemiaenie projektowanego skłupa $R \leq 100$



adres:
działki: 130/1, 126, 128/50, 128/51, 128/52, 100, 67, 54/4, 55/1
obręb 0007 Karbowo (pozostałe działki wg załącznika)

temat rys:
Schemat oświetleniowy

skala: —	data: 06.2022	nr. rys: 3
----------	---------------	------------

	instalacyno-		IIAN-IV/8346 /	
--	--------------	--	----------------	--

--	--	--	--	--