




UWAGA !  
 Kondygnacja wyposażona w:  
 - Instalację sygnalizacji alarmu pożaru  
 - Instalację hydrantów wewnętrznych DN 52  
 - oświetlenie ewakuacyjne smigłyne o natężeniu 5 lx  
 - holowniki 52  
 (przy każdej halce schodowej)  
 - urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymianiem we wszystkich klatkach schodowych i sztach wiatd

● - Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30


Client:	ZWIĄZKI OSPROBNI - USTROJONIA INSTALACJI POJEMNOŚCIOWYCH MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNYCH I/A AUDYTORIUM W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZAROWEJ 4		
Investor:	PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ORAZ SZKOLENIOWY I/A 00-715 WARSZAWA, UL. KOSZAROWA 4		
Brand:	OCHRONA PRZECIWOZAROWA		
Technical:	Wyścieplenie w trybie par. 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwozarnego zabezpieczenia wzrostu 0,09 podłogowych (Dz. U. Nr 123 poz.: 1030 )		
Object name:	Rzdzi p.panic	Podpis:	
Operator:	Imię i Nazwisko	Podpis:	
mgr inż. Aneta Winiak Rekomendacja dy. inżyniera przebiegającego w sp. 283/94			
Date:	Scale:	Number of sheets:	
Lisopad 2010 r.	1:100	02	

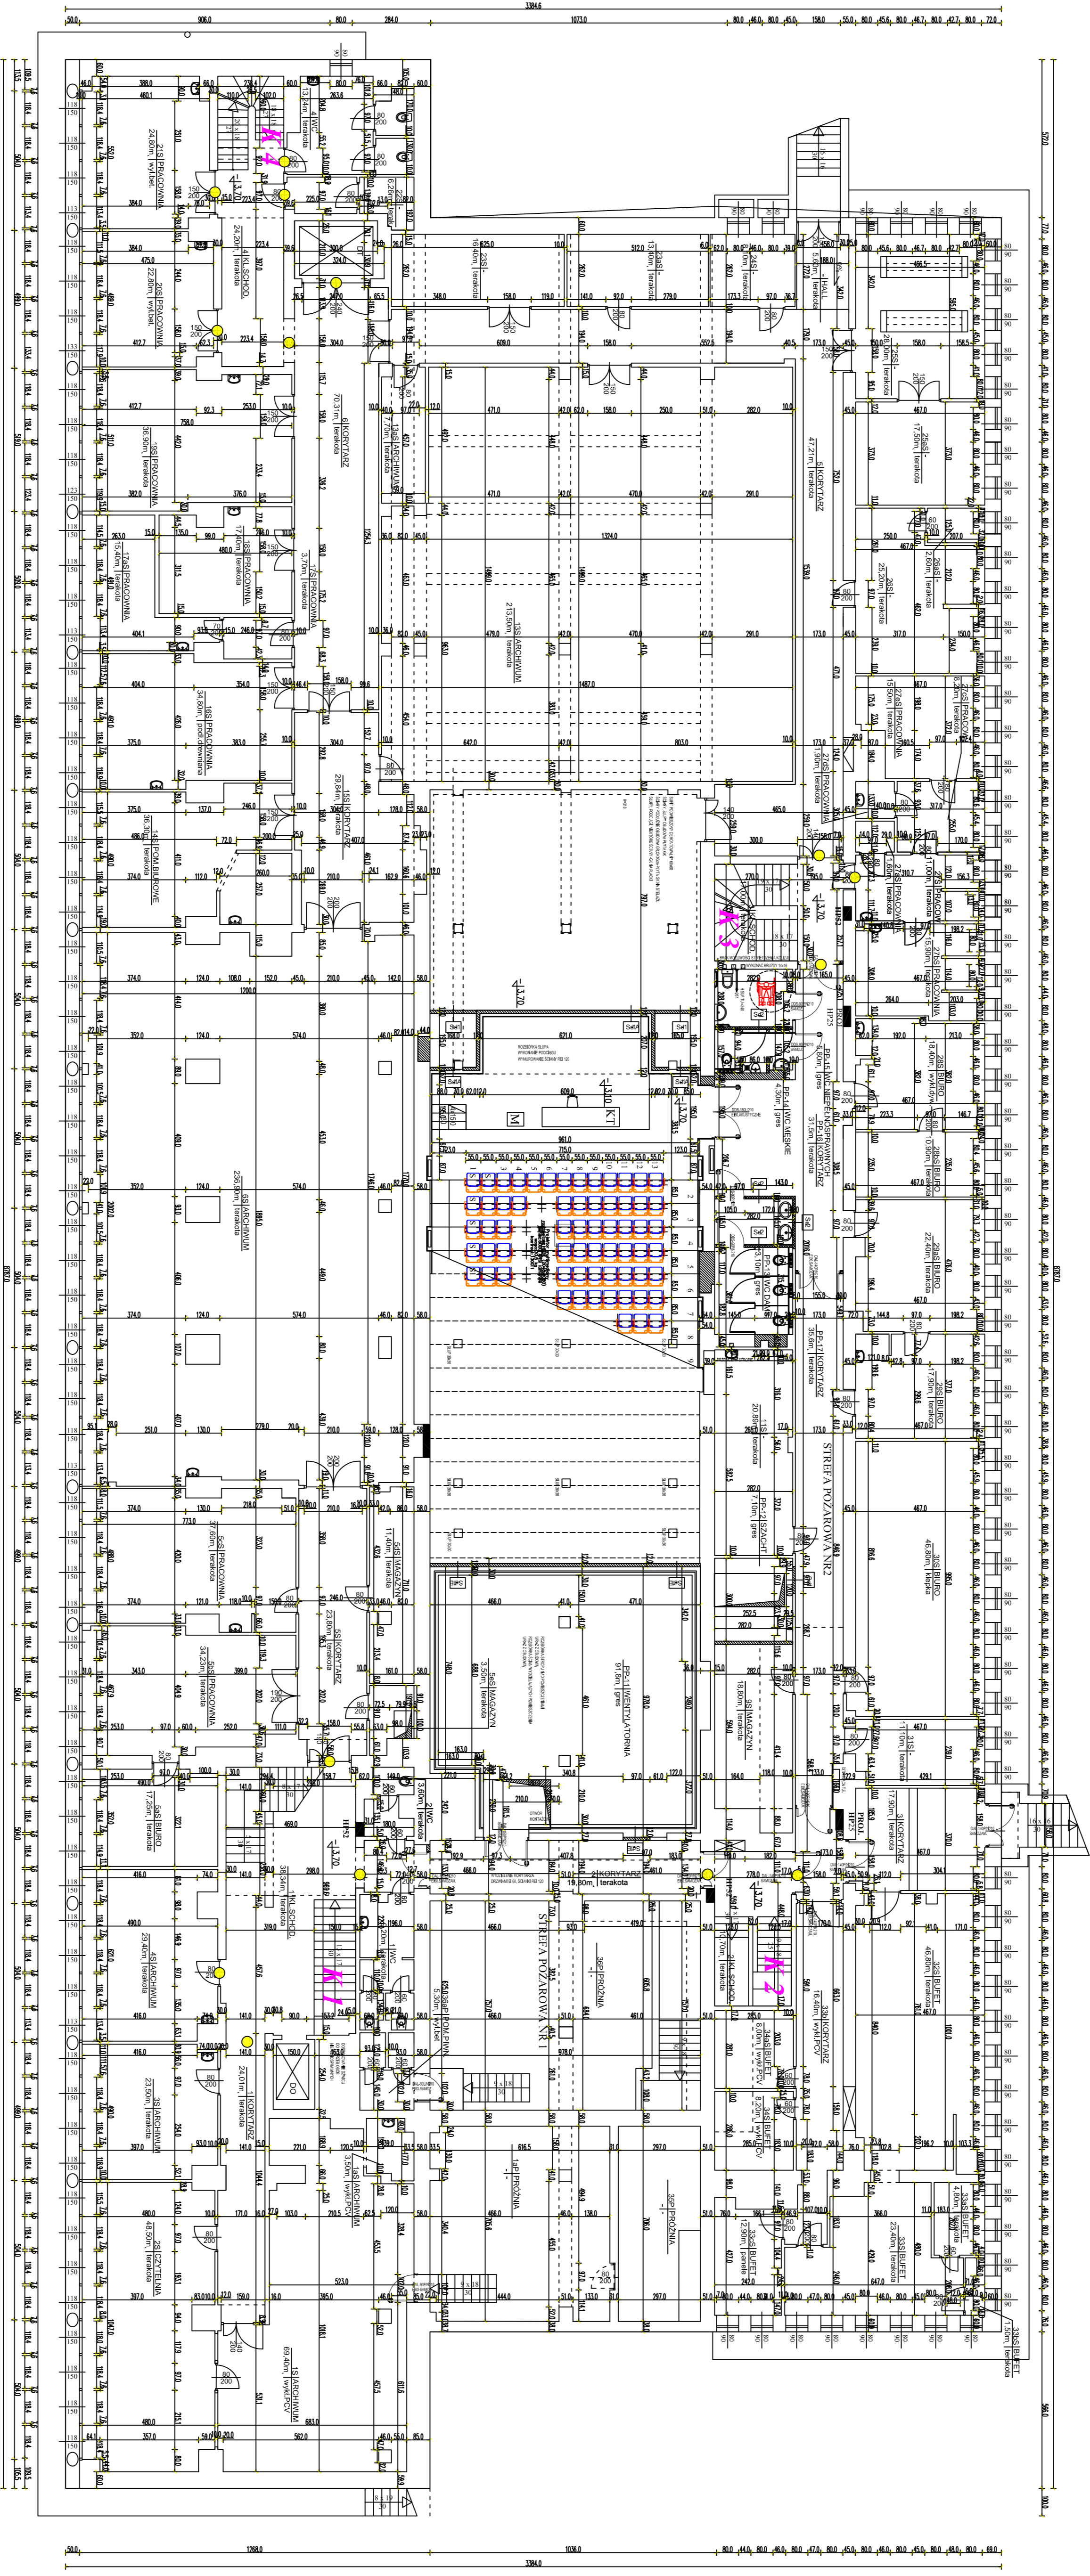

- UMIAGNA !
- Konfiguracja wyposażenia w:
- posadzi
  - Instalacje hydrotechniczne w pomieszczeniach DN 25
  - osłabienie ewakuacyjne ewentualnie o natężeniu 5 lx
  - nawodnienie mowy z zawrotnymi hydrantowymi 52
  - (przy każdej klatce schodowej)
  - urządzenia zabezpieczające przed wysiękami kładek schodowych i korytarzy wind
- - Drzwi p.poz. w klasie odporności ogniowej EI 30

Obiekt:	ZBIORNIKI WODNE, WYTRZYMANIA IŚNIEJĄCYCH, PODLEWACZKI, MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONGRESOWYCH I NA AUDYTORIUM W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 4		
Inwestor:	PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL. KAROWA 4		
Branda:	OCZYSZCZENIA PRZECIWPÓZAROWA		
Termin:	Wystąpienie w trybie par. 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przedsięwzięcia zapobiegania (Dz. U. N. 231 poz.: 1030)		
Nazwa rysunku:	Rzut przyziemia	Podpis:	
Opisane:	mgr inż. Anna Winiakiewicz Rezerwacja dyktanda projektowa/03/09/2010/2010		
Data:	2010 r.	Skala:	1:100
		Numer rysunku:	03



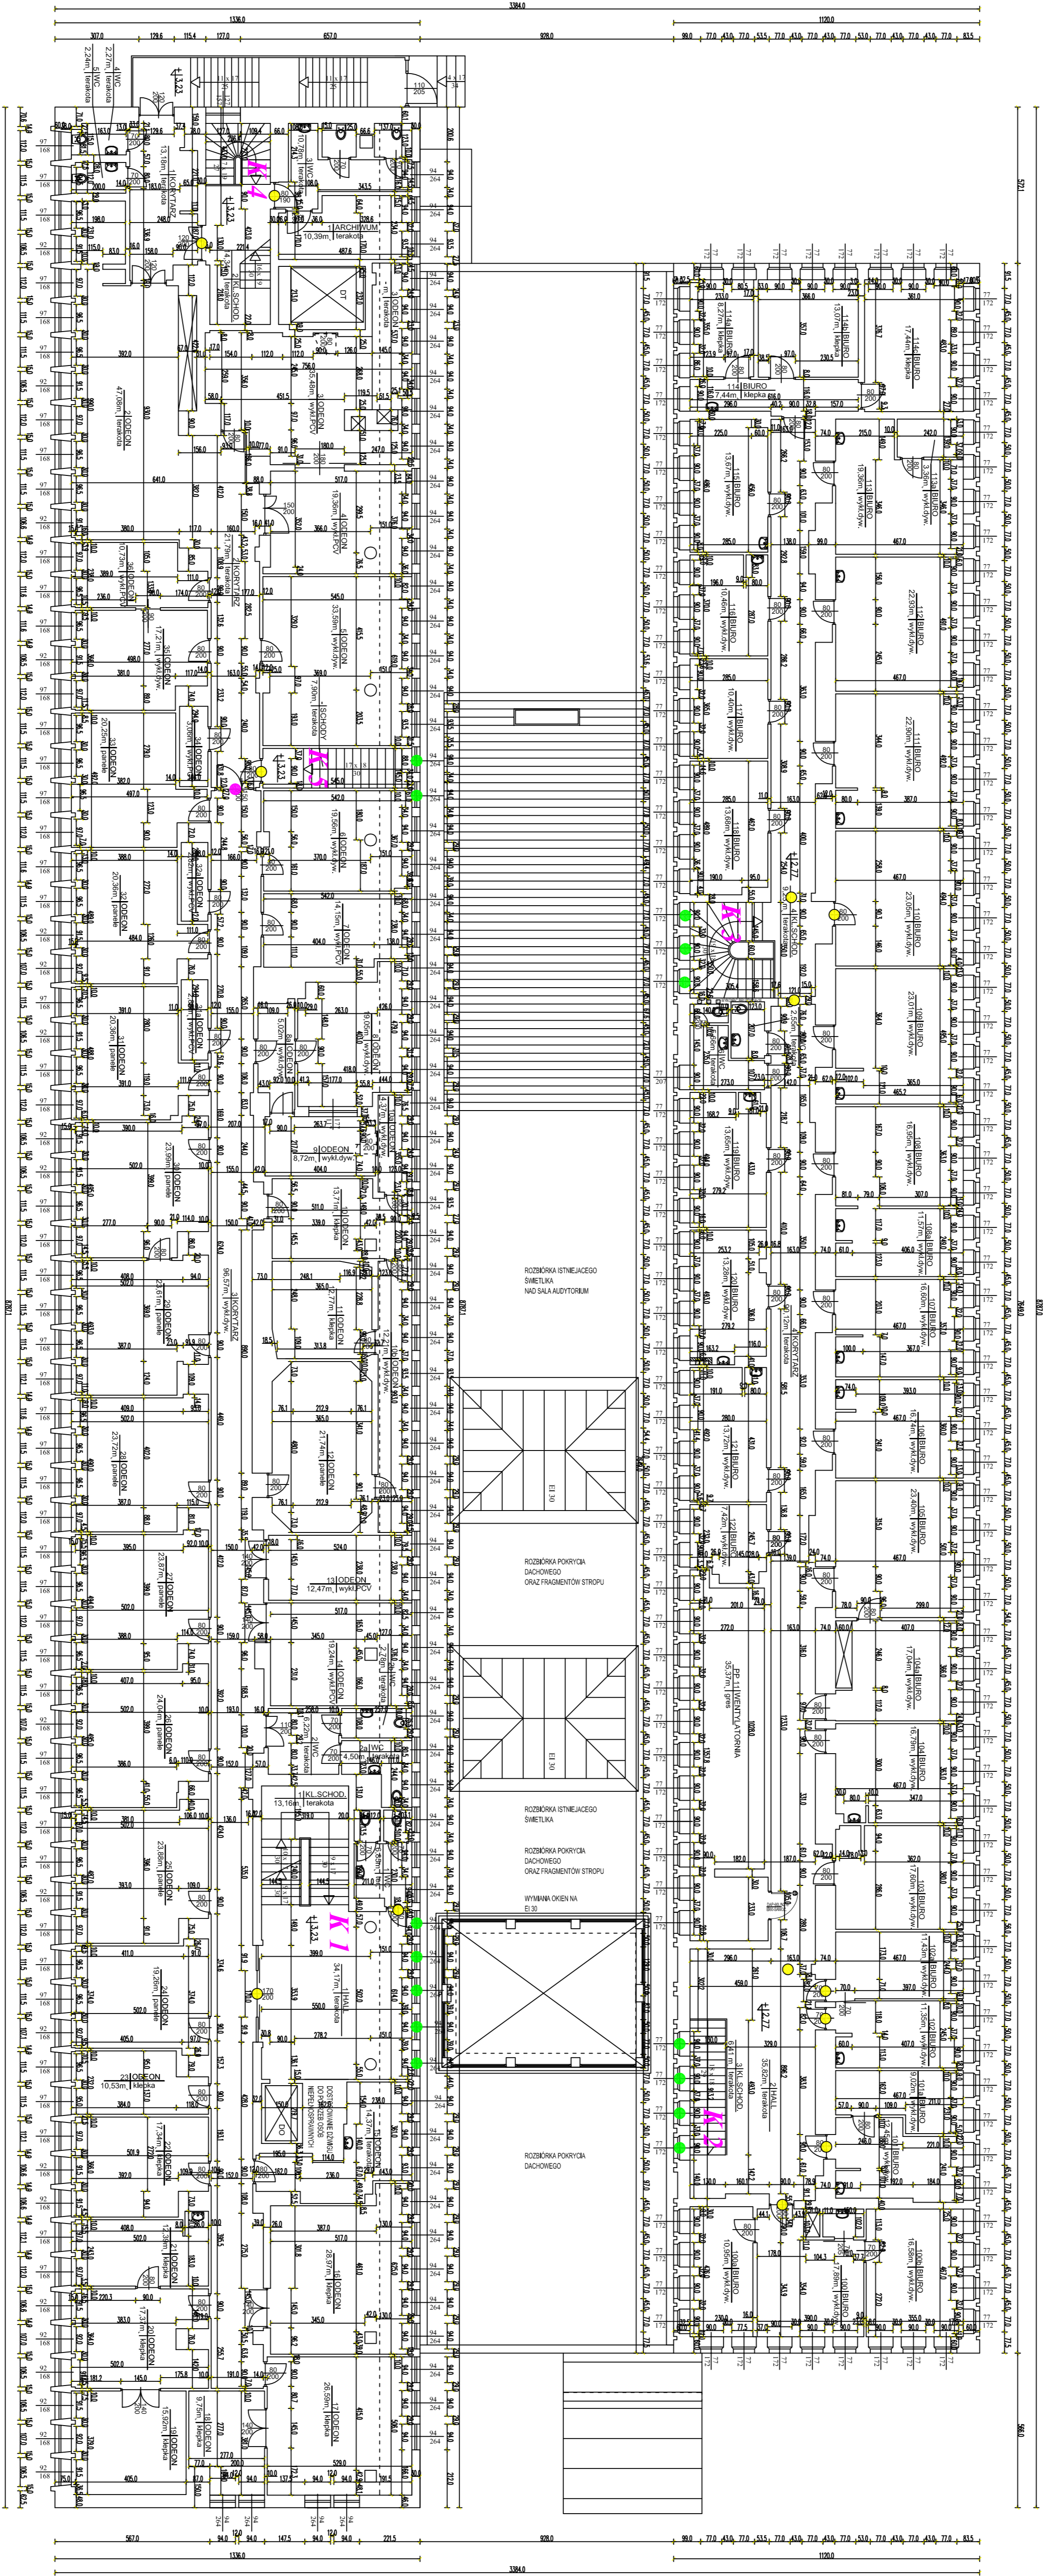


- UMAGA 1  
Kondygnacja wyposażona w:  
- Instalację sygnalizacji alarmu pożaru  
- Instalację hydrantów wewnętrznych DN 25  
- oświetlenie ewakuacyjne mwyenne o natężeniu 5 lx  
- handlowane P-57 zaworami (czyż każdy białce schodowej)  
- urządzeniem zabezpieczającym przed zadymieniem lub oddymianiem we wszystkich klatkach schodowych i schodach wind
- Okna p.poz. w klasie EI 60
  - Drzwi p.poz. w klasie odporności ogniowej EI 30
  - Drzwi dymoszczelne

Obiekt	ŻWIŁNA, SEPTEMI, USTRONIA INSTALACJA POŁIENIOWA I MAGAZYNOWA ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ I AULI DOKTORUM W WARSZAWIE PRZY UL. KAMIONKOWEJ 4		
Investor	PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY O-715 WARSZAWA, UL. KAMIONKOWA 4		
Brandz	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
Temat	Wystąpienie w trybie par. 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwożarowego zabezpieczenia (Dz. U. N. 221 poz. 10307)		
Nazwa rysunku	Rzut 1-go piętra		
Opis	Rzut 1-go piętra		
Opis	mgr inż. Anna Winiak Rozmowa z architektem projektantem w op. 28.09.2014		
Data	Skala	Numer rysunku	
Listopad 2010 r.	1:100	05	





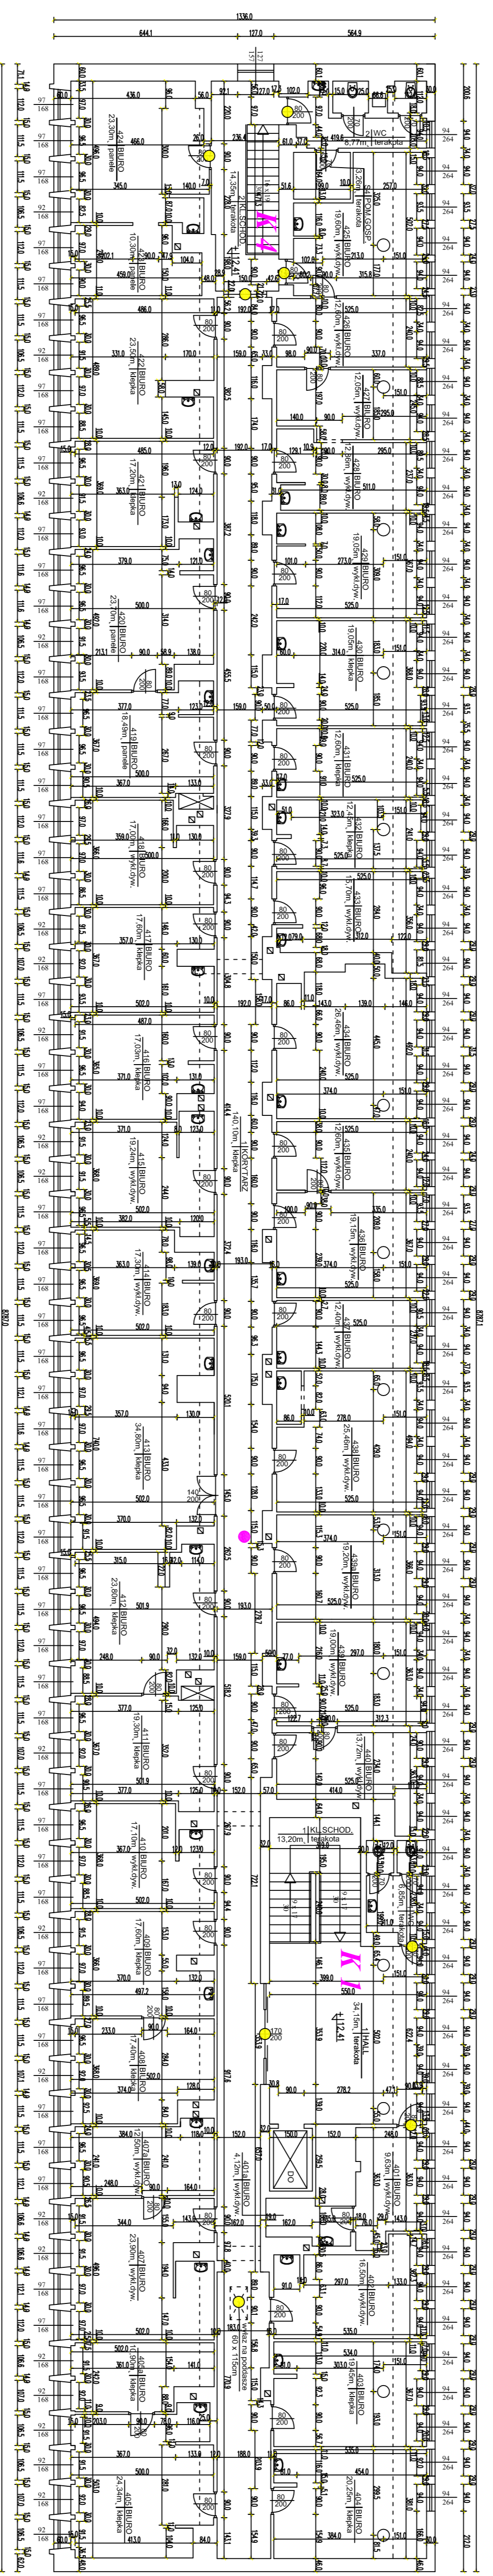

- LWAGA!
- Kandydacja wyposazona w:
- Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru
  - osłabienie wentylatorów DN 25
  - osłabienie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 lx
  - marmulone piły z zawrotnymi trybami wyw. 2200 (z schodow.)
  - urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymianiem we wszystkich klatkach schodowych i sypialniach wind
- Drzwi dymoszczelne
  - Drzwi p.poż. w klatce
  - Drzwi p.poż. w klatce
  - odpornosci ogniowej EI 30

Opis: ZMIANA SPOSOBU UZYSKIWANIA PRZEZ SIAŁO KONFERENCYJNE NA AUDYTORIUM W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKA 4

Inwestor: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

Projektant: OCHRONNA PRZECIHPOZAROWA

Termin: Wzrostadania w r. 13 lip. 2009. Rozbudowanie MSWiA, z dn. 24 lipca 2009. w sprawie przedmiotowego zapewnienia (Dz. U. Nr 123, poz. 1038)

Nazwa rysunku: Rzut 4-go piętra


Opis: Inni i Nazwa Podpis

mgr inż. Janusz Wosiński  
Kierownik i autor projektu  
Projektant

Dzień	Skala	Numer rysunku
Listopad 2010 r.	1:100	08





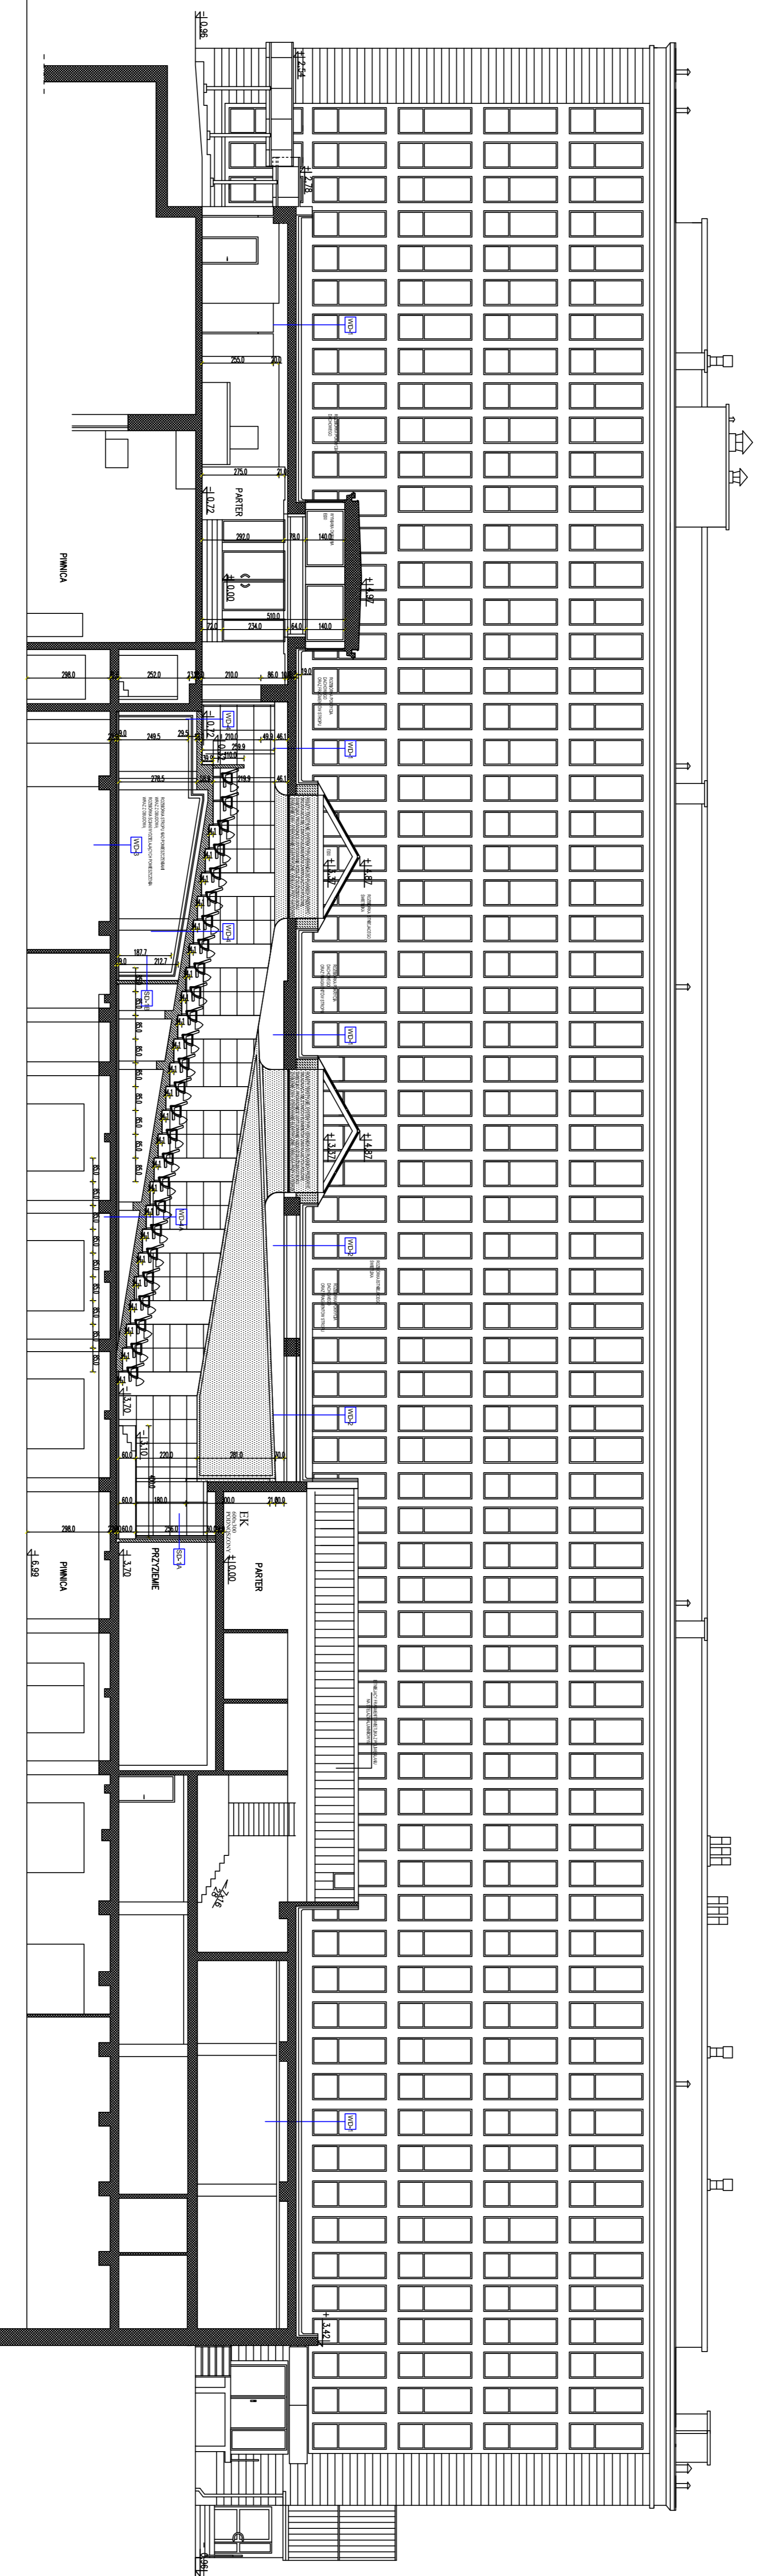

Obiekt:	ZBIORNIKA, OŚRODEK USTROJOWA, INSTALACJA KOMERCYJNEJ MAGAZYNOWYCH I WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 4		
Investor:	PASTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA 4		
Brand:	OCHRONA PRZECIWOZAROWA		
Temat:	Wyświetlenie w trybie par. 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przedmiotowego zaopiniowania (Dz. U. N. 123 poz. 1030)		
Nazwa rysunku:	Przekroj A - A		
Opis:	Przekroj A - A		
Opis:	mgr inż. Janusz Woliński Racjonalista d. architektury przebiegającej w m. 25/394		
Data:	Skala:	Numer rysunku:	
2010 r.	1:100	10	



WOD-PRZYZIEMIE  
 WOD-  
 WOD-

<b>Obiekt:</b>		
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ BUDYNKI MIESZKANIOWEJ ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ I KADIDYTORIUM W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4		
<b>Investor:</b>		
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4		
<b>Branża:</b> OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
<b>Temat:</b>		
Wystąpienie w trybie par. 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1030)		
Nazwa rysunku:		
<b>Przekrój B - B</b>		
<b>Opracował:</b> Imię i Nazwisko	<b>Podpis:</b>	
mgr inż. Janusz Woźniak Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 285394		
<b>Data:</b>	<b>Skala:</b>	<b>Numer rysunku:</b>
Listopad 2010 r.	1:100	11