


SO5


ZDW ZIELONA GÓRA

UKŁAD SIECI TYPU: TN–C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

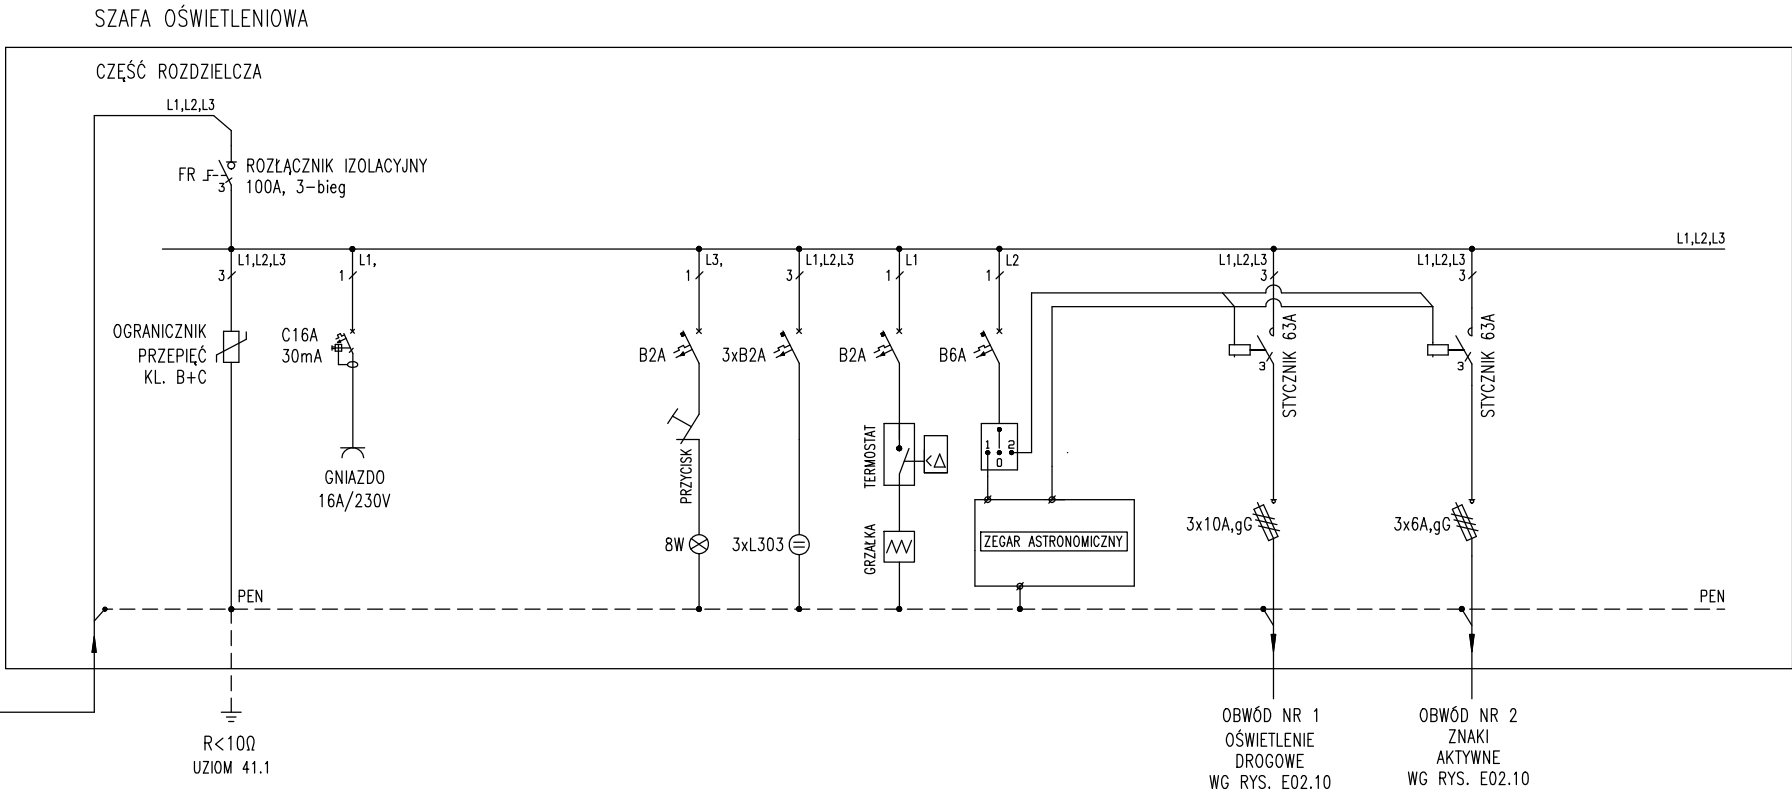

SZAFKA OŚWIELENIOWA NUMER:
SO5 230/400V -- MOC PRZYŁĄCZENIOWA 3kW
W szafce oświetleniowej należy zabudować aparaturę elektroenergetyczną na spodziewany prąd zwarcia Ik''= 6 kA.

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| Nazwa inwestycji | | | |
| Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj" | | | |
| Stadium | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| Inwestor | | | |
| ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 | | | |
| Główny wykonawca | | | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63 | | | |
| Jednostka projektowa | | PROWAY Zbigniew Kowalski ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251 52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67 Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie | |
|  | | | |
| | nr uprawnień | podpis | Branża: BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| Projektant / mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 170/DOS/14 | | Skala rysunku: - - - - |
| | | | Data opracowania: 01.07.2021 |
| | | | Numer rysunku: E04.10 |