

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2024r. dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmian treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „**Modernizacja scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło obiektów w miejscowości Jezierzycyce dofinansowanego ze środków NFOŚiGW**”

Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

NIP 83929906109 REGON 220289970

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.


W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Czy obecnie istnieje system monitoringu i zarządzania energią / SCADA? Czy istniejący system SCADA należy zaktualizować o modernizowaną część?

Odpowiedź do pytania: System monitoringu Scada funkcjonuje w ramach monitoringu przepompowni na sieciach kanalizacji. W ramach zarządzania energią nie istnieje. Istniejący system należy rozszerzyć o monitoring parametrów pracy kotłowni i zarządzania energią.

2. Na jakim oprogramowaniu jest stworzony obecny system SCADA? Czy obejmuje go gwarancja? Kto odpowiadał za stworzenie systemu SCADA?

Odpowiedź do pytania: System nie jest objęty gwarancją, tworzony był przez firmę Hydro – Partner i przez tą firmę jest na bieżąco utrzymywany. Oprogramowanie:

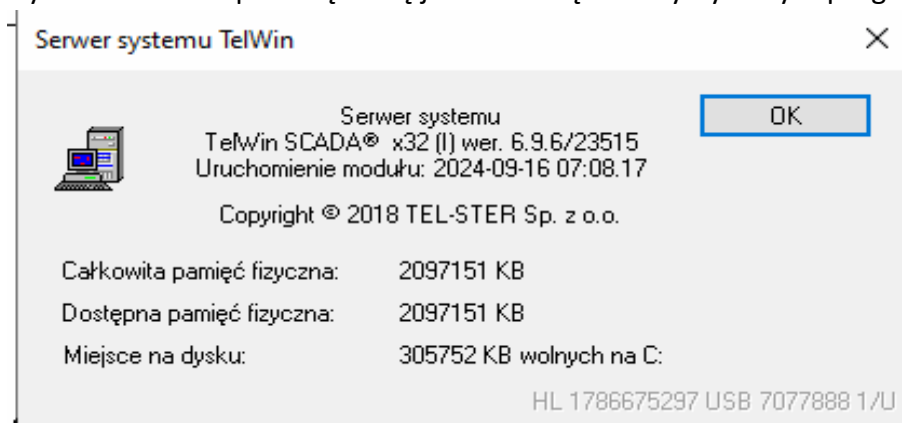

3. Czy ma zostać przewidziany panel operatorski na szafie automatyki?

Odpowiedź do pytania: Zamawiający przewiduje montaż panelu operatorskiego na szafie automatyki.

Andrzej Cyranowicz

Prezes Zarządu

Kierownik Zamawiającego