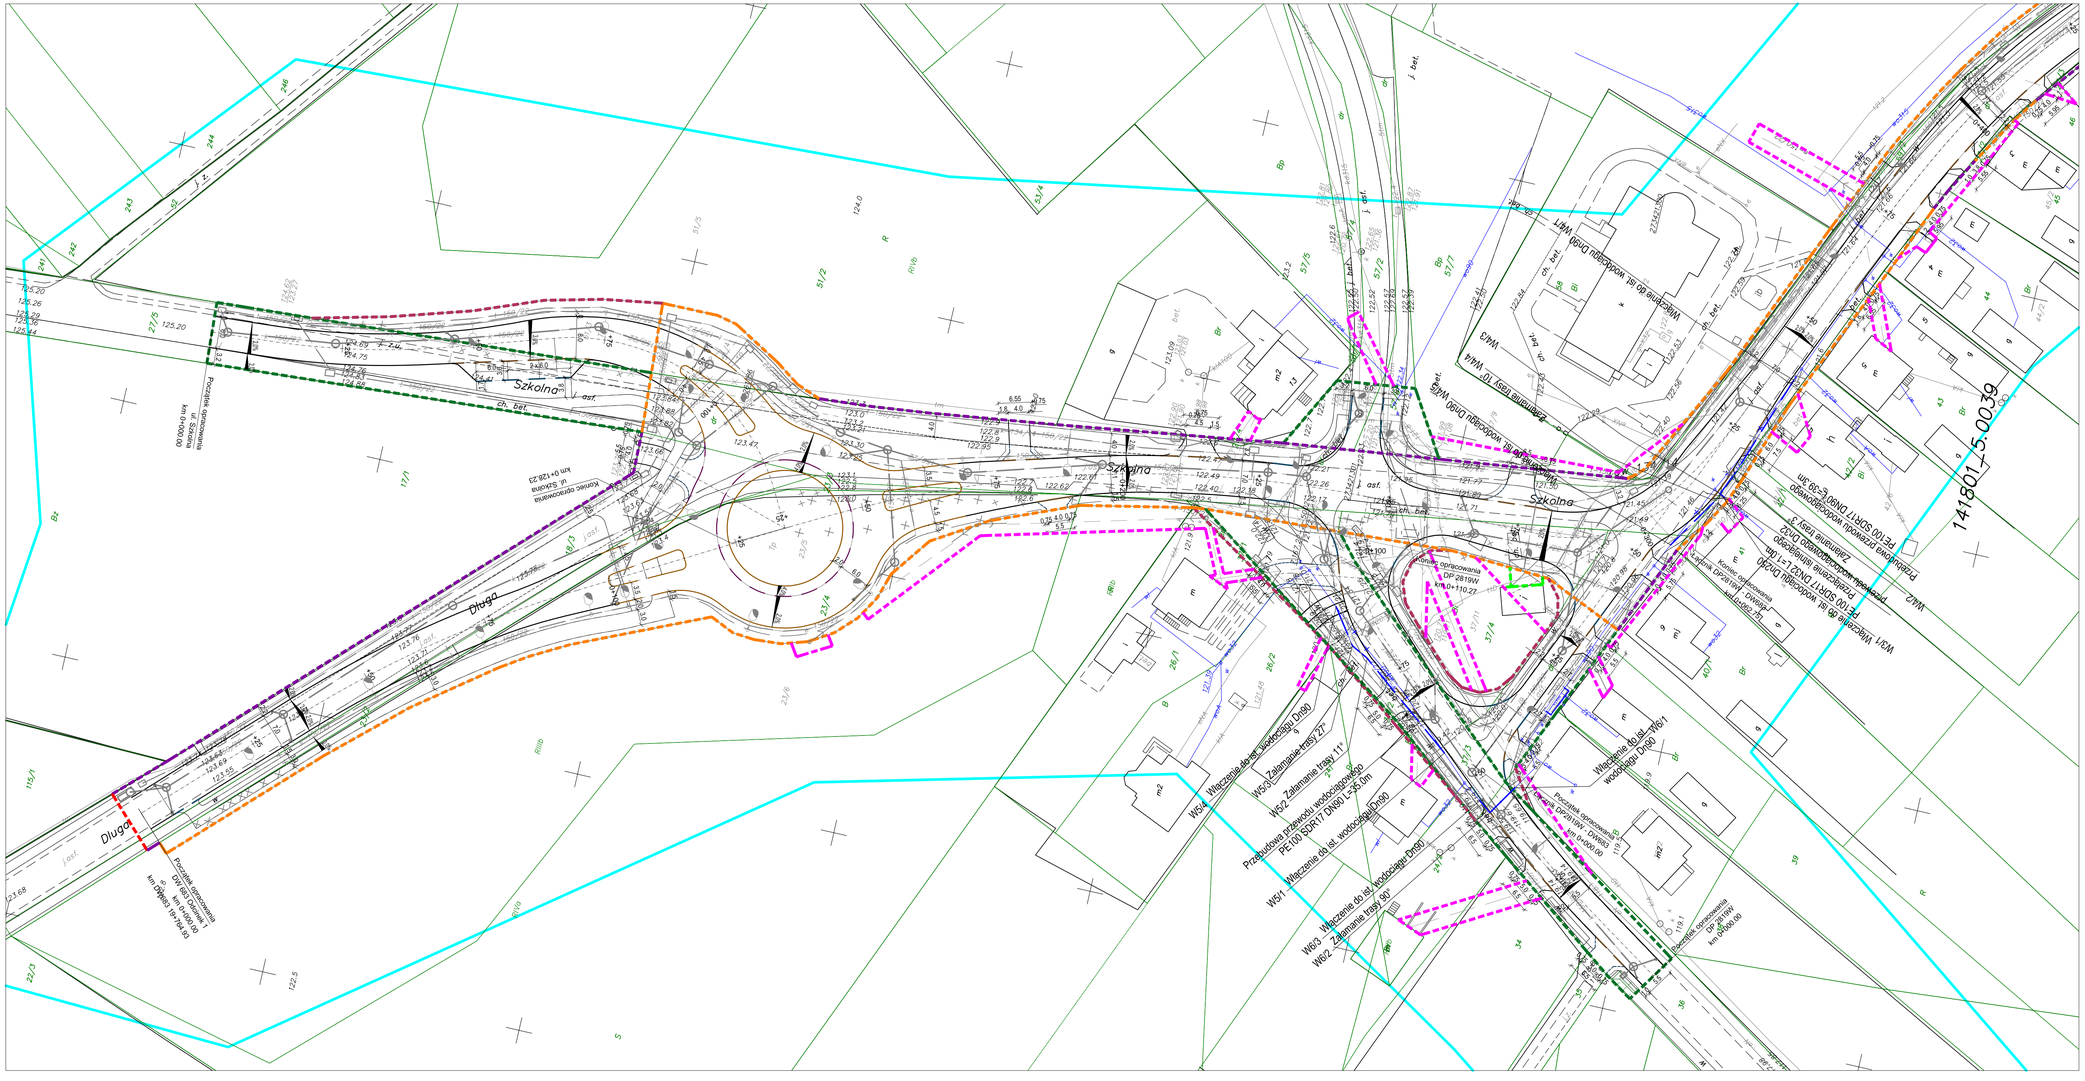
Szkolna
Długa
Przebudowa przewodu wodociągowego PE100 SDR17 DN90 L=30,39 m
Przebudowa przewodu wodociągowego PE100 SDR17 DN90 L=30,39 m
Przebudowa przewodu wodociągowego PE100 SDR17 DN90 L=30,39 m
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
Włączenie do ist. wodociągu DN90
W5/1 - Włączenie do ist. wodociągu Dn90
W5/2 - Zalamanie trasy 11°
W5/3 - Zalamanie trasy 27°
W5/4 - Włączenie do ist. wodociągu Dn90
W6/1 - Włączenie do ist. wodociągu Dn90
W6/2 - Zalamanie trasy 90°
W3/1 - Włączenie do ist. wodociągu Dn90
W3/2 - Zalamanie trasy 90°
W4/1 - Włączenie do ist. wodociągu Dn90
W4/2 - Zalamanie trasy 90°
Przebudowa przewodu wodociągowego PE100 SDR17 DN90 L=55,0m
Projektowana studzienka wodociągowa DN1200
Projektowana studzienka wodociągowa DN1200
Projektowana studzienka wodociągowa DN1200