



RG
Rozdzielnica Główna

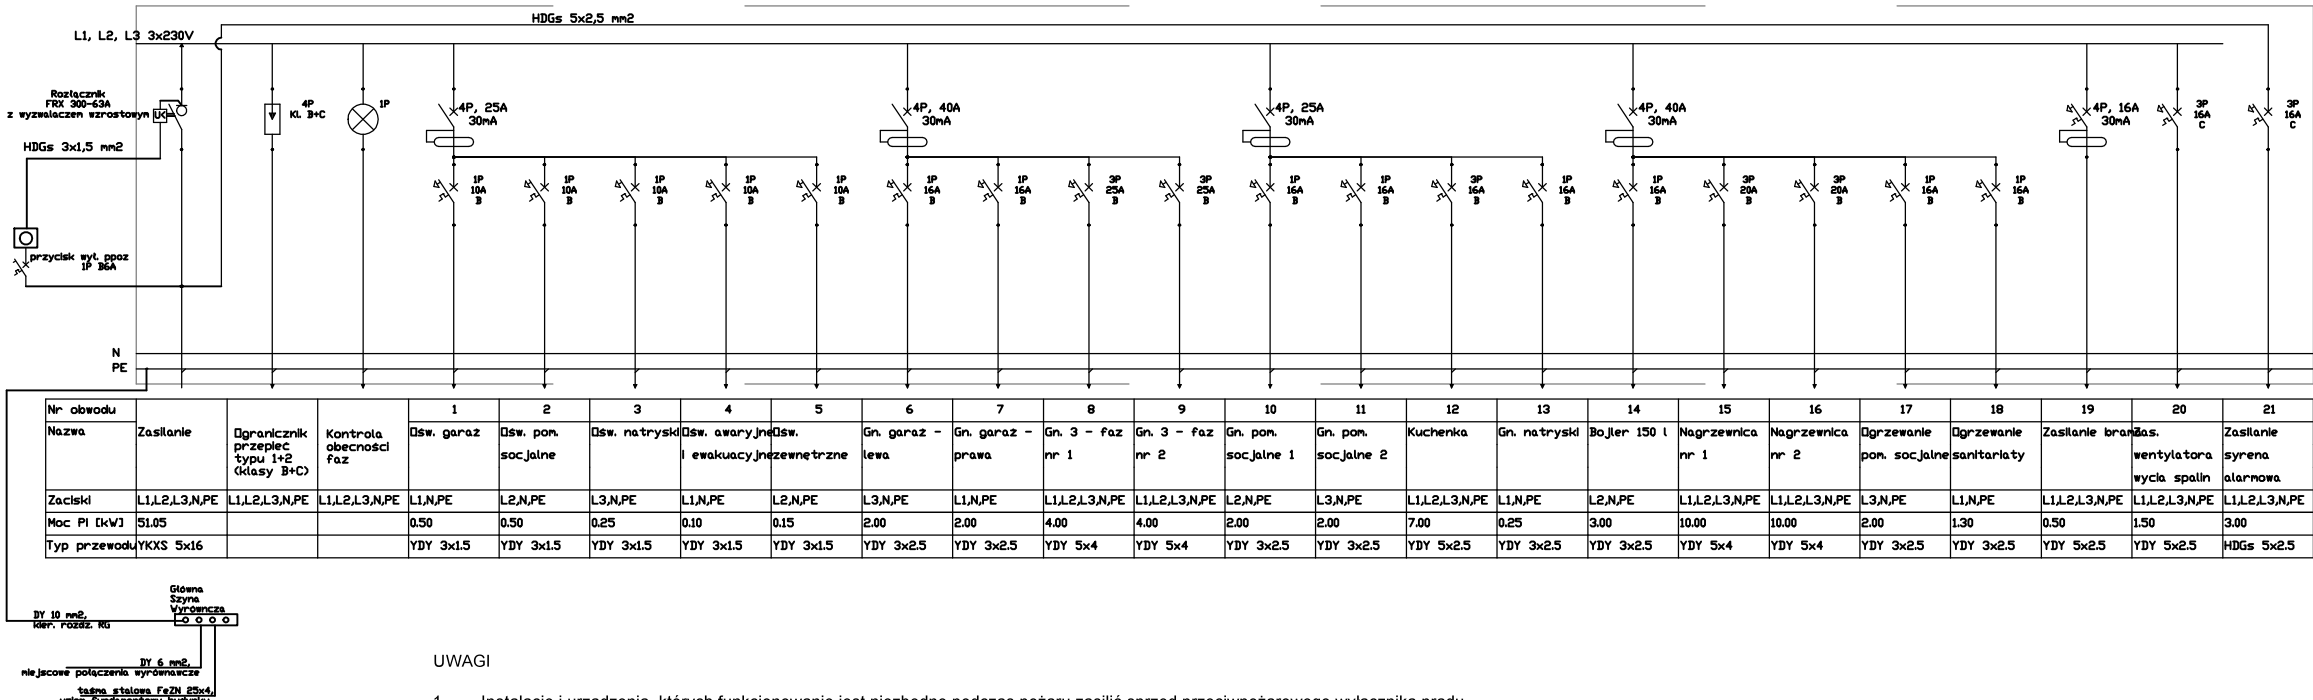

- UWAGI
1. Instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 2. Naciśnięcie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi prowadzić do wyłączenia napięcia w całym budynku.
 3. Na drzwiach rozdzielnic na zewnętrznej stronie umieścić opisy z nazwami rozdzielnic, od strony wewnętrznej umieścić schematy jednokreskowe.
 4. Wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, nie obejmować połączeniami armatury metalowej na rurociągach z tworzyw sztucznych.

$P_i = 51,05 \text{ kW}$
 $P_s = 35,50 \text{ kW}$
 $I_s = 55,10 \text{ A}$

RG-Rozdzielnica Główna

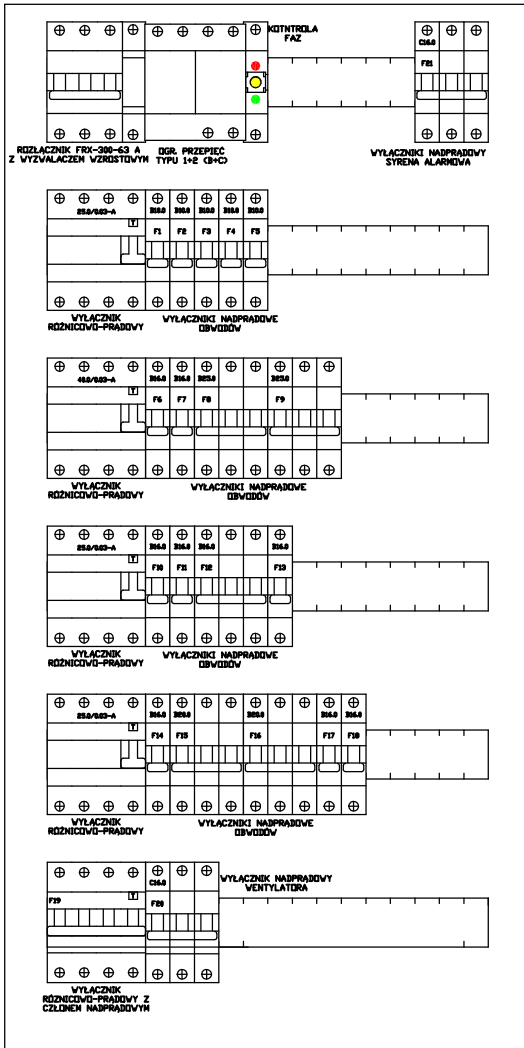

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Schemat i widok elewacji– rozdzielnica główna RG	
obiekt: Budynek remizy strażackiej		inwestor: Gmina Bartniczka Gołkowo 20 87–321 Bartniczka	
specjalność: elektryczna	skala: —	data: listopad 2020	lokalizacja: dz. nr 280/6 obr. Radoszki gm. Bartniczka
Nazwisko imię nr uprawnień			Podpis
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		RYS.NR E2
Sprawdz.	mgr inż. Tomasz Pyskto nr upr. bud. POM/0002/PWOE/05		