
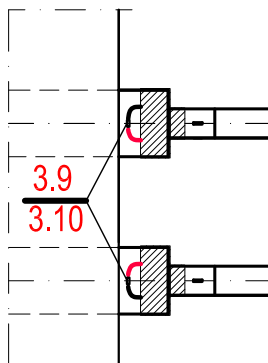


Szczegół wyprowadzenia drutów
alarmowych spod pokryw końcowych
w pomieszczeniu węzła

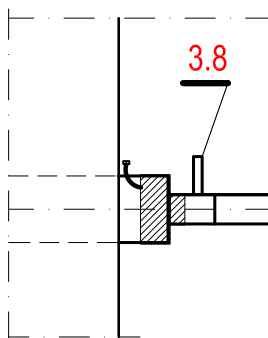

OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- Spięcie przewodów alarm. w pomieszczeniu węzła
- Instalacja alarmowa istniejącego przyłącza

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

ZUP

siedlisko uzbrojenia terenu

Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Tytuł projektu	Projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Czarnieckiego 3 w Gliwicach
Tytuł rys.	Schemat instalacji alarmowej

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2021	1:250	U8.5/2020
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys	4 - 8.5/20	Nr.kol.
							4