

...Ø25 (PP)... przewody instalacji skroplin (kanalizacja)




jednostka wewnętrzna kasetonowa klimatyzacji




jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzacji

Legenda:



przewody instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce



przewody instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem




piony kanalizacji sanitarnej nr. K-1



zawór nawietrzający

Uwaga:
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji w istniejącej części biurowej do istniejących przewodów instalacji skroplin (kanalizacja)

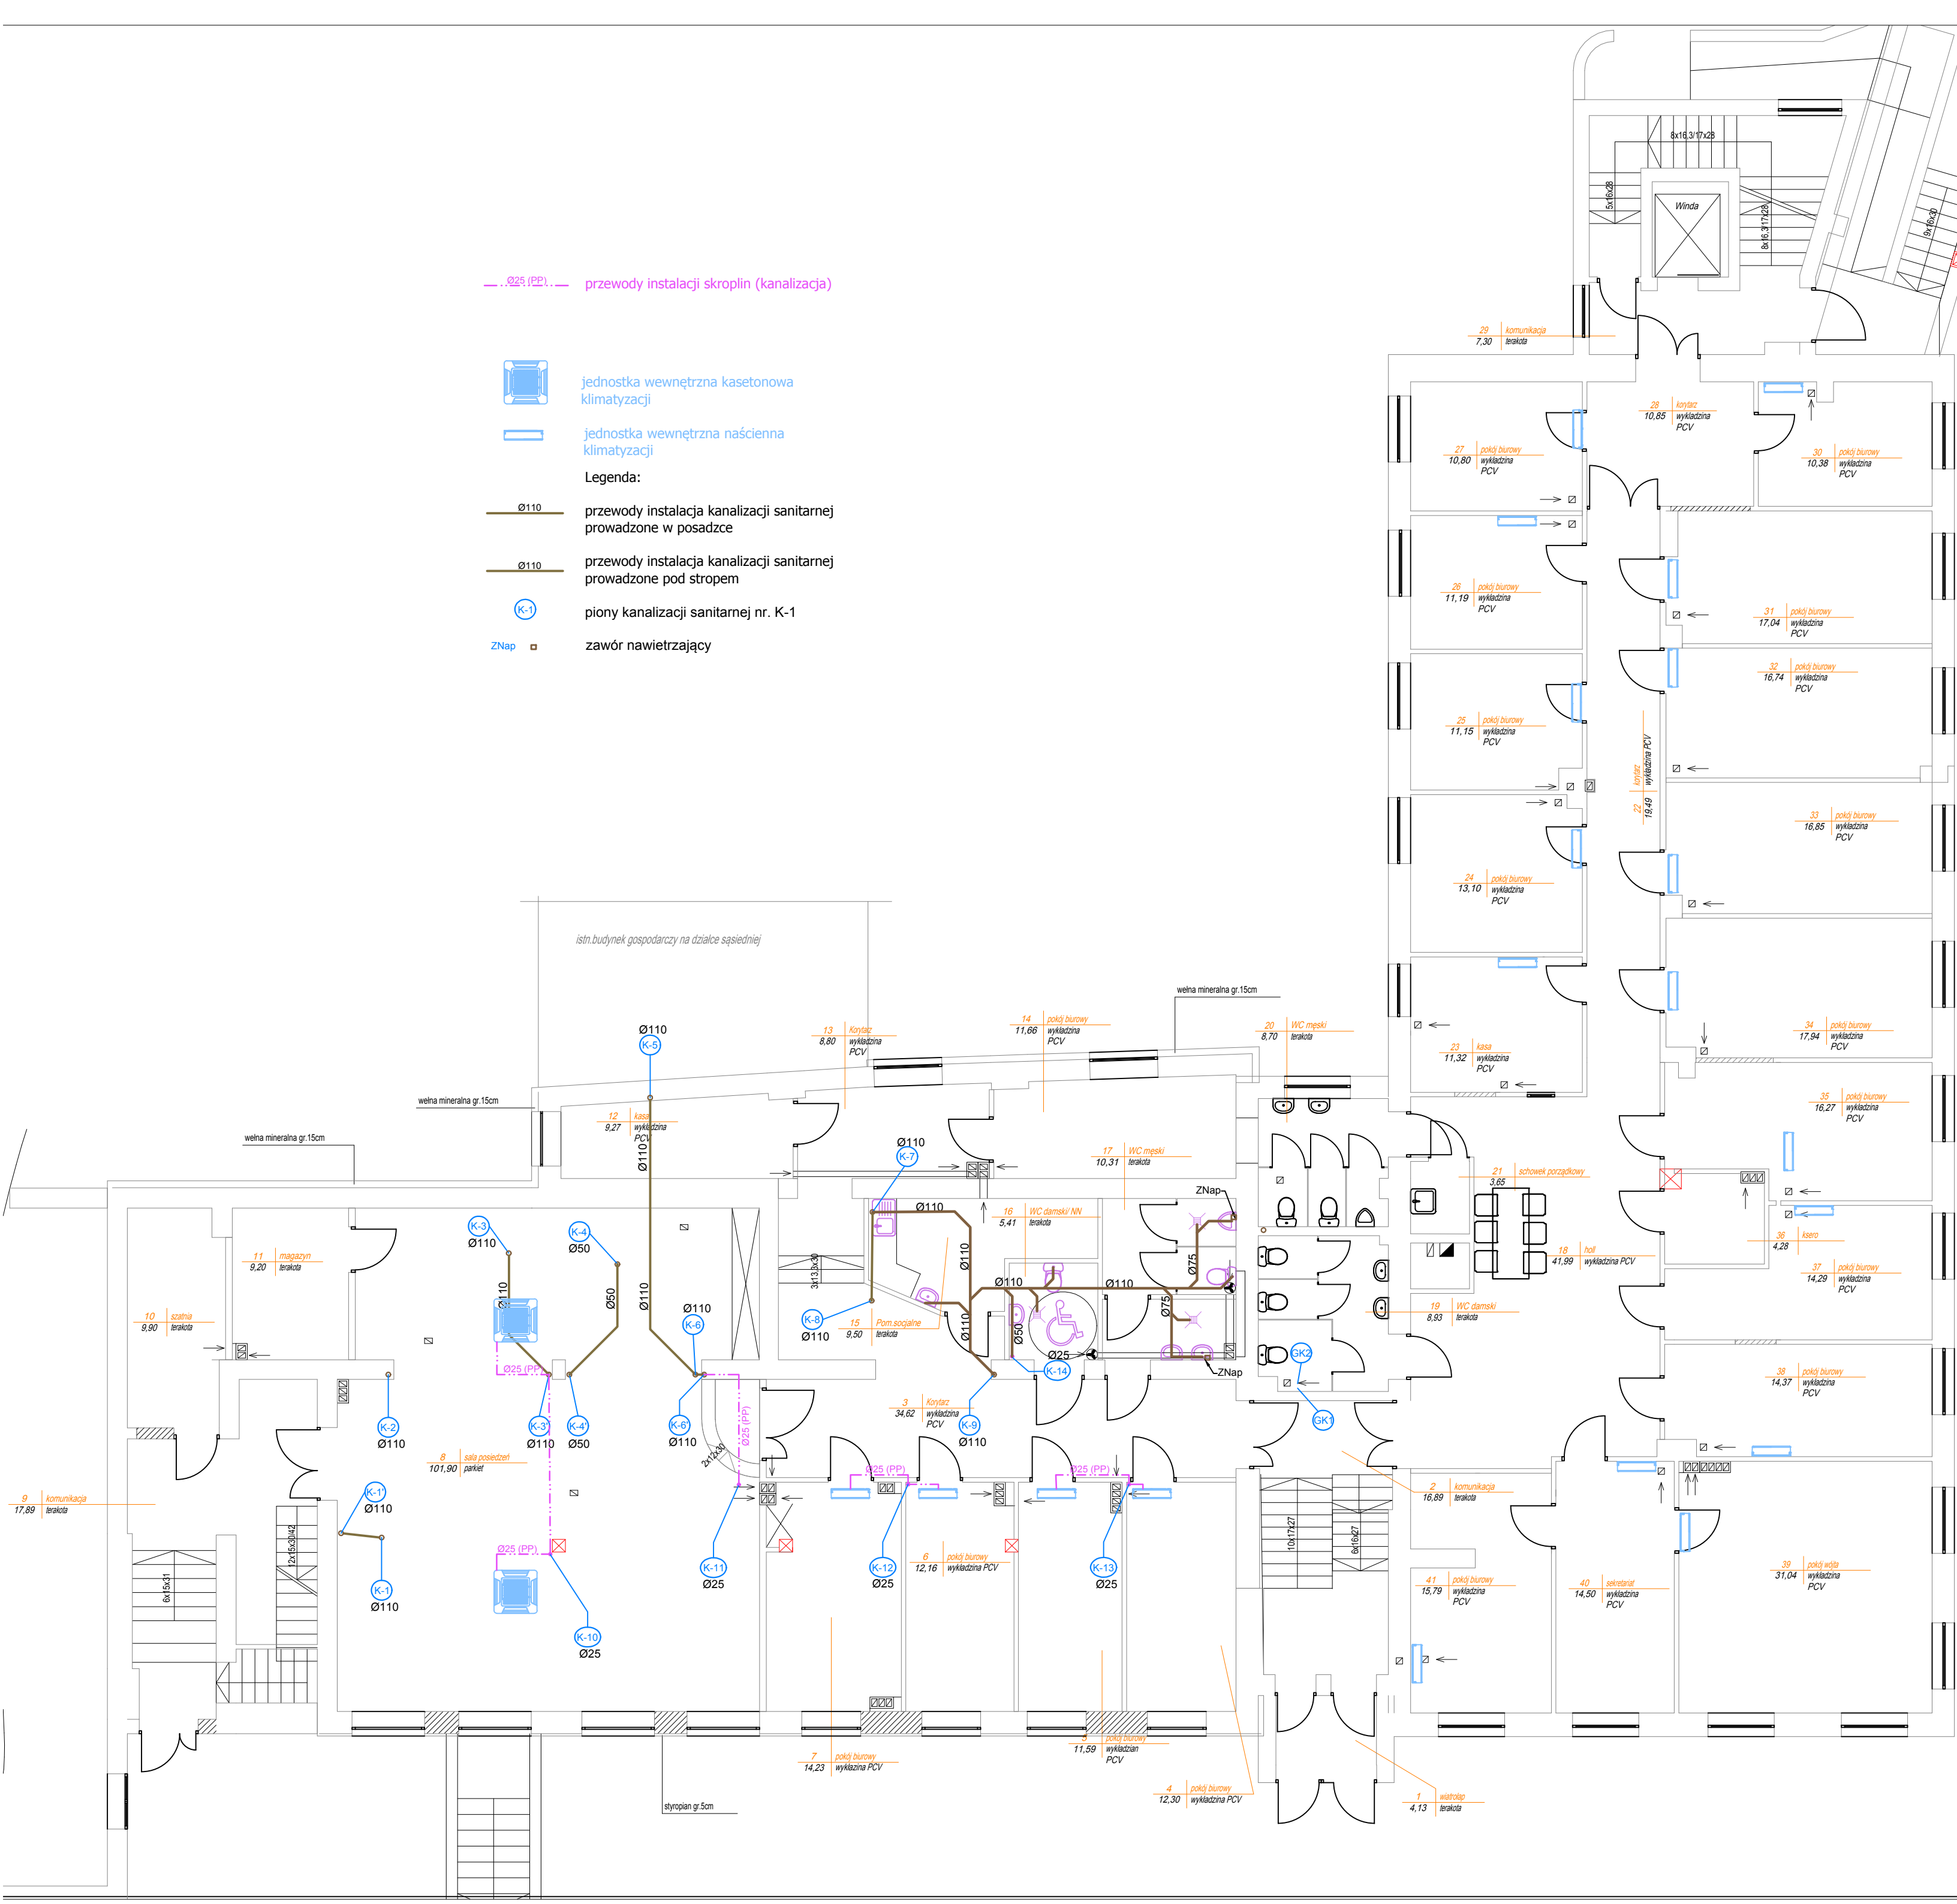

TEMAT: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w Przeworsku przy ulicy Bernardyńskiej Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obręb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]			
INWESTOR: Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a, 37 - 200 Przeworsk			
Branda: SANTARNA	Tytuł rys.: INSTALACJA KANALIZACYJNA	Nr rys. K-2 Ilość rys.	
Data: 08-2020r.	RZUT PATERU	Stadium: PB	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Nicpoń	Nr i specjalność uprawnień: PDK/0174/PWOS/05 sanit.	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawił: mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98 sanit.		