

RZUT 1-go PIĘTRA  
skala 1:100




Uwaga:  
Skropliny z jednostek wewnętrznych odprowadzić do pionu kanalizacyjnego K-3', K-10, K-11, K-12, K-13, K-14.

W pomieszczeniach w części użytkowanej budynku istniejące odprowadzenia skroplin wymienić na nowe przed wymianą jednostek wewnętrznych ściennych.

Uwaga:  
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji w istniejącej części biurowej do istniejących przewodów instalacji skroplin (kanalizacja)

istn. budynek biurowy na działce sąsiedniej

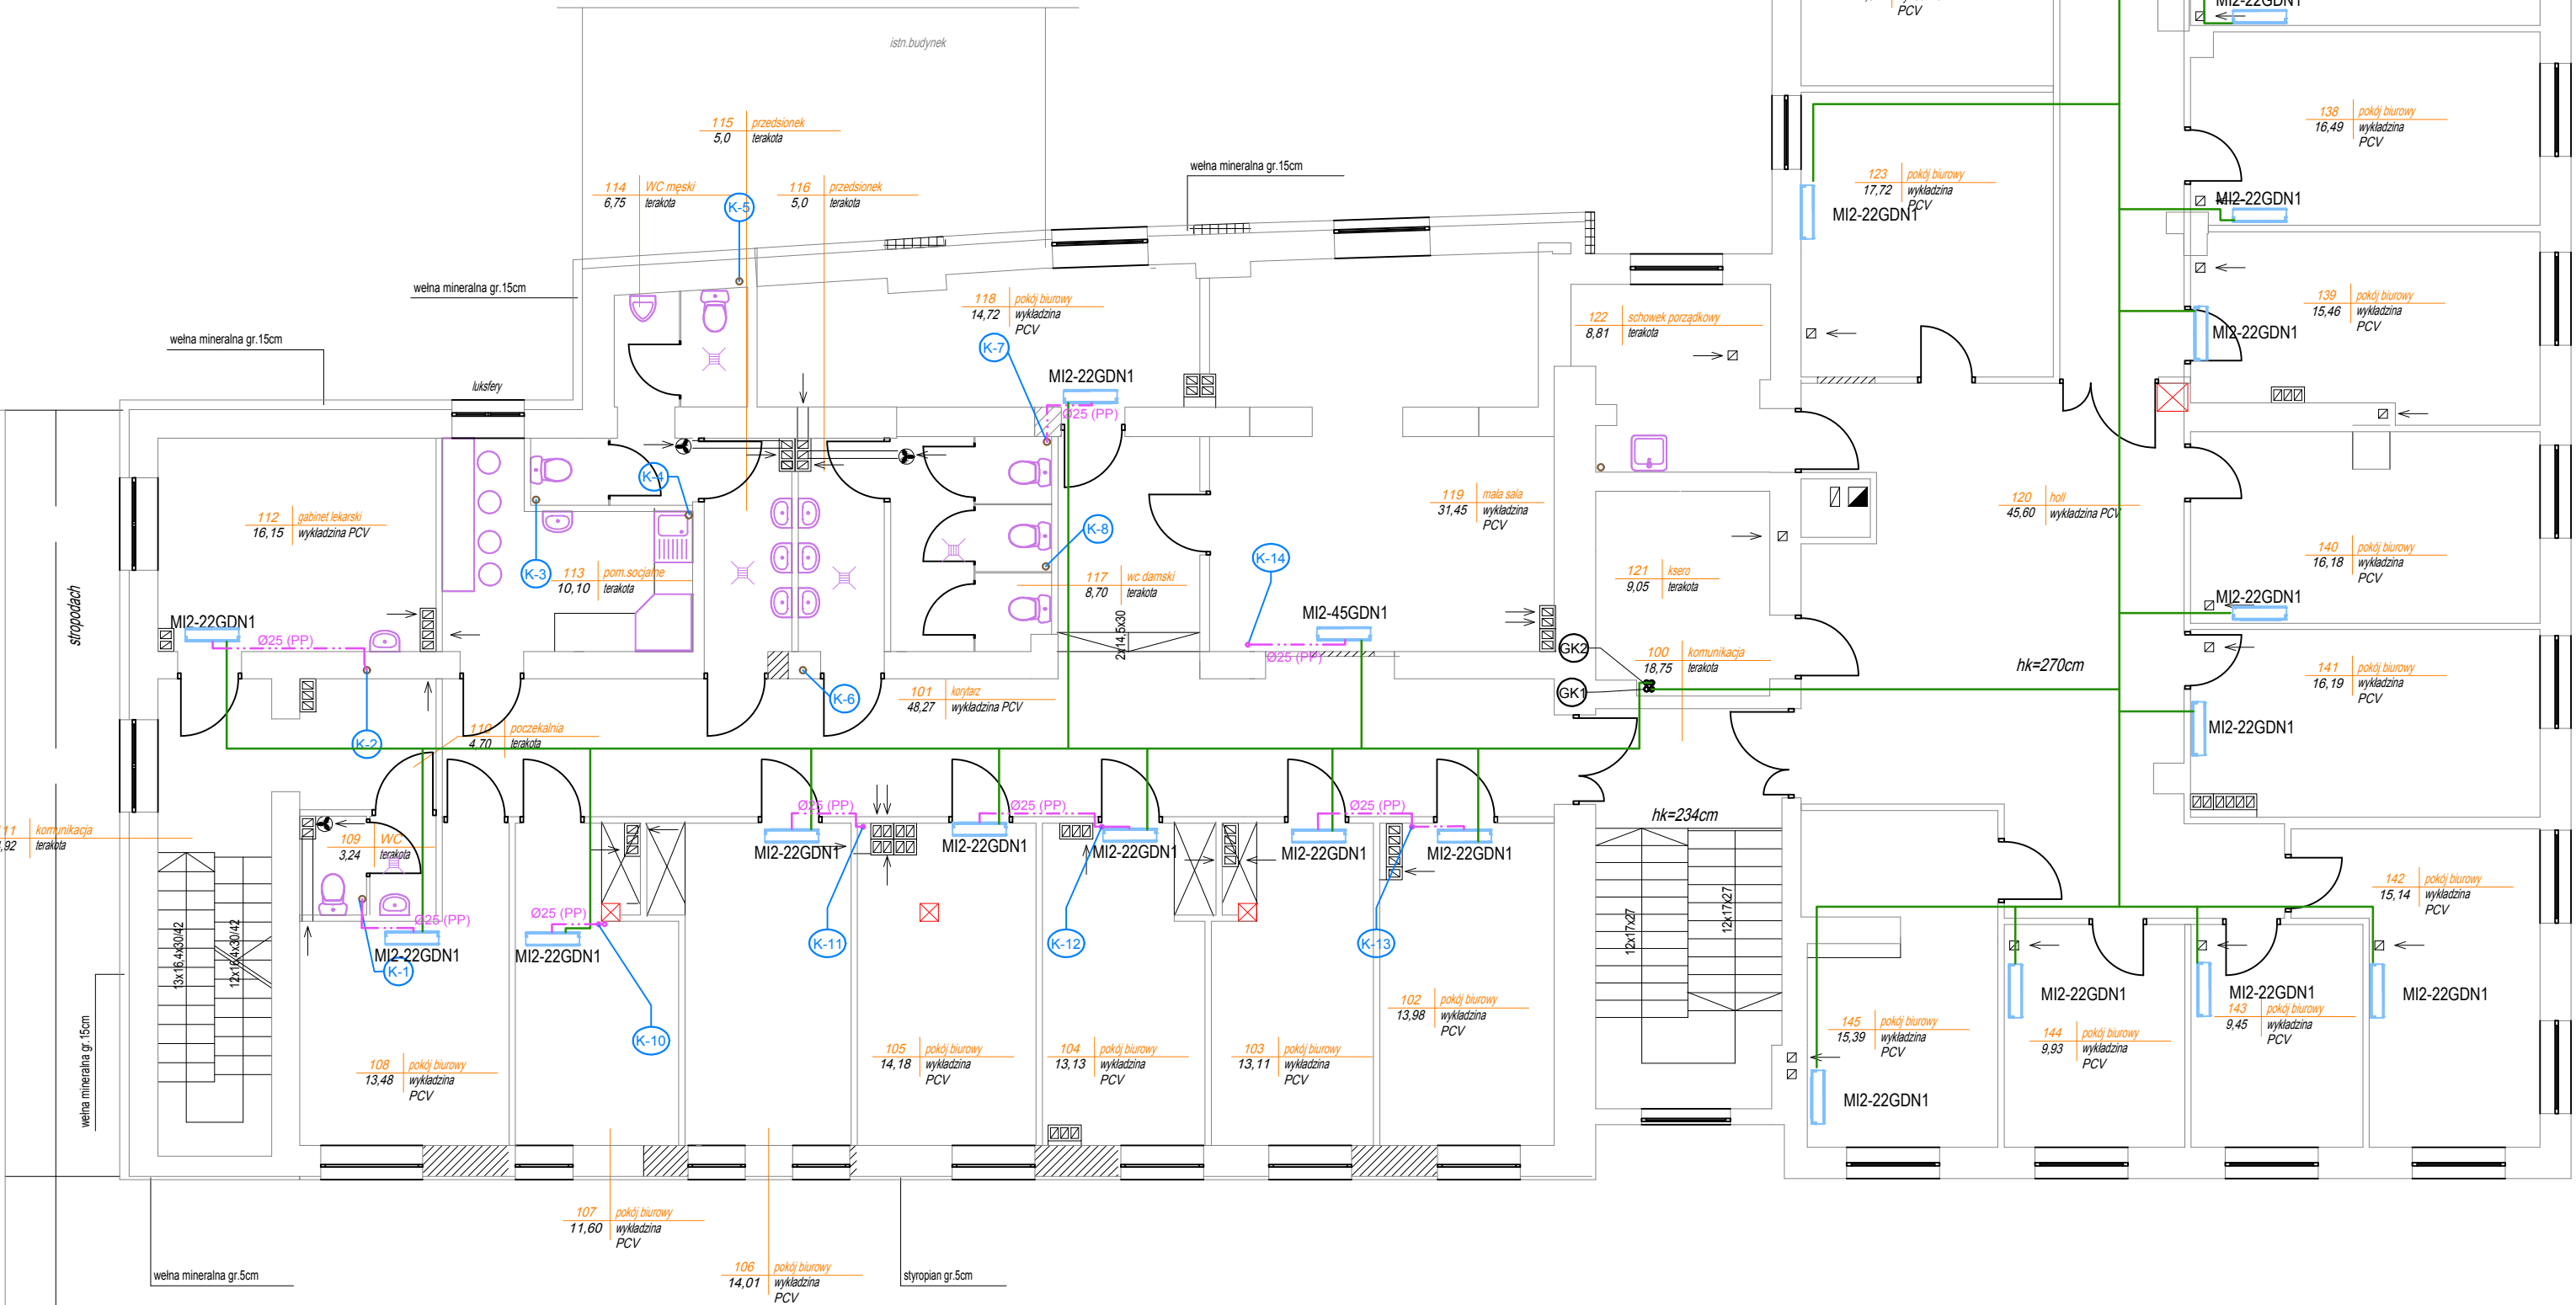

TEMATPrzebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w Przeworsku przy ulicy BernardyńskiejDz. Nr 3222/5, 3222/6 obręb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]			
INWESTORUrząd Gminy Przeworskul. Bernardyńska 1a, 37 - 200 Przeworsk			
BrantaSANITARNA	Tytuł rys.:	Nr rys. KLI-3	
Data	INSTALACJA KLIMATYZACJI		Isk rys.
08-2020r.	RZUT PIĘTRA		Stadium PB
Projektowałmgr inż. Krzysztof Nicpoń	Nr i specjalność uprawnieńPDK/0174/PWOS/05 sanit.	Podpis	Skala1:100
Sprawiłmgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98 sanit.		