
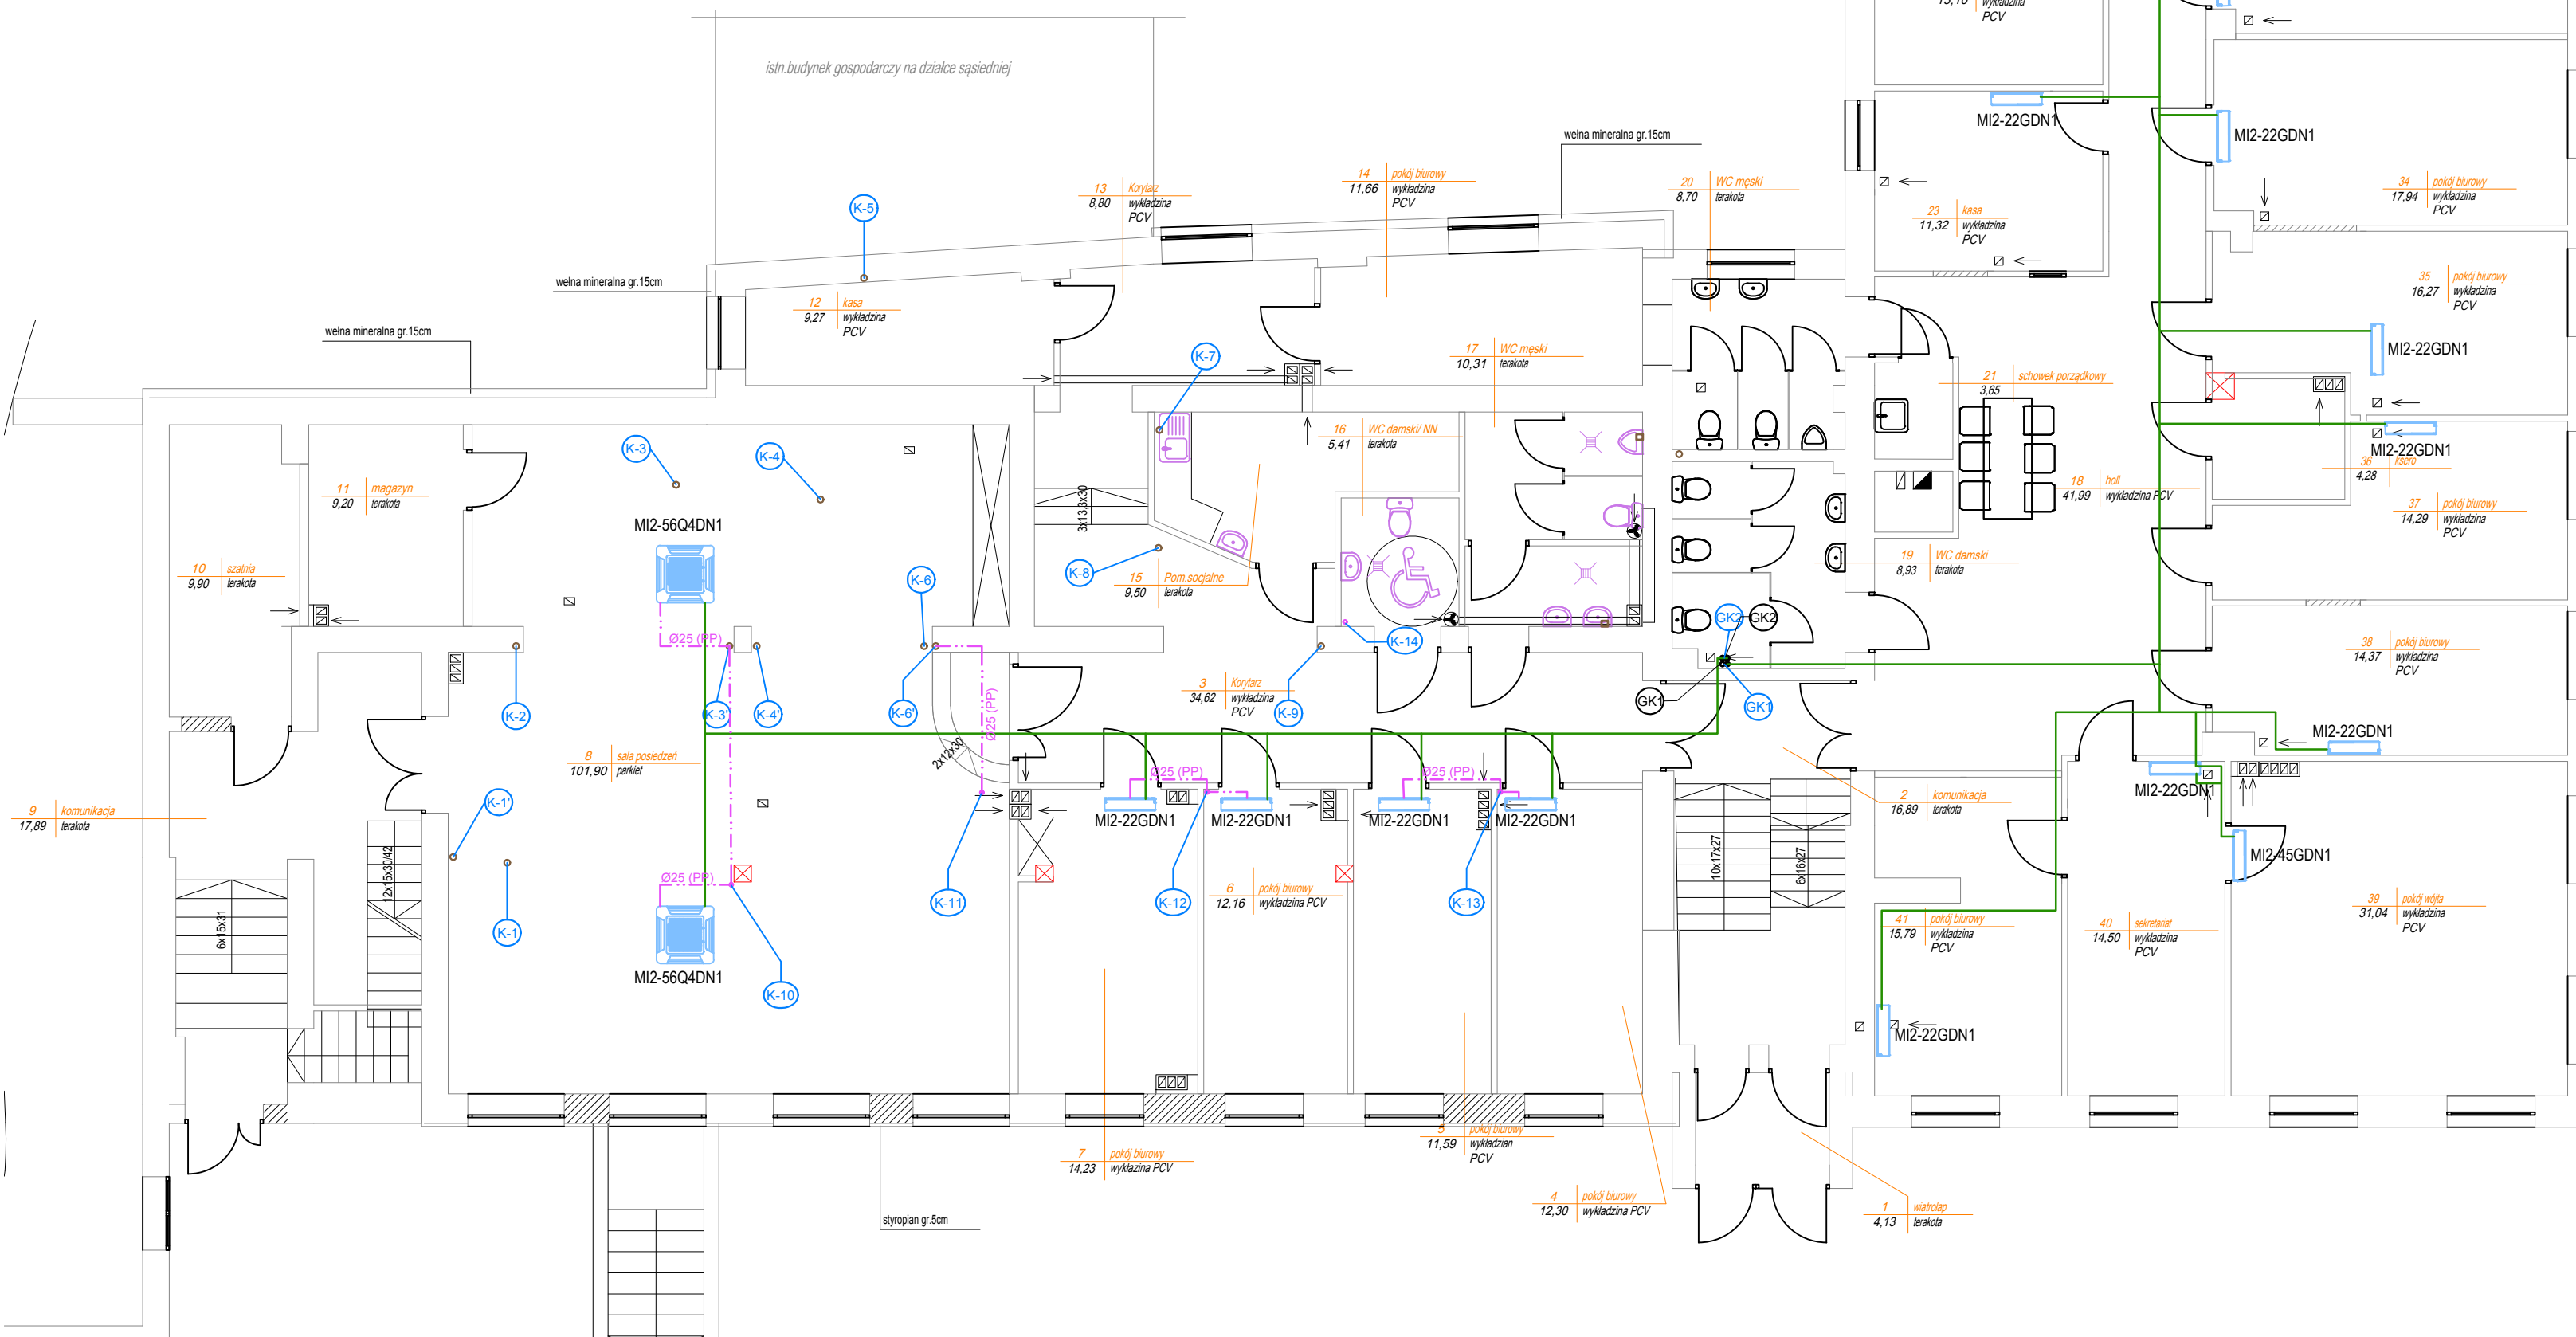


Uwaga:
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji w istniejącej części biurowej do istniejących przewodów instalacji skroplin (kanalizacja)



TEMAT Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w Przeworsku przy ulicy Bernardyńskiej Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obręb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]			
INWESTOR Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a, 37 - 200 Przeworsk			
Branda SANITARNA	Tytuł rys.:	Nr rys. KLI-2	
Data	INSTALACJA KLIMATYZACJI		Ilość rys.
08-2020r.	RZUT PATERU		
Imię i nazwisko		Nr i specjalność uprawnień	Stadium
mgr inż. Krzysztof Nicpoń		PKD/0174/PW/OS/05 sanit.	PR
mgr inż. Radosław Jucha		116/01/U/7342/113/98. sanit.	Skala
Sprawdził:			1:100