



Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5,3222/6 położonych w Przeworsku				
podmiot rys.:	SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-01 (piwnica)			nr rys.:
	skala:	data:		
	1:100	08-2020		

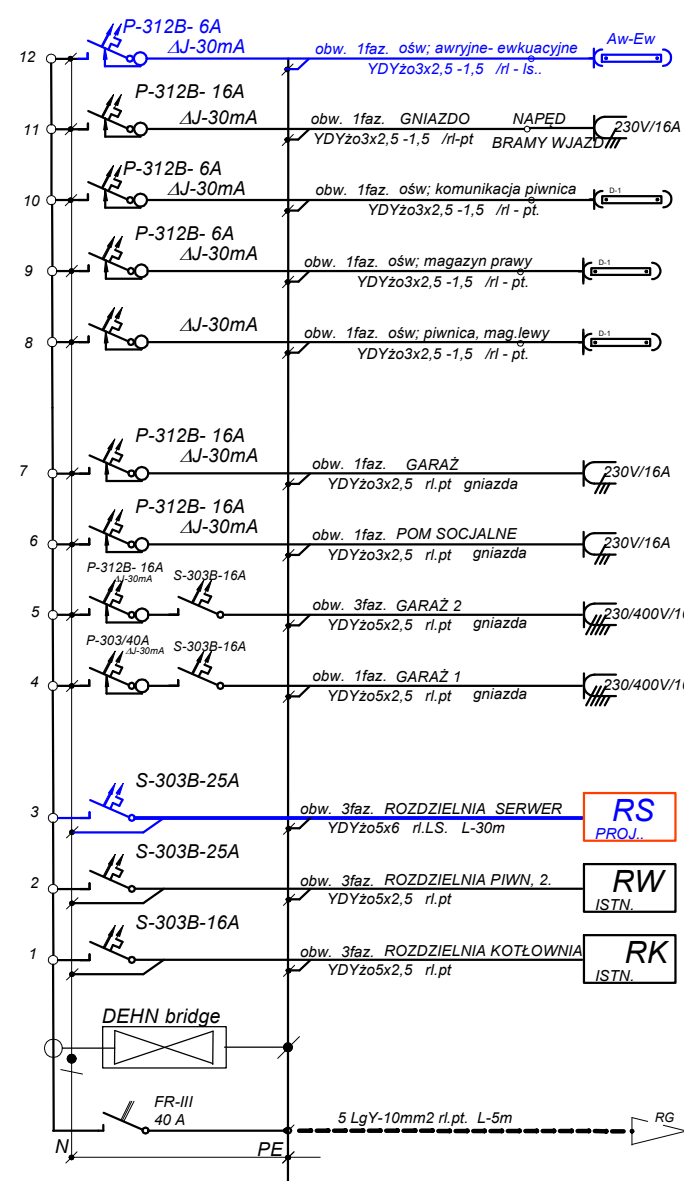


T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA




szafa Rack 19"	
S6142DPW	
600x1000x2055	

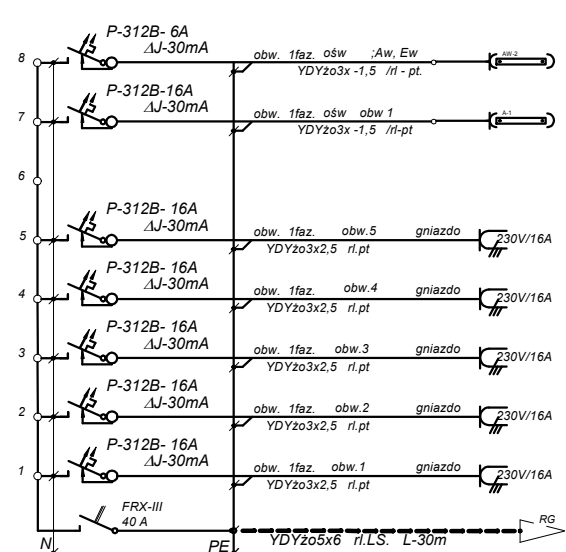

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



<p>Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5,3222/6 położonych w Przeworsku</p>				
<p>średnica rys.: SCHEMAT MONTAŻOWY RÓZDZIELNI RS</p>		<p>skala: 1:100</p>	<p>data: 01-2020</p>	<p>nr rys.: E-5</p>




LP	Symbol	Nazwa
1	TH/THP...0	Turbowent hybrydowy Ø150x350
2	ERZ-06D-00	Elektroniczny rozdzielacz zasilania 24V
3	ESZ...W-0	Elektroniczna szafa zasilająca
4	ESR...W-0	Elektroniczna szafa regulacyjna
5	OMV/OWY 2x1,5 ¹⁾	Kabel typu linka 2x (od 0,75 mm do 2,5 mm) ¹⁾
6	OMV/OWY 4x0,5 ²⁾	Kabel typu linka 4x 0,5 mm, max: 50 m

¹⁾ kabel należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV

²⁾ długość kabli dobrąć wg kalkulatora mocy i okablowania

Guest pricing is available on our site www.garco.com.pl

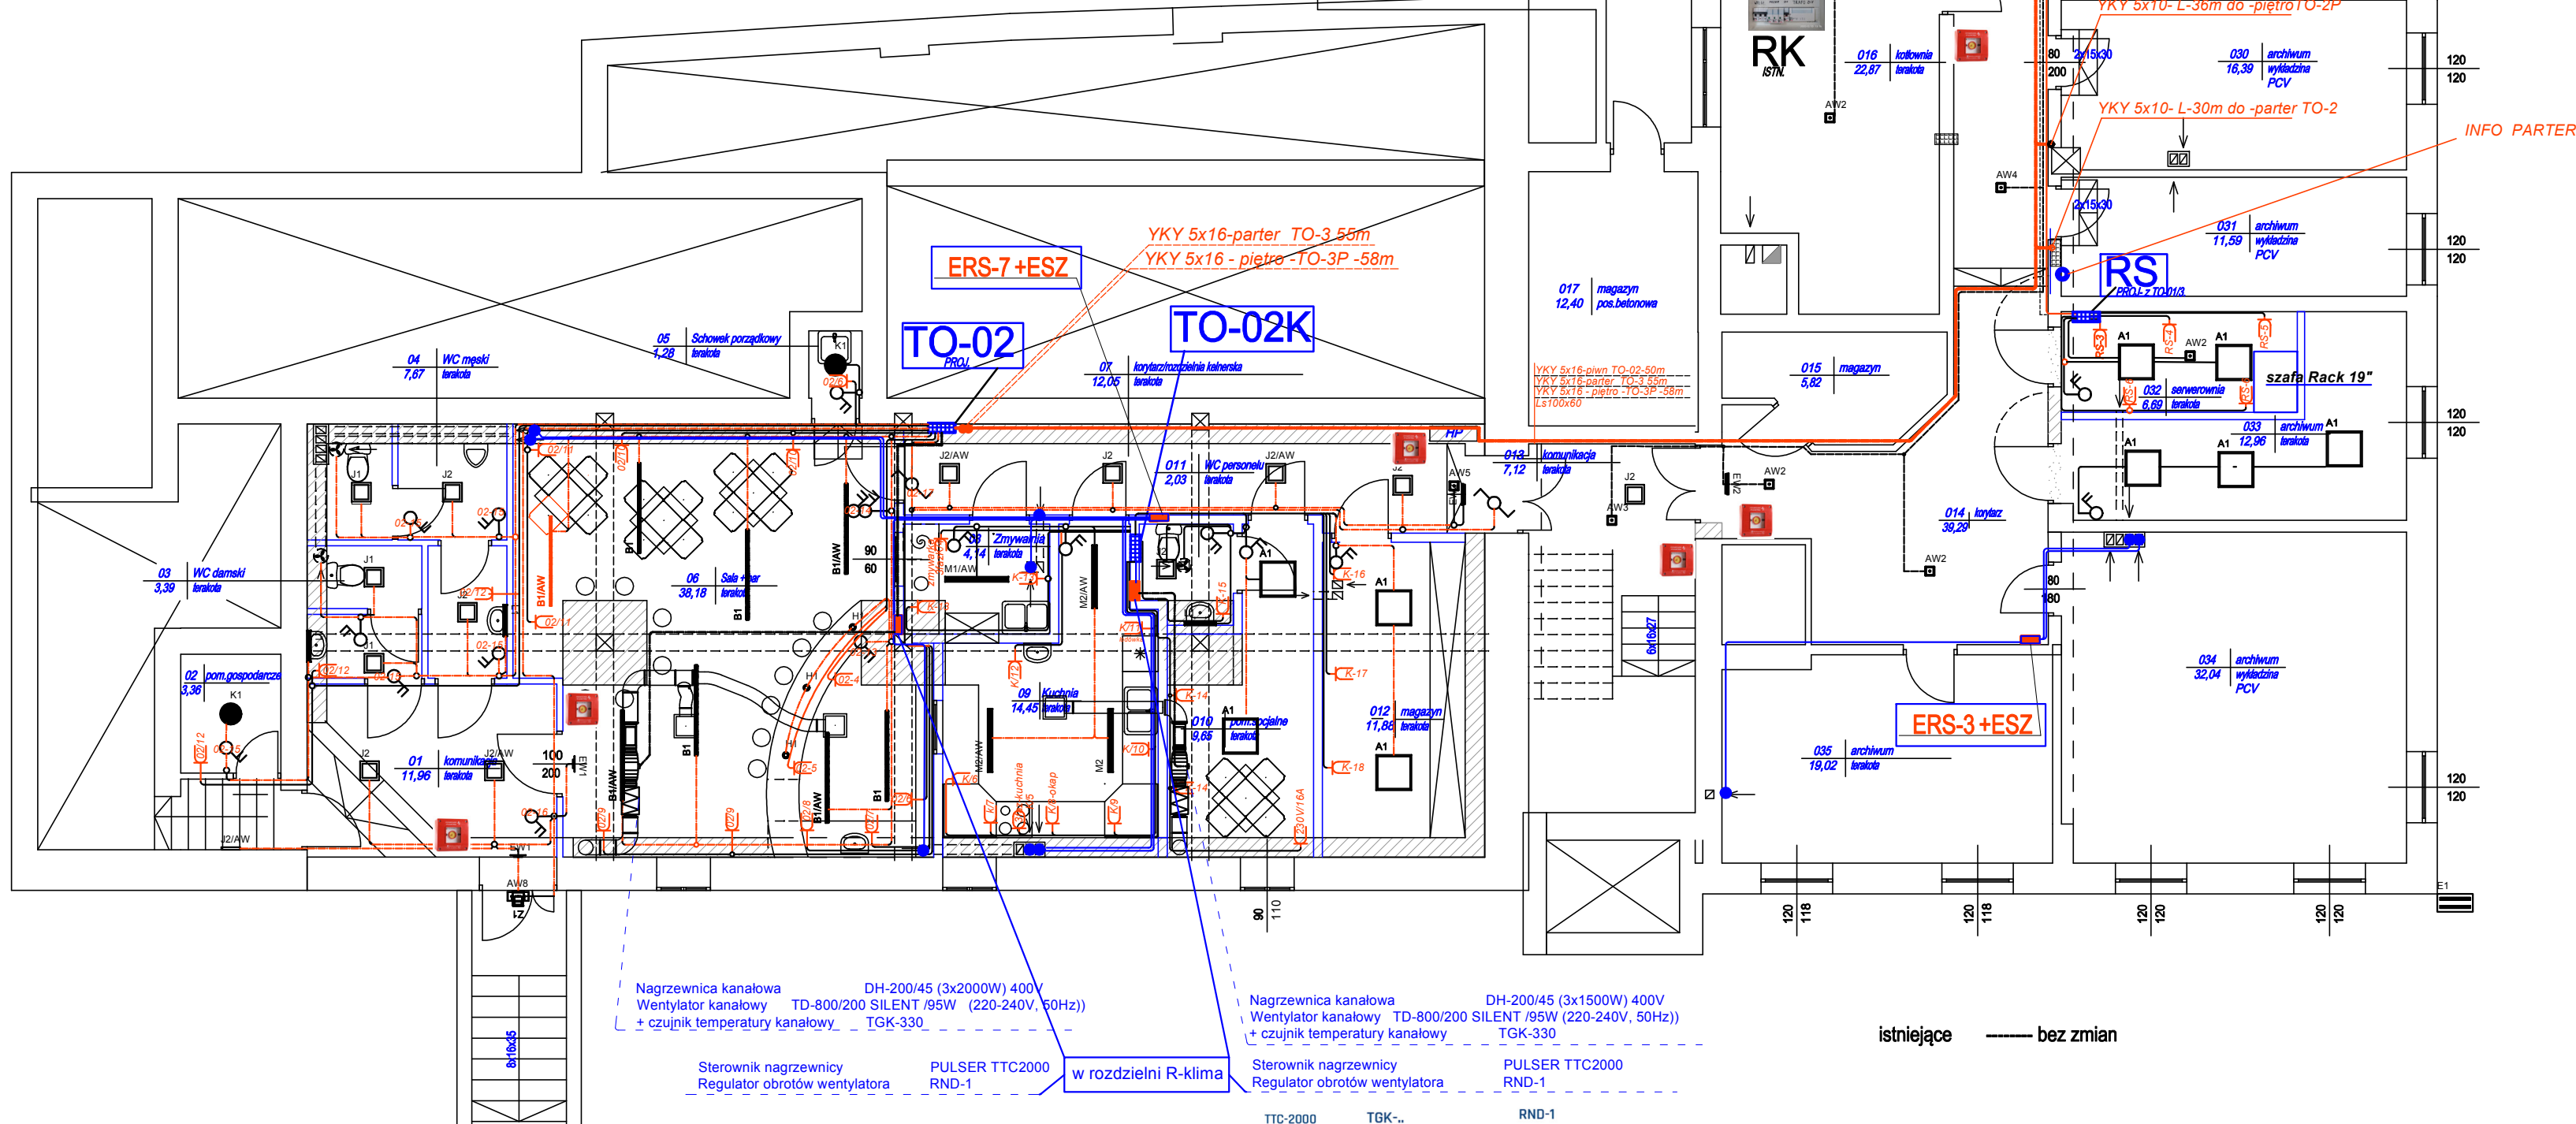

istniejące ——— bez zmian

---PROJEKTOWANE

Nastawnik TBI-30 -potencjometr (wyskalowany 0-300W)
do stosowania z regulatorami nagrzewnic TTC,,,,,
IP-20,montaż na panelu.

RND-1 jednofazowy (230V50Hz)
sześciostopniowy regulator tyrystorowy

<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINY, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY Z WENETRZYNYMI INSTALACJAMI NA DZIAŁKACH nr ewid.: 3222/5,3222/6 położonych w Przeworsku</p>				
PRZEDMIOT RYS	RZUT PIWNICY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA 1:100	DATA 09.20	NR RYS E-2
OPRACOWAŁ	SPECJ elekt elekt elekt	NR UP UANI.I.7342 /2-97 UANI.III.7342/43-93	PODPIS	
mgr inż. Jan Jedrzejec Tadeusz Horodecki				
mgr inż. Wiesław Suchy				