

RZUT 1-go PIĘTRA  
skala 1:100

— .Ø25 (PP)— przewody instalacji skroplin (kanalizacja)



jednostka wewnętrzna kasetonowa klimatyzacji



jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzacji

Legenda:

Ø110

przewody instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce

Ø110

przewody instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem




piony kanalizacji sanitarnej nr. K-1

ZNap

zawór nawietrzający

Uwaga:  
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji w istniejącej części biurowej do istniejących przewodów instalacji skroplin (kanalizacja)

istn. budynek biurowy na działce sąsiedniej

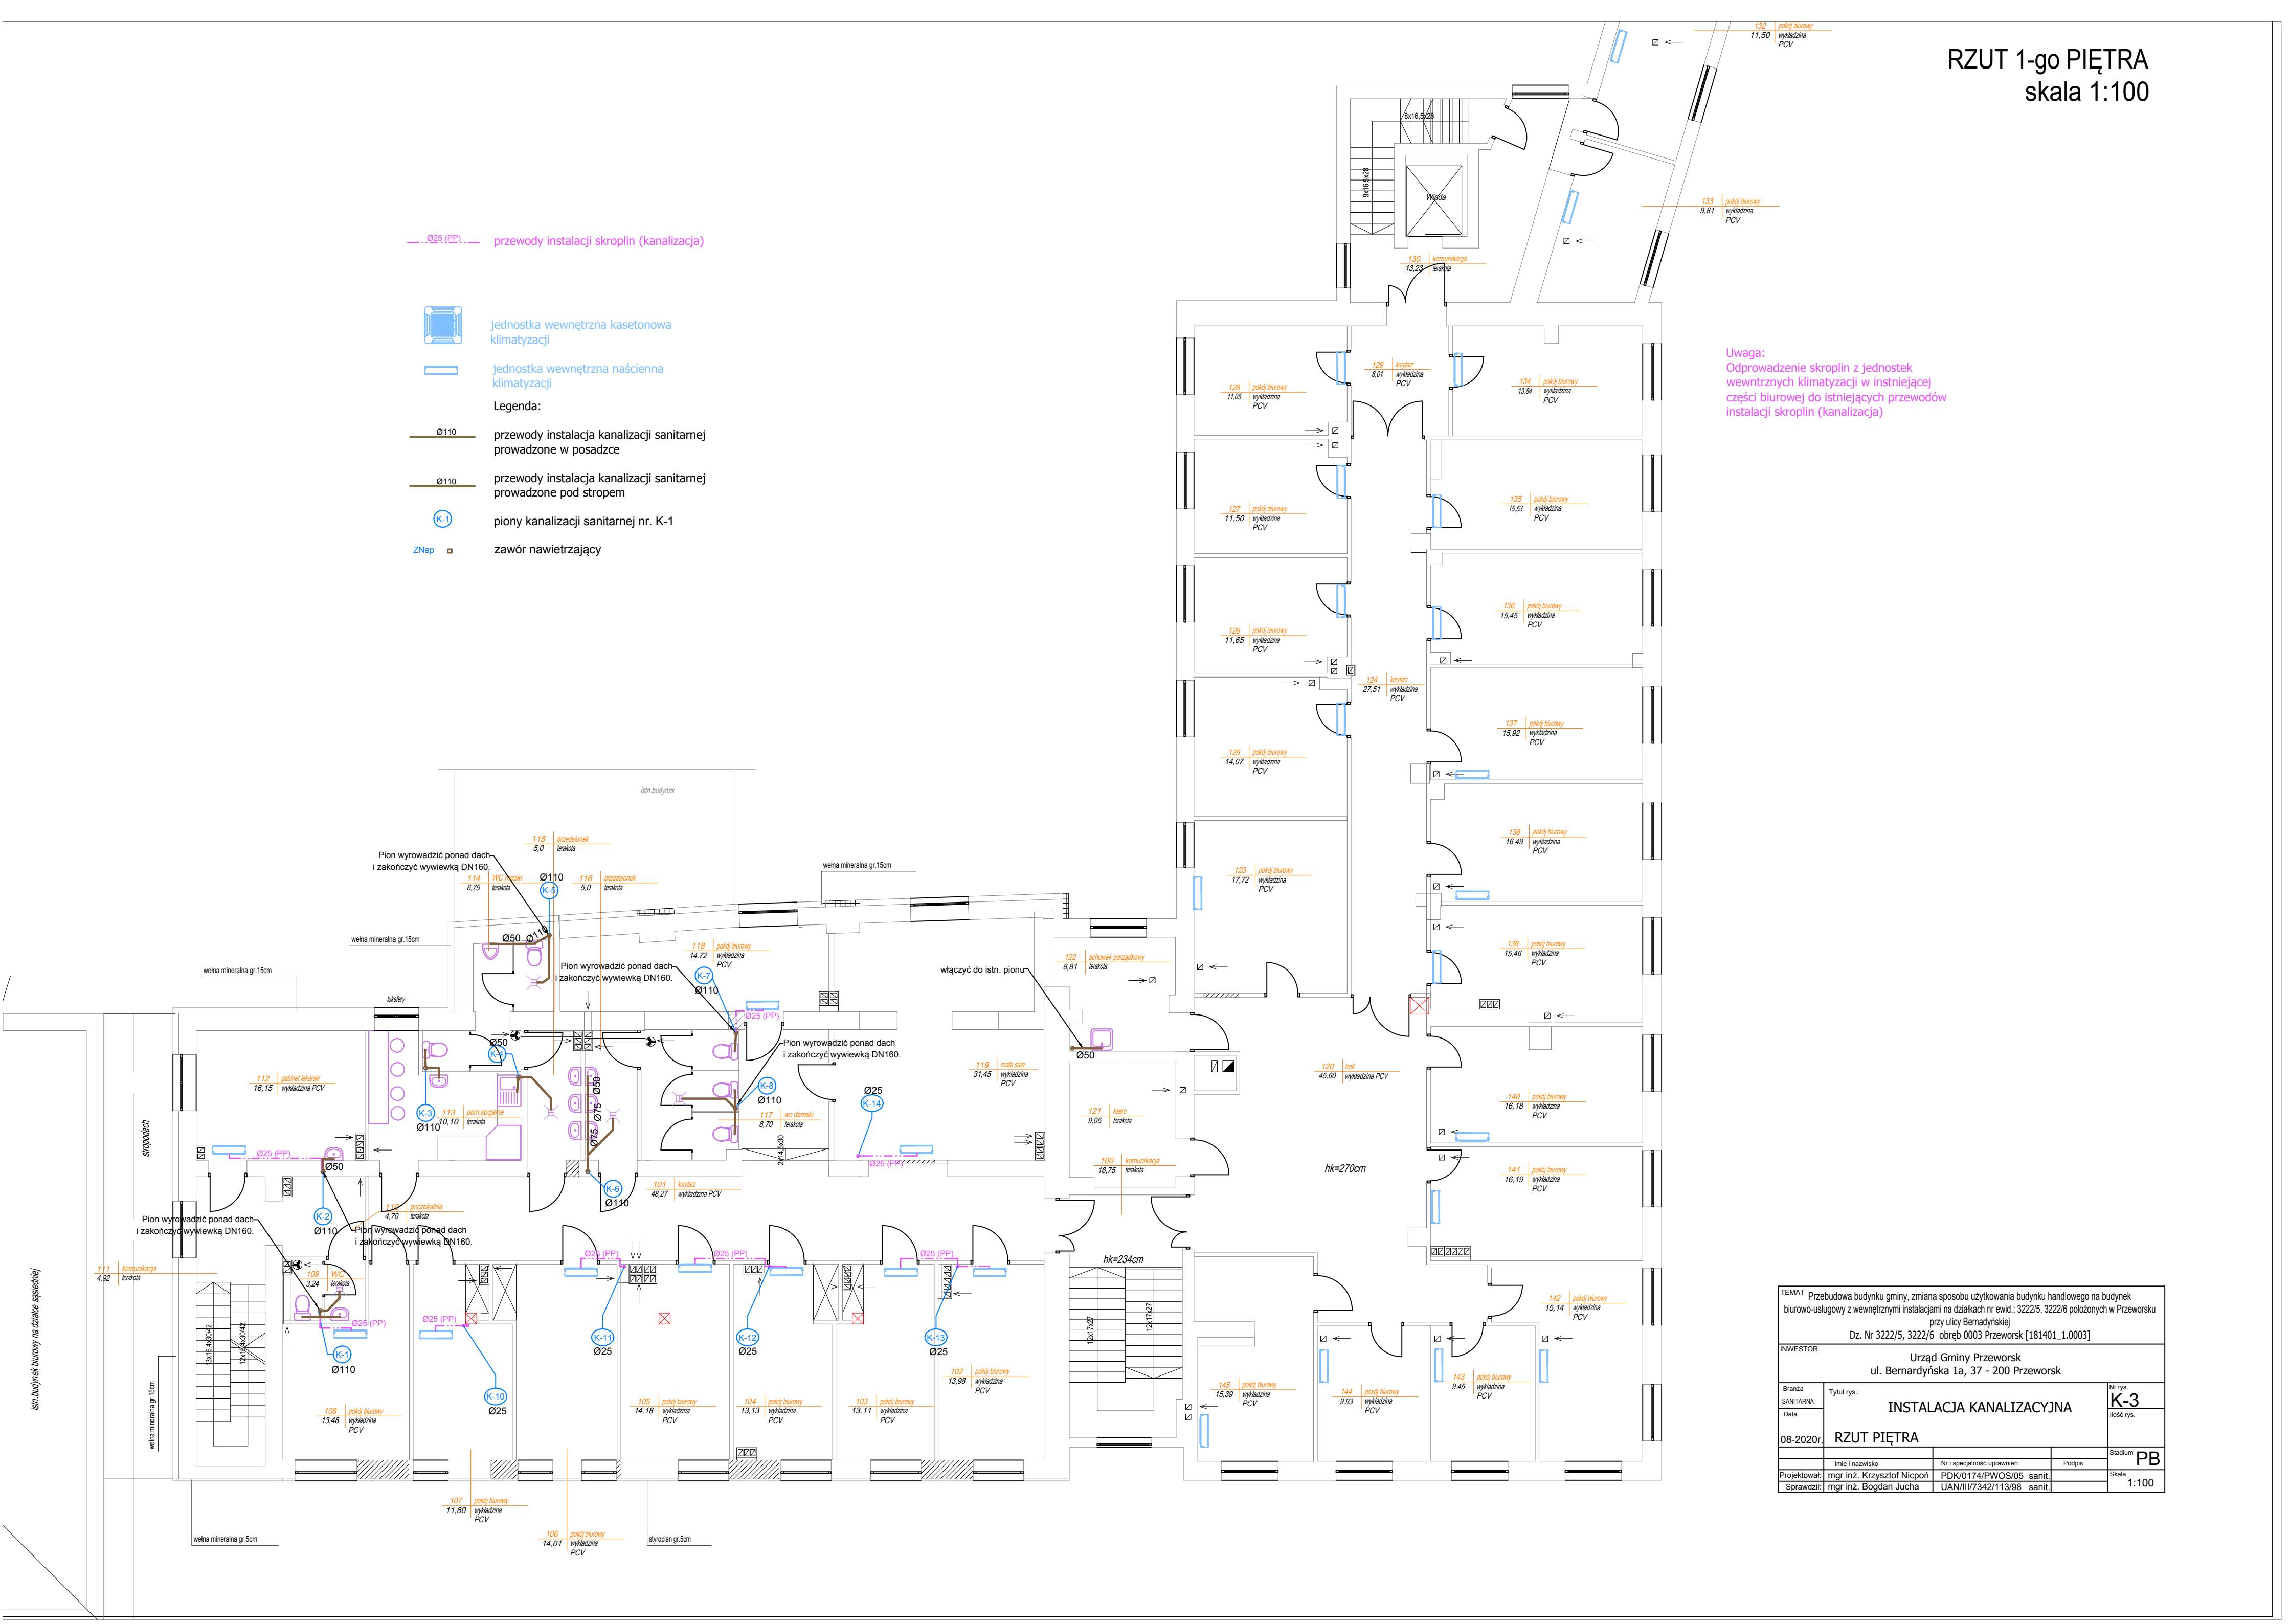

TEMAT: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w Przeworsku przy ulicy Bernardyńskiej Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obręb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]			
INWESTOR: Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a, 37 - 200 Przeworsk			
Branta: SANITARNA	Tytuł rys.: INSTALACJA KANALIZACYJNA	Nr rys.: K-3	Wzrost rys.: 1:100
Data: 08-2020r.	RZUT PIĘTRA		Stadium: PB
Projektował: mgr inż. Krzysztof Nicpoń	Nr i specjalność uprawnień: PDK/0174/PWOS/05 sanit.	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawił: mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98 sanit.		