


istniejąca
do wymiany

ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL6
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE
6 x 24 MODUŁ.

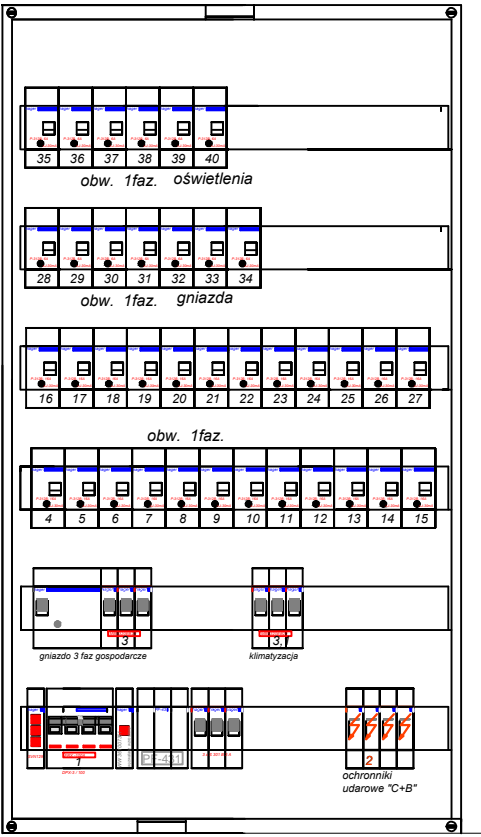


TO-1P PIĘTRO

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 36,2kW
kj. 0.5
Pszczyt 18,1 kW
J.szczyt 30,1 A



PWP

WW 361007361
wyzwalacz wzrostowy
zasilic przez autoat.przel. faz



Automat. przełącznik faz
PF-431

obiekt:			
Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku			
przedmiot rys.:	skala:	data:	nr rys.:
SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-1P PIĘTRO	1:100	08-2020	E-13
zespół projektowy:	specjaln.:	nr upr.:	podpis:
autor projektu: mgr inż Jan Jędrzejec	elektr	UAN.I.7342/2-97	
opracował: Tadeusz Horodecki	elektr	UAN.III.7342/43-95	
opracował: mgr inż Wiesław Suchy			