


Schemat zasilania
SO 2-688-2

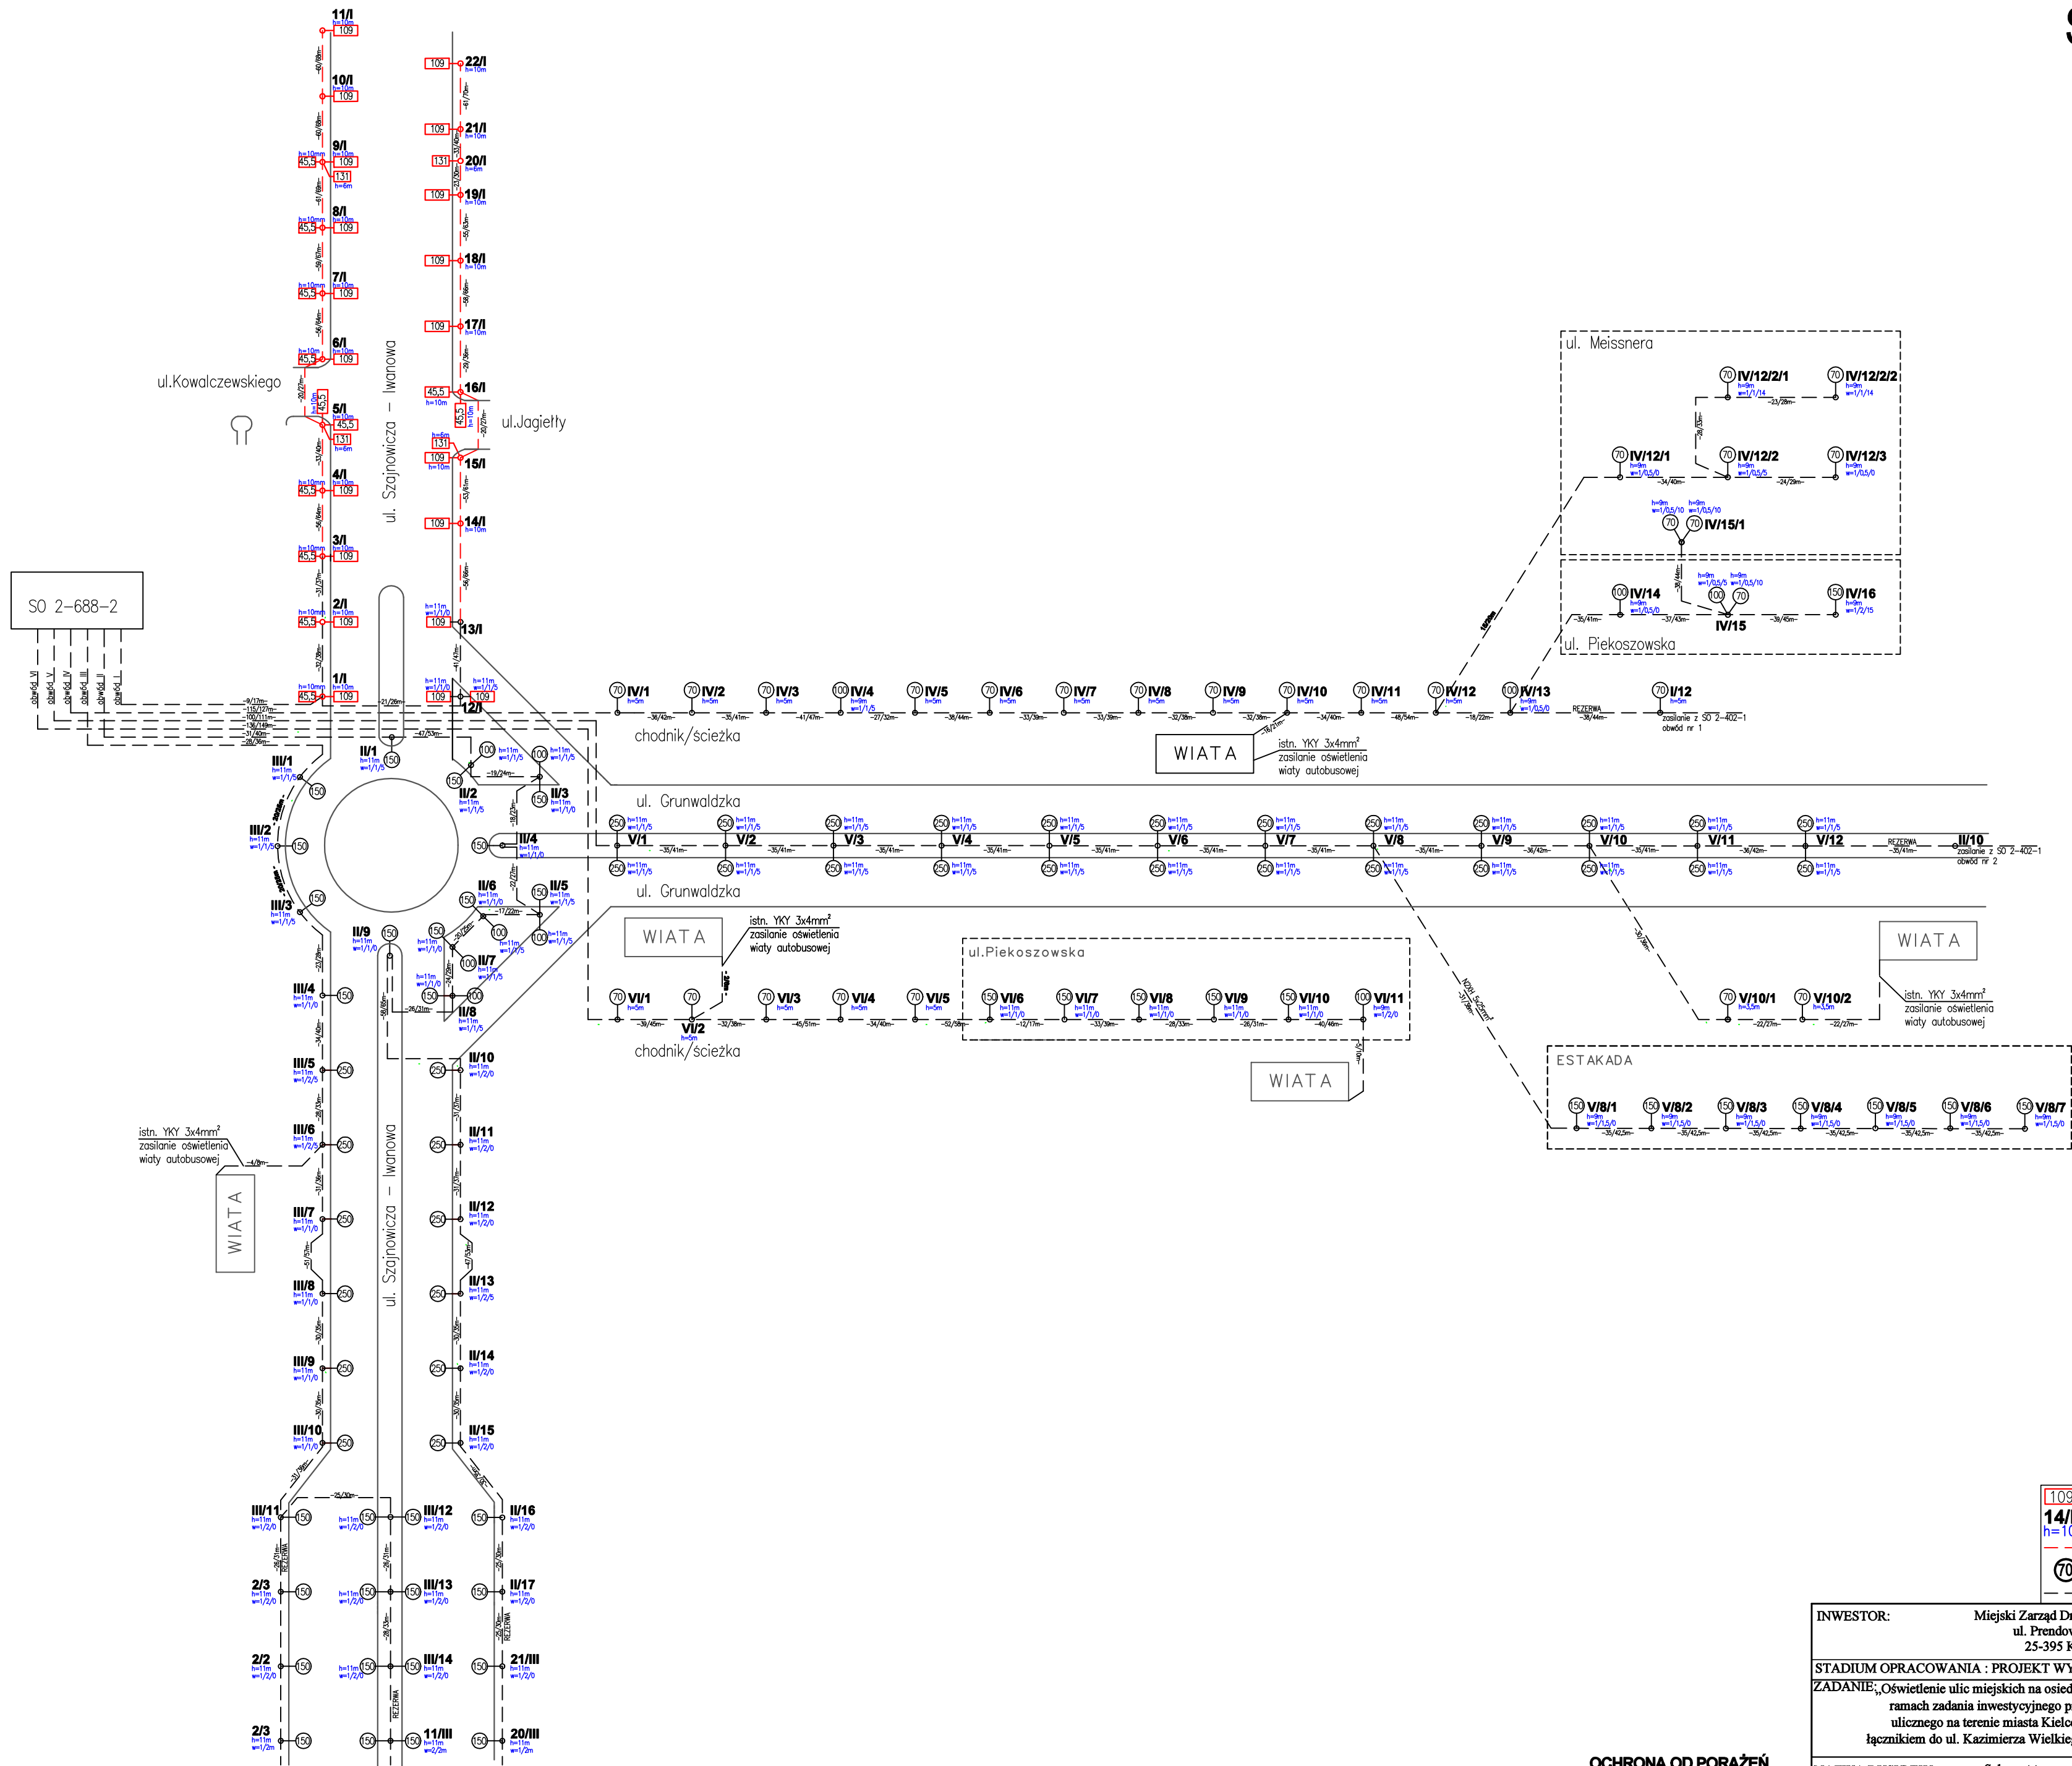

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C

INWESTOR:	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce
STADIUM OPRACOWANIA :	PROJEKT WYKONAWCZY
ZADANIE:	Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Śluchowice i w Kielcach" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce” / Etap 3 ul. Kowalczewskiego wraz z łącznikiem do ul. Kazimierza Wielkiego oraz odcinek ul. Szajnowicza - Iwanowa/
NAZWA RYSUNKU:	Schemat topograficzny zasilania - SO 2-688-2
Projektował:	mgr inż. Kamil Piwowar
upr. SWK/0137/PWBE/18	
DATA:	10.2020 r.
Rys. nr 7	