



| | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|
| P.p.=125,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | | | |
| Rzędna dna proj. kanału | | | |
| Długość odcinka | | | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=8,0 ‰ | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN200, PVC | | |
| Hektometr i odległości | | | |

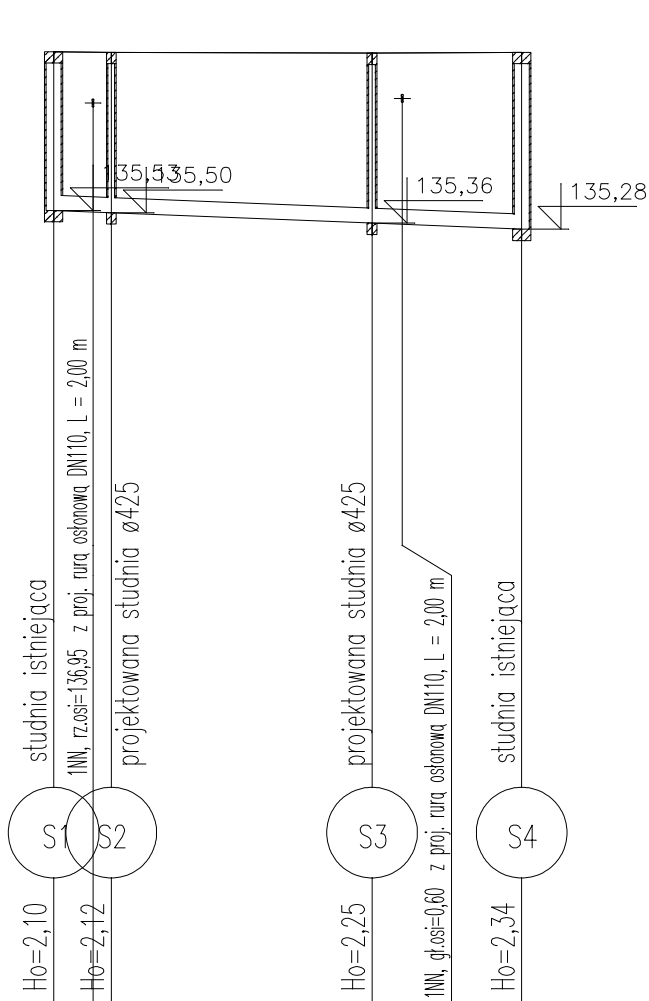

| | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|
| P.p.=125,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | | | |
| Rzędna dna proj. kanału | | | |
| Długość odcinka | | | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=50,0 ‰ | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN160, PVC | | |
| Hektometr i odległości | | | |

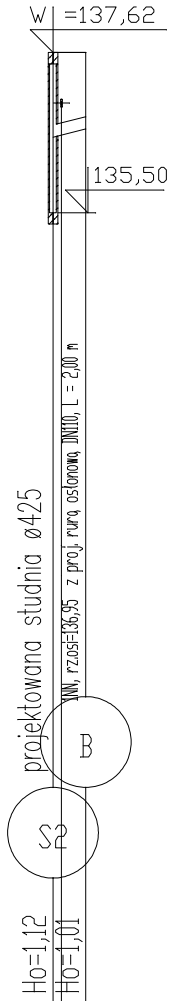

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------|
| SM | BIURO PROJEKTOWE "PROKON" Sławomir Miziela 98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel. 501 715 029 | | |
| | OBIEKT: Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dz. nr ewid. 26/9, obr. 25; przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu | | |
| INWESTOR: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 62-800 Kalisz, Plac św. Józefa 5 | | BRANŻA: SANITARNA | |
| RYSUNEK: Profil kanalizacji sanitarnej zewnętrznej | | SKALA: 1:500 | |
| PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Komiński | NR UPŁ.: LOD/0851/PWOS/07 | DATA: 2024-09 | NR RYS: 2 |