



DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA
RÓWNOWAŻNE

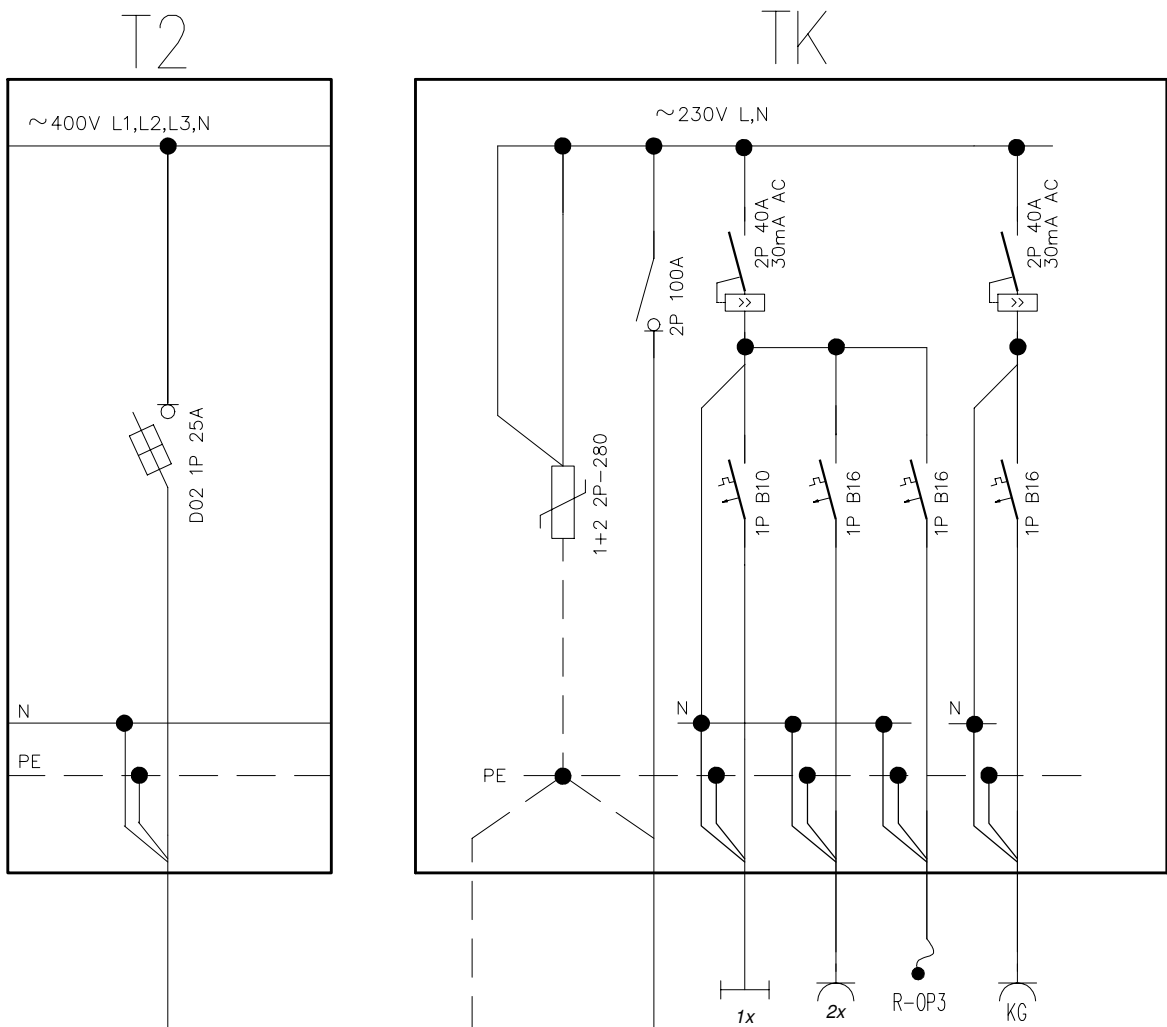

obudowa n/t IP65
II kl. ochr.

wys - 408 mm
szer - 304 mm
głęb - 149 mm

Lg Yżo 6mm2 - instalacja wyrównawcza

nr obwodu	1	2	3	4	5
nazwa obwodu	TK	O1	G1	R-OP3	KO
typ przewodu	YDY-żo 3x6mm2	YDY-żo 3x1,5mm2	YDY-żo 3x2,5mm2	YDY-żo 3x2,5mm2	YDY-żo 3x2,5mm2
pomieszczenie	tablica TK: 0.16	ośw: 0.16	gn 230V: 0.16	gn 230V rozdż ogrz podłog: 0.16	gn 230V kotła gazowego: 0.16
Pi [kW]	1,53 kW	0,03 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,50 kW
kj	0,62	0,70	0,25	0,80	0,80
Pz [kW]	0,94 kW	0,02 kW	0,13 kW	0,40 kW	0,40 kW
Un [V]	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Ib [A]	3,90 A	0,08 A	0,52 A	1,65 A	1,65 A

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.brązowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

 	
BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz PROJEKTOWANIE I NADZORY ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok, email: biuro@bpkz.pl tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930 Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp.	
NANA Studio Architektury arch.ilona Najdek-Bajer ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowa Podgórzne info@nanastudio.eu tel: 694468738, NIP:595-141-00-94	
NAZWA:	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR:	GMINA SANTOK ul.Gorzowska 59, 66-431 Santok
LOKALIZACJA:	Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów,gm.Santok
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
SCHEMAT TABLICZY KOTŁOWNI TK	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA
projektował: mgr inż. Tomasz Frankowski upr. LBS/0010/POOE/14 w specj. elektrycznej	-
sprawił: mgr inż. Dariusz Kłosiński upr. LBS/0098/POOE/12 w specj. elektrycznej	PODPIS:
data: 14/07/2022	
IE-14 NR RYSUNKU	