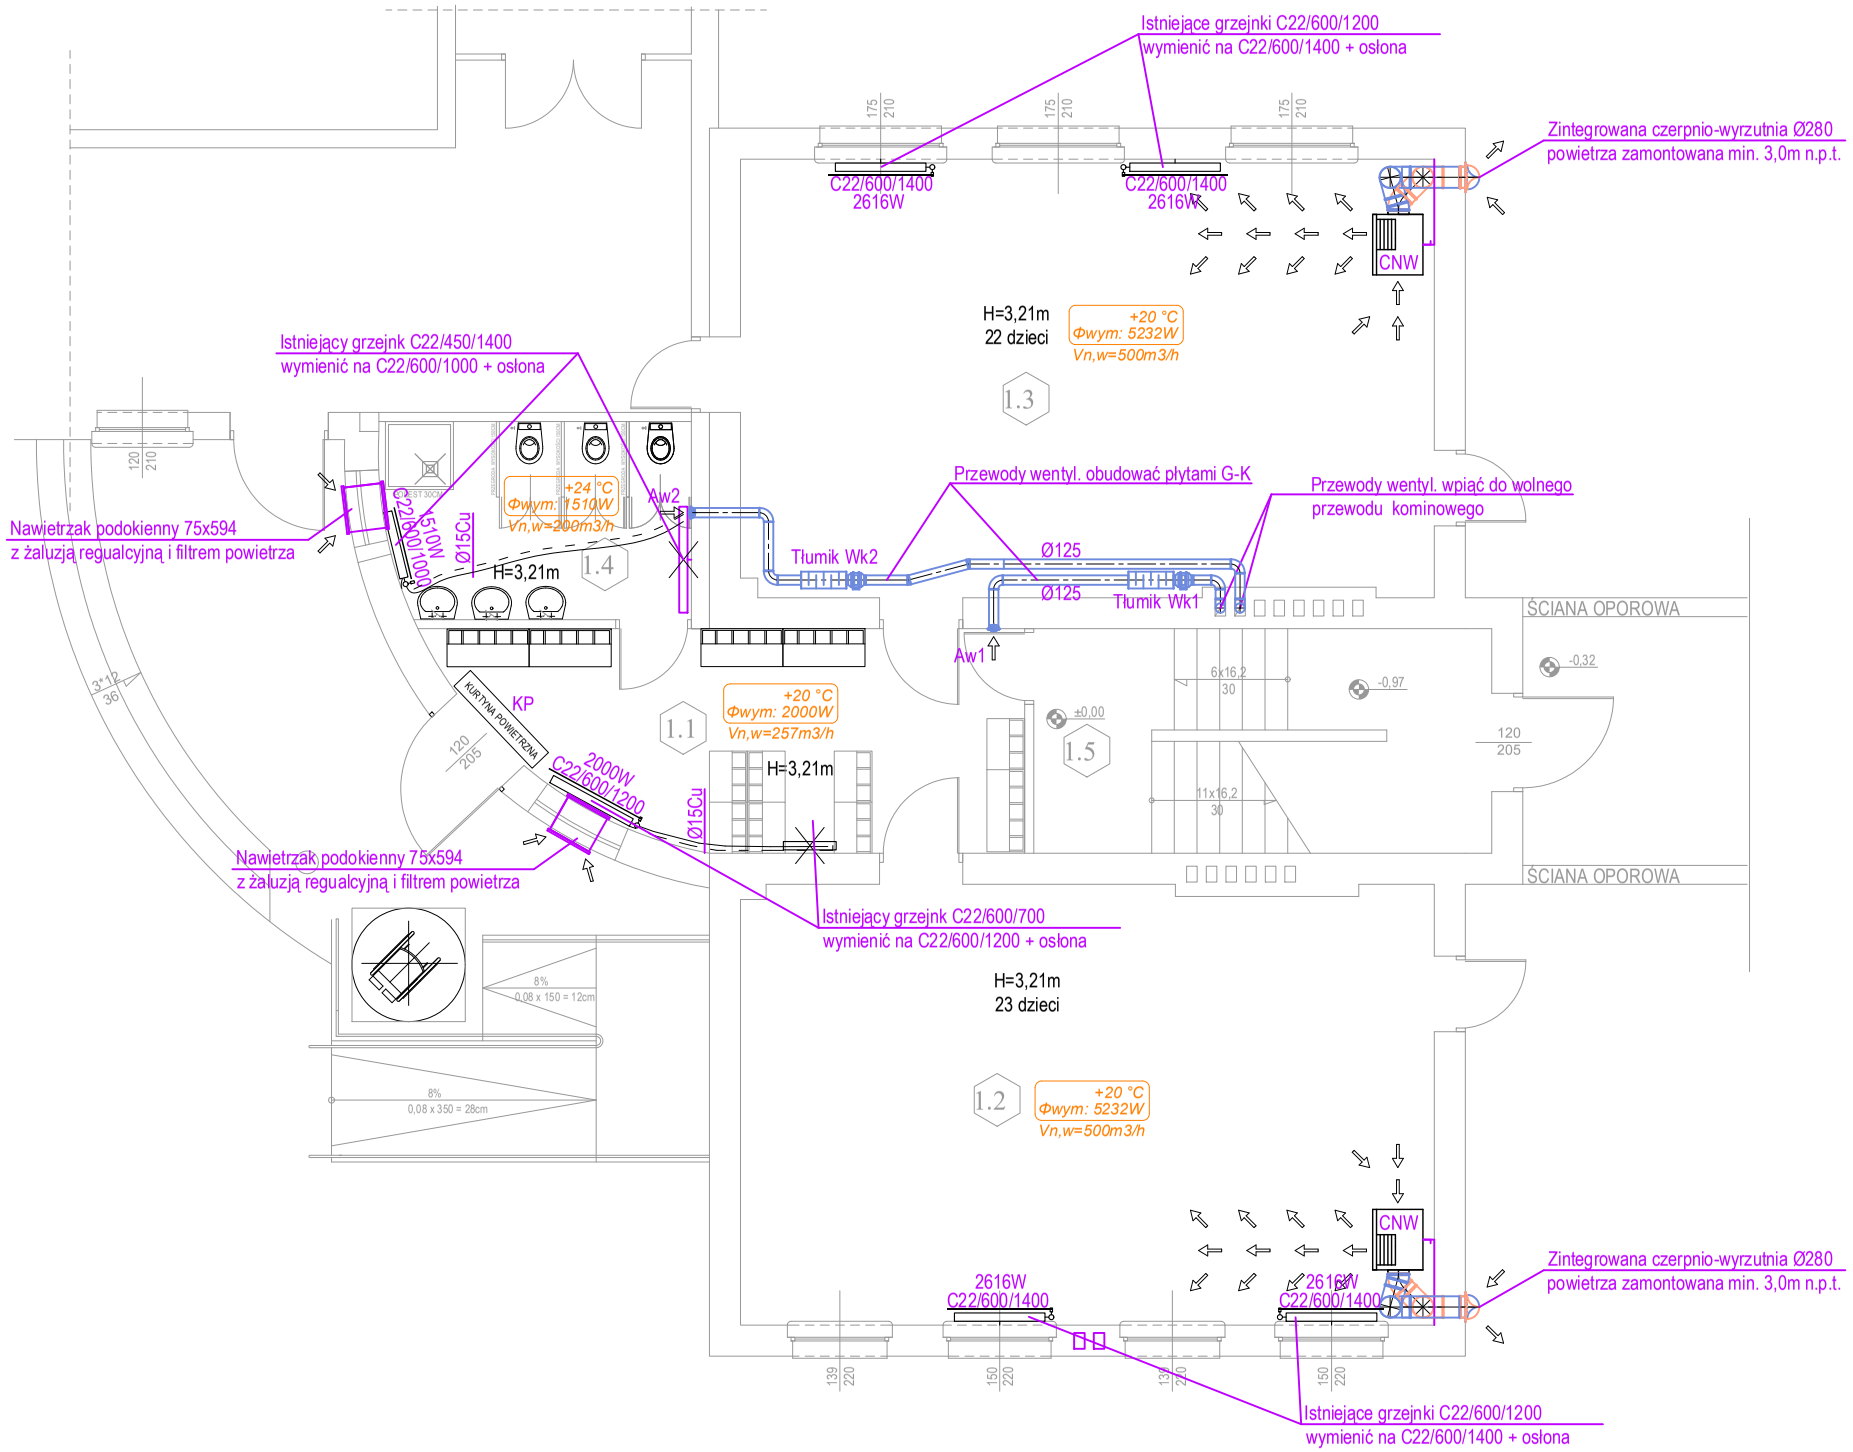

LEGENDA

instalacja c.o. zasilanie z rur miedzianych + termoizolacja

instalacja c.o. powrót z rur miedzianych + termoizolacja

- grzejniki płytowe z podejściem bocznym C22... + osłona grzejnikowa

Wk1,2 — wentylator kanałowy Ø100 o wyd. 190-270m3/h, 230V, 18-30W, obudowa polipropylen, wirnik ABS, hałas 24-30dB, IP44;

Aw1,2 — anemostat wywiewny typu KW Ø125;

KP — kurtyna powietrza typu zimnego o dł. 120cm wyd. 1400/1100m3/h, 230V / 550W; IP21;

CNW — decentralna jednostka wentylacyjna z rekuperacją do sal edukacyjnych; o wyd. max 850m3/h, rekup. do 93%; nagrzew. elek 1,1kW; klasa filtracji M5/M5; wbudowa regul.-autom. CO2; by-pass; 230V; 50-320W; tłumiki na odprowadzeniu i doprowadzeniu; sterownik/regulator;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
MAGDALENA KORZENIEWSKA

KŁODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

UWAGI I OPISY

BILANS POWIERZCHNI

1.1	SZATNIA Wykładzina PCV	20,05 m²
1.2	SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE Wykładzina PCV	53,18 m²
1.3	SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE Wykładzina PCV	52,59 m²
1.4	ŁAZIENKA Płytki ceramiczne	10,51 m²
1.5	KOMUNIKACJA /KL. SCHODOWA Płytki ceramiczne	17,53 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:		153,86m2

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2
63-800 GOSTYŃ

OBIEKT
SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNOWIE

LOKALIZACJA
KUNOWO DZ NR 69/2
GMINA GOSTYŃ

PROJEKTANT PROWADZĄCY:
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalności inst. sanitarne

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.Leszek Kołodziej
upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
w specjalności inst. sanitarne

ASYSTENT:
mgr inż.Paweł Żukow
upr.proj.nr ---------
w specjalności inst. sanitarne

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja c.o. i wentyl.

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	09-2024		1:100	S-02