


Profil kanalizacji deszczowej - odc. S11 - S15

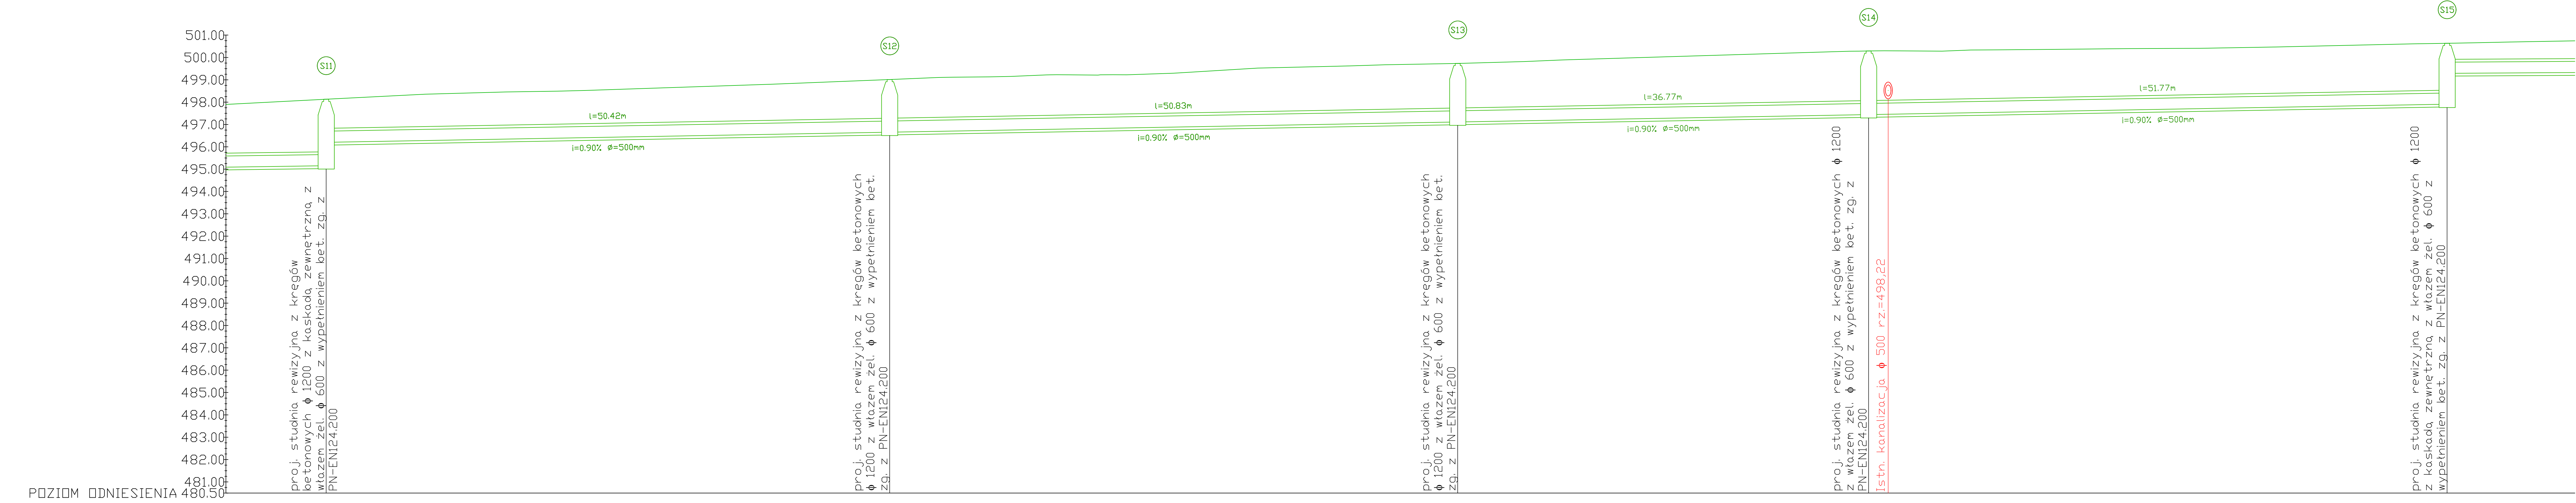

Rzędna terenu		498.13	499.01	499.73	500.29	500.63
Rzędna dna kanału		495.15	496.65	497.11	497.44	497.91
Zagłębienie dna		2.98	2.36	2.62	2.85	2.73
Spadek	0.70%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.30%
Średnica i materiał rury	d=0.50m SN 8 PP	d=0.50m SN 8 PP	d=0.50m SN 8 PP	d=0.50m SN 8 PP	d=0.50m SN 8 PP	d=0.50m SN 8 PP
Odległość	213.98	264.40	315.23	352.00	403.77	
Długość odcinka	49.84	50.42	50.83	36.77	51.77	45.86

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonał	Nadzory Paweł Waszkis ul. Stolarska 7 • 53-205 Wrocław • tel. 796 - 554 - 315		
	Inwestor	Gmina Miroszów; pl. Niepodległości 1; 58-350 Miroszów		
	Nazwa rysunku	Profil kanalizacji deszczowej		Skala 1:200;100
	Objekt	"Przebudowa ul. Powstańców w Miroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Kopernika do działki nr 32/4"		Numer rysunku 6.4
	Część	Kanalizacja deszczowa		styczeń 2022
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Sanitarna	inż. Janusz Tumłowicz	do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 269/02/DJW	
Opracował	mgr inż. Paweł Waszkis			