


RG

wejście główne
do budynku

PWP-PV

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

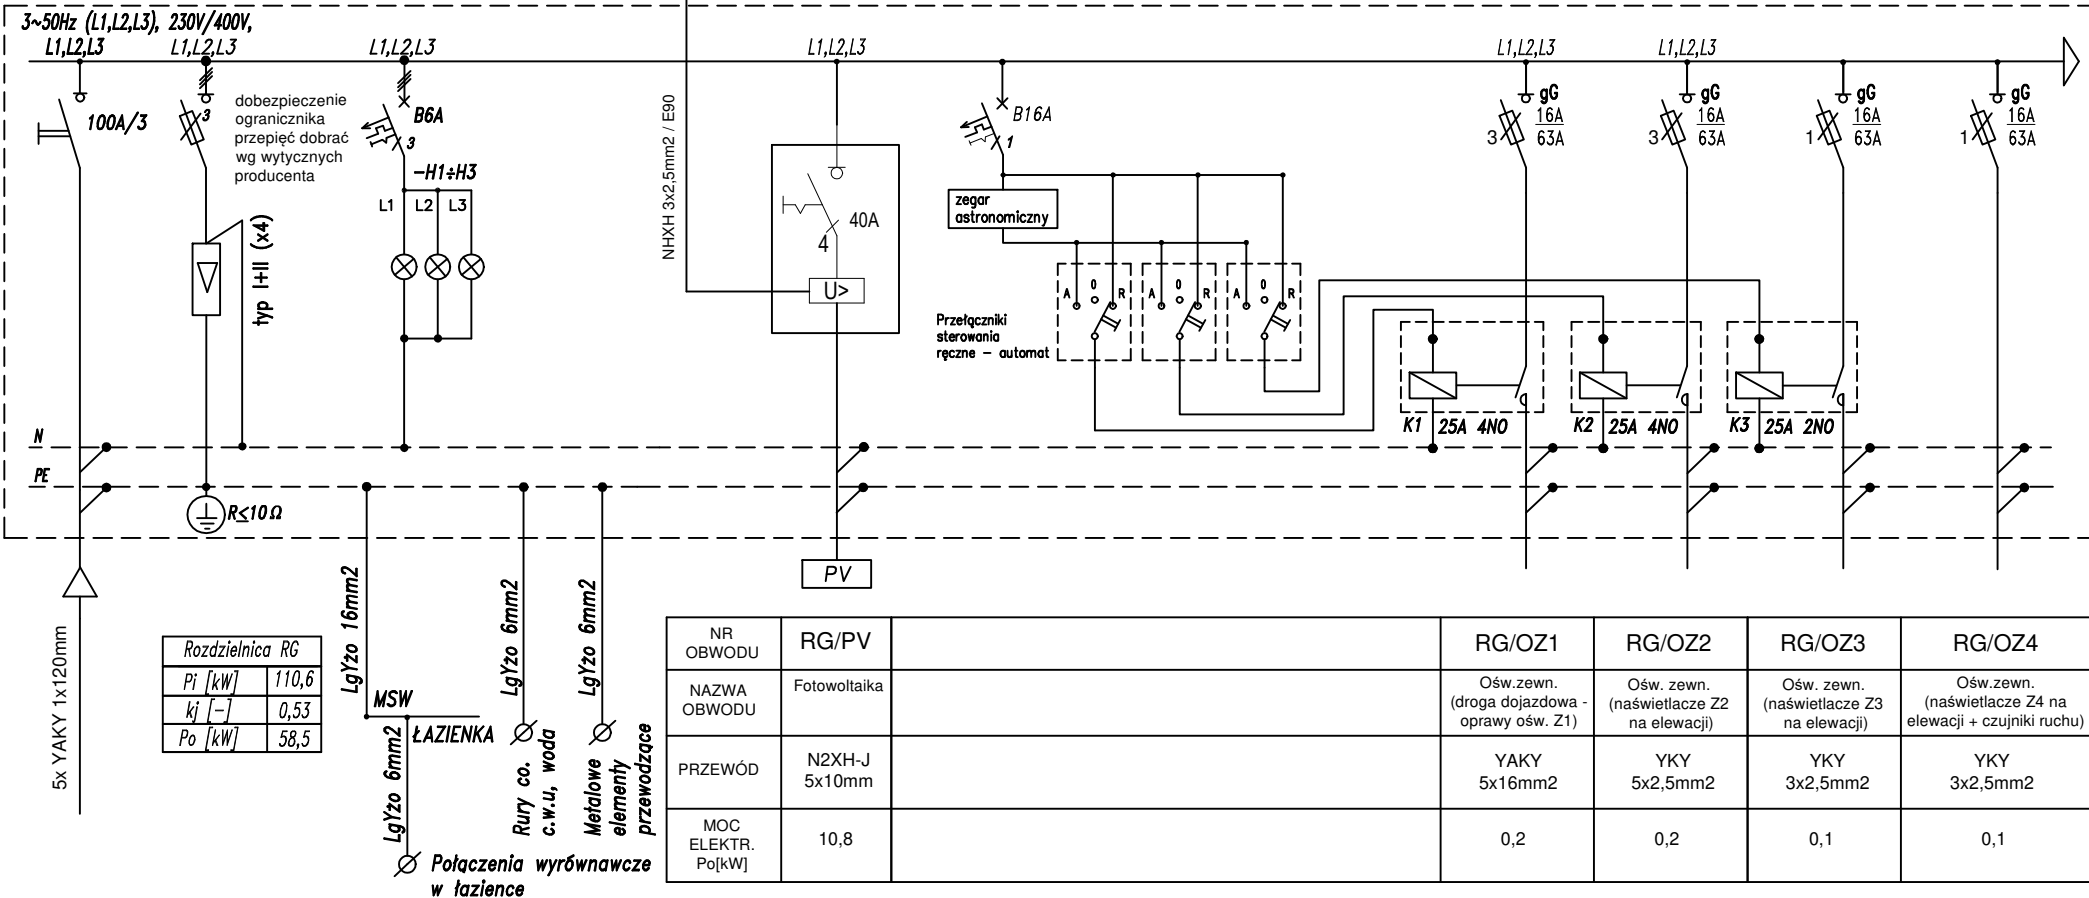

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Krzęcin
ul. Tylina 7, 73-231 Krzęcin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie
ul. Szkolna / Tylina, 73-231 Krzęcin

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

11.2022 r.

NR ARKUSZA

E.6.1

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIENI

SPECJALNOŚĆ

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inż. Karol Mieszkowski

POM/0317/PBE/18

ELEKTRYCZNA