


RG

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

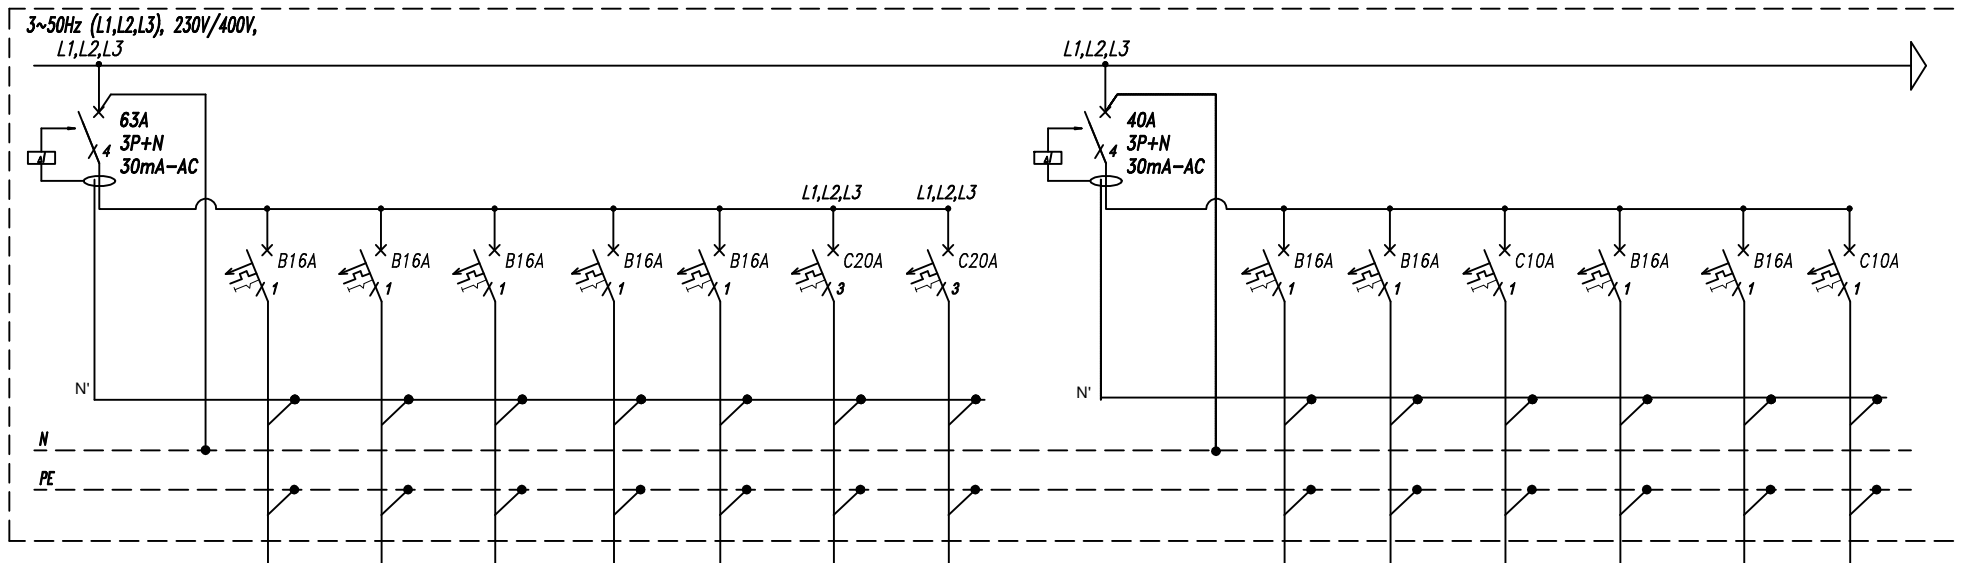

NR OBWODU	RG/BG1	RG/BG2	RG/BG3	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4		RG/G5	RG/G6	RG/G7	RG/G8	RG/G9	RG/G10
NAZWA OBWODU	Brama garażowa nr 1	Brama garażowa nr 2	Brama garażowa nr 3	Gniazda 230V - garaż	Gniazda 230V - garaż	Gniazda 400V - garaż	Gniazda 400V - garaż		Gniazda 230V - umywalnia	Gniazda 230V - umywalnia	Wentylatory łazienkowe	Gniazda 230V - szatnia	Gniazda 230V - umywalnia	Wentylatory łazienkowe
PRZEWÓD	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 5x4mm	N2XH-J 5x4mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x1,5mm
MOC ELEKTR. P <sub>i</sub> [kW]	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	3,0	3,0		1,5	1,5	0,1	1,5	1,5	0,1



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G  
tel. kom. 607-820-777  
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

**Gmina Krzęcin**  
**ul. Tylina 7, 73-231 Krzęcin**

INWESTYCJA:

**Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie**  
**ul. Szkolna / Tylina, 73-231 Krzęcin**

NAZWA RYSUNKU:

**SCHEMAT ROZDZIELNICY RG**

SKALA:

-

BRANŻA:

**Elektryczna**

FAZA:

**PT**

DATA:

**11.2022 r.**

NR ARKUSZA

**E.6.4**

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	