

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27.02.2024 r. (data wpływu 28.02.2024 r.) Biura Usług Technicznych Krzysztof Kruk, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów, w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym działki **879/1 (420609W)** zlokalizowanej w obrębie miejscowości **Sadowne ul. Cicha**,

orzeka

wyrazić zgodę na proponowany przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz na umieszczenie tej infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej o numerze ewidencyjnym działki **879/1 (420609W)** zlokalizowanej w obrębie miejscowości **Sadowne, ul. Cicha**, zgodnie z załącznikiem graficznym na niżej podanych warunkach:

1. Wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
2. Roboty w pobliżu drzew prowadzić bez naruszania systemu korzeniowego.
3. Po wykonaniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
4. Na właścicielu w/w infrastruktury (kanalizacji sanitarnej) ciąży obowiązek ewentualnej jego przebudowy po wezwaniu przez zarządcę drogi, w przypadku stwierdzenia kolizji z elementami drogi podczas prowadzenia prac modernizacyjnych.
5. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w/w infrastruktury podczas prowadzenia prac modernizacyjnych.
6. W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji sanitarnej na odcinku zlokalizowanym w pasie drogowym, każdorazowo o jego naprawie należy powiadomić zarządcę drogi.
7. Każdorazowo obowiązek uporządkowania pasa drogowego i odbudowy nawierzchni drogi uszkodzonej w wyniku awarii, jak i związane z tym koszty w całości obciążają właściciela tego przyłącza.
8. Na wykonanie robót w pasie drogowym związanych z budową projektowanej infrastruktury, inwestor **ma obowiązek uzyskać zgodę** zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz drogi gminnej. Należy liczyć się z naliczeniem opłat za umieszczenie tego urządzenia w pasie drogi gminnej.
9. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, **zostanie wymierzona kara pieniężna** w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia, gdyż decyzja uwzględnia w całości interes strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Sadownem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Biuro Usług Technicznych
Krzysztof Kruk
ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów
2. a/a

WOJT
Waldemar Cyran

Wobec zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja z dnia 21.03.2024r. staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest **ostateczna**
i podlega **wykonaniu**
Sadowne, dnia 21.03.2024 r.

WOJT
Waldemar Cyran

939/21

939/5

939/3

939/4

939/7

939/8

939/9

939/10

939/11

939/12

939/13

939/14

939/15

939/16

939/17

939/18

939/19

939/20

939/21

939/22

939/23

939/24

939/25

939/26

939/27

939/28

939/29

939/30

939/31

939/32

939/33

939/34

939/35

939/36

939/37

939/38

939/39

939/40

939/41

939/42

939/43

939/44

939/45

939/46

939/47

939/48

939/49

939/50

939/51

939/52

939/53

939/54

939/55

939/56

939/57

939/58

939/59

939/60

939/61

939/62

939/63

939/64

939/65

939/66

939/67

939/68

939/69

939/70

939/71

939/72

939/73

939/74

939/75

939/76

939/77

939/78

939/79

939/80

939/81

939/82

939/83

939/84

939/85

939/86

939/87

939/88

939/89

939/90

939/91

939/92

939/93

939/94

939/95

939/96

939/97

939/98

939/99

939/100

939/101

939/102

939/103

939/104

939/105

939/106

939/107

939/108

939/109

939/110

939/111

939/112

939/113

939/114

939/115

939/116

939/117

939/118

939/119

939/120





939/121

939/122

939/123

939/124

939/125



Waldemar Cyran

WOIT

Załącznik do decyzji
nr 64.12.34.2 z 10.11.2024 r.
02.03.1024

Przywrócić za zgodność z oryginałem
niniejszą kopii z kopią mapy do celów projektowych

KRZYSZTOF KUC
Upr. Bud. Nr GT 4224/413/6
Specjalność: inżynieria sanitarna

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Krzyżot Krak

07-100 Węgrów ul. Gdańska 21

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sadowem - ul. Stoniczna, Drok, Cicho

Nazwa rysu:

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Projektant: Krzysztof Kuc

Upr. GT 4224/14/13/81

Opis: Powiel. Kruk

Data: 11.2024

Skala: 1:500

Nr rysu: 4

przebieg kanalizacji sanitarnej
pod dnem rzeki Bógwka w km 13+000

Rzeka Bógwka

LEGENDA

- proj. kanalizacja sanitarna PVC-U
- - - proj. rurociąg tłoczny PE
- PP — proj. przepompowni ścieków Ø1500
- S — proj. studzienka rewizyjna Ø1000
- S — proj. studzienka inspekcyjna Ø425
- PK — proj. przewiertnik kanałowy
- — — rury osłonowe
- — — istn. przewody - do wyłączenia z eksplo.
- — — proj. przewody wodociągowe PE
- — — proj. zasuwki wodociągowe
- ⊕ — proj. hydrant p.poz. nadziemny Ø80
- ⊕ — wężły wodociągowe


934

RVR

Łączy rys nr 6

LEGENDA

- proj. kanalizacja sanitarna PVC-U
- proj. rurociąg tłoczny PE
- PP ○ proj. przepompowni ścieków Ø1500
- S ○ proj. studzienka rewizyjna Ø1000
- S ● proj. studzienka inspekcyjna Ø425
- PK ● proj. przewietrznik kanałowy
- === rury osłonowe
- x-x-x- istn. przewody - do wyłączenia z eksplo.
- proj. przewody wodociągowe PE
- 2 — proj. zasuwa wodociągowa
- HP proj. hydrant p.poz. naziemny Ø80
- ① węzły wodociągowe

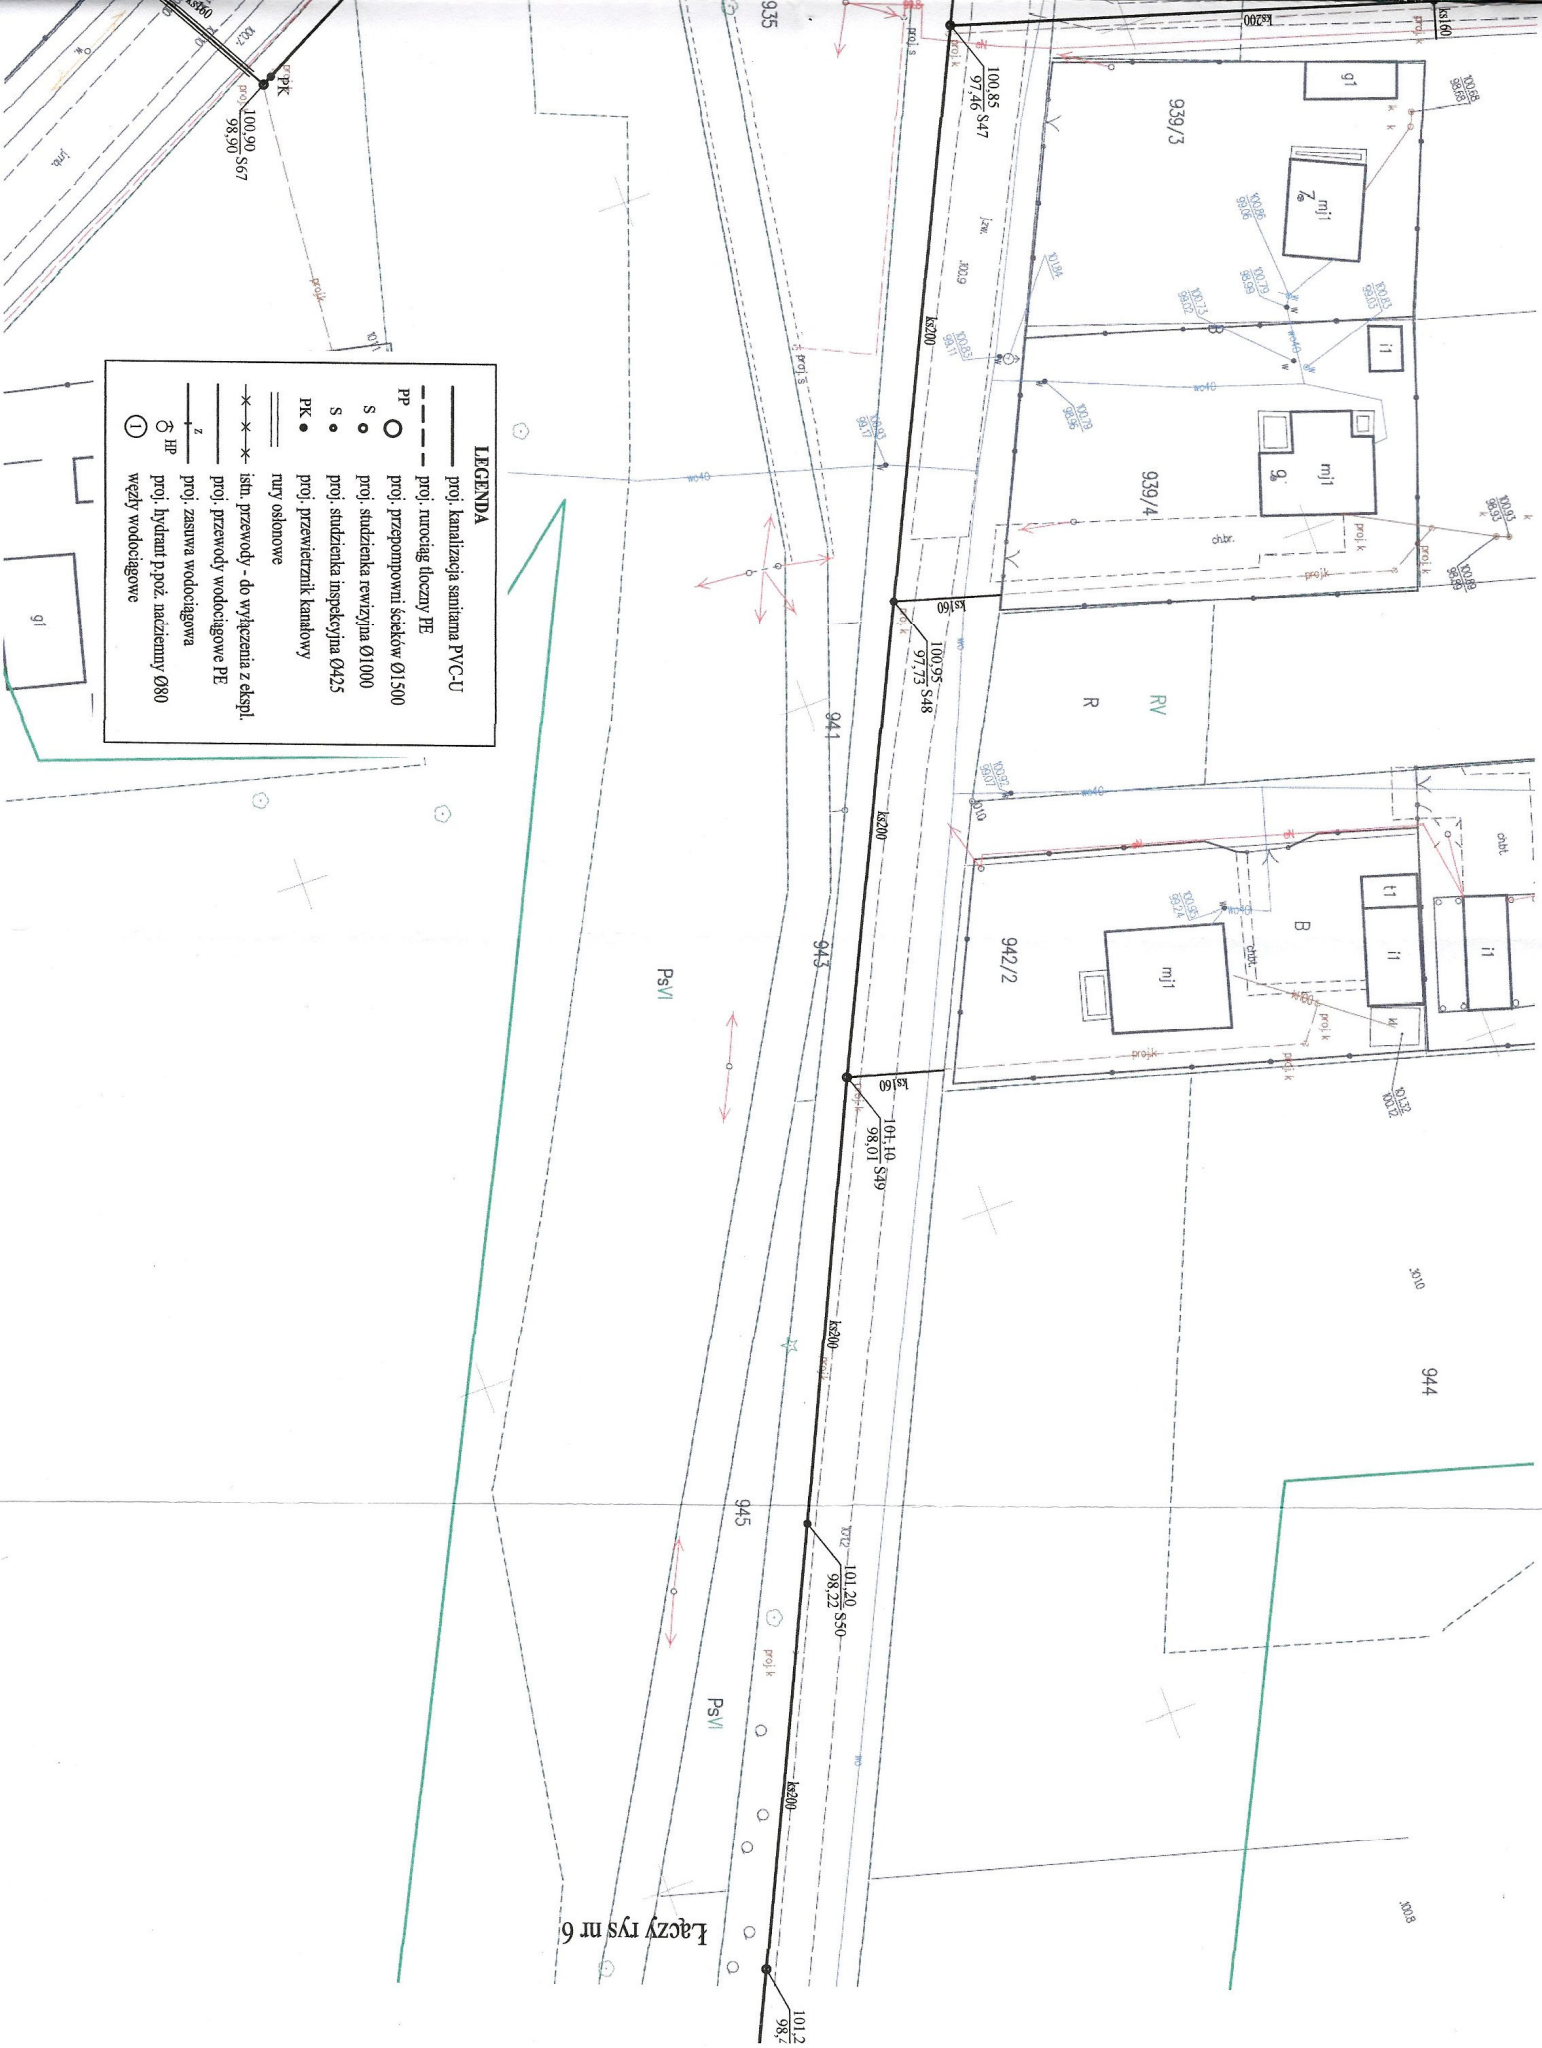

KRZYSZTOF KUC,
Upr. Bud. Nr GT. 4224/14/13/8,
Specjalność instalacyjno-inżynierska

Łączy rys nr 4

946
R

RV

pow. węgrowski
woj. mazowieckie
07-140 SADOWNE
Załącznik do decyzji
6/PI.1334.2.2.0074
DŁ. 03. 10246
z dnia

Waldemar Cyran

LEGENDA

- | | |
|-------|--|
| — | proj. katalizacja samimnia PVC-U |
| --- | proj. iniekcja tężczy PE |
| PP ○ | proj. przepompowni ścieków Ø1500 |
| S ○ | proj. studzienka ewentryjna Ø1000 |
| S ○ | proj. studzienka inspekcijna Ø425 |
| PK ● | proj. przewietrznik kanałowy |
| == | ruro osłonowe |
| *-*-* | istn. przewody - do wyłączenia z eksplo. |
| — | proj. przewody wodociągowe PE |
| — | proj. zasława wodociągowa |
| z | proj. bytłant p.poz. nadzierniny Ø80 |
| HP | węzły wodociągowe |
| ① | |

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Międzyzdroje Kuriek
07-100 Węgrów ul. Gdańska 21
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sadownem – ul. Stoneczno, Drok, Cichna
Nazwa rys.:

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Projektant: Krzysztof Kruk	
Upr. GT. 4224/14/13/81	
Opracował: Paweł Kruk	

Data	11.2024	Stato	1:500	Nr rys.
------	---------	-------	-------	---------

