



linie napowietrzna nn
w ulicy Mireckiego
+ oświetlenie uliczne




proj. YAKXS 4x35mm²


l=30m



ul. NARUTOWICZA

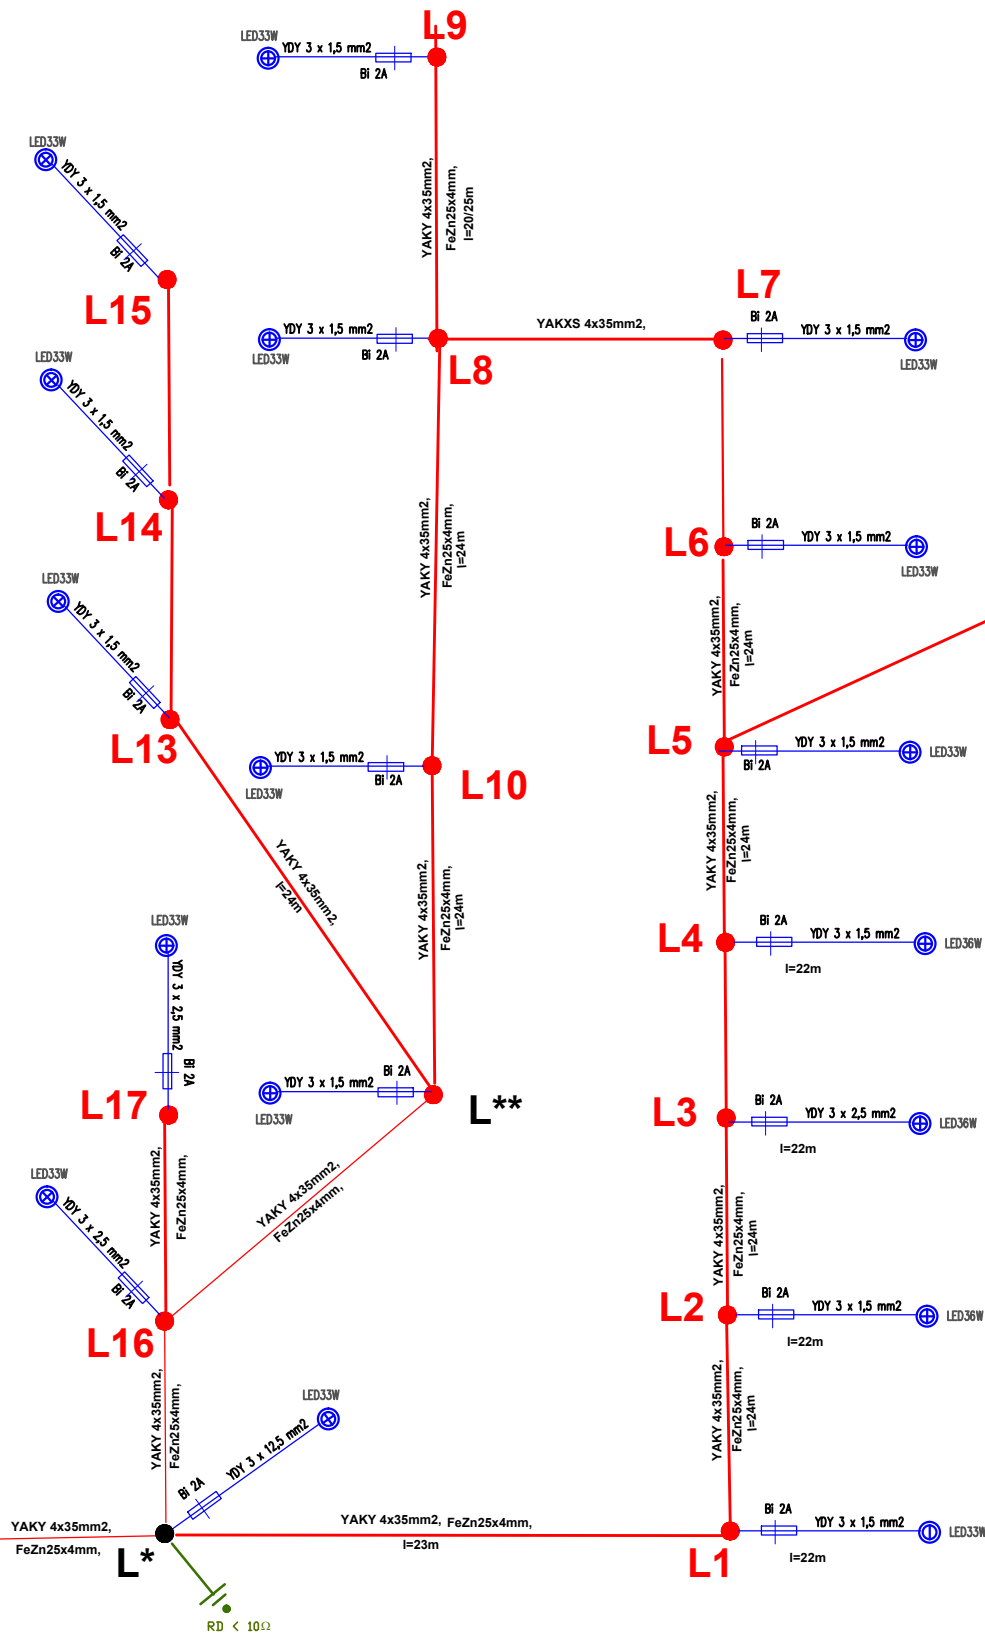

kwartał 3



UWAGI

1. Układ sieciowy zasilania - **TN-C**
2. Ochrona od porażień - **szybkie odłączenie zasilania**
3. Układ instalacji odbiorczych w latarniach - **TN-S**

Uwagi wykonawcze:

1. Stosować oprawy LED 33W na terenie kwartалу, 54W na ulicy z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilać przewodami YDY 3x1,5mm² w latarniach zastosować układ TN-S
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

Inwestycja:		
REWITALIZACJA XIXW. OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE POPRZEC ZACHOWANIE EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Jednostka projektowa: EN CASA sp. z o.o. 02-735 Warszawa, ul. Studencka 55	Inwestor: Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów	
Nazwa obiektu: ZASILANIE KOMOREK W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, MONITORING I OŚWIETLENIE NA TERENIE KW. 1-3		
Adres inwestycji: 96-300 Żyrardów woj. mazowieckie		Stadium P.T.
Tytuł rysunku: Schemat oświetlenia kwartału 3		
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant: mgr inż. Lechosław Piotrowski upr. bud. nr 82 / 81 Słonec w zakresie instalacji elektrycznych czł.MCB nr MAZ/E/640801		
Data: październik 2021		Nr rys 04
Skala:		