


RZUT 1 PIĘTRA



PRZEKRÓJ


POMIESZCZENIA LABORATORIUM
(POKÓJ KLIMATYCZNY I POKÓJ OCENY)


PRZEZNACZONE DO REMONTU
ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

 ISTNIEJĄCE
KANALY I URZĄDZENIA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ OBUDOWY Z PŁYT GK (ok. 60m)
NA RUSZCIE ALUMINIOWYM
DO DEMONTAŻU



ISTNIEJĄCA
SZAFKA KLIMATYZACJI
DO DEMONTAŻU


 ZAKRES SUFITU PODWIESZONEGO
W KORYTARZU DO DEMONTAŻU
I PONOWNEGO MONTAŻU

 2 OTWORY MONTAŻOWE
(63x28cm) W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ MUROWANEJ


 OTWÓR MONTAŻOWY POD STROPEM
(23x19cm) W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ GK

M DRZWI DO POMIESZCZENIA KLIMATYCZNEGO
DO DEMONTAŻU

— SZYBA GÓRNEJ SZĘŚCI OKNA
DO DEMONTAŻU

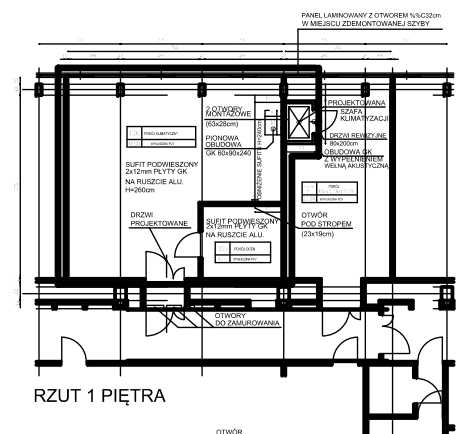[illegible]

RZUT 1 PIĘTRA



PRZEKRÓJ

 POMIESZCZENIA LABORATORIUM
(POKÓJ KLIMATYCZNY I POKÓJ OCEN)

PRZEZNACZONE DO REMONTU
ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

1. WYKONANIE SUFITU PODWIESZONOGO
Z PŁYT K 2x12mm NA RUSZCIE ALUMINIOWYM
SUFIT NA WYSOKOŚCI 200cm NA PODŁOGĄ
2. WYKONANIE OTWORÓW W SUFICIE PODWIESZONYM
Średn. ø57cm i 1kuch. 48cm
ROZMIESZCZENIE W/G PROJEKTU KLIMATYZACJI
3. WYKONANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH
W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ MUROWANEJ
otwór 63x28cm pod stropem h =200cm
otwór 63x28cm nad podłogą h =50cm
4. WYKONANIE OTWORU MONTAŻOWEGO
W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ KŁ POD STROPEM
1 otwór 23x19cm
5. WYKONANIE OBUDOWY SZAFY KLIMATYZACJI Z PŁYT K NA
RUSZCIE ALUMINIOWYM Z WYPEŁNIENIEM WELNA
AKUSTYCZNEJ I DRZWIAMI REWIZYJNYMI 80x200cm
6. WYKONANIE PIONOWEJ OBUDOWY KANAŁU WENTYLACYJNEGO
7. ZAMUROWANIE OTWORÓW W ŚCIANIE KORYTARZOWEJ
8. MALOWANIE POMIESZCZEN

PROJ. DRZWI DO POMIESZCZENIA KLIATYCZNEGO
DWUSKRZYDŁOWE 150x215cm

[illegible]