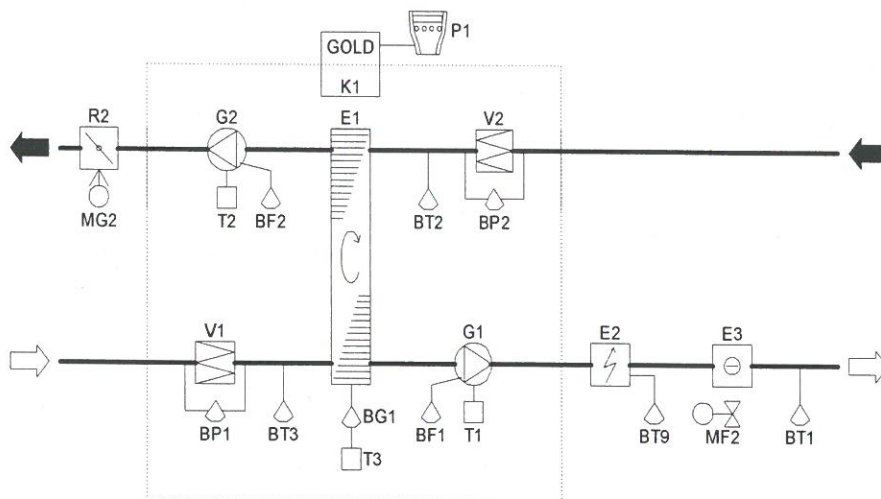


Obiekt:**Centrala GOLD: NZOZ Ruptawa 04.08.2011**

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
- 43 -

Schemat funkcjonalny układu sterowania i regulacji

GOLD	Centrala wentylacyjna	BT3	Czujnik temperatury w kanale
G1	Wentylator WING, nawiew	BF1	Czujnik przepływu
G2	Wentylator WING, wywiew	BF2	Czujnik przepływu
V1	Filtr nawiewu	BP1	Czujnik spadku ciśnienia na
filtrze		BP2	Czujnik spadku ciśnienia na
V2	Filtr wywiewny	BG1	Czujnik obrotów
filtrze		R2	Przepustnica na wyrzucie
E1	Wymiennik rotacyjny Turbo	MG2	Siłownik przepustnicy, sprężna
P1	Programator	E2	Nagrzewnica elektryczna
K1	Regulator wymiennika rotacyjnego	BT9	Termostat p/przegrzaniu
powrotna		E3	Chłodnica wodna
T1	Motor control	MF2	Siłownik zaworu
T2	Motor control		
T3	Sterowanie wymiennikiem ciepła		
BT1	Czujnik temperatury w kanale		
BT2	Czujnik temperatury w kanale		