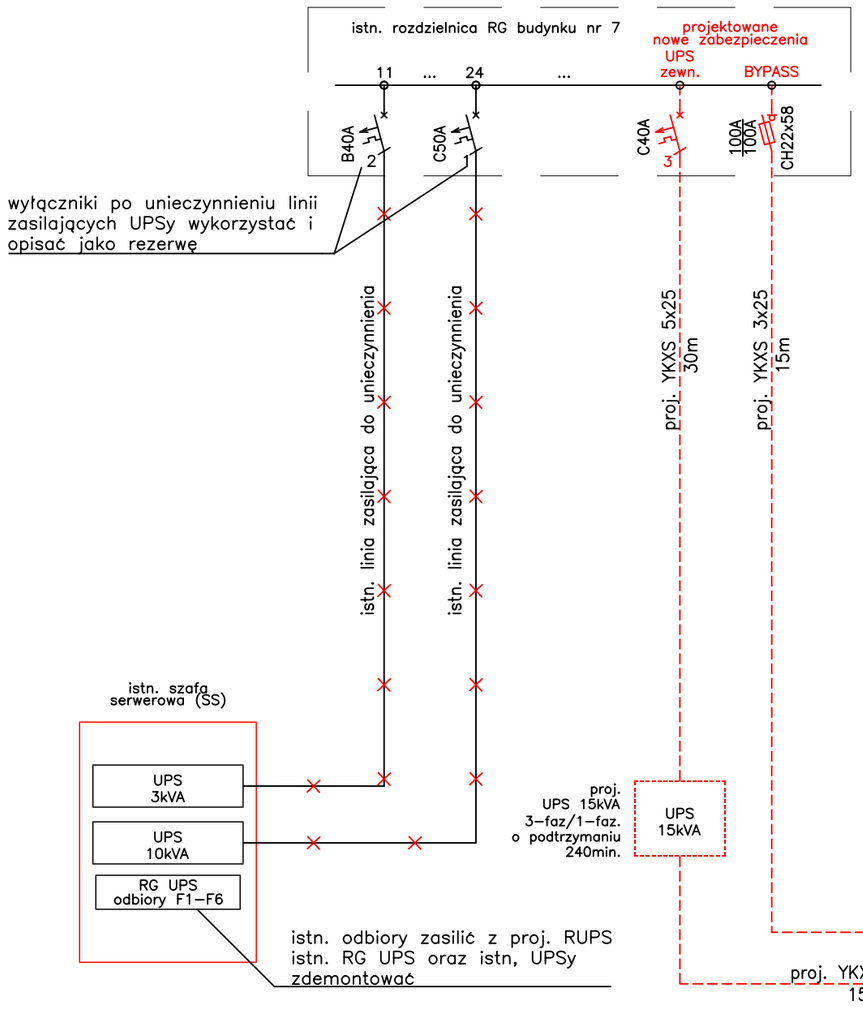


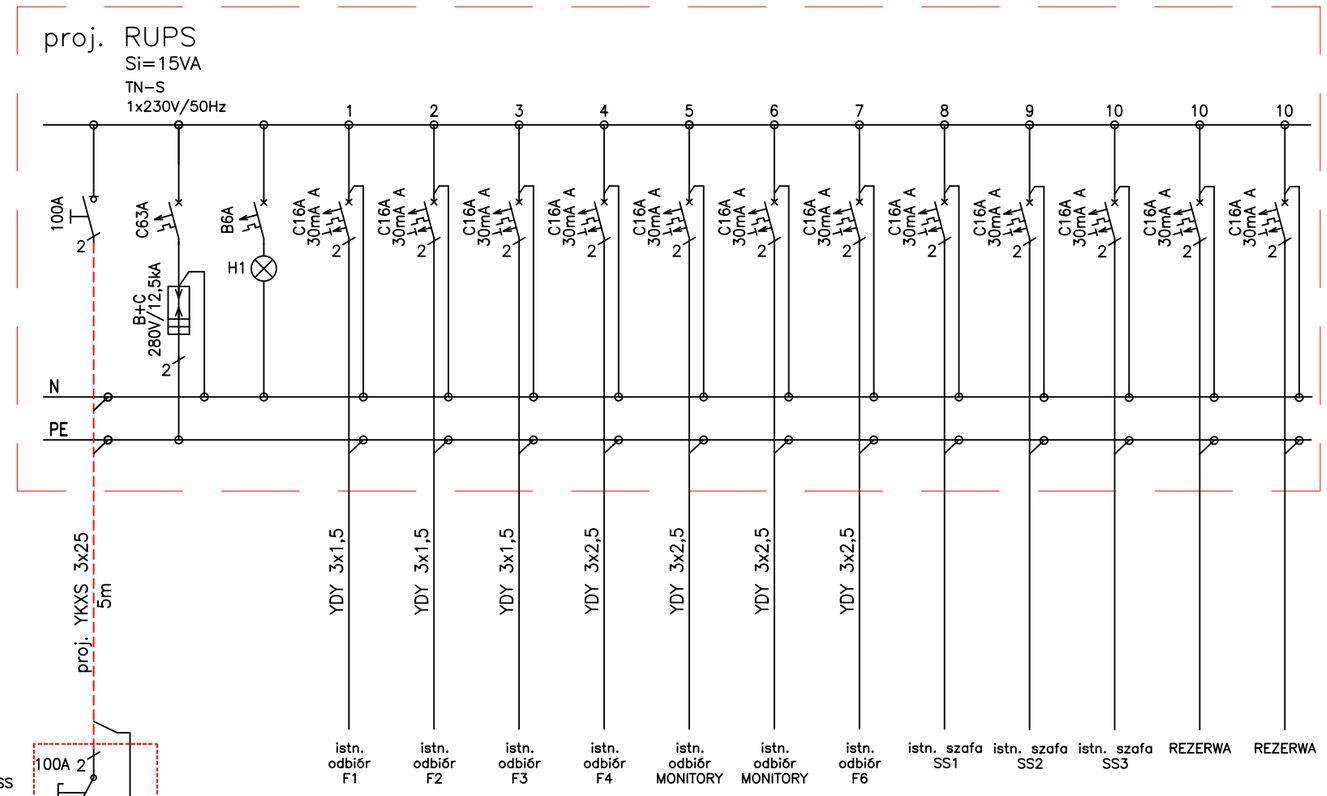


WIDOK RUPS
np. XL3 125 IP40
WxSxG [mm]: 600x450x150

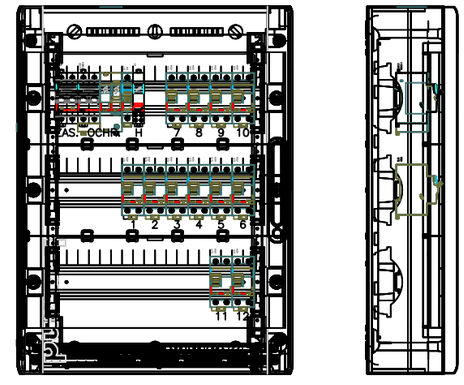

| | nazwisko | podpis | data | | rewizja | faza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| projektował: spec: elektryczna | mgr inż. Tomasz Towpasz POM/0011/POOE/14 | | 11.2020 | ZEUS S.A. ul.Obr. Westerplatte 1 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI tel./fax (058) 304 40 10, 304 40 19 | 0 | PW |
| sprawdził: spec: elektryczna | mgr inż. Jarosław Szakiewicz POM/0212/PWOE/12 | | | | | proj. nr 014/2020 |
| inwestor: | Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97 00–909 Warszawa | | nazwa rys. | SCHEMAT ZASILANIA UPS DLA BUDYNKU NR 7 | | Skala: – |
| zadanie: | Rozbudowa elektronicznego systemu kontroli dostępu Kompleks wojskowy nr 6045 ul. Radiowa 2, 00–908 Warszawa | | | | | Branża: elektryczna |
| | | | | | | nr rys. E–6 |