

RZUT POZIOMU III PIĘTRA 1:100


LEGENDA

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120


ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

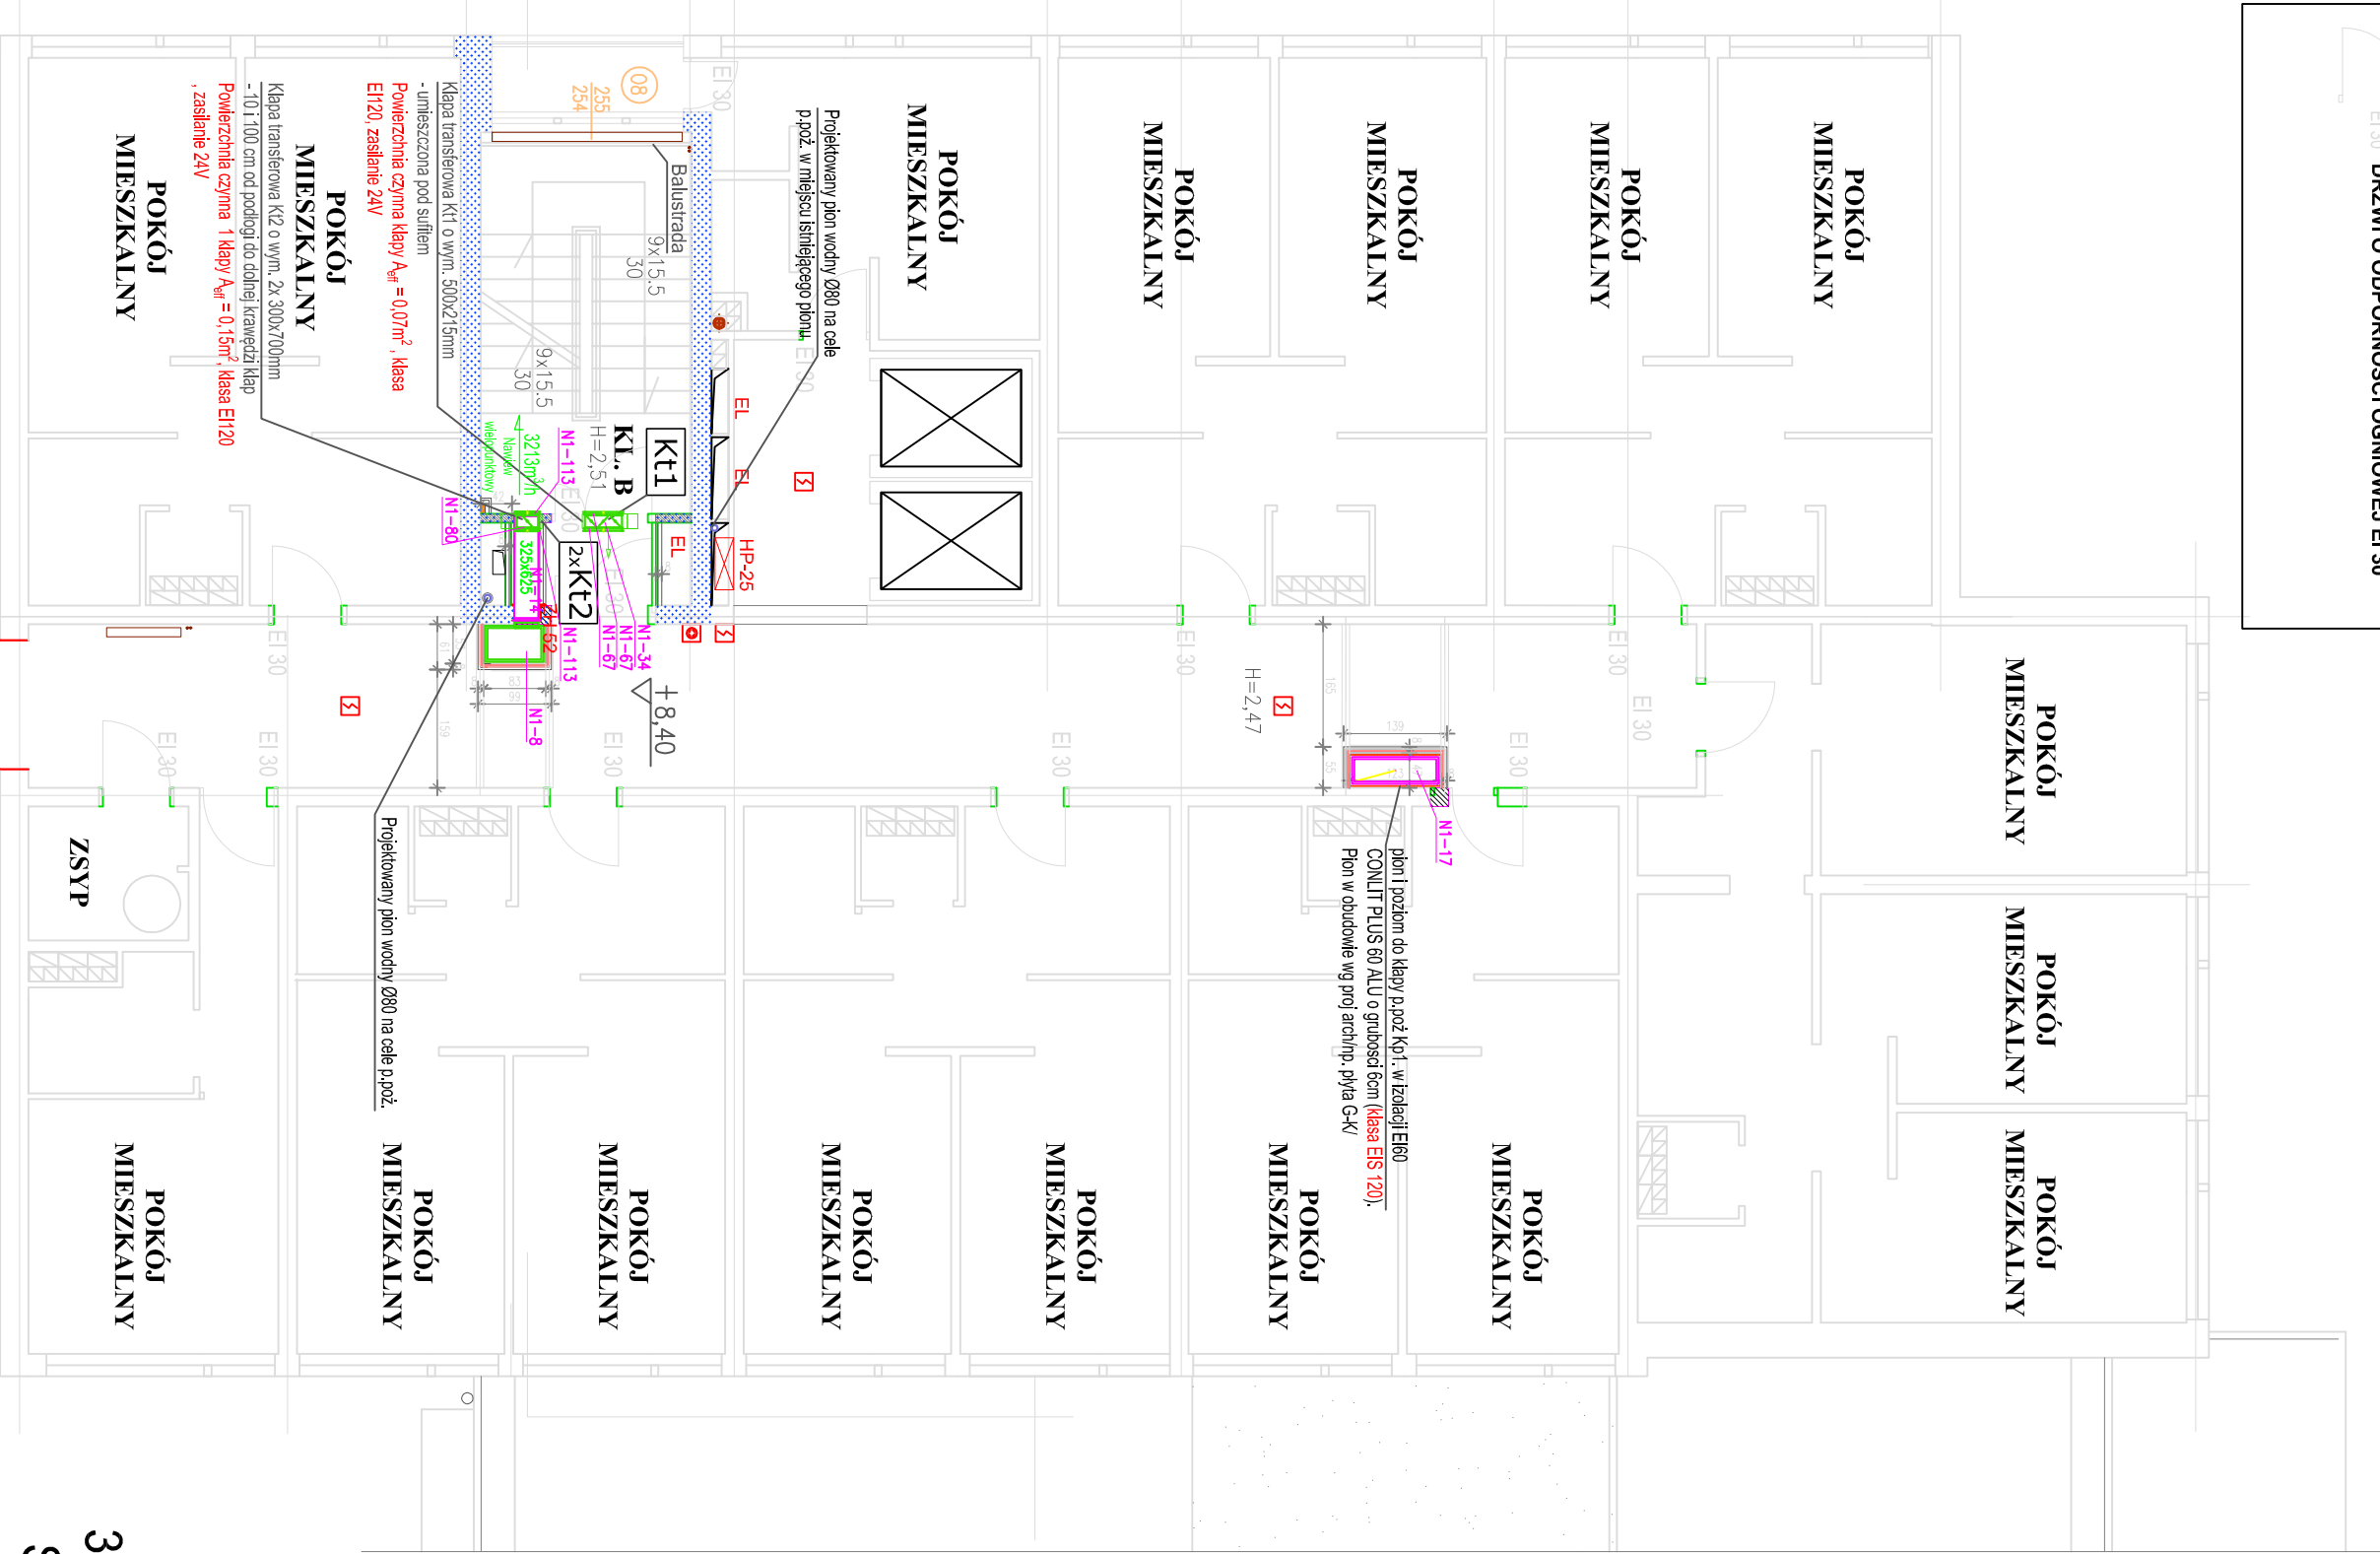

BUDYNEK B

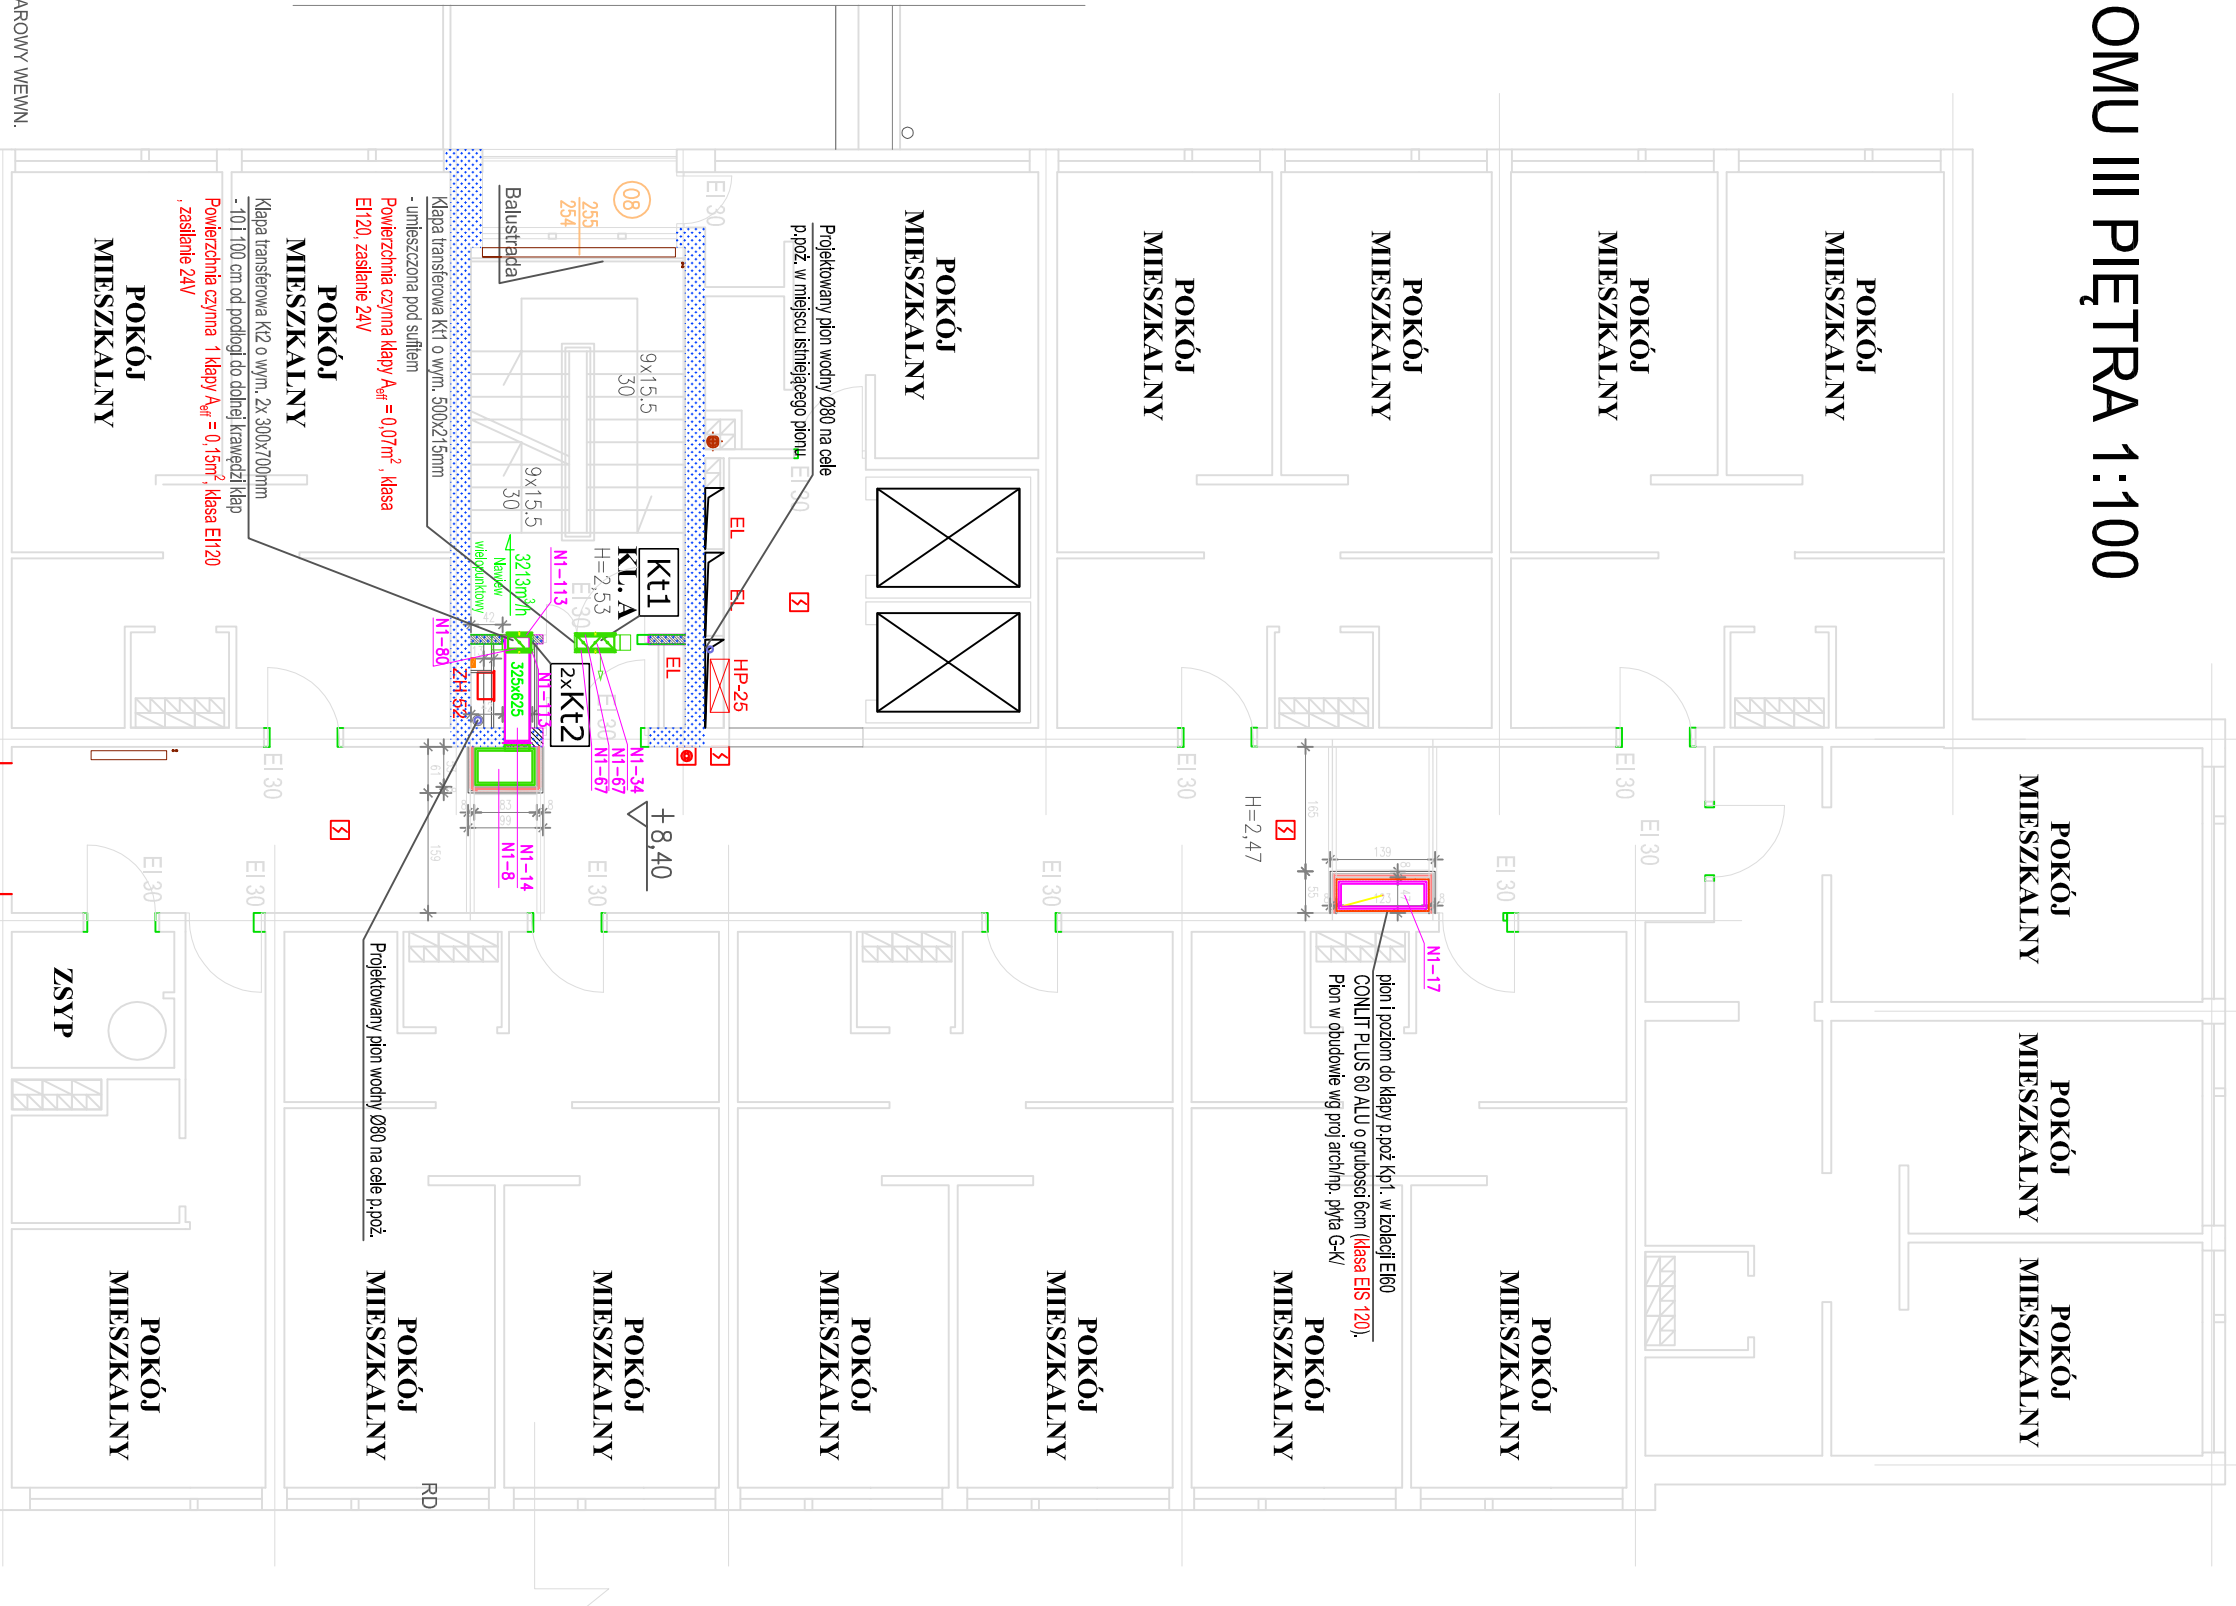

BUDYNEK A

- OZNACZENIA
- GAŚNICA
 - HYDRANT POŻAROWY Wewn.
 - CZUJNI DYMU
 - ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
 - SZCZYT ELEKTRYCZNY lub SKRZYNIKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5x4 3cm
 - PIONY C.O.
 - GRZEJNIKI
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ZEŁBETOWA gr. 12cm

3 PIĘTRO BUDYNKU A I B - STAN PROJEKTOWANY

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHÓW INSTALACYJNYCH EI 120
 - PLTYA G.K. NIDA OGNIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+CU50. WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA gr. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSIĘGNIĘCIA DO KANAŁÓW
 - RYSLUNKI I OPIS STANOWIA CAŁOŚĆ; NALEŻY JĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI IRYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRAŃ
 - ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KOLUDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM "ZACZEK"			Sposób	Inicjator	Inicjator	Inicjator	Inicjator	Inicjator			
	ul. Wolska 141A, 02-507 Warszawa											
Wykonanie	Półtechnika Warszawska Firma Politechniki 1, 00-061 Warszawa			Sposób	Inicjator	Inicjator	Inicjator	Inicjator	Inicjator			
	RZUT POZIOMU III PIĘTRA											
PROJEKT TECHNICZNY				1:100		12.04.2021		W-05				