


BUDYNEK B - fragment 1:50

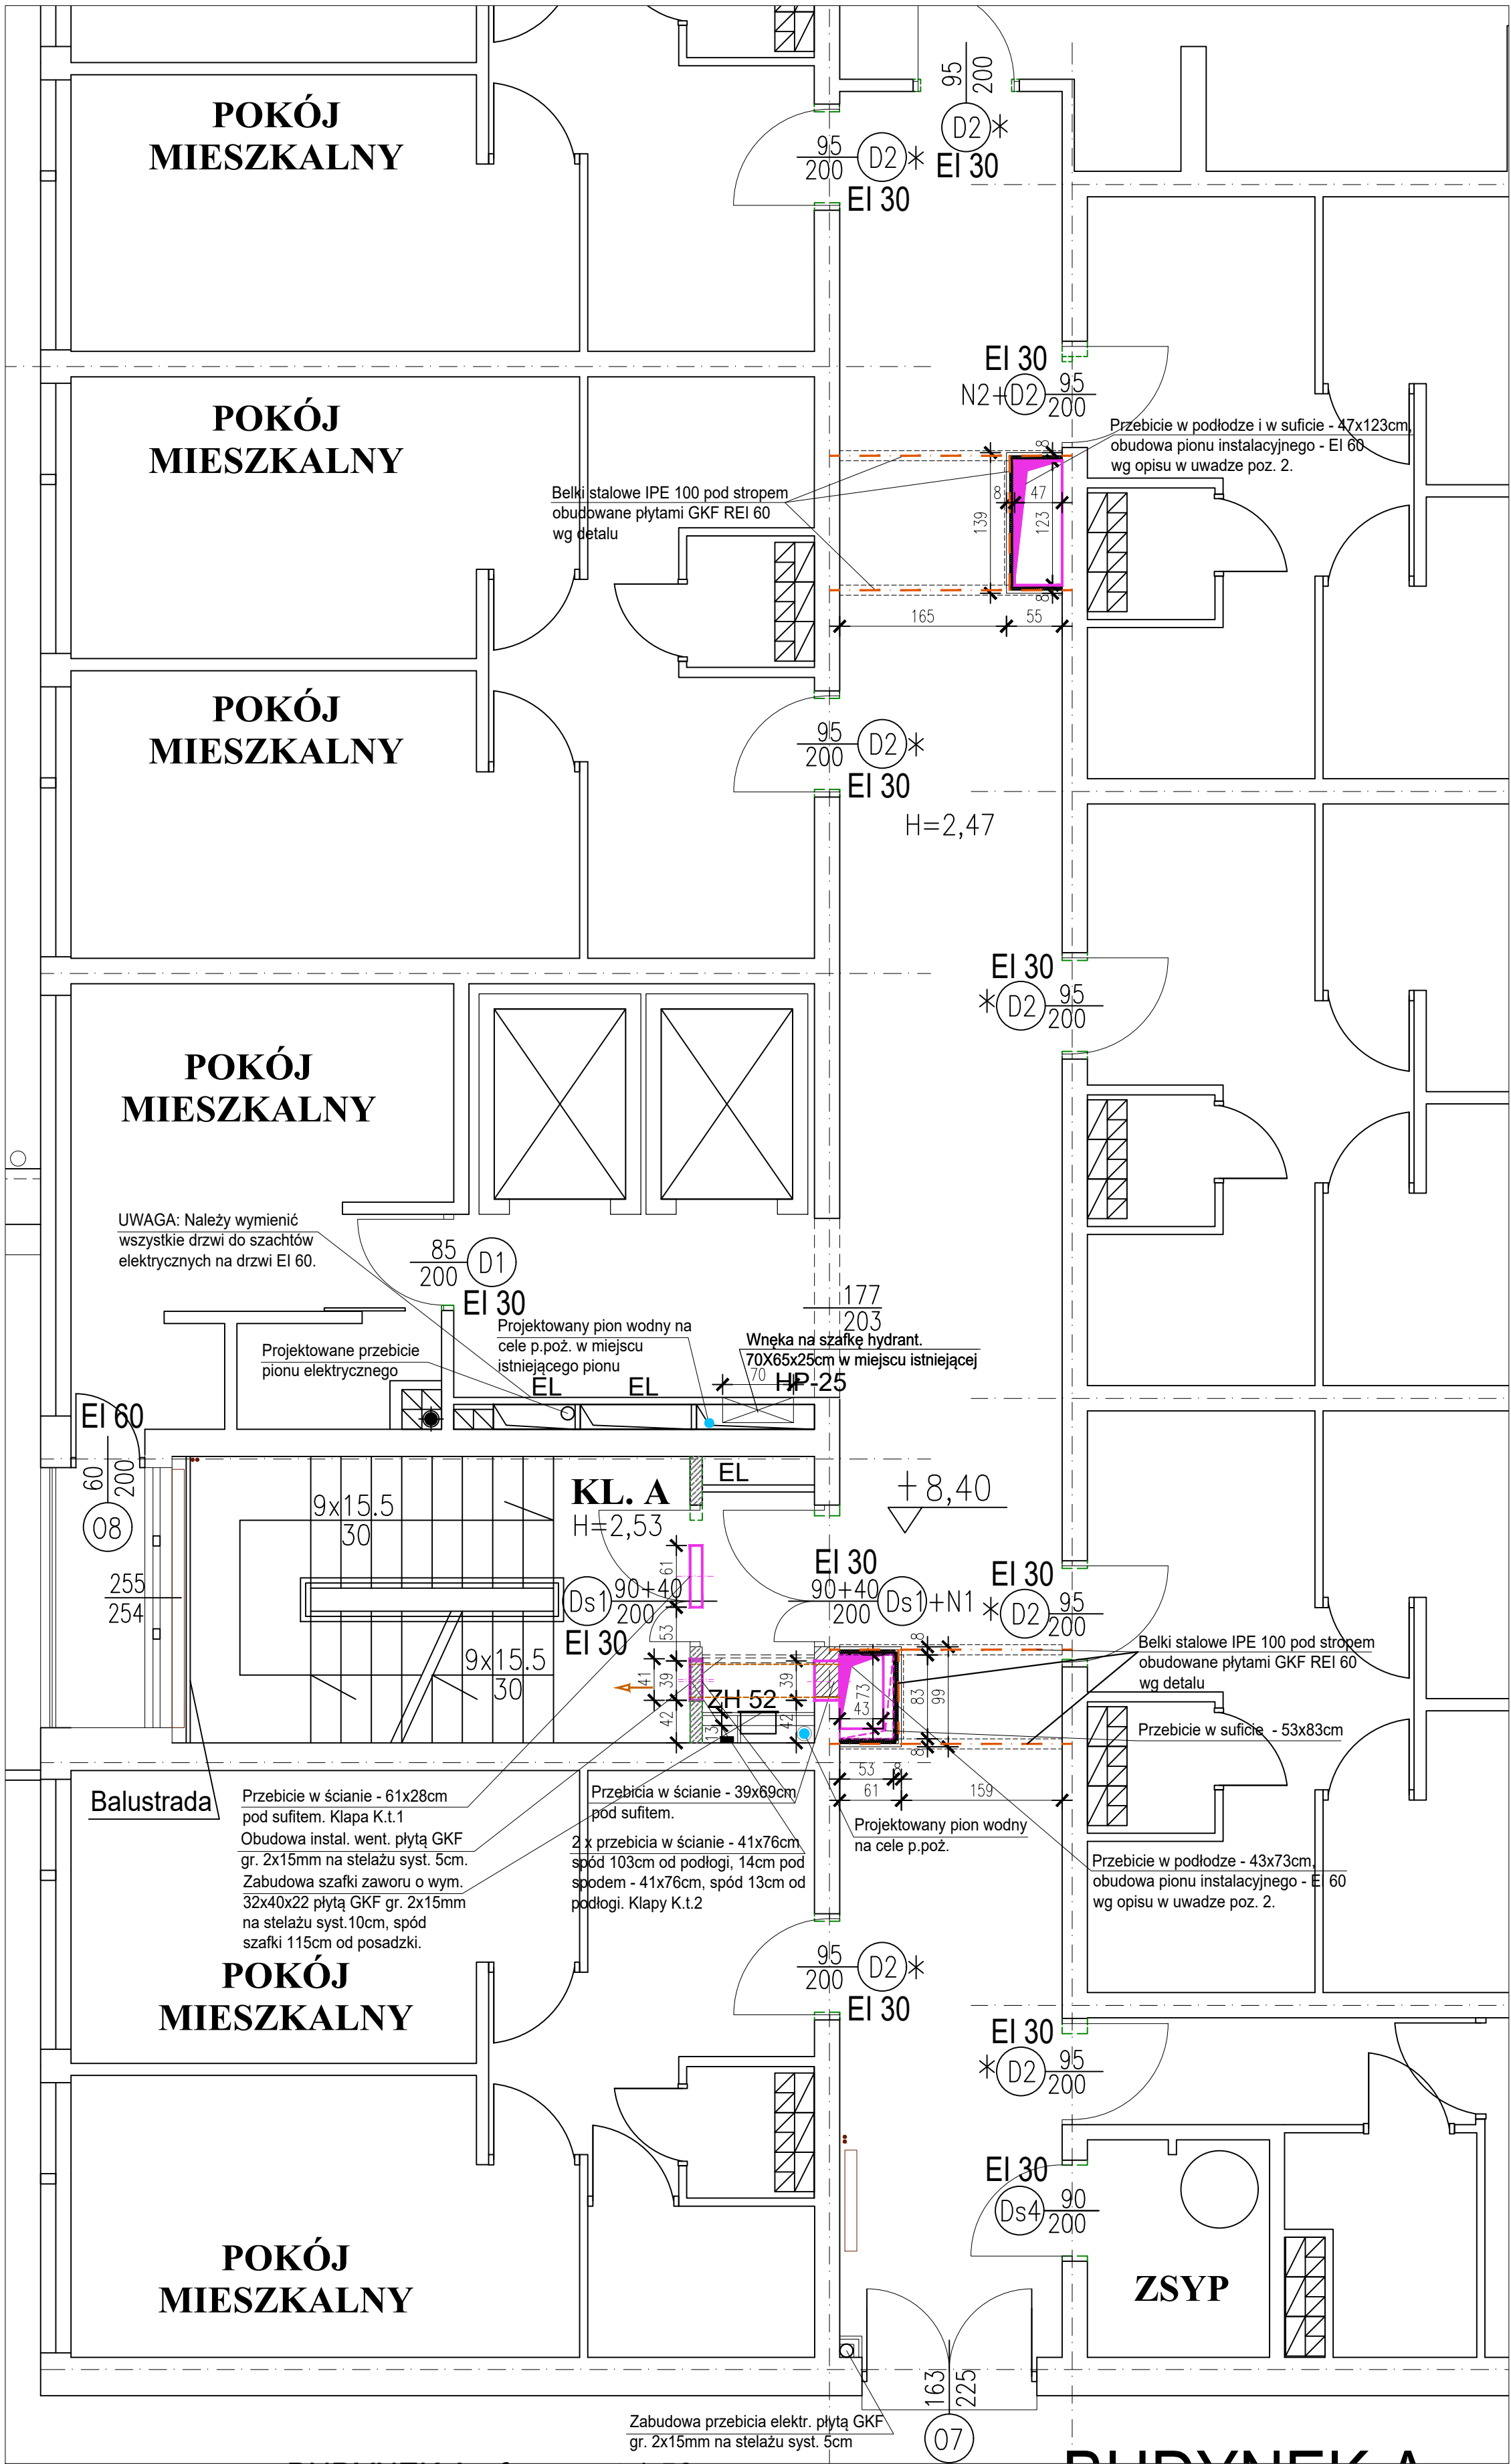

BUDYNEK A - fragment 1:50

OZNACZENIA

- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYŃKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE

UWAGI:

- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PŁYTA G.K. NIDA OGIENI PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
 - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
- ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
- PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:

Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120. Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Woloska 141A w Warszawie	Stworzono	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Inwestor	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	Projektant	młg int. arch. Marcin Trzeciak	Wz/002/04	<i>[Signature]</i>
Wykonawca		Sprawdzący	młg int. arch. Cezary Ostrowski	Wz/002/04	<i>[Signature]</i>
Temat	RZUT 3 PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50	Faza opracowania	00-37 Warszawa, ul. Młocinskiego 8/18 n.26	14/791 228 000 22/308 00 08	
		Skala	1:50	Data opracowania	12.04.2021
		Artykuł	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	Artykuł	A-10