

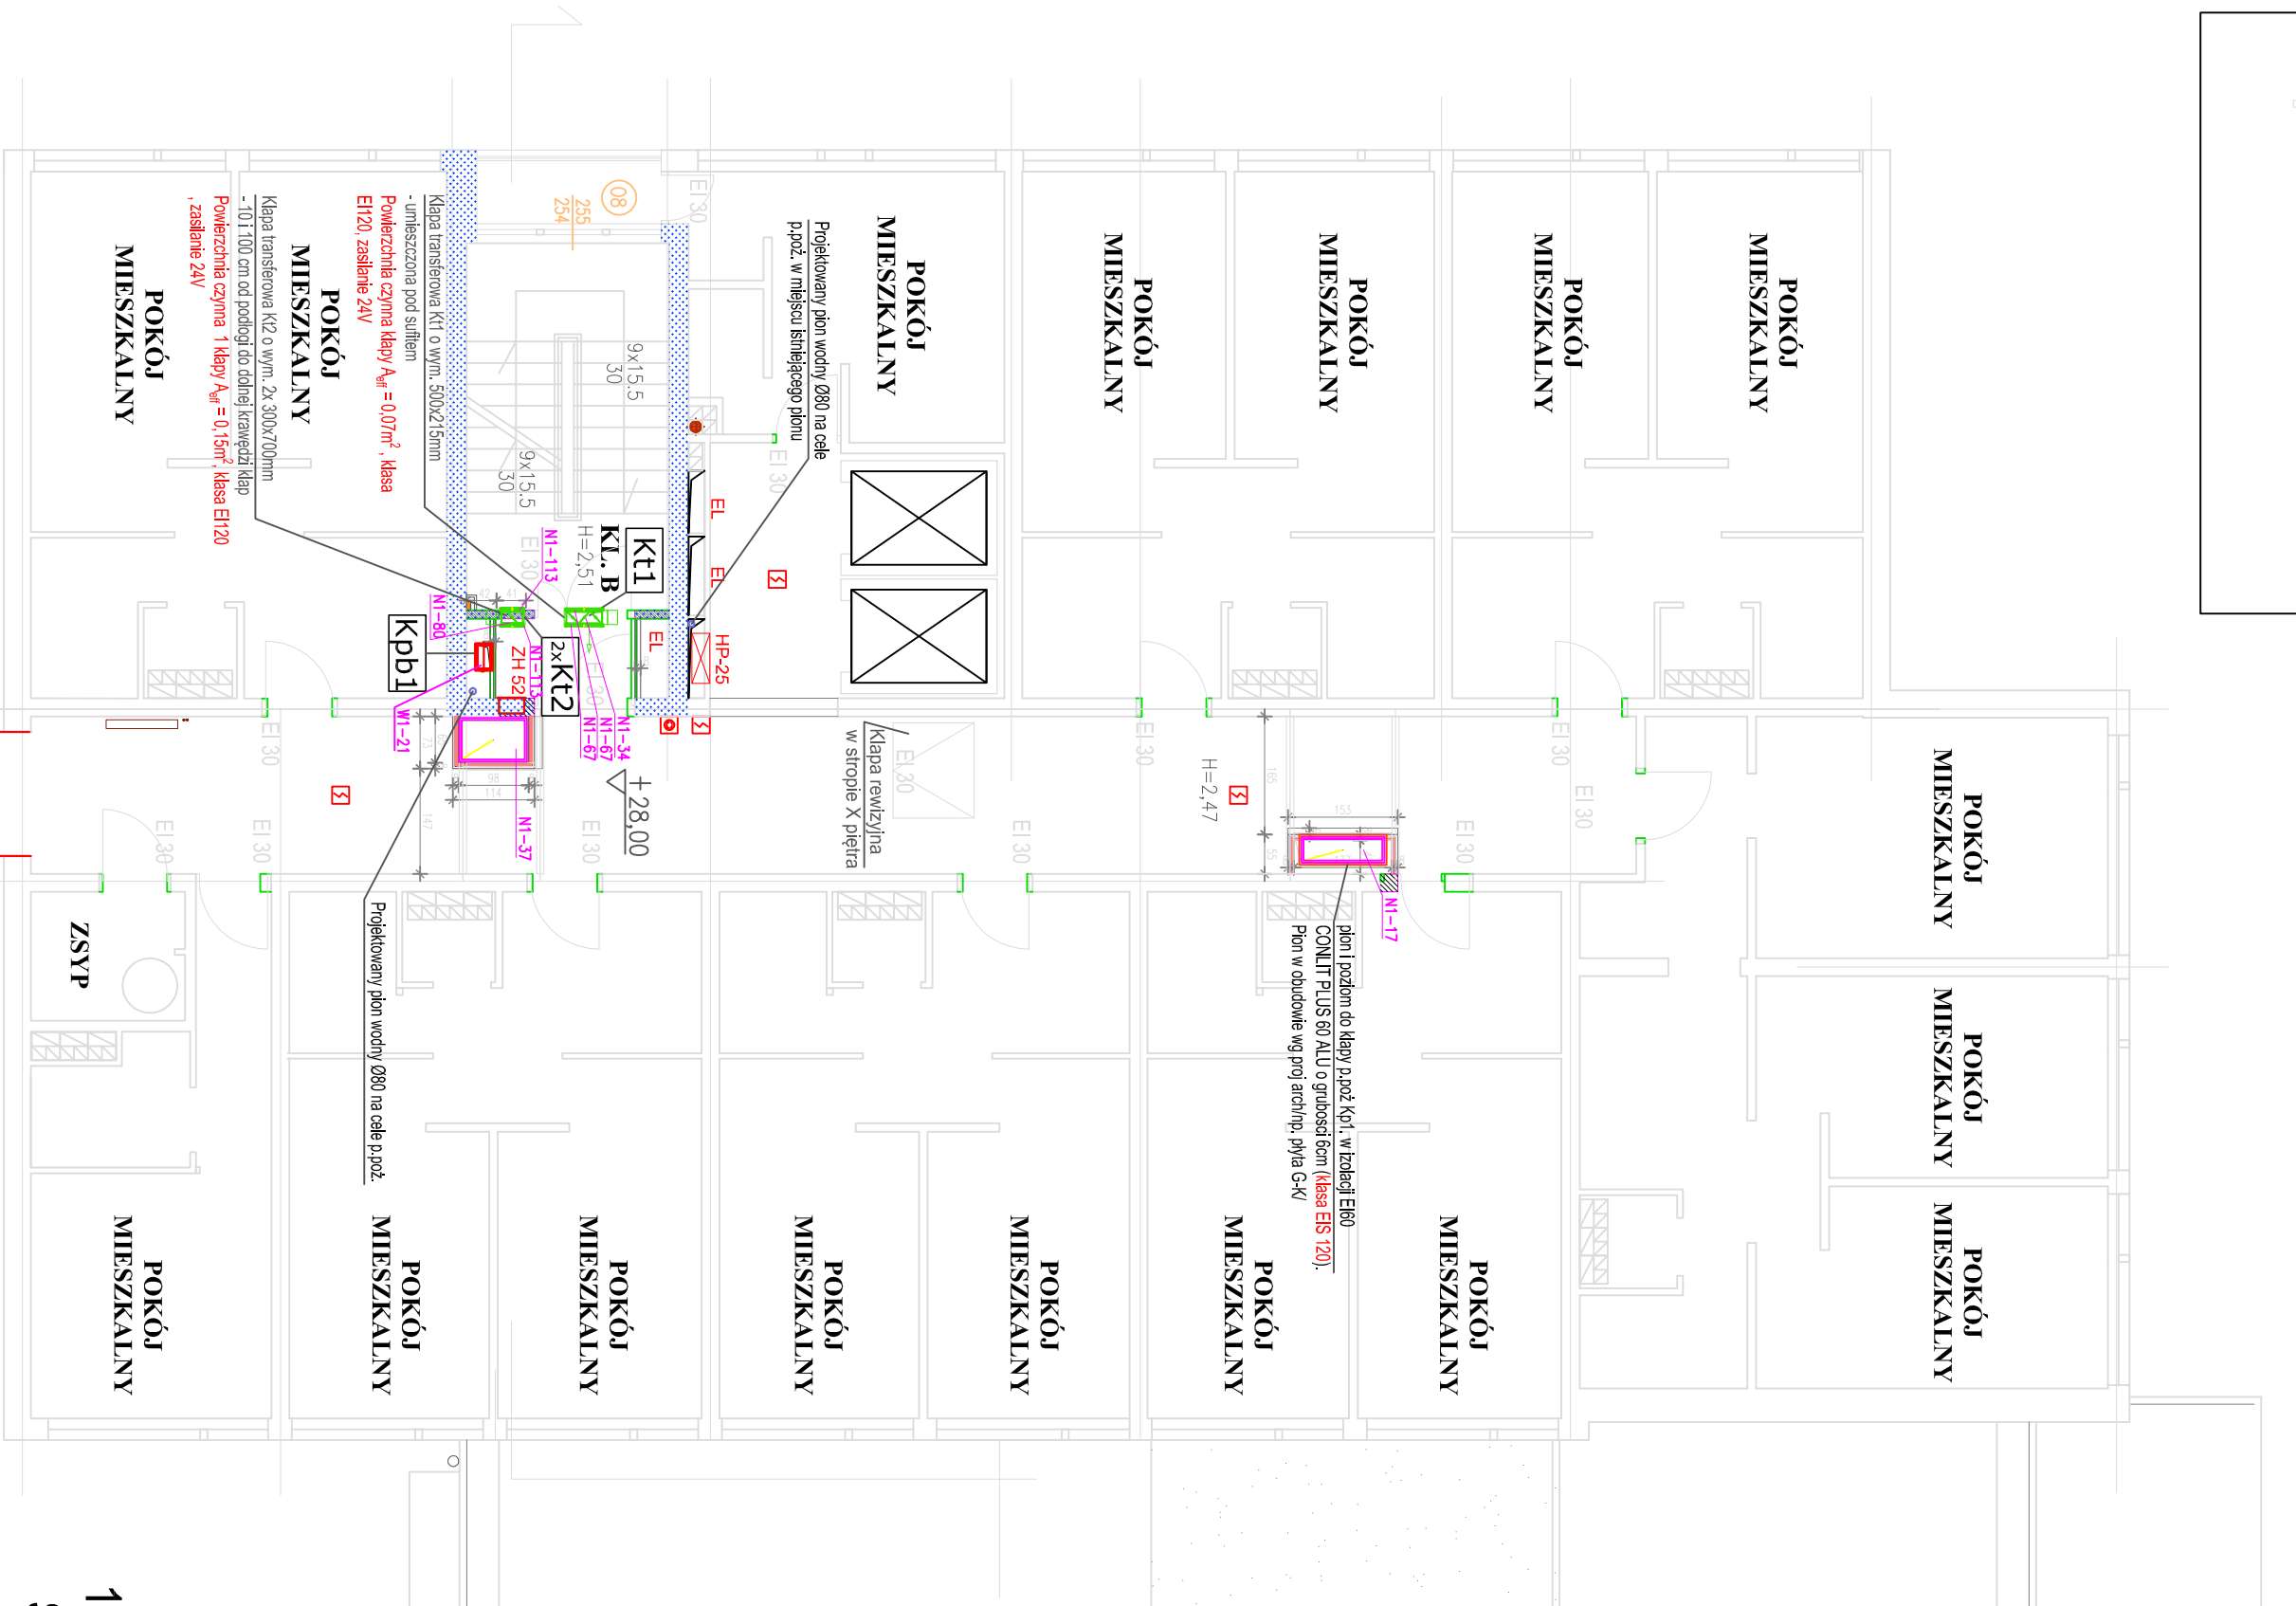


## RZUT POZIOMU X PIĘTRA 1:100



10 PIĘTRO BUDYNKU A I B -  
STAN PROJEKTOWANY

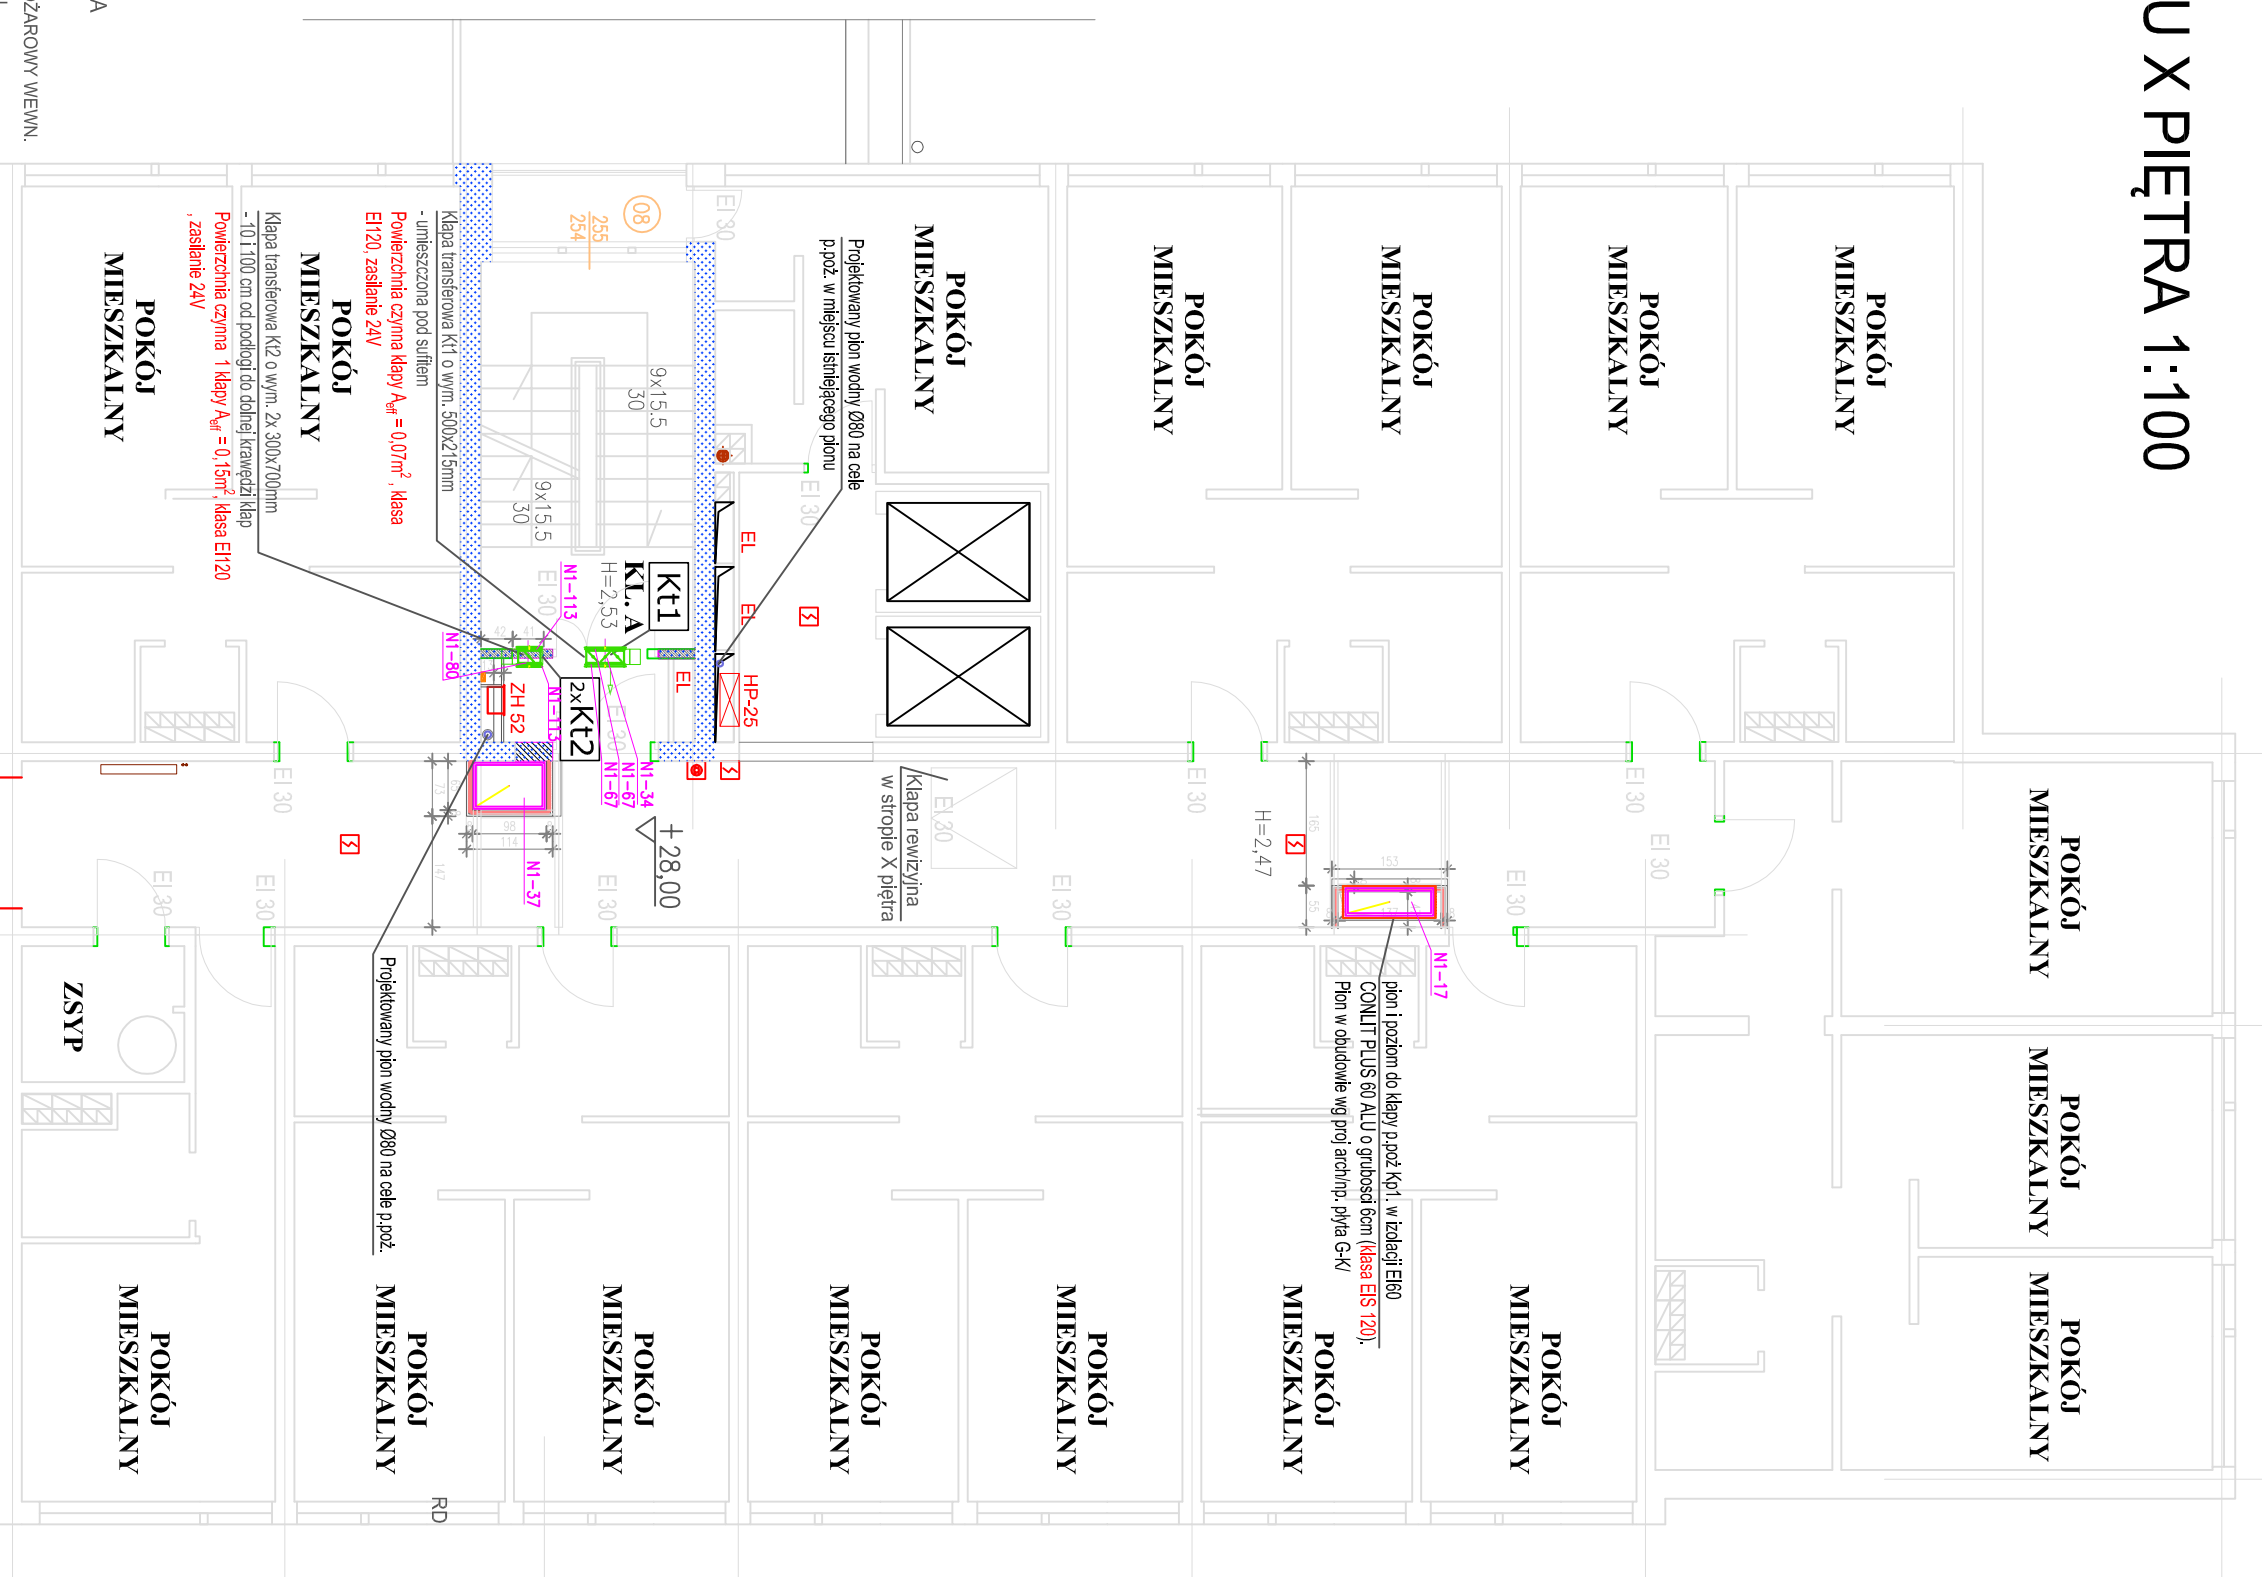

## BUDYNEK A

- ## OZNACZENIA

- GAŚNICA
- HYDRANT POŻAROWY WIENN.
- CZUJKI DYMU
- ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
- SZKAZKI ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYCENKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PŁONY C.O.

-  - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
-  - ZAMUROWANIA
-  - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm


Ob1

OKNO Z SIŁOWNIKIEM - OTWIERANE AUTOMATYCZNIE

SSP Aeff = 0,78m<sup>2</sup>

UWAGI:

1. WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE  
2. OBDOWY SZCZĄTŁOWY INSTALACJI JAKICH EI 120  
- PŁYTA G.K. WIDA OGNIEN PŁA. N. RUSZCIE 4x15mm+Cu50,  
WYPEŁNIENIE WIEDA NUMERAL NA GR. 4mm.  
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPIEM - MAKSYMALNIE  
PODŁOŻYWA  
4. RYSUNKI OPIS STANOŹA CAŁOŚĆ: NALEŻY JA ROZDZIAŁYWAĆ  
ŁĄCZNIE Z OPISAMI RYSUNKAMI PODZIAŁCZY BRANŻ  
5. INSTALACJE INSTALACJE POD STROPIEM KOLIDUJĄCE Z  
PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt	Stwierdzenie				Inng. i rozstrzeżenie	Wz. uprzedzenia	Podpis
	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM ZŁACZEC				Inng. inż. Artur Monikło	MA/20/039 PO/25/14	<i>[Signature]</i>
Wykonanie	ul. Wołoska 141A, 02-507 WARSZAWA				Opracował:	Inng. inż. Piotr Guli	<i>[Signature]</i>
	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa				Sprowadził:	Inng. inż. Mariola Monikło	SI-723/74 <i>[Signature]</i>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>00-387 biuro@voda.pl biuro@voda.pl</p> <p>WOD A</p> </div> </div>							
Nazwa i adres inwestora		Sala		Data rozpoczęcia		Data ukończenia	
RZUT POZIOMU X PIĘTRA		PROJEKT TECHNICZNY		1:100		12.04.2021	
						W-11	