


BUDYNEK B - fragment 1:50

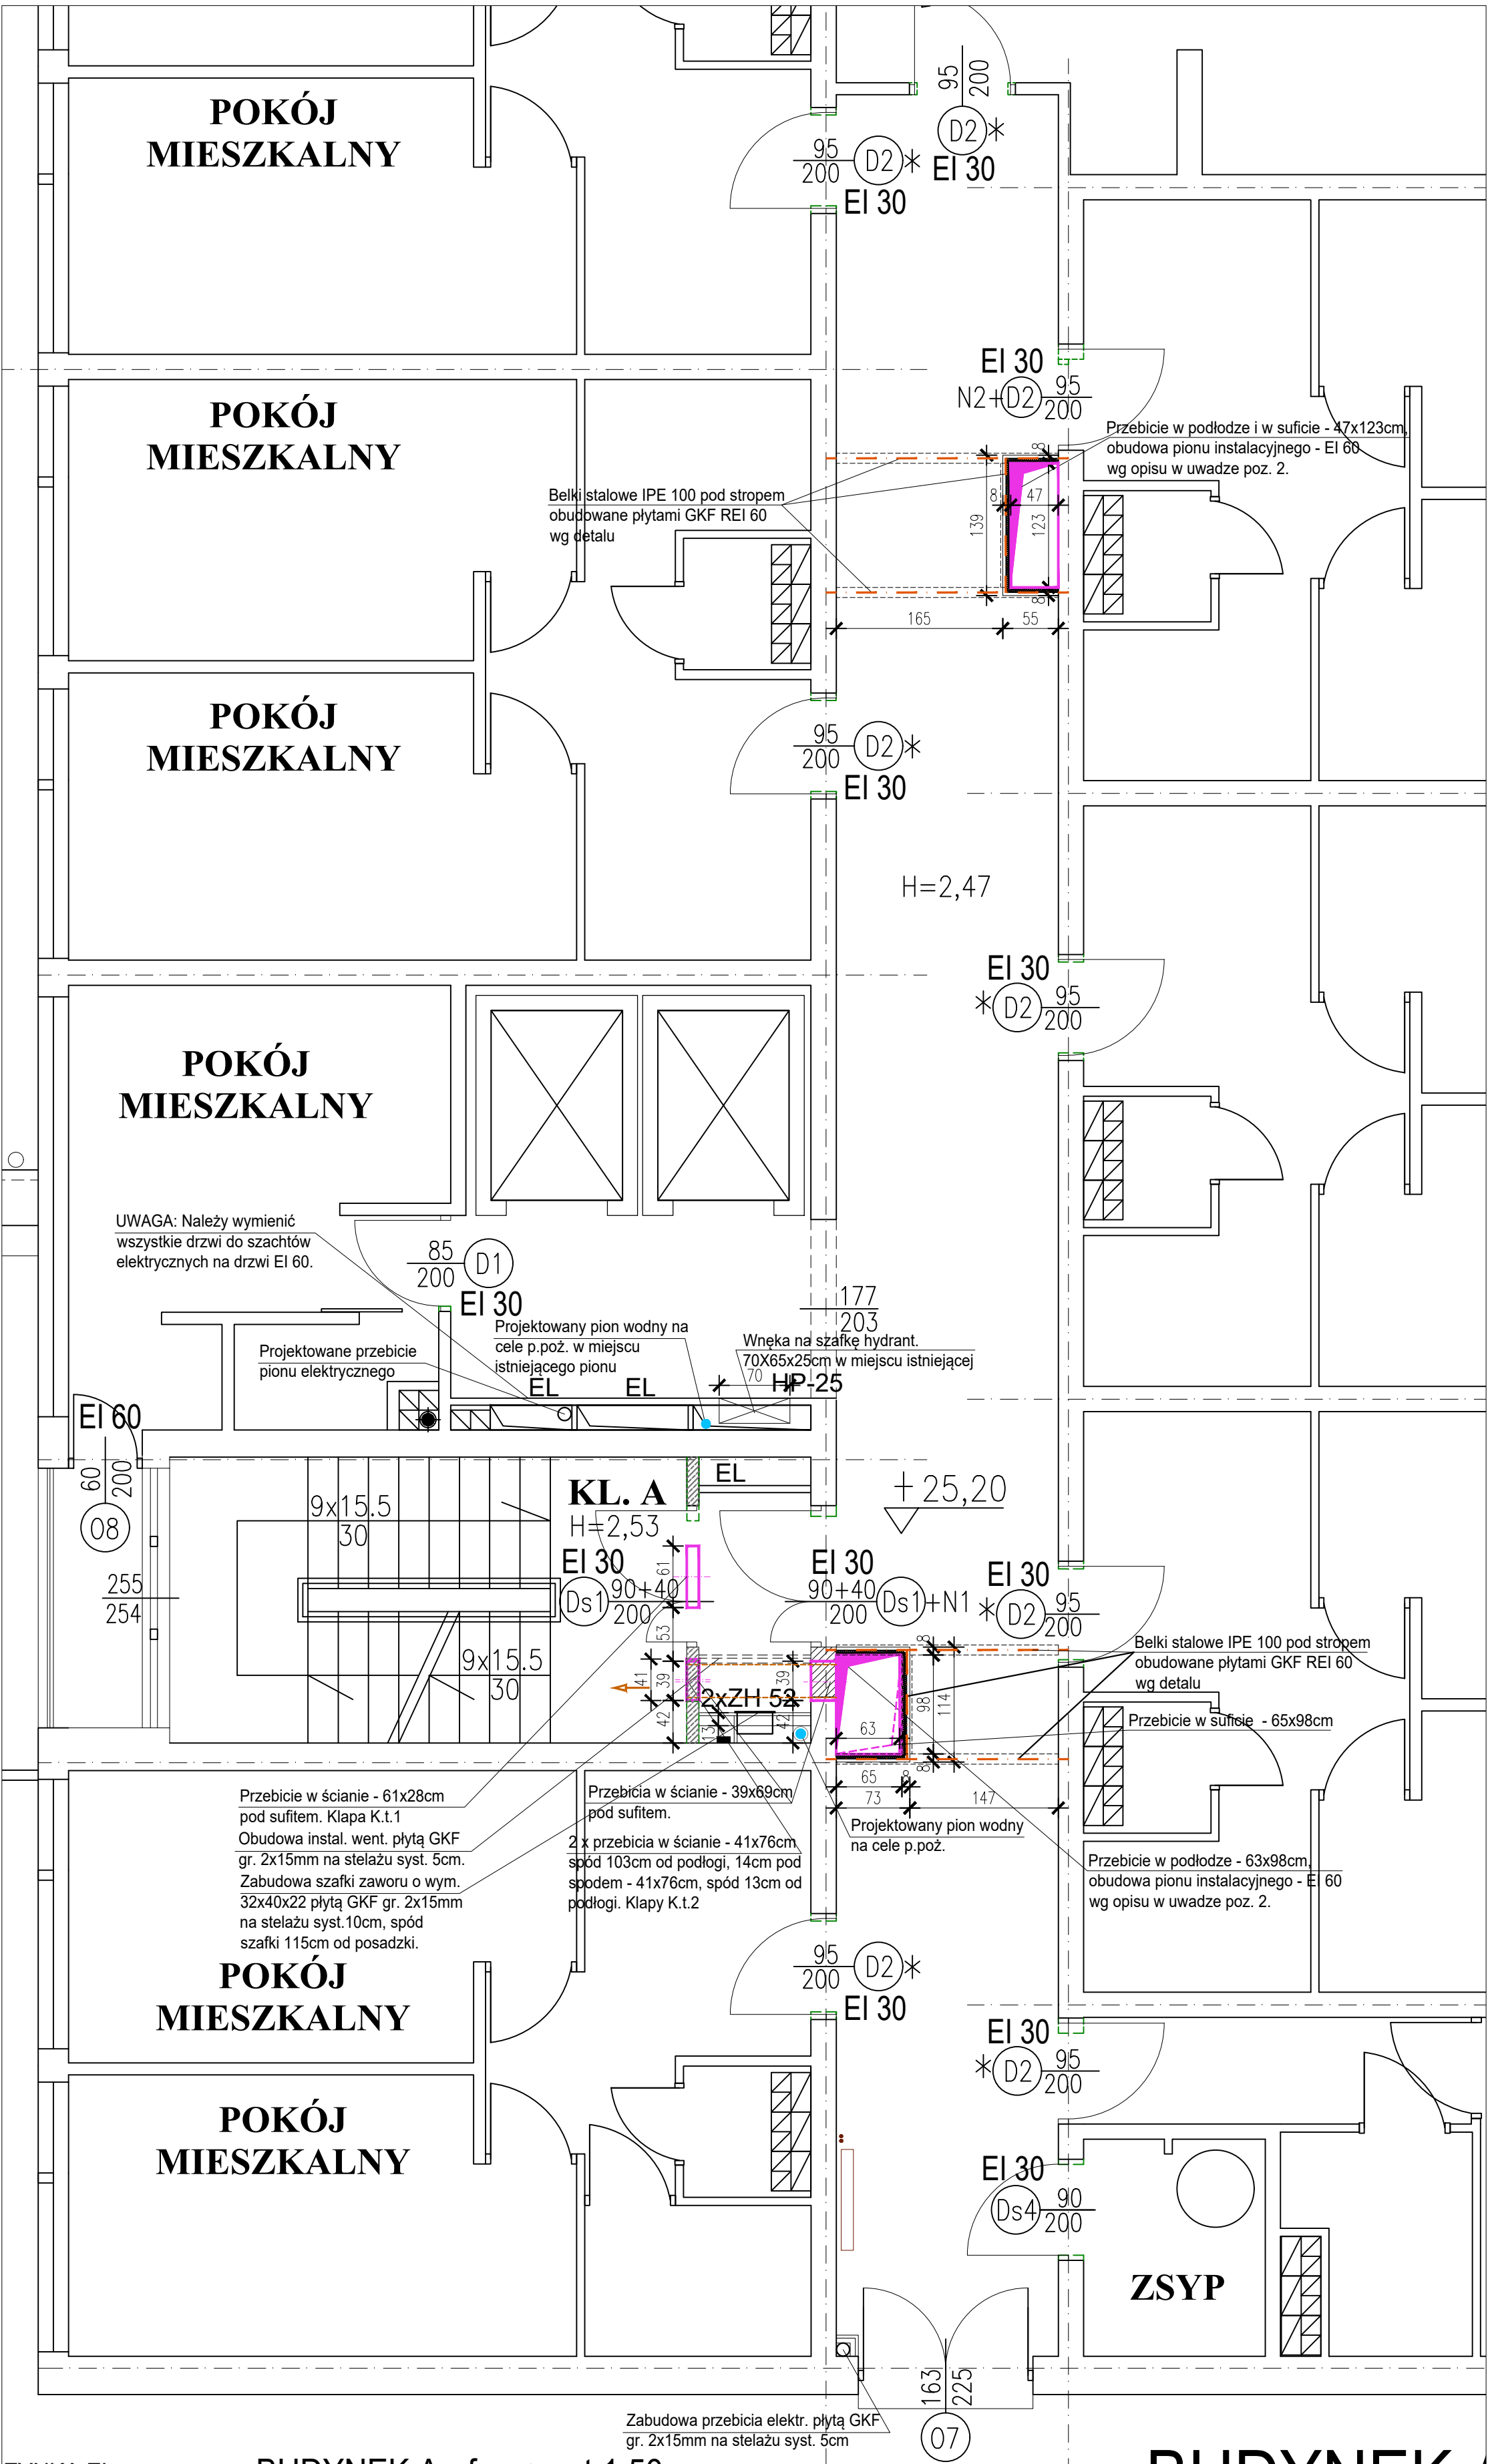

BUDYNEK A - fragment 1:50

- OZNACZENIA**
- G - GAŚNICA
 - HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
 - - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
 - PIONY C.O.
 - GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30




PRZEBICIA W SUFICIE

PRZEBICIA W PODŁODZE

PRZEBICIA W ŚCIANIE

- UWAGI:**
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PLYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Wolska 141A w Warszawie	Stworzono	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant	mgr inż. arch. Marcin Trzeciak mgr inż. arch. Łukasz Brzozek	Wz/002/01	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	Sprawdza/og	mgr inż. arch. Cezary Ostrowski	Wz/002/04	
		WODA			
00-367 Warszawa, ul.Kopernika 8/18 m.02		tel./p191 228 000 000		00 00 00	
Tytuł: RZUT 9 PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50		Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	1:50	12.04.2021	A-22