


BUDYNEK B - fragment 1:50

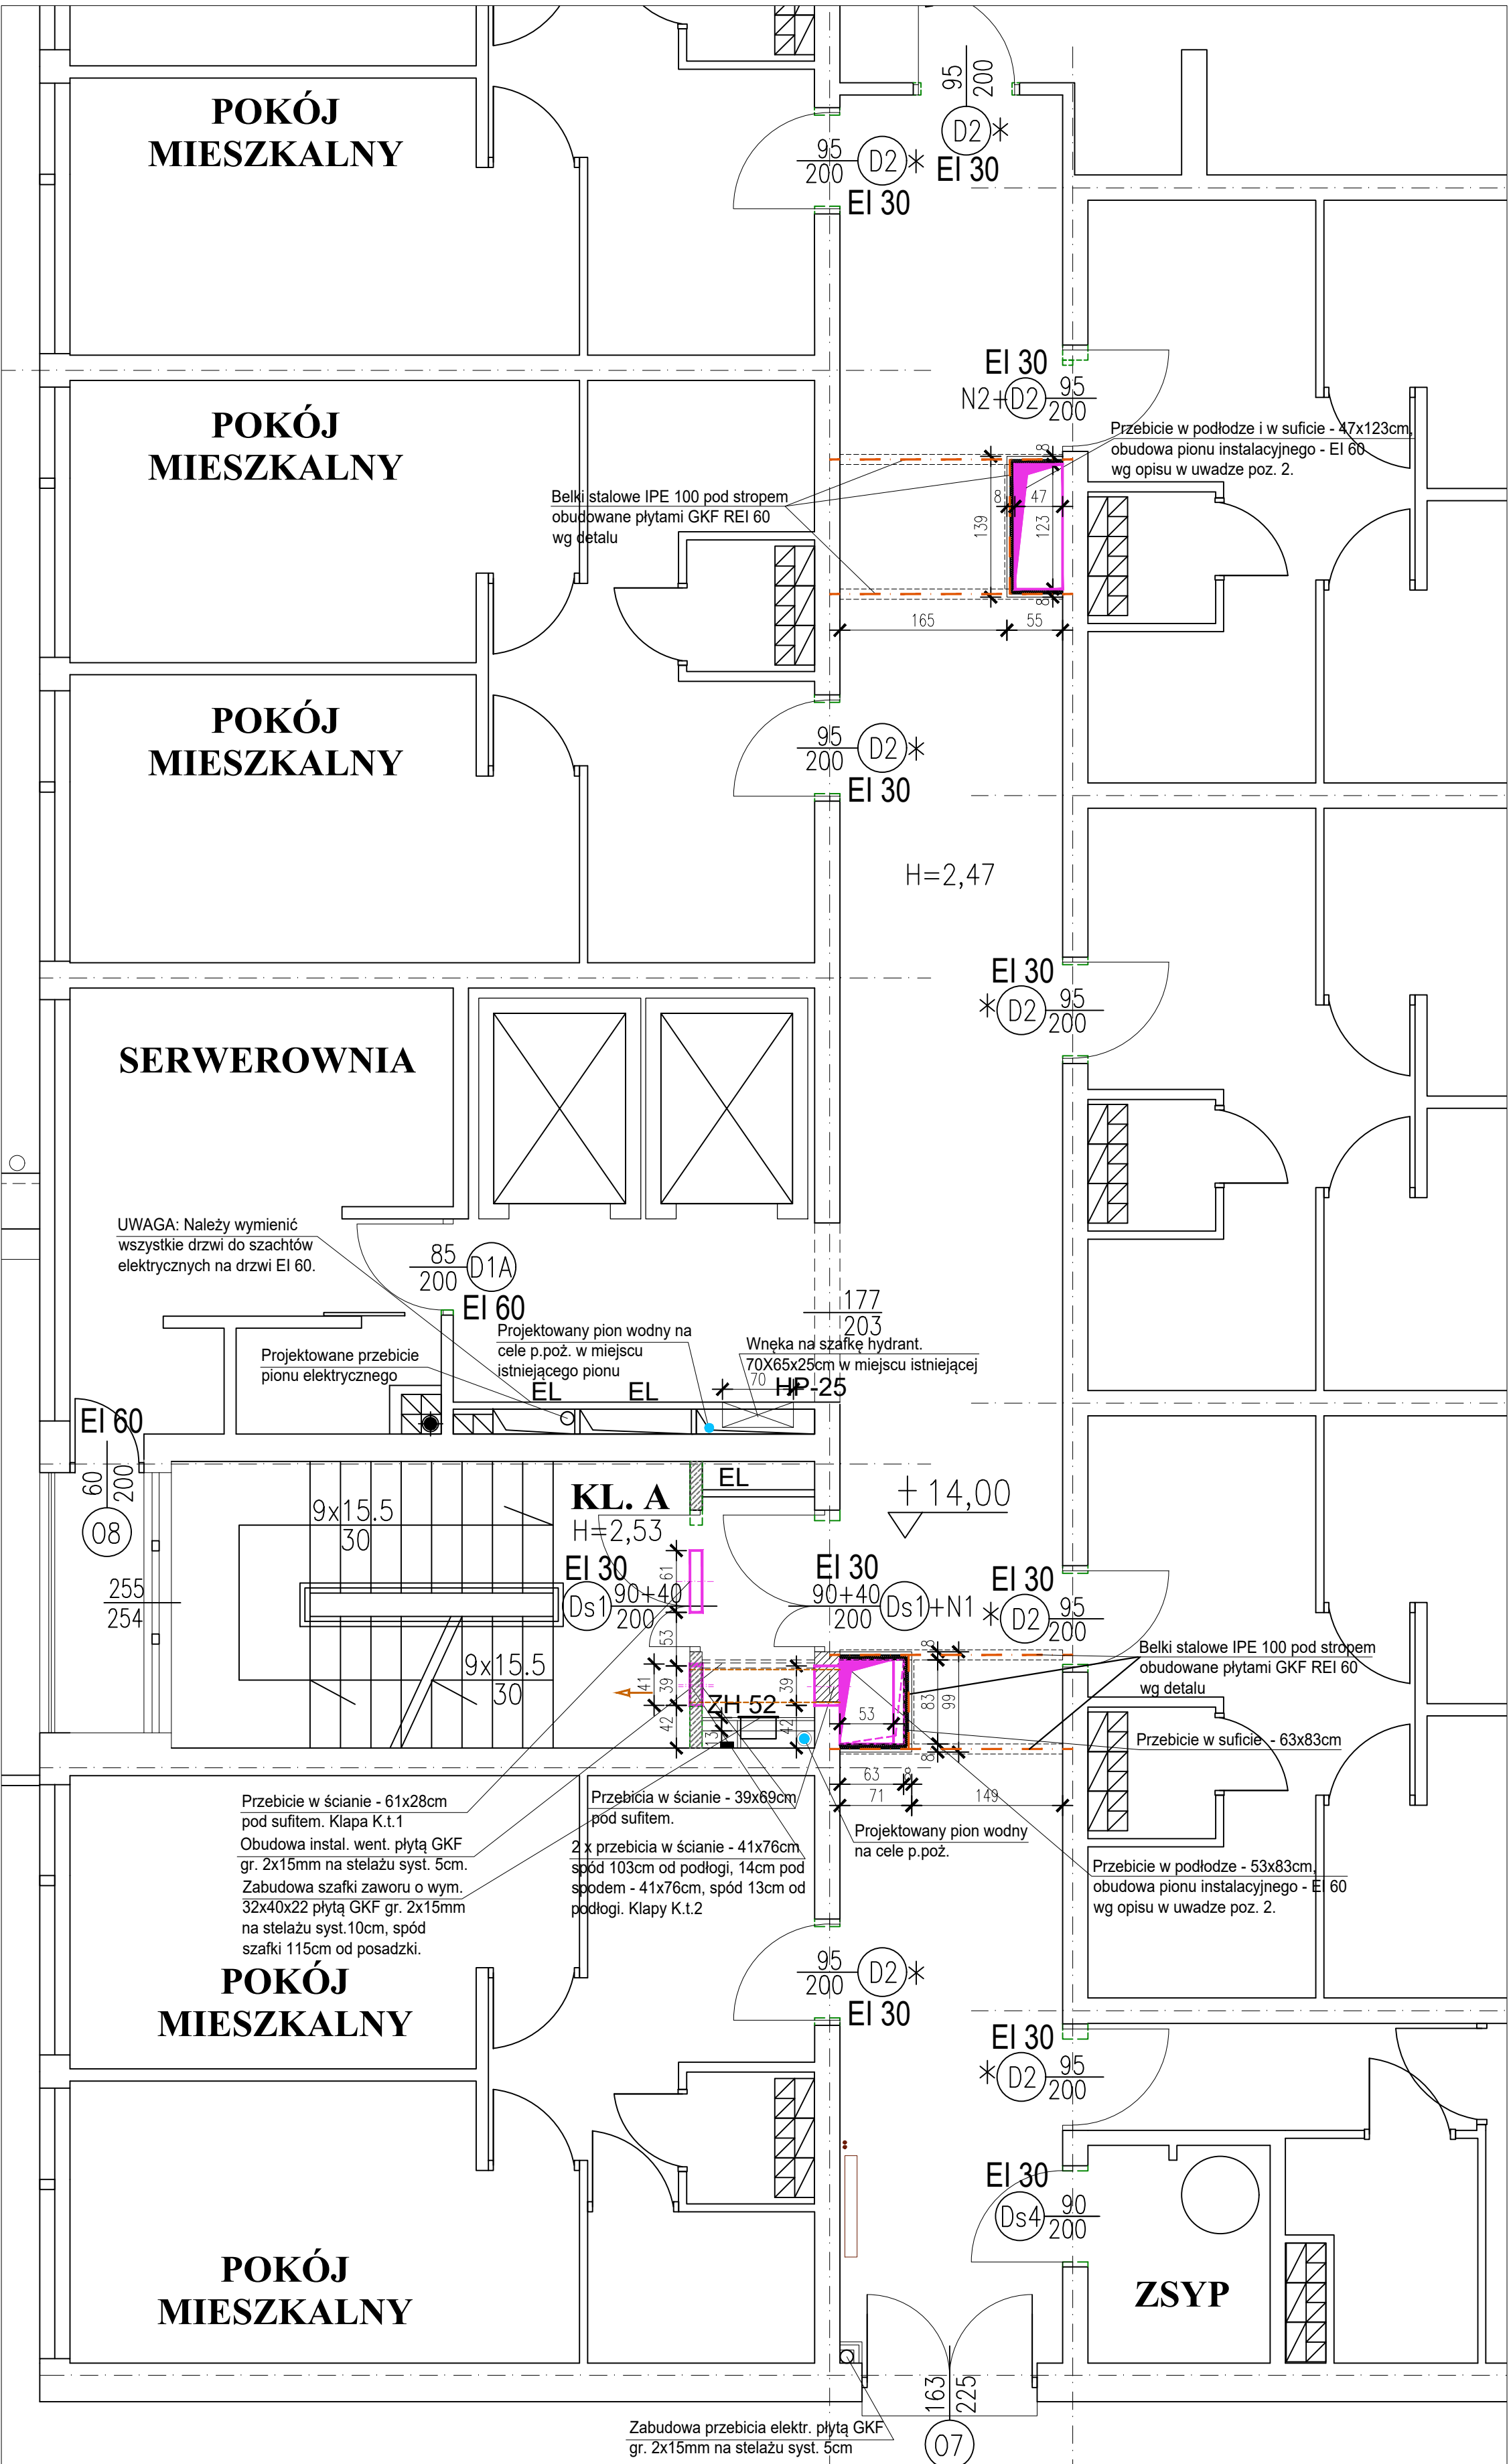

BUDYNEK A - fragment 1:50

OZNACZENIA


- GAŚNICA
- HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PŁYTA G.K. NIDA Ogień PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
 - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EI S 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EI S 30.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Wolska 141A w Warszawie	Stworzono	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant	mjr inż. arch. Marcin Trzeciak	Wz/002/01	
		Sprawdzący	mjr inż. arch. Lukasz Błaszczak		
		Sprawdzący	mjr inż. arch. Cezary Chmielowski	Wz/002/04	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	 VODA			
		00-397 Warszawa, ul. Jagiellońska 8/16, n.26 tel./71 228 000 22/368 00 08			
Tytuł i rysunek:	RZUT 5 PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	1:50	12.04.2021	
		A-14			